

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|----|--|-----------|--|-----|--|----------------|--|--|--|-------|--|
| 工事番号 | | R5-Y4 | | | | (様式 - 1) | | | | | | | | | |
| 課長 | | 係長 | | 担当 | | 設計者 | | 検算者 | | 係員 | | | | | |
| 令和 5 年度 穂高B2低区配水管布設替工事 (1工区) | | | | | | | | | | | | | | 実施設計書 | |
| 市道穂高0786号線ほか | | | | | | 安曇野市 穂高有明 | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | | | 施 工 方 法 | | | 請 負 | | | | | |
| 配水管布設替工 HPPE 150 L=6.5m HPPE 75 L=278.3m HPPE 50 L=395.6m 給水戸数 17戸 | | | | | | | 施 工 期 間 | | | 日間 | | | | | |
| | | | | | | | 起工予定年月日 | | | 令和 年 月 日 | | | | | |
| | | | | | | | 竣工予定年月日 | | | 令和 6 年 2 月 7 日 | | | | | |
| | | | | | | | 契約保証方法 | | | 金銭的保証 | | | | | |
| | | | | | | | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 | | | | | | | | |

総括情報表

頁0-0002

| | | | |
|--|---|--|-------|
| 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 | 50 1 1 中信（ 2 ） 05.06.28 | | |
| | 当 世 代 | | 前 世 代 |
| 前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） | 40 10 % 01 開削工事 / 小口径推進工事 02 一般交通影響あり 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 424 | | |
| | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。 | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| *** 本工事費 *** | | | | | | |
| 配水管布設替工事 | | | | | | |
| 配水管資材費 本線 | | | | | | |
| EF片受直管 150 5.0m 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 本 | | | |
| EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 26 | | 本 | | | |
| EF片受ヱント 11° 1/4 75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | 個 | | | |
| EF両受チーヅ 150×75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| EF両受チーヅ 75×75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EF両受チーヅ 75×50 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | 個 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| レギュサ 150×100 | | | | | | |
| | 1 | | 個 | | | |
| EF片受レギュサ 100×75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EFカット 75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 9 | | 個 | | | |
| ソットール弁（PE両挿口付） 75 | | | | | | |
| 水道単価 | 6 | | 基 | | | |
| 鋳鉄製フランジ付T字管 75×75 PE両挿口付 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| フランジ短管 75mm×H300mm 内面粉体 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 水道用補修弁（副弁） 75×L100 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 基 | | | |
| 急速空気弁 25mm 複合機能付 フランジ 一体型 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 基 | | | |
| フランジ 接合補強具（LSP） 75mm 7.5K ハックスボルトナット | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | 組 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 仕切弁鉄筐 300mm×810H～1010H 座台付 トミズKEVKH-53HK (2型) | | | | | | |
| 水道単価 | 6 | | 個 | | | |
| 消火栓/空気弁用角型鉄蓋 トミズMZNR 600mmL×450mmW×100mmH | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 消火栓/空気弁用角型レシコボックス トミズMJ-A 600mmL×450mmW×250mmH | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 消火栓/空気弁用角型レシコボックス トミズMJ-C2 600mmL×450mmW×250mmH | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 消火栓/空気弁用角型レシコボックス 底板 Con製 2枚1組 910mmL×298mmW×60mmH | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 基 | | | |
| メカ型PVジョイント片落管 75×50 水道配水用ポリレン管用 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| HIVP 50 直管 4.0m | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 本 | | | |
| HI・TSフランジ 50 | | | | | | |
| | 1 | | 個 | | | |
| フランジ接合材(GF) 50mm 7.5K ハックスボルトナット | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 組 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|---|-----|-----|-----|---------------|
| 不断水分岐(簡易バルブ付) 50×50 HIVP用(施工費込) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 組 | | | |
| 管明示テープ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ホリ、塩ビ管用) | | | | | | |
| 水道単価 | 184.9 | | m | | | |
| 埋設シート(市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 | | | | | | |
| 水道単価 | 135 | | m | | | |
| 水道用識別マーカ- | | | | | | |
| 水道単価 | 12 | | 個 | | | |
| 配水管労務費 本線 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 150mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 6.5 | | m | | | 施工 第0 -0001号表 |
| ポリエチレン管据付工 75mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 128.5 | | m | | | 施工 第0 -0002号表 |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 150mm 1箇所当りの口数=1口 | | | | | | |
| 2-6-1 | 1 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0003号表 |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 150mm 1箇所当りの口数=2口(標準) | | | | | | |
| 2-6-1 | 2 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0004号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 100mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1 | 1 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0005号表 |
| ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 75mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1 | 28 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0006号表 |
| ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 75mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1 | 13 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0007号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 150mm | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0008号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 75mm | 10 | | 口 | | | 施工 第0 -0009号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1 | 6 | | 基 | | | 施工 第0 -0010号表 |
| フランジ継手工 75（80）mm 7.5K 2-3-5、2-10-3 | 4 | | 口 | | | 施工 第0 -0012号表 |
| 空気弁設置工 人力施工 13mm～ 25mm 2-9-2 | 1 | | 基 | | | 施工 第0 -0013号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5 | 6 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0014号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|---|-----|-----|-----|---------------|
| 仕切弁・空気弁等ボックス設置工 角形 2 号 寸法：600mm×500mm 質量(/個)：30kg以上60kg未満 2-9-5 | 1 | | 個 | | | 施工 第0 -0015号表 |
| ポリエチレン管（メカニカル）継手工 7 5 mm | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0016号表 |
| ポリエチレン管（メカニカル）継手工 5 0 mm | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0017号表 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 5 0 mm 2-5-1 | 3 | | m | | | 施工 第0 -0018号表 |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 5 0 mm 2-5-1 | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0019号表 |
| 硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 5 0 mm | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0020号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 1 5 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13 | 10.9 | | m | | | 施工 第0 -0021号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 7 5 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13 | 174.0 | | m | | | 施工 第0 -0022号表 |
| 管明示シート工（手間のみ） 2-3-14 | 135 | | m | | | 施工 第0 -0023号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| 通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1000(m) | | | 日 | | | 施工 第0 -0024号表 |
| 配水管土工費 本線 | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 172 | m | | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] As 舗装版厚：4 (cm) | 86 | m ² | | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1 | 99 | m 3 | | | | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2 | 24 | m 3 | | | | 施工 第0 -0029号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2 | 47 | m 3 | | | | 施工 第0 -0031号表 |
| 発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：6 . 1 km D I D地区なし 1-1-3 | 52 | m 3 | | | | 施工 第0 -0032号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D地区無し | 3 | m 3 | | | | 施工 第0 -0035号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| 路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm | 86 | m ² | | | | 施工 第0 -0036号表 |
| 路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：12cm | 86 | m ² | | | | 施工 第0 -0038号表 |
| 表層工 再生 密粒度（13F） 車道 1層当り仕上厚3cm | 86 | m ² | | | | 施工 第0 -0039号表 |
| * 処分費等 * | | | | | | |
| 処分費 | 8 | t | | | | 施工 第0 -0042号表 |
| 配水管資材費 北支線 - 1 | | | | | | |
| EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ポリフィルン管 | 25 | 本 | | | | |
| 水道単価 | | | | | | |
| EF片受パイプ 45° 75 水道配水用ポリフィルン管 | 2 | 個 | | | | |
| 水道単価 | | | | | | |
| EF片受パイプ 22° 1/2 75 水道配水用ポリフィルン管 | 1 | 個 | | | | |
| 水道単価 | | | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| EF片受ヱント 11° 1/4 75 水道配水用ホリシ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EF両受チーヅ 75×75 水道配水用ホリシ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EF片受レユーサ 75×50 水道配水用ホリシ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EFソット 75 水道配水用ホリシ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 5 | | 個 | | | |
| ソットル弁 (PE両挿口付) 75 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 基 | | | |
| 仕切弁鉄筐 300mm×810H~1010H 座台付 トミズKEVKH-53HK (2型) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 鋳鉄製ワソツ短管 (PE挿口付) 75 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 地上式消火栓用副弁 75mm | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| ワソツ 接合補強具 (LSP) 75mm 7.5K ハツギソ、ボルトナット | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 組 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 管明示テープ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ホリ、塩ビ管用) | | | | | | |
| 水道単価 | 177.1 | m | | | | |
| 埋設シート(市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 | | | | | | |
| 水道単価 | 132 | m | | | | |
| 水道用識別マーカ- | | | | | | |
| 水道単価 | 7 | 個 | | | | |
| 配水管労務費 北支線 - 1 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 75mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 132 | m | | | | 施工 第0 -0002号表 |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 1口 | | | | | | |
| 2-6-1 | 30 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0006号表 |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) | | | | | | |
| 2-6-1 | 6 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0007号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 75mm | | | | | | |
| | 6 | 口 | | | | 施工 第0 -0009号表 |
| 仕切弁設置工《機械・縦型》 100mm以下 | | | | | | |
| 2-9-1 | 1 | 基 | | | | 施工 第0 -0010号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|---|----------------|-----|-----|---------------|
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5 | 1 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0014号表 |
| フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3 | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0012号表 |
| 消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3 | 1 | | ヶ所 | | | 施工 第0 -0043号表 |
| 管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13 | 177.1 | | m | | | 施工 第0 -0022号表 |
| 管明示シート工(手間のみ) 2-3-14 | 132 | | m | | | 施工 第0 -0023号表 |
| 配水管土工費 北支線 - 1 | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 157 | | m | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：4(cm) | 80 | | m ² | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 1-1-1 | 92 | | m ³ | | | 施工 第0 -0028号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ その他 1-1-2 | 22 | m ³ | | | | 施工 第0-0029号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2 | 44 | m ³ | | | | 施工 第0-0031号表 |
| 発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.1km DID地区なし 1-1-3 | 48 | m ³ | | | | 施工 第0-0032号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.3km DID地区無し | 3 | m ³ | | | | 施工 第0-0035号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm | 80 | m ² | | | | 施工 第0-0036号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm | 80 | m ² | | | | 施工 第0-0038号表 |
| 表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm | 80 | m ² | | | | 施工 第0-0039号表 |
| *処分費等* | | | | | | |
| 処分費 | 8 | t | | | | 施工 第0-0042号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|---|-----|-----|-----|-----|
| 配水管資材費 北支線 - 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| EF片受直管 50 5.0m 水道配水用ホリイフレ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 21 | | 本 | | | |
| EF片受ベント 45° 50 水道配水用ホリイフレ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| EF片受ベント 22° 1/2 50 水道配水用ホリイフレ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EF片受ベント 11° 1/4 50 水道配水用ホリイフレ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EFソケット 50 水道配水用ホリイフレ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 5 | | 個 | | | |
| ソットシル弁 (PE両挿口付) 50 | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 基 | | | |
| 仕切弁鉄筐 300mm × 810H ~ 1010H 座台付 トミヌケVKKH-53HK (2型) | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| 管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管用) | | | | | | |
| 水道単価 | 129.5 | | m | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 埋設シート（市道：配水管用）W=150mm 青地白文字 2倍折込 | | | | | | |
| 水道単価 | 104.4 | m | | | | |
| 水道用識別マーカ- | | | | | | |
| 水道単価 | 5 | 個 | | | | |
| 配水管労務費 北支線 - 2 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 50mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 104.4 | m | | | | 施工 第0 -0044号表 |
| ポリエチレン管融着（EF）継手工 50mm | | | | | | |
| 1箇所当りの口数 = 1口 | | | | | | |
| 2-6-1 | 25 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0045号表 |
| ポリエチレン管融着（EF）継手工 50mm | | | | | | |
| 1箇所当りの口数 = 2口（標準） | | | | | | |
| 2-6-1 | 5 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0046号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 50mm | | | | | | |
| | 4 | 口 | | | | 施工 第0 -0047号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 | | | | | | |
| 2-9-1 | 2 | 基 | | | | 施工 第0 -0010号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 | | | | | | |
| 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 | | | | | | |
| 2-9-5 | 2 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0014号表 |

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 50mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 | | | | | | |
| 2-3-13 | 129.5 | m | | | | 施工 第0 -0048号表 |
| 管明示シート工（手間のみ） | | | | | | |
| 2-3-14 | 104.4 | m | | | | 施工 第0 -0023号表 |
| 配水管土工費 北支線 - 2 | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | | | | | | |
| | 129 | m | | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As 舗装版厚：4 (cm) | | | | | | |
| | 63 | m ² | | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³ | | | | | | |
| 1-1-1 | 71 | m ³ | | | | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³ その他 | | | | | | |
| 1-1-2 | 16 | m ³ | | | | 施工 第0 -0029号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³ 発生土 | | | | | | |
| 1-1-2 | 35 | m ³ | | | | 施工 第0 -0031号表 |
| 発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：6 . 1 km D I D地区なし | | | | | | |
| 1-1-3 | 36 | m ³ | | | | 施工 第0 -0032号表 |

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D地区無し | 3 | m 3 | | | | 施工 第0 -0035号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m | 63 | m 2 | | | | 施工 第0 -0036号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m | 63 | m 2 | | | | 施工 第0 -0038号表 |
| 表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1層当り仕上厚3 c m | 63 | m 2 | | | | 施工 第0 -0039号表 |
| * 処分費等 * | | | | | | |
| 処分費 | 6 | t | | | | 施工 第0 -0042号表 |
| 配水管資材費 北支線 - 3 | | | | | | |
| EF片受直管 50 5.0m 水道配水用ホリシソ管 | 33 | 本 | | | | |
| 水道単価 | 1 | 個 | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|---|-----|-----|-----|-----|
| EF片受ヱント 22° 1/2 50 水道配水用ホリイフン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | 個 | | | |
| EF片受ヱント 11° 1/4 50 水道配水用ホリイフン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 4 | | 個 | | | |
| EF両受チーズ 50×50 水道配水用ホリイフン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EFソケット 50 水道配水用ホリイフン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 9 | | 個 | | | |
| ソットール弁 (PE両挿口付) 50 | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | 基 | | | |
| 仕切弁鉄筐 300mm×810H~1010H 座台付 トミズKEVKH-53HK (2型) | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | 個 | | | |
| 管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管用) | | | | | | |
| 水道単価 | 204.5 | | m | | | |
| 埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 | | | | | | |
| 水道単価 | 164.8 | | m | | | |
| 水道用識別マーカー | | | | | | |
| 水道単価 | 12 | | 個 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 配水管労務費 北支線 - 3 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 50mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 164.8 | m | | | | 施工 第0 -0044号表 |
| ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 50mm 1箇所当りの口数 = 1口 | | | | | | |
| 2-6-1 | 41 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0045号表 |
| ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 50mm 1箇所当りの口数 = 2口 (標準) | | | | | | |
| 2-6-1 | 10 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0046号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 50mm | | | | | | |
| | 12 | 口 | | | | 施工 第0 -0047号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 | | | | | | |
| 2-9-1 | 3 | 基 | | | | 施工 第0 -0010号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 | | | | | | |
| 2-9-5 | 3 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0014号表 |
| 管明示テープ工 (手間のみ) ポリエチレン管 , 50mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 | | | | | | |
| 2-3-13 | 204.5 | m | | | | 施工 第0 -0048号表 |
| 管明示シート工 (手間のみ) | | | | | | |
| 2-3-14 | 164.8 | m | | | | 施工 第0 -0023号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0021

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|---|----------------|-----|-----|---------------|
| 配水管土工費 北支線 - 3 | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 204 | | m | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚 : 4 (cm) | 100 | | m ² | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1 | 112 | | m 3 | | | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2 | 26 | | m 3 | | | 施工 第0 -0029号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2 | 55 | | m 3 | | | 施工 第0 -0031号表 |
| 発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離 : 6 . 1 km D I D地区なし 1-1-3 | 57 | | m 3 | | | 施工 第0 -0032号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離 : 6 . 3 km D I D地区無し | 4 | | m 3 | | | 施工 第0 -0035号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 : 2 0 c m | 100 | | m 2 | | | 施工 第0 -0036号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0022

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満 , 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚 : 1 2 c m | 100 | m 2 | | | | 施工 第0 -0038号表 |
| 表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m | 100 | m 2 | | | | 施工 第0 -0039号表 |
| * 処分費等 * | | | | | | |
| 処分費 | 9 | t | | | | 施工 第0 -0042号表 |
| 配水管資材費 南支線 - 1 | | | | | | |
| EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシリン管 | 1 | 本 | | | | |
| 水道単価 | | | | | | |
| EF片受ベソト 45 ° 75 水道配水用ホリシリン管 | 2 | 個 | | | | |
| 水道単価 | | | | | | |
| EFサット 75 水道配水用ホリシリン管 | 3 | 個 | | | | |
| 水道単価 | | | | | | |
| ソット-ル弁 (PE両挿口付) 75 水道単価 | 1 | 基 | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0023

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 仕切弁鉄筐 300mm×810H～1010H 座台付 トミヌKEVKH-53HK (2型) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| メカ型PVジョイント 75 水道配水用ホリイフレ管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| HIVP 75mm×4m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 本 | | | |
| HTVPエルボ45° 75 | | | | | | |
| | 2 | | 個 | | | |
| VSジョイント 75 | | | | | | |
| | 1 | | 個 | | | |
| 管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管) | | | | | | |
| 水道単価 | 8.2 | | m | | | |
| 埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込 | | | | | | |
| 水道単価 | 6 | | m | | | |
| 水道用識別マーカー | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| 配水管労務費 南支線 - 1 | | | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0024

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|----|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管据付工 7 5 mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 6 | m | | | | 施工 第0 -0002号表 |
| ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口 | | | | | | |
| 2-6-1 | 3 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0006号表 |
| ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準） | | | | | | |
| 2-6-1 | 3 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0007号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 7 5 mm | | | | | | |
| | 2 | 口 | | | | 施工 第0 -0009号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》 1 0 0 mm以下 | | | | | | |
| 2-9-1 | 1 | 基 | | | | 施工 第0 -0010号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 | | | | | | |
| 2-9-5 | 1 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0014号表 |
| ポリエチレン管（メカニカル）継手工 7 5 mm | | | | | | |
| | 4 | 口 | | | | 施工 第0 -0016号表 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 7 5 mm | | | | | | |
| 2-5-1 | 5 | m | | | | 施工 第0 -0049号表 |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 7 5 mm | | | | | | |
| 2-5-1 | 4 | 口 | | | | 施工 第0 -0050号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0025

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|---|----------------|-----|-----|---------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 7 5 mm | | | | | | |
| | 2 | | 口 | | | 施工 第0 -0051号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 7 5 mm 胴巻箇所数： 5 mにつき 4 天端明示：有 | | | | | | |
| 2-3-13 | 8.2 | | m | | | 施工 第0 -0022号表 |
| 管明示シート工（手間のみ） | | | | | | |
| 2-3-14 | 6 | | m | | | 施工 第0 -0023号表 |
| 配水管土工費 南支線 - 1 | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | | | | | | |
| | 23 | | m | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚： 4 (cm) | | | | | | |
| | 7 | | m ² | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 | | | | | | |
| 1-1-1 | 8 | | m 3 | | | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 | | | | | | |
| 1-1-2 | 2 | | m 3 | | | 施工 第0 -0029号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 | | | | | | |
| 1-1-2 | 4 | | m 3 | | | 施工 第0 -0031号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0026

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：6 . 1 km D I D地区なし 1-1-3 | 4 | m 3 | | | | 施工 第0 -0032号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D地区無し | 0.3 | m 3 | | | | 施工 第0 -0035号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m | 7 | m 2 | | | | 施工 第0 -0036号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m | 7 | m 2 | | | | 施工 第0 -0038号表 |
| 表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1層当り仕上厚3 c m | 7 | m 2 | | | | 施工 第0 -0039号表 |
| * 処分費等 * | | | | | | |
| 処分費 | 0.6 | t | | | | 施工 第0 -0042号表 |
| 配水管資材費 南支線 - 2 | | | | | | |
| EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ポリレン管 水道単価 | 2 | 本 | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0027

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| EF片受直管 50 5.0m 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 24 | | 本 | | | |
| EF片受ベント 45° 50 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | 個 | | | |
| EF片受ベント 22° 1/2 75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EF片受ベント 22° 1/2 50 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| EF両受チーズ 75×75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EF片受レギュサ 75×50 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| EFソケット 75 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| EFソケット 50 水道配水用ホリシリン管 | | | | | | |
| 水道単価 | 5 | | 個 | | | |
| ソットール弁 (PE両挿口付) 75 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 基 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0028

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|---|-----|-----|-----|---------------|
| リットル弁（PE両挿口付） 50 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 基 | | | |
| 仕切弁鉄筐 300mm×810H～1010H 座台付 トミタKEVKH-53HK（2型） | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| 管明示テープ（配水管用）W=30mm 青地白文字（配水ホリ、塩ビ管用） | | | | | | |
| 水道単価 | 157.2 | | m | | | |
| 埋設シート（市道：配水管用）W=150mm 青地白文字 2倍折込 | | | | | | |
| 水道単価 | 126.4 | | m | | | |
| 水道用識別マーカ- | | | | | | |
| 水道単価 | 6 | | 個 | | | |
| 配水管労務費 南支線 - 2 | | | | | | |
| ポリエチレン管据付工 75mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 4.5 | | m | | | 施工 第0 -0002号表 |
| ポリエチレン管据付工 75mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 122.2 | | m | | | 施工 第0 -0002号表 |
| ポリエチレン管融着（EF）継手工 75mm | | | | | | |
| 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1 | 4 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0006号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0029

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準） 2-6-1 | 3 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0007号表 |
| ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 5 0 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1 | 29 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0045号表 |
| ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 5 0 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準） 2-6-1 | 5 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0046号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 7 5 mm | 4 | | 口 | | | 施工 第0 -0009号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 5 0 mm | 4 | | 口 | | | 施工 第0 -0047号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》 1 0 0 mm以下 2-9-1 | 2 | | 基 | | | 施工 第0 -0010号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形 1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5 | 2 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0014号表 |
| ポリエチレン管（メカニカル）継手工 7 5 mm | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0016号表 |
| 消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3 | 1 | | ヶ所 | | | 施工 第0 -0043号表 |

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0030

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 | | | | | | |
| 2-3-13 | 5.9 | m | | | | 施工 第0 -0022号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 50mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 | | | | | | |
| 2-3-13 | 151.4 | m | | | | 施工 第0 -0048号表 |
| 管明示シート工（手間のみ） | | | | | | |
| 2-3-14 | 126.4 | m | | | | 施工 第0 -0023号表 |
| 配水管土工費 南支線 - 2 | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | | | | | | |
| | 136 | m | | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As 舗装版厚：4 (cm) | | | | | | |
| | 77 | m ² | | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ | | | | | | |
| 1-1-1 | 86 | m ³ | | | | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ その他 | | | | | | |
| 1-1-2 | 20 | m ³ | | | | 施工 第0 -0029号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 発生土 | | | | | | |
| 1-1-2 | 42 | m ³ | | | | 施工 第0 -0031号表 |

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0031

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 6 . 1 km D I D地区なし 1-1-3 | 44 | m 3 | | | | 施工 第0 -0032号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 6 . 3 km D I D地区無し | 3 | m 3 | | | | 施工 第0 -0035号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 2 0 c m | 77 | m 2 | | | | 施工 第0 -0036号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 1 2 c m | 77 | m 2 | | | | 施工 第0 -0038号表 |
| 表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1層当り仕上厚 3 c m | 77 | m 2 | | | | 施工 第0 -0039号表 |
| * 処分費等 * | | | | | | |
| 処分費 | 7 | t | | | | 施工 第0 -0042号表 |
| 給水管資材費 | | | | | | |
| 水道配水用ポリ管 用 鋳鉄付分水栓 75 x 2 0 | 4 | 個 | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0032

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄付分水栓 50×20 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 13 | | 個 | | | |
| ポリエチレン管 2層管(1種) 20 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 59 | | m | | | |
| メータ用ソケット 20 水道ポリエチレン管金属継手 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 34 | | ヶ | | | |
| 伸縮継手 20mm メータ用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 13 | | 個 | | | |
| フレキシブル継手 20mm×600mm 袋カット×平行おねじ | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 30 | | 個 | | | |
| 停水用伸縮ボール止水栓 20mm×13mm 蝶ハンドルビス交換式 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 17 | | 個 | | | |
| メータ用 片落しジョイント 20×13 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 13 | | 個 | | | |
| HIVP 13 直管 4.0m | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 10 | | 本 | | | |
| HIVPサケット 13 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 水道単価 | 13 | | 個 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0033

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------|---|-----|-----|-----|---------------|
| HIVP径違ワット 20 x 13 | | | | | | |
| 水道単価 | 13 | | 個 | | | |
| HIVP13 | | | | | | |
| 水道単価 | 25 | | 個 | | | |
| 樹脂製量水器筐 13・20 樹脂製耐寒蓋 安曇野市型 | | | | | | |
| 水道単価 | 16 | | 基 | | | |
| 鋳鉄製量水器筐 13・20 鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 基 | | | |
| 埋設シート(市道:給水管用) W= 75mm 青地白文字 2倍折込 | | | | | | |
| 水道単価 | 31.3 | | m | | | |
| 水道用識別マーカー | | | | | | |
| 水道単価 | 17 | | 個 | | | |
| 給水管労務費 | | | | | | |
| 分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径: 75mm 給水管径: 20mm 1-4-2 | 4 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0052号表 |
| 分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径: 50mm 給水管径: 20mm 1-4-2 | 13 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0053号表 |

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0034

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------|----|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管据付工 20mm 2-6-1 | 59 | m | | | | 施工 第0 -0054号表 |
| | | | | | | |
| ポリエチレン管継手工 20mm 2-6-1 | 34 | 口 | | | | 施工 第0 -0055号表 |
| | | | | | | |
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 20mm 2-4-1 | 47 | 口 | | | | 施工 第0 -0056号表 |
| | | | | | | |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 20mm | 17 | 口 | | | | 施工 第0 -0057号表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管据付工 13mm 2-5-1 | 37.3 | m | | | | 施工 第0 -0058号表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工 20mm 2-5-1 | 13 | 口 | | | | 施工 第0 -0059号表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工 13mm 2-5-1 | 89 | 口 | | | | 施工 第0 -0060号表 |
| | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 13mm | 13 | 口 | | | | 施工 第0 -0061号表 |
| | | | | | | |
| 止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 20mm PP用 1-4-4 | 17 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0062号表 |
| | | | | | | |

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) 1 3 mm 特殊メータ 使用しない 1-4-7 | 17 | 箇所 | | | 施工 第0 -0063号表 |
| 管明示シート工(手間のみ) 2-3-14 | 31.3 | m | | | 施工 第0 -0023号表 |
| 給水管土工費 | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 69 | m | | | 施工 第0 -0025号表 |
| 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 | 3 | m | | | 施工 第0 -0064号表 |
| 舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：4 (cm) | 21 | m ² | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：1 0 (cm) | 0.8 | m ² | | | 施工 第0 -0065号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1 | 53 | m 3 | | | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2 | 15 | m 3 | | | 施工 第0 -0029号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0036

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2 | 32 | m ³ | | | | 施工 第0-0031号表 |
| 発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.1km DID地区なし 1-1-3 | 21 | m ³ | | | | 施工 第0-0032号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.3km DID地区無し | 0.9 | m ³ | | | | 施工 第0-0035号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.3km DID地区無し | 0.1 | m ³ | | | | 施工 第0-0066号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm | 19 | m ² | | | | 施工 第0-0036号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm | 19 | m ² | | | | 施工 第0-0038号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 10cm | 3 | m ² | | | | 施工 第0-0067号表 |
| 表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm | 21 | m ² | | | | 施工 第0-0039号表 |
| コンクリート舗装工(労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満 | 0.8 | m ² | | | | 施工 第0-0068号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0037

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W / C = 60 %以下) | | | | | | |
| | 0.1 | m 3 | | | | |
| * 処分費等 * | | | | | | |
| | | | | | | |
| 処分費 | | | | | | |
| | 2 | t | | | | 施工 第0 -0042号表 |
| 処分費 | | | | | | |
| | 0.2 | t | | | | 施工 第0 -0069号表 |
| 仮設配水管資材費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| (仮設)SGP-VB 80直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニル管 | | | | | | |
| | 62 | 本 | | | | |
| (仮設)SGP-VB 50直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニル管 | | | | | | |
| | 20 | 本 | | | | |
| (仮設)鋼管用内面珪藻土継手 80 転用方式(1/3) | | | | | | |
| | 26 | 個 | | | | |
| (仮設)鋼管用内面珪藻土継手 80 転用方式(1/3) | | | | | | |
| | 2 | 個 | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0038

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| (仮設)鋼管用径違フス(普通品) 80 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| (仮設)鋼管用径違フス(普通品) 80 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| アルミ製バタフライバルブ 80A 10Kフランジ用(仮設用) | | | | | | |
| 水道単価 | 7 | | 個 | | | |
| アルミ製バタフライバルブ 50A 10Kフランジ用(仮設用) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| (仮設)VB組フランジ 80A 管端防食形 | | | | | | |
| 水道単価 | 16 | | 個 | | | |
| (仮設)VB組フランジ 50A 管端防食形 | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| (仮設)ピクトリックジョイント 80 G-0型 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 144 | | 個 | | | |
| (仮設)ピクトリックジョイント 50 G-0型 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 23 | | 個 | | | |
| (仮設)仮設用消火栓 65 アンクル弁型1.6Mpa 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0039

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----|-----|-----|
| (仮設)鋼管用コップル 65 内面球形樹脂継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| (仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 25 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 15 | | m | | | |
| (仮設)鋼管径違いカット(3段落以上) 80 内面球形樹脂継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | | 個 | | | |
| (仮設)鋼管用径違いカット(普通品) 50 内面球形樹脂継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| (仮設)鋼管用おねじ付ソケット 25 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 3 | | ヶ | | | |
| 不断水分岐(簡易バルブ付) 75×75 HIVP用(施工費込) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 組 | | | |
| フランジ接合材(GF) 75mm 7.5K パッキン、ボルトナット | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 組 | | | |
| フランジ蓋 75mm 内面粉体 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 仮設配水管労務費 | | | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0040

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----|-----|-----|-----|---------------|
| 小口径鋼管据付工 80mm | | | | | | |
| 2-4-1 | 248 | m | | | | 施工 第0 -0070号表 |
| 小口径鋼管据付工 50mm | | | | | | |
| 2-4-1 | 80 | m | | | | 施工 第0 -0071号表 |
| フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3 | 16 | 口 | | | | 施工 第0 -0012号表 |
| フランジ継手工 65mm以下 7.5K 2-3-5、2-10-3 | 2 | 口 | | | | 施工 第0 -0072号表 |
| ヴィクトリック設置工 80A～100A | 167 | 箇所 | | | | 施工 第0 -0073号表 |
| 合成樹脂製弁設置工 《人力》 75mm | 7 | 基 | | | | 施工 第0 -0074号表 |
| 合成樹脂製弁設置工 《人力》 50mm | 1 | 基 | | | | 施工 第0 -0075号表 |
| 消火栓設置工 《機械》 小型消火栓 | 2 | ヶ所 | | | | 施工 第0 -0076号表 |
| ポリエチレン管据付工 25mm | 15 | m | | | | 施工 第0 -0077号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0041

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 80mm | | | | | | |
| 2-4-1 | 2 | | 口 | | | 施工 第0 -0078号表 |
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 50mm | | | | | | |
| 2-4-1 | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0079号表 |
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 25mm | | | | | | |
| 2-4-1 | 3 | | 口 | | | 施工 第0 -0080号表 |
| ポリエチレン管継手工 25mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 3 | | 口 | | | 施工 第0 -0081号表 |
| * 撤去費 * | | | | | | |
| | | | % | | | |
| フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3 | 1 | | 口 | | | 施工 第0 -0012号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 25mm | | | | | | |
| | 3 | | 口 | | | 施工 第0 -0082号表 |
| 仮設配水管土工費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | | | | | | |
| | 115 | | m | | | 施工 第0 -0025号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0042

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] A s 舗装版厚：4 (cm) | 37 | m ² | | | 施工 第0 -0026号表 |
| 管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³ | | | | | |
| 1-1-1 | 12 | m ³ | | | 施工 第0 -0028号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³ その他 | | | | | |
| 1-1-2 | 5 | m ³ | | | 施工 第0 -0029号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³ RC-40 | | | | | |
| 1-1-2 | 2 | m ³ | | | 施工 第0 -0083号表 |
| 管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³ 発生土 | | | | | |
| 1-1-2 | 2 | m ³ | | | 施工 第0 -0031号表 |
| 発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離：6 . 1 km D I D 地区なし | | | | | |
| 1-1-3 | 10 | m ³ | | | 施工 第0 -0032号表 |
| アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D 地区無し | | | | | |
| | 1 | m ³ | | | 施工 第0 -0035号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m | | | | | |
| | 2 | m ² | | | 施工 第0 -0036号表 |
| 路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m | | | | | |
| | 18 | m ² | | | 施工 第0 -0038号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0043

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m | 37 | m 2 | | | 施工 第0 -0039号表 |
| * 処分費等 * | | | | | |
| 処分費 | 3 | t | | | 施工 第0 -0042号表 |
| 仮設給水管資材費 | | | | | |
| (仮設) ビ ッ ク リ ッ ク ヨ イ ント 50 G-0型 転用方式 (1 / 3) | 5 | 個 | | | |
| 水道単価 | | | | | |
| (仮設) ビ ッ ク リ ッ ク ヨ イ ント 80 G-0型 転用方式 (1 / 3) | 9 | 個 | | | |
| 水道単価 | | | | | |
| VB フ ッ シ ング 25A × 15A 管端防食形 転用方式 (1 / 3) | 9 | 個 | | | |
| 水道単価 | | | | | |
| 鋼管六角コ ン プ ル 15 内面珪 矽樹脂コー テ ィ ング 管継手 転用方式 (1 / 3) | 9 | 個 | | | |
| 水道単価 | | | | | |
| 鋼管六角コ ン プ ル 25 内面珪 矽樹脂コー テ ィ ング 管継手 転用方式 (1 / 3) | 5 | 個 | | | |
| 水道単価 | | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0044

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|------|---|-----|-----|-----|-----|
| (仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 13 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 68.2 | m | | | | |
| (仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 25 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 85 | m | | | | |
| (仮設)鋼管用おねじ付ソケット 13 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 16 | ヶ | | | | |
| (仮設)鋼管用おねじ付ソケット 25 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 10 | ヶ | | | | |
| (仮設)径違チーズ 25×13 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | ヶ | | | | |
| (仮設)径違ソケット 25×13 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 2 | ヶ | | | | |
| (仮設)メータ用ソケット 25 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | ヶ | | | | |
| (仮設)ベンド90° 13 水道用リフ管金属継手 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 13 | ヶ | | | | |
| (仮設)ゲートバルブ 15 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 11 | ヶ | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0045

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------|---|-----|-----|-----|---------------|
| (仮設)ケ-トル 25 給水用青銅トル 10Kねじ込 転用方式(1/3) | | | | | | |
| 水道単価 | 9 | | ヶ | | | |
| 水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄トル付分水栓 150×25 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| トル付分水栓閉栓キャップ 25 | | | | | | |
| 水道単価 | 1 | | 個 | | | |
| 仮設給水管労務費 | | | | | | |
| ヴィクトリック設置工 80A～100A | | | | | | |
| | 14 | | 箇所 | | | 施工 第0 -0073号表 |
| ポリエチレン管据付工 13mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 68.2 | | m | | | 施工 第0 -0084号表 |
| ポリエチレン管据付工 25mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 85 | | m | | | 施工 第0 -0077号表 |
| ポリエチレン管継手工 13mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 33 | | 口 | | | 施工 第0 -0085号表 |
| ポリエチレン管継手工 25mm | | | | | | |
| 2-6-1 | 17 | | 口 | | | 施工 第0 -0081号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0046

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 1 3 mm | | | | | | |
| | 2-4-1 | 47 | 口 | | | 施工 第0 -0086号表 |
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 2 5 mm | | | | | | |
| | 2-4-1 | 19 | 口 | | | 施工 第0 -0080号表 |
| * 撤去費 * | | | | | | |
| | | | % | | | |
| 分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径： 1 5 0 mm 給水管径： 2 5 mm | | | | | | |
| | 1-4-2 | 1 | 箇所 | | | 施工 第0 -0087号表 |
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） 2 5 mm | | | | | | |
| | 2-4-1 | 1 | 口 | | | 施工 第0 -0080号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 1 3 mm | | | | | | |
| | | 26 | 口 | | | 施工 第0 -0088号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 2 5 mm | | | | | | |
| | | 16 | 口 | | | 施工 第0 -0082号表 |
| 仮設工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 交通誘導警備員 A・B | | | | | | |
| | | 24 | 人・日 | | | 施工 第0 -0089号表 |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| * * 直接工事費 * * | | | | | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費率計算額(千円単位) | | | | | | |
| | | | | | | |
| * * 共通仮設費計 * * | | | | | | |
| | | | | | | |
| * * 純工事費 * * | | | | | | |
| | | | | | | |
| * * 現場管理 費(千円単位) | | | | | | |
| | | | | | | |
| * * 工事原価 * * | | | | | | |
| | | | | | | |
| * * 一般管理 費等 * * | | | | | | |
| | | | | | | |
| * * 工事価格計 * * | | | | | | |
| | | | | | | |
| * * 消費税等 相当額計 * * | | | | | | |
| | | | | | | |

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ** 工事費計 ** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (参考) 予定 価格に占める | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ポリエチレン管据付工
150mm

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

頁0-0049

2-6-1

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポリエチレン管据付工
7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0050

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0003号表

1 5 0 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） | | % | | | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0004号表

1 5 0 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-1

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） | | % | | | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0005号表

1 0 0 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） | | % | | | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

施工 第0 -0006号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） | | % | | | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0007号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） | | % | | | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0056

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

管径： 1 5 0 mm

施工 第0 -0008号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 7 5 mm

施工 第0 -0009号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
100mm以下

施工 第0 -0010号表

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊 | 0.400 | 時間 | | | 施工 第0-0011号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0059

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊 | 1.000 | 時間 | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | | |
| 軽油 小型口 - リ - パトロール給油 | | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| * * * 単位当り * * * | 1 | 時間 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0060

フランジ継手工
75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0012号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

空気弁設置工

人力施工 1 3mm ~ 2 5mm

施工 第0 -0013号表

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ねじ式弁筐設置工 《底版使用》
A・B形1号

施工 第0 -0014号表

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0063

仕切弁・空気弁等ボックス設置工

角形 2号 寸法：600mm×500mm

質量 (/個)：30kg以上60kg未満

2-9-5

施工 第0 -0015号表

1 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 無収縮モルタル マンホール蓋下水道用 | | m 3 | | | 水道単価 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0064

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
50mm

施工 第0 -0017号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ビニル管据付工
5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0066

2-5-1

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0067

2-5-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0068

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径： 5 0 mm

施工 第0 -0020号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0069

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0 -0021号表

ポリエチレン管， 1 5 0 mm 胴巻箇所数： 5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13 100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0070

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管， 75mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0022号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0024号表

1 5 0 mm以下 1日当り試験距離：1 0 0 0 (m) 1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 器具損料及び諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0073

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|---|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m | | 供用日 | | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m) | | 枚 | | ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m) | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | | L | | ガソリン レギュラー スタンド | | |

施工内訳表

頁0-0074

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| *** 単位当り *** | | | | | | |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | | | | アスファルト舗装版厚：15cm以下 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0075

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0026号表

100

m² 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準 | | 日 | | | 施工 第0-0027号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m ² | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0076

小型バックホウ運転 (機 - 18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0027号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3 | | 供用日 | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0077

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0028号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準 | | 日 | | | 施工 第0-0027号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m3 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0078

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0029号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準 | | 日 | | | 施工 第0-0027号表 |
| タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg | | 日 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 埋戻材料費 | 126.000 | m3 | | | 管路埋戻工(SS10103)にて使用 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m3 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0079

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0030号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g | | 供用日 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0080

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0031号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準 | | 日 | | | 施工 第0-0027号表 |
| タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg | | 日 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m3 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0081

発生土処理工

施工 第0 -0032号表

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT

運搬距離：6 . 1km

D I D地区なし

1-1-3

1

m 3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------|
| 発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：6 . 1km D I D地区無し | 1.000 | m 3 | | | 施工 第0-0033号表 |
| 処分費 | 1.000 | m 3 | | | 発生土処理工(SS10104)にて使用 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| * * * 単位当り * * * | 1 | m 3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0082

発生土運搬費

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT

運搬距離：6 . 1 km D I D地区無し

施工 第0 -0033号表

10 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------|
| ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4 t 積級 運搬路面状況 良好 | | 日 | | | 施工 第0-0034号表 |
| *** 合 計 *** | 10 | m 3 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m 3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0083

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0034号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般） | | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | | L | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 | | 供用日 | | | |
| タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好 | | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0084

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：6.3 km DID地区無し

施工 第0 -0035号表

10 m³ 当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0085

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0036号表

100

m²

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下 | 25.400 | m ³ | | | |
| タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg | | 日 | | | 施工 第0-0037号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m ² | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0086

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0037号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g | | 供用日 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0087

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 2 c m

施工 第0 -0038号表

100

m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 粒調碎石 2 5 mm以下 | 15.240 | m 3 | | | |
| タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g | | 日 | | | 施工 第0-0037号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m 2 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0088

表層工

再生 密粒度(13F)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0039号表

100

m² 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下] | 7.544 | t | | | |
| アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 | | L | | | |
| 振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型 | | 日 | | | 施工 第0-0040号表 |
| 振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg | | 日 | | | 施工 第0-0041号表 |
| 諸雑費 | | % | | | (労+機)×率 |
| *** 合 計 *** | 100 | m ² | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0089

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0040号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t | | 供用日 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 軽油 小型ロ - リ - パトロール給油 | | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0090

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0041号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg | | 供用日 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費 | 100.000 | t | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | t | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | t | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0092

2-9-3

1

ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊 | 0.570 | 時間 | | | 施工 第0-0011号表 |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | ヶ所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポリエチレン管据付工

5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0093

2-6-1

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0045号表

5 0 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） | | % | | | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0046号表

5 0 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-1

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） | | % | | | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0096

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

管径： 5 0 mm

施工 第0 -0047号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0097

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管， 50 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0048号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ビニル管据付工
7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0098

2-5-1

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

2-5-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0100

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径： 7 5 mm

施工 第0 -0051号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0101

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0052号表

本管径： 7 5 mm

給水管径： 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0102

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0053号表

本管径： 5 0 mm

給水管径： 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| * * * 単位当り * * * | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポリエチレン管据付工

20mm

施工内訳表

施工 第0 -0054号表

頁0-0103

2-6-1

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0055号表

20mm

2-6-1

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工 第0 -0056号表

2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の3.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 20mm

施工 第0 -0057号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ビニル管据付工
1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

2-5-1

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
20 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0108

2-5-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0109

2-5-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0110

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径： 1 3 mm

施工 第0 -0061号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0111

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0062号表

20mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0063号表

| 1 3 mm | 特殊メータ 使用しない | 1-4-7 | 1 | 箇所 | 当り |
|---------------|-------------|-------|-----|-----|----------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0113

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0064号表

1
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|---|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m | | 供用日 | | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m) | | 枚 | | ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m) | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | | L | | ガソリン レギュラー スタンド | | |

施工内訳表

頁0-0114

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0064号表

1
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| *** 単位当り *** | | | | | | |
| 舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | | | | コンクリート舗装版厚：15cm以下 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0115

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 1 0 (cm)

施工 第0 -0065号表

100

m² 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準 | | 日 | | | 施工 第0-0027号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m ² | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ² | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0116

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：6.3 km DID地区無し

施工 第0 -0066号表

10

m 3

当日

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0117

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0067号表

100

m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 粒調碎石 2 5 mm以下 | 12.700 | m 3 | | | |
| タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g | | 日 | | | 施工 第0-0037号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m 2 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0118

コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

施工 第0 -0068号表

人力舗設

平均舗設厚 2 0 c m未満

100

m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | (労) × 率 |
| *** 合 計 *** | 100 | m 2 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0069号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費 | 100.000 | t | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | t | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | t | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

小口径鋼管据付工
80mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0070号表

頁0-0120

2-4-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

小口径鋼管据付工
50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

頁0-0121

2-4-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0122

フランジ継手工

施工 第0 -0072号表

6 5 mm以下

7 . 5 K

2-3-5、 2-10-3

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ヴィクトリック設置工
80A～100A

施工内訳表

施工 第0 -0073号表

頁0-0123

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

合成樹脂製弁設置工 《人力》
7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0074号表

頁0-0124

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

合成樹脂製弁設置工 《人力》
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0075号表

頁0-0125

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0126

消火栓設置工 《機械》
小型消火栓

施工 第0 -0076号表

1 ケ所 当り

2-9-3

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊 | 0.310 | 時間 | | | 施工 第0-0011号表 |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | ヶ所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポリエチレン管据付工

2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0077号表

頁0-0127

2-6-1

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工 第0 -0078号表

8 0 mm 2-4-1 2 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の3.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工 第0 -0079号表

5 0 mm 2-4-1 2 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の3.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0080号表

頁0-0130

2-4-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の3.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | 口 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工
2 5 mm

施工 第0 -0081号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0132

ポリエチレン管切断工《据付管切断》

管径： 2 5 mm

施工 第0 -0082号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

頁0-0133

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m³

RC-40

施工 第0 -0083号表

100

m³

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次基準 | | 日 | | | 施工 第0-0027号表 |
| タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg | | 日 | | | 施工 第0-0030号表 |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下 | 126.000 | m ³ | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 100 | m ³ | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m ³ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポリエチレン管据付工
1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0084号表

頁0-0134

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 合 計 *** | 10 | m | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポリエチレン管継手工

1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0085号表

頁0-0135

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

施工 第0 -0086号表

1 3 mm 2-4-1 2 □ 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | 労務費の3.0% |
| *** 合 計 *** | 2 | □ | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | □ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工内訳表

頁0-0137

分水栓建込み工 《ビニール管》

本管径： 1 5 0 mm

給水管径： 25 mm

1-4-2

施工 第0 -0087号表

1

箇所 当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0138

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 1 3 mm

施工 第0 -0088号表

1 口 当り


| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 口 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| *** 単位当り *** | 1 | 人・日 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

位置図

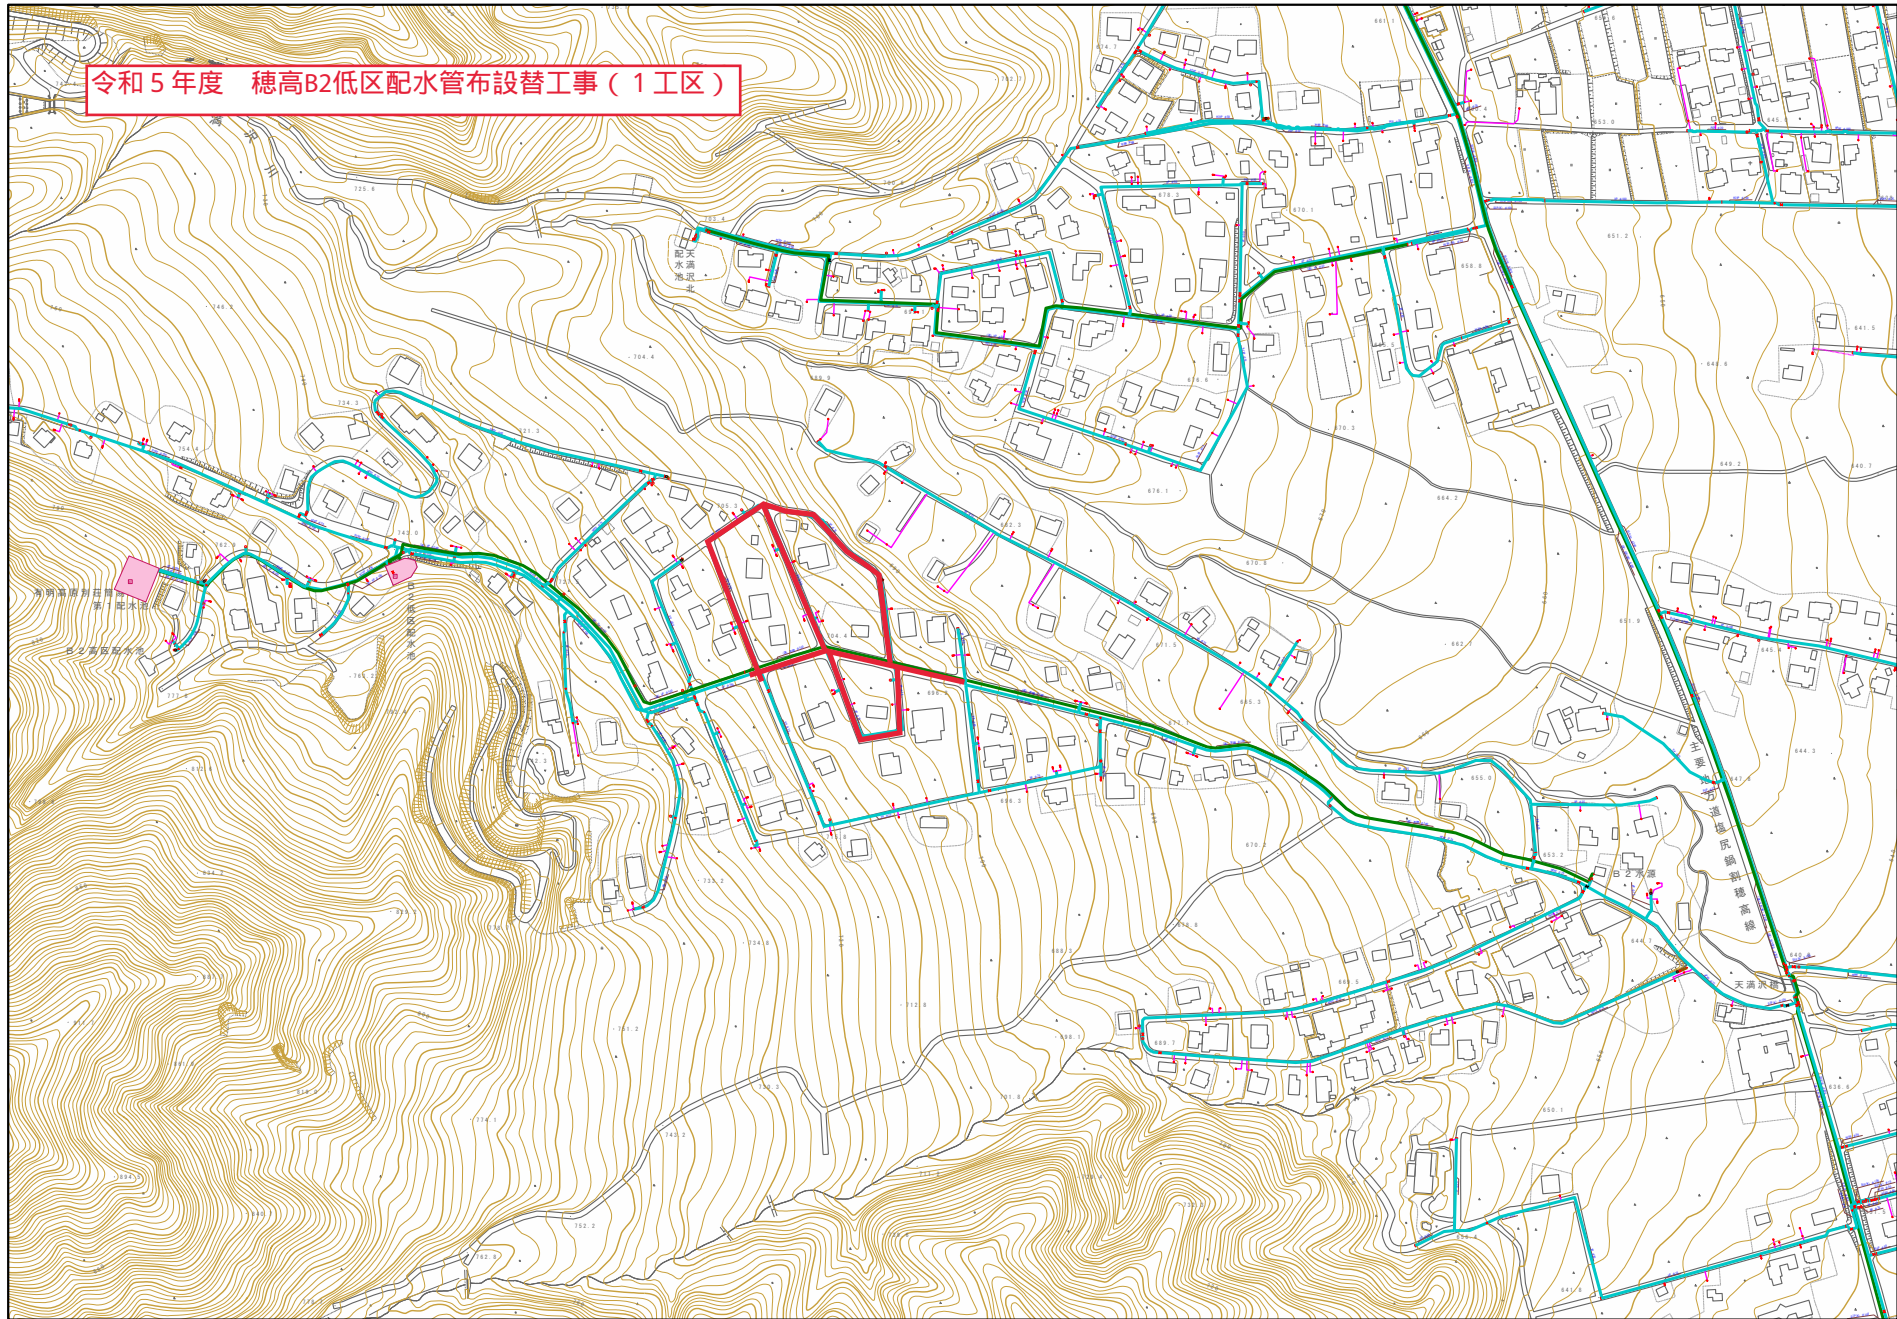

1/5,000

第 1 号数量表

| 配水管資材費 本線 | | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-----|----------|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | | |
| EF片受直管 φ150 5.0 m | 水道配水用ポリエチレン管 | 1(切) L=5.0 | 本 | 1 | TK453KGK | | |
| | | | | | | | |
| EF片受直管 φ75 5.0m | 水道配水用ポリエチレン管 | 19(直)+7(切)=26 L=19*5+31.73=126.73 | 本 | 26 | TK451KGK | | |
| | | | | | | | |
| EF片受ベント11° 1/4 φ 75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 3 L=0.360*3=1.08 | 個 | 3 | TK471KGK | | |
| | | | | | | | |
| EF両受チーズ φ150× 75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 2 L=0.5*2=1.0 | 個 | 2 | TK496KGK | | |
| | | | | | | | |
| EF両受チーズ φ75×75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.078 | 個 | 1 | TK492KGK | | |
| | | | | | | | |
| EF両受チーズ φ75×50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 3 L=0.078*3=0.234 | 個 | 3 | TK491KGK | | |
| | | | | | | | |
| レデュサ φ150×100 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.485 | 個 | 1 | T100AZM | | |
| | | | | | | | |
| EF片受レデュサ φ100× 75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.423 | 個 | 1 | TK504KGK | | |
| | | | | | | | |
| EFソケット φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 9 | 個 | 9 | TK461KGK | | |
| | | | | | | | |
| ソフトソール弁(PE両挿口付) φ75 | | 6 L=0.764*6=4.584 | 基 | 6 | TK531KGK | | |
| | | | | | | | |
| 鑄鉄製フランジ付T字管 φ 75×75 | PE両挿口付 | 1 L=0.764 | 個 | 1 | TK514KGK | | |
| | | | | | | | |

第 2 号数量表

| 配水管資材費 本線 | | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 |
|--------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----|------------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| フランジ短管 | 内面粉体 | 1 | 個 | 1 | TK6690AZM |
| | φ 75mm×H300mm | | | | |
| 水道用補修弁(副弁) φ 75×L100 | 7.5K 2種7.5k-FCD製内外 | 1 | 基 | 1 | TR069KGK |
| | | | | | |
| 急速空気弁 | 複合機能付 フランジ一体型 | 1 | 基 | 1 | TK6140AZM |
| | φ 25mm | | | | |
| フランジ接合補強具(LSP) | 7.5K パッキン、ホルナット | 3 | 組 | 3 | TK6770AZM |
| | φ 75mm | | | | |
| 仕切弁鉄篋 | 座台付 トミSKEVKH-53HK | 6 | 個 | 6 | TK6290AZM |
| | φ 300mm×810H~1010H | | | | |
| 消火栓/空気弁用角型鉄蓋 | トミSMZNR | 1 | 個 | 1 | TK6340AZM |
| | 600mmL×450mmW×100mmH | | | | |
| 消火栓/空気弁用角型レシコンボックス | トミSMJ-A | 1 | 個 | 1 | TK6350AZM |
| | 600mmL×450mmW×250mmH | | | | |
| 消火栓/空気弁用角型レシコンボックス | トミSMJ-C2 | 1 | 個 | 1 | TK6370AZM |
| | 600mmL×450mmW×250mmH | | | | |
| 消火栓/空気弁用角型レシコンボックス | 底板 Con製 2枚1組 | 1 | 基 | 1 | TK6410AZM |
| | 910mmL×298mmW×60mmH | | | | |
| メカ型PVジョイント片落管 φ 75×50 | 水道配水用ポリエチレン管用 | 1 | 個 | 1 | TT134KGK |
| | | | | | |
| HIVP φ 50 直管 4.0m | | L=3.0 3/4=0.75≒1 | 本 | 1 | KS337KGK |
| | | | | | |

第 3 号数量表

| 配水管資材費 本線 | | 数 量 計 算 書 | | | | 当 初 変 更 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|----|-------|------------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | | 単位 | 数 量 | コード |
| HI・TSフランジ φ 50 | | 1 | | 個 | 1 | T200AZM |
| | | | | | | |
| フランジ接合材(GF) | 7.5K ハツキン、ホルトナット | 1 | | 組 | 1 | TK8000AZM |
| | φ 50mm | | | | | |
| 不断水分岐(簡易バルブ付) φ 50×50 | HIVP用(施工費込) | 1 | | 組 | 1 | TN762KGK |
| | | | | | | |
| 管明示テープ(配水管用) | 青地白文字(配水ホリ、塩ビ) | 184.9 | | m | 184.9 | TK8590AZM |
| | W=30mm | | | | | |
| 埋設シート(市道:配水管用) | 青地白文字 2倍折込 | φ 150 L=5.0+1.0+0.485=6.485 | | | | |

第 4 号数量表

| 数量計算書 | | | | | |
|-----------|------|-------|----|-----|----------|
| 配水管資材費 本線 | | | | | 当初 変更 |
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第 5 号数量表

| 配水管労務費 本線 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 |
|----------------------|------|--------------|----|-------|------------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| ポリエチレン管据付・撤去 工 | 据付 | 6.5 | m | 6.5 | SS20601 |
| | φ150 | | | | |
| ポリエチレン管据付・撤去 工 | 据付 | 128.5 | m | 128.5 | SS20601 |
| | φ75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF) 継手工 | 1口 | 1(直) | 箇所 | 1 | SS20605 |
| | φ150 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF) 継手工 | 2口 | 2(チ) | 箇所 | 2 | SS20605 |
| | φ150 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF) 継手工 | 1口 | 1(レ) | 箇所 | 1 | SS20605 |
| | φ100 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF) 継手工 | 1口 | 25+3(ベ)=28 | 箇所 | 28 | SS20605 |
| | φ75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF) 継手工 | 2口 | 4(チ)+9(ソ)=13 | 箇所 | 13 | SS20605 |
| | φ75 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 1 | 口 | 1 | SS20604 |
| | φ150 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 10 | 口 | 10 | SS20604 |
| | φ75 | | | | |
| 仕切弁設置工(縦・横型) 《機械》 | | 6 | 基 | 6 | SS20901 |
| | φ75 | | | | |
| フランジ継手接合・取外し 工 | | 4 | 口 | 4 | SS20305 |
| | φ75 | | | | |

第 6 号数量表

| 配水管労務費 本線 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 |
|-----------------------|------|-----------|----|-------|------------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 空気弁及び空気弁座設置 工 | | 1 | 基 | 1 | SS20906 |
| | φ25 | | | | |
| ねじ式弁筐設置工 | | 6 | 箇所 | 6 | SS20910 |
| | φ75 | | | | |
| 仕切弁・空気弁等ボックス 設置工 | | 1 | 個 | 1 | SS20909 |
| | | | | | |
| ポリエチレン管(メカニカ ル)継手工 | | 1 | 口 | 1 | SS20603 |
| | φ75 | | | | |
| ポリエチレン管(メカニカ ル)継手工 | | 1 | 口 | 1 | SS20603 |
| | φ50 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管据付・ 撤去工 | 据付 | 3.0 | m | 3.0 | SS20501 |
| | φ50 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管TS継 手工 | | 1(フ) | 口 | 1 | SS20502 |
| | φ50 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | 1 | 口 | 1 | SS20505 |
| | φ50 | | | | |
| 管明示テープ工(手間の み) | | 10.9 | m | 10.9 | SS20314 |
| | φ150 | | | | |
| 管明示テープ工(手間の み) | | 174.0 | m | 174.0 | SS20314 |
| | φ75 | | | | |
| 管明示シート工(手間の み) | | 135.0 | m | 135.0 | SS20315 |
| | | | | | |

第 7 号数量表

[illegible]

第 8 号数量表

| 配水管土工費 本線 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|---------------|--------------------|-----------|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 172 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13㎡ | | m2 | 86 | SS10107 |
| | 舗装版厚4cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m3 | 99 | SS10101 |
| | 山積み0.13㎡ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 24 | SS10103 |
| | 洗滌砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 47 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m3 | 52 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As殻 | | m3 | 3 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m2 | 86 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m2 | 86 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m2 | 86 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |
| 処分費(t) | As殻 | | t | 8 | SA092 |
| | | | | | |

第 1 号数量表

| 配水管資材費 北支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|----------------------|-------------------|---|----|------------|-----------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| EF片受直管 φ75 5.0m | 水道配水用ポリエチレン管 | 23(直)+2(切)=25 L=23*5(直)+14.51(切)=129.51 | 本 | 25 | TK451KGK |
| | | | | | |
| EF片受ヘント'45° φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 2 L=0.476*2=0.952 | 個 | 2 | TK469KGK |
| | | | | | |
| EF片受ヘント'22° 1/2 φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.380 | 個 | 1 | TK470KGK |
| | | | | | |
| EF片受ヘント'11° 1/4 φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.360 | 個 | 1 | TK471KGK |
| | | | | | |
| EF両受チーズ φ75×75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.078 | 個 | 1 | TK492KGK |
| | | | | | |
| EF片受レデュース φ75×50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.338 | 個 | 1 | TK502KGK |
| | | | | | |
| EFソケット φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 5 | 個 | 5 | TK461KGK |
| | | | | | |
| ソフトシール弁(PE両挿口付) φ75 | | 1 L=0.764 | 基 | 1 | TK531KGK |
| | | | | | |
| 仕切弁鉄篋 | 座台付 トミSKEVKH-53HK | 1 | 個 | 1 | TK6290AZM |
| | φ300mm×810H～1010H | | | | |
| 鑄鉄製フランジ短管(PE挿口付) φ75 | | 1 L=0.395 | 個 | 1 | TK511KGK |
| | | | | | |
| 地上式消火栓用副弁 | | 1 | 個 | 1 | TK6120AZM |
| | φ75mm | | | | |

第 2 号数量表

| 配水管資材費 北支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|------------------|--|----|-------|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| フランジ'接合補強具(LSP) | 7.5K パッキン、ボルトナット | 2 | 組 | 2 | TK6770AZM | |
| | φ 75mm | | | | | |
| 管明示テープ(配水管用) | 青地白文字(配水ホリ、塩ビ) | 177.1 | m | 177.1 | TK6590AZM | |
| | W=30mm | | | | | |
| 埋設シート(市道:配水管用) | 青地白文字 2倍折込 | 129.51+0.952+0.380+0.360+0.078+0.338+0.764+0.395=132.777-0.764=132.013 | m | 132.0 | TK6610AZM | |
| | W=150mm | | | | | |
| 水道用識別マーカー | | 7 | 個 | 7 | TK6660AZM | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 3 号数量表

| 配水管労務費 北支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|------------------|------|---|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | 129.51+0.952(45)+0.380(22)+0.360(11)+0.078(チ)+0.338(レ)+0.395(フ)=132.013 | m | 132.0 | SS20601 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 1口 | 23(直)+2(切)+2(45)+1(22)+1(11)+1(レ)=30 | 箇所 | 30 | SS20605 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 2口 | 1(チ)+5(ソケ)=6 | 箇所 | 6 | SS20605 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 6 | 口 | 6 | SS20604 |
| | φ 75 | | | | |
| 仕切弁設置工(縦・横型)《機械》 | | 1 | 基 | 1 | SS20901 |
| | φ 75 | | | | |
| ねじ式弁筐設置工 | | 1 | 箇所 | 1 | SS20910 |
| | | | | | |
| フランジ継手接合・取外し工 | 接合 | 1 | 口 | 1 | SS20305 |
| | φ 75 | | | | |
| 消火栓設置工 | | 1 | 箇所 | 1 | SS20907 |
| | | | | | |
| 管明示テープ工(手間のみ) | | 177.1 | m | 177.1 | SS20314 |
| | | | | | |
| 管明示シート工(手間のみ) | | 132.0 | m | 132.0 | SS20315 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第 4 号数量表

| 配水管労務費 北支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|------|-----------|----|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 5 号数量表

| 配水管土工費 北支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|--------------------|-----------|----------------|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 157 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13㎡ | | m ² | 80 | SS10107 |
| | 舗装版厚4cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m ³ | 92 | SS10101 |
| | 山積み0.13㎡ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m ³ | 22 | SS10103 |
| | 洗蓑砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m ³ | 44 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m ³ | 48 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As殻 | | m ³ | 3 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m ² | 80 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m ² | 80 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m ² | 80 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |
| 処分費(t) | As殻 | | t | 8 | SA092 |
| | | | | | |

第 6 号数量表

| 配水管土工費 北支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|------|-----------|--|----|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | | 単位 | 数 量 | コード | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第 1 号数量表

| 配水管資材費 北支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|------------------------|-------------------|--|----|------------|-----------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| EF片受直管 φ50 5.0m | 水道配水用ポリエチレン管 | 18(直)+3(切)=21 L=18*5(直)+13.41(切)=103.41 | 本 | 21 | TK450KGK |
| | | | | | |
| EF片受へんた'45° φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 2 L=0.267*2=0.534 | 個 | 2 | TK465KGK |
| | | | | | |
| EF片受へんた'22° 1/2 φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.230 | 個 | 1 | TK466KGK |
| | | | | | |
| EF片受へんた'11° 1/4 φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.220 | 個 | 1 | TK467KGK |
| | | | | | |
| EFソケット φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 5 | 個 | 5 | TK460KGK |
| | | | | | |
| ソフトソール弁(PE両挿口付) φ50 | | 2 L=0.680*2=1.36 | 基 | 2 | TK530KGK |
| | | | | | |
| 仕切弁鉄篋 | 座台付 トミズKEVKH-53HK | 2 | 個 | 2 | TK6290AZM |
| | φ300mm×810H～1010H | | | | |
| 管明示テープ(配水管用) | 青地白文字(配水ホリ、塩ビ) | 129.5 | m | 129.5 | TK6590AZM |
| | W=30mm | | | | |
| 埋設シート(市道:配水管用) | 青地白文字 2倍折込 | 103.41+0.534+0.230+0.220+1.36=105.75-1.36=104.39 | m | 104.4 | TK6610AZM |
| | W=150mm | | | | |
| 水道用識別マーカー | | | 個 | 5 | TK6660AZM |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第 2 号数量表

| 数 量 計 算 書 | | | | | | 当 初 変 更 |
|-----------------|------|-------|----|-----|-----|------------|
| 配水管資材費 北支線-2 | | | | | | |
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 3 号数量表

| 配水管労務費 北支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|----------------------|------|---|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | $L=103.41+0.534(45^{\circ})+0.230(22^{\circ})+0.220(11^{\circ})=104.39$ | m | 104.4 | SS20601 |
| | φ50 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 1口 | $18(直)+3(切甲)+2(45^{\circ})+1(22^{\circ})+1(11^{\circ})=25$ | 箇所 | 25 | SS20605 |
| | φ50 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 2口 | 5(ソケ) | 箇所 | 5 | SS20605 |
| | φ50 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 4 | 口 | 4 | SS20604 |
| | φ50 | | | | |
| 仕切弁設置工(縦・横型) 《人力》 | | 2 | 基 | 2 | SS20903 |
| | | | | | |
| ねじ式弁筐設置工 | | 2 | 箇所 | 2 | SS20910 |
| | | | | | |
| 管明示テープ工(手間のみ) | | 129.5 | m | 129.5 | SS20314 |
| | | | | | |
| 管明示シート工(手間のみ) | | 104.4 | m | 104.4 | SS20315 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第 4 号数量表

| 配水管労務費 北支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|------|-----------|----|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 5 号数量表

| 配水管土工費 北支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|--------------------|-----------|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 129 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13㎡ | | m2 | 63 | SS10107 |
| | 舗装版厚4cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m3 | 71 | SS10101 |
| | 山積み0.13㎡ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 16 | SS10103 |
| | 洗蓆砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 35 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m3 | 36 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As殻 | | m3 | 3 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m2 | 63 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m2 | 63 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m2 | 63 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |
| 処分費(t) | As殻 | | t | 6 | SA092 |
| | | | | | |

第 6 号数量表

[illegible]

第 1 号数量表

| 配水管資材費 北支線-3 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|------------------------|-------------------|--|----|------------|-----------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| EF片受直管 φ50 5.0m | 水道配水用ポリエチレン管 | 26(直)+7(切)=33 L=26*5(直)+32.93(切)=162.93 | 本 | 33 | TK450KGK |
| | | | | | |
| EF片受へんた45° φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.267 | 個 | 1 | TK465KGK |
| | | | | | |
| EF片受へんた22° 1/2 φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 3 L=0.230*3=0.690 | 個 | 3 | TK466KGK |
| | | | | | |
| EF片受へんた11° 1/4 φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 4 L=0.220*4=0.880 | 個 | 4 | TK467KGK |
| | | | | | |
| EF両受チーズ φ50×50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.074 | 個 | 1 | TK490KGK |
| | | | | | |
| EFソケット φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 9 | 個 | 9 | TK460KGK |
| | | | | | |
| ソフトシール弁(PE両挿口付) φ50 | | 3 L=0.680*3=2.04 | 基 | 3 | TK530KGK |
| | | | | | |
| 仕切弁鉄篋 | 座台付 トミズKEVKH-53HK | 3 | 個 | 3 | TK6290AZM |
| | φ300mm×810H~1010H | | | | |
| 管明示テープ(配水管用) | 青地白文字(配水ホリ、塩ビ) | 204.5 | m | 204.5 | TK6590AZM |
| | W=30mm | | | | |
| 埋設シート(市道:配水管用) | 青地白文字 2倍折込 | 162.93+0.267+0.690+0.880+0.074+2.04=166.881-2.04=164.841 | m | 164.8 | TK6610AZM |
| | W=150mm | | | | |
| 水道用識別マーカ- | | 12 | 個 | 12 | TK6660AZM |
| | | | | | |

第 2 号数量表

[illegible]

第 3 号数量表

| 配水管労務費 北支線-3 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|------------------|------|--|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | 162.93+0.267(45°)+0.690(22°)+0.880(11°)+0.074(チ)=164.84 | m | 164.8 | SS20601 |
| | φ 50 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 1口 | 26(直)+7(切甲)+1(45°)+3(22°)+4(11°)=41 | 箇所 | 41 | SS20605 |
| | φ 50 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 2口 | 1(チ-ス)+9(ソケ)=10 | 箇所 | 10 | SS20605 |
| | φ 50 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 12 | 口 | 12 | SS20604 |
| | φ 50 | | | | |
| 仕切弁設置工(縦・横型)《人力》 | | 3 | 基 | 3 | SS20903 |
| | | | | | |
| ねじ式弁筐設置工 | | 3 | 箇所 | 3 | SS20910 |
| | | | | | |
| 管明示テープ工(手間のみ) | | 204.5 | m | 204.5 | SS20314 |
| | | | | | |
| 管明示シート工(手間のみ) | | 164.8 | m | 164.8 | SS20315 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第 4 号数量表

| 配水管労務費 北支線-3 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|------|-----------|----|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 5 号数量表

| 配水管土工費 北支線-3 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 204 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13m ³ | | m ² | 100 | SS10107 |
| | 舗装版厚4cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m ³ | 112 | SS10101 |
| | 山積み0.13m ³ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13m ³ | | m ³ | 26 | SS10103 |
| | 洗蓆砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13m ³ | | m ³ | 55 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m ³ | 57 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As殻 | | m ³ | 4 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m ² | 100 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m ² | 100 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m ² | 100 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |
| 処分費(t) | As殻 | | t | 9 | SA092 |
| | | | | | |

第 6 号数量表

| 数 量 計 算 書 | | | | | | 当 初 変 更 |
|-----------------|------|-------|--|----|-----|------------|
| 配水管土工費 北支線-3 | | | | | | |
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | | 単位 | 数 量 | コード |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 1 号数量表

| 配水管資材費 南支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|----|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| EF片受直管 φ75 5.0m | 水道配水用ポリエチレン管 | 1(切) L=5.0(切) | 本 | 1 | TK451KGK | |
| | | | | | | |
| EF片受ベント45° φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 2 L=0.476*2=0.952 | 個 | 2 | TK469KGK | |
| | | | | | | |
| EFソケット φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 3 | 個 | 3 | TK461KGK | |
| | | | | | | |
| ソフトシル弁(PE両挿口付) φ75 | | 1 L=0.764 | 基 | 1 | TK531KGK | |
| | | | | | | |
| 仕切弁鉄篋 | 座台付 トミSKEVKH-53HK | 1 | 個 | 1 | TK6290AZM | |
| | φ300mm×810H~1010H | | | | | |
| メカ型PVジョイント φ75 | 水道配水用ポリエチレン管用 | 1 | 個 | 1 | TT131KGK | |
| | | | | | | |
| HIVP | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 2 L=1.0+3.0+1.0=5.0 | 本 | 2 | TK1970AZM | |
| | φ75mm×4m | | | | | |
| HIVPエルボ45° φ75 | | 2 | 個 | 2 | T300AZM | |
| | | | | | | |
| VSジョイントφ75 | | 1 | 個 | 1 | T400AZM | |
| | | | | | | |
| 管明示テープ(配水管用) | 青地白文字(配水用、塩ビ) | 8.2 | m | 8.2 | TK6590AZM | |
| | W=30mm | | | | | |
| 埋設シート(市道:配水管用) | 青地白文字 2倍折込 | 5.0+0.952+0.764=6.716-0.764=5.952 | m | 6.0 | TK6610AZM | |
| | W=150mm | | | | | |

第 2 号数量表

| 配水管資材費 南支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|------|-----------|----|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| 水道用識別マーカ- | | 2 | 個 | 2 | TK6660AZM | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 3 号数量表

| 配水管労務費 南支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-------------------|------|---------------------|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | 5.0+0.954(45)=5.952 | m | 6.0 | SS20601 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 1口 | 1(切)+2(45)=3 | 箇所 | 3 | SS20605 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 2口 | 3(ソケ) | 箇所 | 3 | SS20605 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 2 | 口 | 2 | SS20604 |
| | φ 75 | | | | |
| 仕切弁設置工(縦・横型)《機械》 | | 1 | 基 | 1 | SS20901 |
| | φ 75 | | | | |
| ねじ式弁筐設置工 | | 1 | 箇所 | 1 | SS20910 |
| | | | | | |
| ポリエチレン管(メカニカル)継手工 | | 4 | 口 | 4 | SS20603 |
| | φ 75 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管据付・撤去工 | 据付 | 5.0 | m | 5.0 | SS20501 |
| | φ 75 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工 | | 4 | 口 | 4 | SS20502 |
| | φ 75 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | 2 | 口 | 2 | SS20505 |
| | φ 75 | | | | |
| 管明示テープ工(手間のみ) | | 8.2 | m | 8.2 | SS20314 |
| | | | | | |

第 4 号数量表

| 配水管労務費 南支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-------------------|------|-----------|----|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| 管明示シート工(手間の み) | | 6.0 | m | 6.0 | SS20315 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 5 号数量表

| 配水管土工費 南支線-1 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|--------------------|-----------|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 23 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積込み工 | BH山積み0.13㎡ | | m2 | 7 | SS10107 |
| | 舗装版厚4cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m3 | 8 | SS10101 |
| | 山積み0.13㎡ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 2 | SS10103 |
| | 洗蓑砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 4 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m3 | 4 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As殻 | | m3 | 0.3 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m2 | 7 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m2 | 7 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m2 | 7 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |
| 処分費(t) | As殻 | | t | 0.6 | SA092 |
| | | | | | |

第 6 号数量表

[illegible]

第 1 号数量表

| 配水管資材費 南支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|---------------------|--------------|---|----|------------|----------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| EF片受直管 φ75 5.0m | 水道配水用ポリエチレン管 | 2(切) L=3.68 | 本 | 2 | TK451KGK |
| | | | | | |
| EF片受直管 φ50 5.0m | 水道配水用ポリエチレン管 | 22(直)+2(切)=24 L=22*5(直)+10.92(切)=120.92 | 本 | 24 | TK450KGK |
| | | | | | |
| EF片受ベント45° φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 3 L=0.267*3=0.801 | 個 | 3 | TK465KGK |
| | | | | | |
| EF片受ベント22° 1/2 φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.380 | 個 | 1 | TK470KGK |
| | | | | | |
| EF片受ベント22° 1/2 φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 2 L=0.230*2=0.460 | 個 | 2 | TK466KGK |
| | | | | | |
| EF両受チーズ φ75×75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.078 | 個 | 1 | TK492KGK |
| | | | | | |
| EF片受レギュサ φ75×50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 1 L=0.338 | 個 | 1 | TK502KGK |
| | | | | | |
| EFソケット φ75 | 水道配水用ポリエチレン管 | 2 | 個 | 2 | TK461KGK |
| | | | | | |
| EFソケット φ50 | 水道配水用ポリエチレン管 | 5 | 個 | 5 | TK460KGK |
| | | | | | |
| ソフトシール弁(PE両挿口付) φ75 | | 1 L=0.764 | 基 | 1 | TK531KGK |
| | | | | | |
| ソフトシール弁(PE両挿口付) φ50 | | 1 L=0.680 | 基 | 1 | TK530KGK |
| | | | | | |

第 2 号数量表

[illegible]

第 3 号数量表

| 配水管労務費 南支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-------------------|------|---|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | 3.68+0.380(22°)+0.078(チ)+0.338(レ)=4.48 | m | 4.5 | SS20601 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | 120.9+0.801(45°)+0.460(22°)=122.16 | m | 122.2 | SS20601 |
| | φ 50 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 1口 | 2(切甲)+1(22°)+1(レ)=4 | 箇所 | 4 | SS20605 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 2口 | 1(チ)+2(ソケ)=3 | 箇所 | 3 | SS20605 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 1口 | 22(直)+2(切)+3(45°)+2(22°)=29 | 箇所 | 29 | SS20605 |
| | φ 50 | | | | |
| ポリエチレン管融着(EF)継手工 | 2口 | 5(ソケ) | 箇所 | 5 | SS20605 |
| | φ 50 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 4 | 口 | 4 | SS20604 |
| | φ 75 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 4 | 口 | 4 | SS20604 |
| | φ 50 | | | | |
| 仕切弁設置工(縦・横型)《機械》 | | φ 50・・・1 φ 75・・・1 | 基 | 2 | SS20901 |
| | | | | | |
| ねじ式弁篋設置工 | | 2 | 箇所 | 2 | SS20910 |
| | | | | | |
| ポリエチレン管(メカニカル)継手工 | | 1 | 口 | 1 | SS20603 |
| | φ 75 | | | | |

第 4 号数量表

| 配水管労務費 南支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|-------------------|------|-----------|----|-------|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| 消火栓設置工 | | 1 | 箇所 | 1 | SS20907 | |
| | | | | | | |
| 管明示テープ工(手間の み) | | 5.9 | m | 5.9 | SS20314 | |
| | φ75 | | | | | |
| 管明示テープ工(手間の み) | | 151.4 | m | 151.4 | SS20314 | |
| | φ50 | | | | | |
| 管明示シート工(手間の み) | | 126.4 | m | 126.4 | SS20315 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 5 号数量表

| 配水管土工費 南支線-2 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 136 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13m ³ | | m ² | 77 | SS10107 |
| | 舗装版厚4cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m ³ | 86 | SS10101 |
| | 山積み0.13m ³ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13m ³ | | m ³ | 20 | SS10103 |
| | 洗蓆砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13m ³ | | m ³ | 42 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m ³ | 44 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As殻 | | m ³ | 3 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m ² | 77 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m ² | 77 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m ² | 77 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |
| 処分費(t) | As殻 | | t | 7 | SA092 |
| | | | | | |

第 6 号数量表

| 配水管土工費 南支線-2 | | | | | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-----------------|--|------|--|-------|--|-----------|-----|------------|--|
| 名 称 | | 形状寸法 | | 計 算 式 | | 単位 | 数 量 | コード | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

第 1 号数量表

| 給水管資材費 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|----------------------------|---------------|---------------|----|------------|-----------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サドル付分水栓 | φ75×20 | | 個 | 4 | TK621KGK |
| | ホリスリーブ付き | | | | |
| 水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サドル付分水栓 | φ50×20 | | 個 | 13 | TK620KGK |
| | ホリスリーブ付き | | | | |
| ポリエチレン管 2層管(1 種) φ20 | | | m | 59 | KS002KGK |
| | | | | | |
| メータ用ソケット φ20 | 水道ポリエチレン管金属継手 | | ヶ | 34 | KS062KGK |
| | | | | | |
| 伸縮継手 | メーター用 | | 個 | 13 | TK1850AZM |
| | φ 20mm | | | | |
| フレキシブル継手 | 袋ナット×平行おねじ | | 個 | 30 | TK5850AZM |
| | φ 20mm×600mm | | | | |
| 停水用伸縮ボール止水栓 | 蝶ハンドルビス交換式 | | 個 | 17 | TK5730AZM |
| | φ 20mm×φ 13mm | | | | |
| メーター用 片落しジョイント | | | 個 | 13 | TK2940AZM |
| | φ 20×φ 13 | | | | |
| HIVP φ13 直管 4.0m | | 37.3/4=9.3≒10 | 本 | 10 | KS331KGK |
| | | | | | |
| HIVPソケット φ13 | | | 個 | 13 | KS691KGK |
| | | | | | |
| HIVP径違ソケット φ20×φ 13 | | | 個 | 13 | KS703KGK |
| | | | | | |

第 2 号数量表

| 給水管資材費 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|----------------|-----------------|-----------|----|------|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| HIVPエルボ` φ13 | | | 個 | 25 | KS711KGK | |
| | | | | | | |
| 樹脂製量水器筐 | 樹脂製耐寒蓋 安曇野市型 | | 基 | 16 | TK6460AZM | |
| | (小)φ13mm～φ20mm用 | | | | | |
| 铸铁製量水器筐 | 铸铁製耐寒蓋 安曇野市型 | | 基 | 1 | TK6480AZM | |
| | (小)φ13mm～φ20mm用 | | | | | |
| 埋設シート(市道:給水管用) | 青地白文字 2倍折込 | | m | 31.3 | TK6620AZM | |
| | W= 75mm | | | | | |
| 水道用識別マーカ- | | | 個 | 17 | TK6660AZM | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 3 号数量表

| 給水管労務費 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 分水栓建込み工 | HPPE | | 箇所 | 4 | SS10401 |
| | φ 75 × φ 20 | | | | |
| 分水栓建込み工 | HPPE | | 箇所 | 13 | SS10401 |
| | φ 50 × φ 20 | | | | |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | 59 | m | 59 | SS20601 |
| | φ 20 | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | | 34*1 (メ) | 口 | 34 | SS20602 |
| | φ 20 | | | | |
| 小口径鋼管継手工 (ねじ込み接合) | | 34*1 (メ)+13*1 (伸)=47 | 口 | 47 | SS20405 |
| | φ 20 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | | 口 | 17 | SS20604 |
| | φ 20 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管据付・撤去工 | 据付 | 37.3 | m | 37.3 | SS20501 |
| | φ 13 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工 | | 13*1 (異ソ) | 口 | 13 | SS20502 |
| | φ 20 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工 | | 13*2 (ソ)+13*1 (異ソ)+25*2 (工)=89 | 口 | 89 | SS20502 |
| | φ 13 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | | 口 | 13 | SS20505 |
| | φ 13 | | | | |
| 止水栓取付け工 | | | 箇所 | 17 | SS10402 |
| | φ 20 × φ 13 | | | | |

第 4 号数量表

| 給水管労務費 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 | |
|--------------------|------|-----------|----|------|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| 量水器取付工(ねじ込み 接合) | 筐含む | | 箇所 | 17 | SS10405 | |
| | φ13 | | | | | |
| 管明示シート工(手間の み) | | 31.3 | m | 31.3 | SS20315 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 5 号数量表

| 給水管土工費 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 |
|-------------|--------------------|-----------|----|-----|------------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 69 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版切断 | Co舗装版 | | m | 3 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13㎡ | | m2 | 21 | SS10107 |
| | As t=4cm | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13㎡ | | m2 | 0.8 | SS10107 |
| | Co t=10cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m3 | 53 | SS10101 |
| | 山積み0.13㎡ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 15 | SS10103 |
| | 洗滌砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13㎡ | | m3 | 32 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m3 | 21 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As殻 | | m3 | 0.9 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | Co殻 | | m3 | 0.1 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m2 | 19 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |

第 6 号数量表

| 給水管土工費 | | 数 量 計 算 書 | | | 当 初 変 更 |
|-------------------------|------------|--------------|----|-----|------------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m2 | 19 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m2 | 3 | SS10108 |
| | t=10cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m2 | 21 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |
| コンクリート舗装工(労務 及び機械運転) | | | ㎡ | 0.8 | SD052 |
| | | | | | |
| コンクリート | 18-8-25BB | 0.8*0.1=0.08 | ㎡ | 0.1 | T1059 |
| | | | | | |
| 処分費(t) | As殻 | | t | 2 | SA092 |
| | | | | | |
| 処分費(t) | Co殻 | | t | 0.2 | SA092 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第 1 号数量表

| 仮設配水管資材費 | | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|---------------------------|----------------|--|-----------|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| (仮設)SGP-VB φ80 直管 4.0m | 水道用硬質塩化ビニルライニ | 100.0+118.0+20.0+10.0=248.0/4=62 | 本 | 62 | KT002KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)SGP-VB φ50 直管 4.0m | 水道用硬質塩化ビニルライニ | 80.0/4=20 | 本 | 20 | KT001KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)鋼管用エルボ φ80 | 内面エポキシ樹脂コーティング | 26 | 個 | 26 | KT022KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)鋼管用テース φ80 | 内面エポキシ樹脂コーティング | 2 | 個 | 2 | KT042KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)鋼管用径違テース (普通品) φ80 | 内面エポキシ樹脂コーティング | 2 | 個 | 2 | KT052KGK | |
| | 80×65 | | | | | |
| (仮設)鋼管用径違テース (普通品) φ80 | 内面エポキシ樹脂コーティング | 1 | 個 | 1 | KT052KGK | |
| | 80×50 | | | | | |
| アルミ製ハタフライバルブ | (仮設)10Kフランジ用 | 7 | 個 | 7 | TK4600AZM | |
| | 80A | | | | | |
| アルミ製ハタフライバルブ | (仮設)10Kフランジ用 | 1 | 個 | 1 | TK4590AZM | |
| | 50A | | | | | |
| VB 組フランジ | 管端防食形 | 16 | 個 | 16 | TK3660AZM | |
| | 80A | | | | | |
| VB 組フランジ | 管端防食形 | 2 | 個 | 2 | TK3640AZM | |
| | 50A | | | | | |
| (仮設)ビクトリックスジョイント φ80 G-0型 | | 26*2(エ)+2*3(チ)+2*2(チ65)+2*2(チ50)+16*1(組)=82+62=144 | 個 | 144 | KT122KGK | |
| | | | | | | |

第 2 号数量表

| 仮設配水管資材費 | | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----|------------|--|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード | |
| (仮設)ビクトリックスジョイント φ50 G-0型 | | 1*1(子)+2*1(組)+20=23 | 個 | 23 | KT121KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)仮設用消火栓 | φ65 アングル弁型1.6Mp | 2 | 個 | 2 | KT098KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)鋼管用ニップル φ65 | 内面エポキシ樹脂コーティング | 2 | 個 | 2 | KT039KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 | | 15.0 | m | 15 | KT303KGK | |
| | | | | | | |
| (仮設)鋼管径違ソケット(3段落以上) φ80 | 内面エポキシ樹脂コーティング | 2 | 個 | 2 | KT112KGK | |
| | 80×25 | | | | | |
| (仮設)鋼管用径違ソケット(普通品) φ50 | 内面エポキシ樹脂コーティング | 1 | 個 | 1 | KT101KGK | |
| | 50×25 | | | | | |
| (仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ25 | 水道ポリエチレン管金属継手 | 3 | ヶ | 3 | KT353KGK | |
| | | | | | | |
| 不断水分岐(簡易バルブ付) φ75×75 | HIVP用(施工費込) | 1 | 組 | 1 | TN764KGK | |
| | | | | | | |
| フランジ接合材(GF) | 7.5K パッキン、ホルトナット | 1 | 組 | 1 | TK6010AZM | |
| | φ 75mm | | | | | |
| フランジ蓋 | 内面粉体 | 1 | 個 | 1 | TK6740AZM | |
| | φ 75mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第 5 号数量表

| 仮設配水管土工費 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|---------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| 舗装版切断 | As舗装版 | | m | 115 | SZD321 |
| | t=15cm以下 | | | | |
| 舗装版取壊し積み込み工 | BH山積み0.13m ³ | | m ² | 37 | SS10107 |
| | 舗装版厚4cm | | | | |
| 管路掘削工 | クローラー型 | | m ³ | 12 | SS10101 |
| | 山積み0.13m ³ | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13m ³ | | m ³ | 5 | SS10103 |
| | 洗蓑砂 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13m ³ | | m ³ | 2 | SS10103 |
| | RC-40 | | | | |
| 管路埋戻工 | クローラー型・標準・山積み0.13m ³ | | m ³ | 2 | SS10103 |
| | 発生土 | | | | |
| 発生土処理工 | | | m ³ | 10 | SS10104 |
| | 運搬距離6.1km | | | | |
| As塊・Co塊運搬費 | As般 | | m ³ | 1 | SS10115 |
| | 運搬距離6.3km | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 下層路盤 RC-40 | | m ² | 2 | SS10108 |
| | t=20cm | | | | |
| 路盤工(管路土工) | 上層路盤 M-25 | | m ² | 18 | SS10108 |
| | t=12cm | | | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 再生密粒度As13F | | m ² | 37 | SS10117 |
| | t=3cm | | | | |

第 6 号数量表

[illegible]

第 7 号数量表

| 仮設給水管資材費 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|------------------------------|-------------------|-----------|----|------------|-----------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| (仮設)ビクトリックジョイント φ 50 G-0型 | | | 個 | 5 | KT121KGK |
| | 50×25 | | | | |
| (仮設)ビクトリックジョイント φ 80 G-0型 | | | 個 | 9 | KT122KGK |
| | 80×25 | | | | |
| VB プッシング | 管端防食形 | | 個 | 9 | TK3950AZM |
| | 25A×15A | | | | |
| 鋼管六角ニップル φ15 | 内面エポキシ樹脂コーティング管継手 | | 個 | 9 | KS591KGK |
| | | | | | |
| 鋼管六角ニップル φ25 | 内面エポキシ樹脂コーティング管継手 | | 個 | 5 | KS593KGK |
| | | | | | |
| (仮設)ポリエチレン管 2 層管(1種) φ13 | | | m | 68.2 | KT301KGK |
| | | | | | |
| (仮設)ポリエチレン管 2 層管(1種) φ25 | | | m | 85.0 | KT303KGK |
| | | | | | |
| (仮設)鋼管用おねじ付ソ ケット φ13 | 水道ポリエチレン管金属継手 | | ヶ | 16 | KT351KGK |
| | | | | | |
| (仮設)鋼管用おねじ付ソ ケット φ25 | 水道ポリエチレン管金属継手 | | ヶ | 10 | KT353KGK |
| | | | | | |
| (仮設)径違チーズ φ25 ×13 | 水道ポリエチレン管金属継手 | | ヶ | 2 | KT422KGK |
| | | | | | |
| (仮設)径違ソケット φ25 ×13 | 水道ポリエチレン管金属継手 | | ヶ | 2 | KT402KGK |
| | | | | | |

第 8 号数量表

[illegible]

第 9 号数量表

| 仮設給水管労務費 | | 数 量 計 算 書 | | 当 初 変 更 | |
|------------------|----------|----------------------------------|----|------------|---------|
| 名 称 | 形状寸法 | 計 算 式 | 単位 | 数 量 | コード |
| グイェトリック設置工 | | | 箇所 | 14 | V0001 |
| | | | | | |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | | m | 68.2 | SS20601 |
| | φ13 | | | | |
| ポリエチレン管据付・撤去工 | 据付 | | m | 85.0 | SS20601 |
| | φ25 | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | | 16*1(お)+2*1(チ)+2*1(ソ)+13*1(ベ)=33 | 口 | 33 | SS20602 |
| | φ13 | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | | 10*1(お)+2*2(チ)+2*1(ソ)+1*1(メ)=17 | 口 | 17 | SS20602 |
| | φ25 | | | | |
| 小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) | | 9*2(二)+16*1(お)+13*1(ベ)=47 | 口 | 47 | SS20405 |
| | φ13 | | | | |
| 小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) | | 9*1(ブ)+10*1(お)=19 | 口 | 19 | SS20405 |
| | φ25 | | | | |
| 撤去費 | | 上記の撤去費 | % | 40 | #0001 |
| | | | | | |
| 分水栓建込み工 | HPPE | 1 | 箇所 | 1 | SS10401 |
| | φ150×φ25 | | | | |
| 小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) | | 1 | 口 | 1 | SS20405 |
| | φ25 | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | 26 | 口 | 26 | SS20604 |
| | φ13 | | | | |

第 10 号数量表

[illegible]

| 内 訳 数 量 計 算 書 | | | | 第1工区 |
|-----------------------------------|--|----------------|-----|---------|
| 不断水工事 土工数量表 不断水割T設置時 | | | | (1ヶ所当り) |
| 名 称 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 | |
| As舗装 切断工 t=15cm以下 | $(0.90+2.20) \times 2 = 6.20$ | m | 6.2 | |
| As舗装 取壊工 t=10cm以下 | $0.90 \times 2.20 = 1.98$ | m ² | 2.0 | |
| 掘削工 BH0.13 | $1.98\text{m}^2 \times (1.39 - 0.04) = 2.673$ | m ³ | 2.7 | |
| 砂埋戻工 BH0.13投入 | $1.98\text{m}^2 \times 0.49 - (0.90 \times \pi \times 0.090^2/4 + 1.535 \times \pi \times 0.0891^2/4) = 0.95490$ | m ³ | 1.0 | |
| 発生土埋戻工 BH0.13投入 転圧 | $1.98\text{m}^2 \times 0.87 - (1.056 \times \pi \times 0.0891^2/4) = 1.7160$ | m ³ | 1.7 | |
| As舗装工 人力舗設 再生密粒度As13F t=3cm | 1.98 | m ² | 2.0 | |
| 土砂運搬工 BH0.13 DT2t | $2.7 - 1.7 = 1.0$ | m ³ | 1.0 | |
| As塊運搬工 BH0.13 DT2t | $1.98 \times 0.04 = 0.0792$ | m ³ | 0.1 | |
| As塊処理 | $0.0792 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 = 0.18612\text{t}$ | t | 0.2 | |

| 内 訳 数 量 計 算 書 | | | | 第1工区 |
|---|---|-----|-----|---------|
| 不断水工事 土工数量表 仮配撤去時 | | | | (1ヶ所当り) |
| 名 称 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 | |
| 舗装復旧 | | | | |
| As舗装 取壊工 t=10cm以下 | $0.90 \times 2.20 = 1.98$ | m2 | 2.0 | |
| 掘削工 BH0.13 | $1.98\text{m}^2 \times (0.35 - 0.03) = 0.6336$ | m3 | 0.6 | |
| 下層路盤工 t=20cm 再生碎石RC40-0 BH0.13投入 転圧 | 1.98m2 | m2 | 2.0 | |
| 上層路盤工 t=12cm 粒調碎石M25-0 BH0.13投入 転圧 | 1.98m2 | m2 | 2.0 | |
| As舗装工 人力舗設 再生密粒度As13F t=3cm | 1.98m2 | m2 | 2.0 | |
| 土砂運搬工 BH0.13 DT2t | 0.6336 | m3 | 0.6 | |
| As塊運搬工 BH0.13 DT2t | $1.98 \times 0.03 = 0.0594$ | m3 | 0.1 | |
| As塊処理 | $0.0594 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 = 0.13959\text{t}$ | t | 0.1 | |

第 1 号数量表

[illegible]

第 2 号数量表

[illegible]

| |
|--------|
| 配水管切管表 |
|--------|

| 番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|-----|-----|-----|---------|-----|--------|-----|-------|------|----------|------|------|-------|---------|-----|--------|-----|-------|
| | No.1 | | HPPE φ150 | | | | 5.0 m/本 | | | | No.2 | | HPPE φ75 | | | | 5.0 m/本 | | | | |
| 番号 | 甲切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 合 計 | 切 断 | 残延長 | 甲切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 合 計 | 切 断 | 残延長 |
| 1 | 3.87 | 1.13 | | | | | | | 5.00 | 1 | | 4.62 | | | | | | | 4.62 | 1 | 0.38 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 2.31 | 2.36 | | | | | | 4.67 | 2 | 0.33 |
| 3 | | | | | | | | | | | | 3.96 | | | | | | | 3.96 | 1 | 1.04 |
| 4 | | | | | | | | | | | | 3.14 | 1.72 | | | | | | 4.86 | 2 | 0.14 |
| 5 | | | | | | | | | | | | 1.00 | 2.46 | | | | | | 3.46 | 2 | 1.54 |
| 6 | | | | | | | | | | | | 4.29 | 0.70 | | | | | | 4.99 | 2 | 0.01 |
| 7 | | | | | | | | | | | | 1.91 | 2.22 | | | | | | 4.13 | 2 | 0.87 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 4.38 | | | | | | 4.38 | 1 | 0.62 |
| 9 | | | | | | | | | | | | 3.54 | 1.31 | | | | | | 4.85 | 2 | 0.15 |
| 10 | | | | | | | | | | | | 0.50 | 3.35 | 1.15 | | | | | 5.00 | 2 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | 0.26 | 0.31 | 2.86 | 1.57 | | | | 5.00 | 3 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | 2.45 | 1.38 | 1.17 | | | | | 5.00 | 2 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 本数 | | | | | | | | 延長 | 切断数 | 残延長 | 本数 | | | | | | | 延長 | 切断数 | 残延長 |
| | 1本 | | | | | | | | 5.00m | 1口 | | 11本 | 1本 | | | | | | 54.92m | 22口 | 5.08m |
| 番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HPPE φ50 | | | | 5.0 m/本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 甲切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 乙切管 | 合 計 | 切 断 | 残延長 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.72 | 1.00 | | | | | | | 4.72 | 2 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.44 | 2.56 | | | | | | | 5.00 | 1 | | | HPPE φ75 | | | | | | | | |
| 3 | 4.23 | | | | | | | | 4.23 | 1 | 0.77 | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.83 | 0.84 | | | | | | | 4.67 | 2 | 0.33 | | | | | 31.73 | | | 北支線-1 | | 14.51 |
| 5 | 2.80 | 2.20 | | | | | | | 5.00 | 1 | | | | | | 5.00 | | | 南支線-2 | | 3.68 |
| 6 | 0.98 | 2.03 | 1.99 | | | | | | 5.00 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.85 | 1.08 | | | | | | | 4.93 | 2 | 0.07 | | | | | | | | | | |
| 8 | 4.04 | 0.82 | | | | | | | 4.86 | 2 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 9 | 4.31 | 0.64 | | | | | | | 4.95 | 2 | 0.05 | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.13 | 1.41 | 1.33 | | | | | | 4.87 | 3 | 0.13 | | | | | 13.41 | | | 北支線-3 | | 32.93 |
| 11 | 4.62 | | | | | | | | 4.62 | 1 | 0.38 | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.41 | | | | | | | | 4.41 | 1 | 0.59 | | | | | 10.92 | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 本数 | | | | | | | | 延長 | 切断数 | 残延長 | | | | | | | | | | |
| | 12本 | | | | | | | | 57.26m | 20口 | 2.74m | | | | | | | | | | |

安曇野市 上水道工事 特記仕様書

(平成29年4月改正)

(平成30年9月追記)

(令和4年7月追記)

第1章

(総 則)

- 1 本特記仕様書は、安曇野市が発注する上水道工事(以下「工事」という。)の施工に際し、請負者が履行しなければならない仕様を示すものである。
- 2 請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書類を参考にし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。
 - 「長野県土木工事共通仕様書」(長野県土木部)
 - 「長野県土木工事特記仕様書」(長野県土木部)
 - 「長野県現場管理の手引き」(長野県土木部)
 - 「長野県施工管理基準」(長野県土木部)
 - 「安曇野市水道事業給水条例」(安曇野市)
 - 「安曇野市土木工事共通仕様書」(安曇野市)
 - 「安曇野市上水道工事事務手順・標準仕様書」(安曇野市 上下水道部)
 - 「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」(安曇野市 上下水道部)
 - 「水道工事標準仕様書【土木工事編】2010」(日本水道協会)
 - 「水道工事標準仕様書【設備工事編】2010」(日本水道協会)

(資格要件)

- 1 工事の種類 主任技術者の要件

| | |
|--------|---|
| 水道施設工事 | <ul style="list-style-type: none">①技術検定合格者<ul style="list-style-type: none">・土木施工管理技士(2級は土木)②技術士2次試験合格者<ul style="list-style-type: none">・水道部門・衛生工学部門(「水質管理」又は「廃棄物処理」)③・管工事施工管理技士(2級以上) |
|--------|---|

- 2 主任技術者または現場代理人は配水用ポリエチレン管工事の場合は配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)の配水管受講証、ダクタイル鋳鉄管工事の場合は(社)日本水道協会講習会(一般・耐震)の配管技能者登録証の保有者とする。
- 3 現場代理人または自社作業員は給水装置工事主任技術者免状の保有者とする。

(工程等)

- 1 工期は、雨天・休日等(休日等には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。)を見込んでいる。
- 2 工程は沿線住民の交通を確保したものとし、詳細でわかりやすい工程表を作成すること。
- 3 請負契約締結後、監督員と協議して速やかに現地調査及び関係機関との打合せ(道路管理者、下水道管理者、市役所生活環境担当(ゴミステーション)、NTT、中部電力、警察署(信号機等)等)を行い、必要があるときは関係機関と現地立会いを実施して対策を考慮した工程計画をたてること。
- 4 具体的な工程、交通規制、環境対策等は前もって関係住民に周知すること。

(施工計画)

- 1 工事箇所が小中学校の通学路に指定されている場合には施工計画に基づき早急に市役所学校教育課を通じて各学校と協議をし、通学路を変更する必要がある場合には適切かつ安全な対策を講じること。また保育園のバス路線に指定されている場合は保育園と、福祉バス路線に指定されている場合は各支所地域支援課と同様の協議をすること。
- 2 本管並びに仮設管切り替え時及び地下水処理のためのポンプ排水を行う場合は放流水路の下流域を十分調査して放流すること。また、工事終了後は放流水路の清掃点検を行うこと。
なお、地下水処理のために長期間に渡る放流を行う場合は土地改良区、水利組合と立会いまたは協議を行い書面にて保管するとともに監督員から確認要求があった場合は提出すること。
- 3 掘削構内に埋設物があるときは、本工事着手前に現地立会いを行い必要に応じ試験掘削を実施し位置を確認したうえで監督員に報告すること。
- 4 工事の施工においては既存構造物を破損させないように十分注意すること。
全ての既存構造物は撤去及び原形復旧を原則とする。
- 5 工事で影響を与える可能性がある構造物等(家屋、塀、庭木等)がある場合は着手前に所有者又は管理者立会いのうえで調査し写真に記録し、一連の記録、写真及び対策は施工計画書に明示し報告すること。
また、施工中に垣根、庭木等を建設機械で抜根、枝折り、排気ガスで枯らさないよう注意すること。
- 6 施工計画書提出後に現場着手すること。また、設計変更若しくは増、減工があった場合は内容を精査し速やかに変更施工計画書を提出すること
- 7 施行箇所に基準点等が設置されている場合は、監督員と相談の上、測量会社に依頼し復元を図ること。

(その他)

- 1 請負金額が500万円以上の工事については工事カルテを作成し、一般財団法人日本建設情報総合センターのコリンズに登録すること。なお、登録前に監督員から内容確認を受けた後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。なお、途中変更時及びしゅん工時にも登録前に監督員が内容確認の提出をし、確認後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。この場合の登録期限は当初契約日、変更契約日、工事完成時それぞれ10日以内とする。
- 2 道路掘削許可申請及び道路通行制限に係る手続きは工事請負者が行うこと。
- 3 本工事及び本特記仕様書に質疑が生じた場合は書面をもって協議すること。(別紙2)
- 4 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。(別紙3)
- 5 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者または監理技術者については適切な資格、技術力を有するもの(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
なお、請負金額が3,500万円以上の時は主任技術者及び監理技術者は専任とすること。
- 6 下請負契約があるときは、金額の大小に関わらず「下請負人の通知書(別紙12)」を事前に提出すること。
(廃棄物の収集・運搬・処分、舗装切断、交通整理員等、全ての業務について他社に依頼する場合は提出が必要となる)
- 7 長野県および安曇野市が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等および再生資源活用の対象となる建設工事」は実施要領に基づき手続きをおこなう。(請負額500万円以上)
【土木工事現場必携 長野県版の建設副産物対策を参照】

第2章 施工

(起工測量)

- 1 本工事着手前に起工測量を実施しその成果を必ず提出すること。
- 2 量水器ボックスの交換を計画している場合は上水道使用者または権利を有する者と立会いの上、位置を決定し量水器設置確認書(別紙 4)に記載をしてもらうこと。

(資 材)

- 1 管材材料はφ250 mm以上の導・送・配水管については DIP(GX-S 形及び NS 形)の耐震管とする。
φ100～200 mmまでの配水本管は DIP(GX-S)とし、φ75～100 mmまでの配水枝管・HPPE・WEET、
φ13～50 については PEP(二層管)・HPPE を基本とする。
- 2 資材の運搬、保管は慎重に行い管の損傷を防ぐこと。保管は極力屋内とし現場状況によりやむをえず屋外に保管する場合は簡易屋根を設けるか不透明シート等で覆い、資材の変形及びサビ等による劣化防止に努めること。
- 3 本工事における全ての資材は使用承認願(別紙 5-1)を提出し使用承認と監督員による資材検査を受け、しゅん工時には資材の受払いを明示すること。なお、使用承認願、資材検査願(別紙 5-2)ともに使用材料一覧表(別紙 5-3)を添付すること。

ただし、日本工業規格(JIS)、日本水道協会(JWWA)等が認定する2次製品で、市が承認した資材(一括承認)については、使用材料一覧表の提出で良いものとし、資材検査を省略する。ただし監督員が指示した場合、承認材料以外の部材をしようする場合は、協議書による承認願いを提出すること。

(一括承認した材料の一覧表は別紙 5-4)

(土 工)

- 1 掘削にあたっては設計幅以下とならないように施工すること。特別な事情がない限り土質による設計変更はおこなわない。あわせて舗装の復旧路面・及び処分等の変更についても、相当の理由がない限り変更の対象としない。変更をおこなう場合にあっては協議書によって、監督員と協議を行うものとする。
- 2 本工事により発生する残土については、施工計画書に搬出計画(搬出量、搬出先、搬出経路、処理業者)を明記すると共に現場発生土仮置き場の安全対策を講ずること。
また工事完了の際は処分量を明確にすること。
- 3 本工事により発生するアスファルト廃材の搬出先については施工計画書に明記し、しゅん工時には適正に処理されたことがわかるよう処理伝票、状況写真を整理し提出すること。
- 4 洗砂による埋め戻しは、埋め戻し厚の中央に管が布設されるように注意すること。埋設管に損傷を与えないよう埋設管の両側を同時に埋め戻し規定の厚みに達するまで洗砂を敷き均すこと。
検査記録は土工各工程の幅・厚さを記録し写真で確認できるようにすること。
また、上水道管の下に下水道管等が埋設されている場合は下水道管理者、施工業者と協議し慎重施工すること。
- 5 発生土が軟弱土質等で埋め戻し材として不適当と判断した場合並びに掘削構内に埋設物がある場合は監督員に報告して指示を受けること。
- 6 管の埋設深の標準断面は管上 100 cmとし、GL－60cm の位置にセイフティーシート及び水道用識別マーカ

一を垂直に設置すること。

ただし、発注毎に埋設条件が異なる場合があるので、各現場毎に埋設深等、確認し施工すること。

管材料に関係なくアルタンシートを使用してはならない。

また水道用識別マーカの設置箇所は基点、終点、分岐点、サドル設置箇所、曲管設置箇所、下水道マンホール周り(前、中、後の3箇所)、直線部分は 20m 毎を標準とし管材料に関係なく、全ての給・配水管に設置すること。

- 7 管明示テープは管材料ごとに指定されたものを使用し、管上部に縦断方向並びに次の割合で1回転半の胴巻きをおこなうこと。

管明示テープ胴巻き箇所

| | | |
|------------|----------|-------|
| DIP 管・VP 管 | 管長4.0m以下 | 3か所/本 |
| | 管長5.0m以上 | 4か所/本 |
| HPPE 管 | 管長5.0m | 4か所/本 |

- 8 発生土の埋め戻しは一層の厚さ 30 cm毎に締め固め転圧を必ず実施すること。

発生土の締め固め密度を十分確保し、すること。路盤材についても同様であり、発生埋戻し土に十分な密度が確認できない場合は、監督員と協議すること。

- 9 土質により開削が困難な場合及び既設管の埋設深があり土留め等の設置が必要な場合は監督員と協議し適切な対策をとること。

- 10 事後報告は変更の対象にはならないので施工前に書面による変更協議を取り交わすこと。ただし緊急の場合は監督員に連絡し指示を受けること。

- 11 起終点の既存管接続部分は試掘をおこない、形状確認後に部材注文をおこなうこと。

(本管布設)

- 1 本管布設にあたっては「安曇野市上水道工事」及び「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」により施工・管理すること。
- 2 しゅん工時に配管状況を目視できないため他の埋設物との離隔状況、管の布設前・中・後の施工状況を写真で記録すること。
- 3 バックホウによる吊り込作業は専用装置以外の装置を使用してはならない。
- 4 下水道関連工事における配管作業は下水道工事と同時施工を原則とするが現場の状況により同時施工が困難な場合は監督員と協議すること。
- 5 配水管の接合 DIP については日本ダクタイル鉄管協会接合要領書、HPPE については日本水道協会規格により施工すること。

接合状況の管理は各チェックシートによる記録を原則とする。写真管理についてはトルクレンチによる締め付け状況、管挿入部分の検測状況、若しくは融着状況を写真で記録すること。

- 6 直管の布設にあたって、直管の番号を明記し、しゅん工図の配管詳細図にも番号を明記すること。
- 7 仕切弁は設置後の維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に設置すること。
- 8 水圧試験を受けるときは申請書(別紙 6)を提出すること。

現場試験は 1.0Mpa を 10 分間静止し水圧の落下のないことを確認し合格とする。

ただし常圧が高い地域については常圧の 2 倍の水圧を 10 分間保持し合格とする。

(給水管・量水器の施工)

- 1 量水器ボックス等の交換・設置する場合は「安曇野市水道事業給水条例施工規定」に基づき、位置の変更の有無に係らず
 - (1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境 1.0m以内とする。
 - (2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
 - (3) 衛生的で損傷のおそれがない場所を考慮し上水道使用者または権利を有する者と立会のうえで設置箇所を選定し、量水器設置位置確認書(別紙 4)に記載してもらってから着手すること。(無断着手は厳禁)
- 2 本管から量水器までの取り出し距離が長くなる場合は一次止水を設置するが維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に止水栓を設置すること。
- 3 量水器を設置する場合は宅地内を掘削するので既存の構造物、庭木等を損傷しないよう十分に注意すること。また工事で宅地内に立ち入る場合は施工日の 5 日前までに工事の予定を施主に連絡し了解を得てから着手すること。(なお、構造物・庭木等に影響が出るおそれがある場合については、事前に監督員と協議を行うとともに、土地所有者との協議を十分に行うこと)

(舗装復旧工)

- 1 上水道工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、1 路線ごとに随時復旧すること。
なお、施工延長の変更もしくは変更協議があった場合を除いて舗装面積を変更の対象としない。
- 2 下層路盤工及び上層路盤工の出来形管理は設計掘削幅に対し管理すること。
- 3 使用するアスファルト合材及び路盤・埋め戻しのクラッシャーラン 40-0 は監督員から指示がある場合を除き再生材を使用すること。
- 4 アスファルト舗装については品質管理基準に基づき管理を行うこと。特に現場検査(締め固め前の温度測定、密度測定)を徹底すること。
- 5 県道部からの分岐取出しは仮復旧までおこない開放すること。

(書類・検査)

- 1 工事完成時の提出書類は「安曇野市給・配水管工事」、「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」に基づき作成すること。
- 2 工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80%に達した時点で速やかに 80%予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。
80%出来高の提出期限:令和6年1月 17 日(水)までとする。以降の受付と清算は認めない。
上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。
※(現場清掃、墨入れ等の完了後の現場事務の作業は除く)※
- 3 しゅん工書類編冊順は「工事における提出書類一覧表」(しゅん工書類)(別紙 1-1)とすること。また工事請負契約からしゅん工届けまでの各段階での提出書類についても注意すること。
- 4 工事施工後の事後報告は原則として認めず変更の対象にはならないので必ず施工前に協議書を取り交わすこと。
ただし、緊急の場合はこの限りではないのでその都度監督員と相談すること。
- 5 なお、施工写真の編冊順は工種毎、側点順に整理すること。(別紙 1-2 のしゅん工写真の編冊順を参考と

すること。)

- 6 しゅん工検査は現地で実測するため固定点からの距離を施工中に控えておき、正確な位置にすみ入れをおこなうこと。
- 7 工事で使用した全ての資材は伝票と突合させ資材毎、日付順に集計し最終数値を設計数値と比較し増減を明示すること。骨材、残土処理、廃材処分についても同様に集計、比較すること。
- 8 しゅん工書類の他に平面図、管割図、給水図を提出すること。しゅん工書類の図面は紙ベース1部とDXF・SFCまたはJww形式図面データを提出すること。
平面・管割図の用紙は特に定めないものとする。また、給水管についても配水管平面図に記載の上、別途詳細図も作成すること。
- 9 配管詳細図に水道用識別マーカの設置位置を記載すること。

(その他)

- 1 仮設費については任意仮設を原則とするが一部に指定仮設を計上している。したがって設計図書に明示している数量及び施工明細は全て参考資料として取り扱うこと。
ただし、現場状況により仮設管口径を変更する場合は変更設計の対象とする。
指定仮設は不断水分岐用割T字管1箇所(本管接続)とする。指定仮設の施工にあたっては、有資格の作業主任者を配置すること。(※各メーカーの受講資格証・認定証を添付すること※)
- 2 断水は原則として実施日の1週間前までに断水通知を関係者に配布できるように計画すること。
また日程が決まり次第監督員に連絡し沿線住民への周知及び断水する地域を所管する消防署への届出(別紙18)を図ること。
なお、市発注工事における断水通知は全て市名(上水道課)および業者名による断水通知とする。
- 3 冬季間の工事における凍結対策として給水リターン方式(指定仮設)を施工し、管理をおこなうこと。また、凍結が発生する可能性がある場合は、給水使用者(所有者)へ周知をおこない、凍結した場合は即時に対応すること。 なお、かけ流しを実施する場合は、監督職員への協議をおこなうこと。また、開始時点と終了時点の日付及び量水器の指針を記録し、それぞれ切替名簿を監督員に提出すること。
- 4 本工事の近接地で別事業の工事を実施している場合、通行の制限、仮設配管の計画等を工事受注者と協議をおこない、安全協議会の設置等に配慮し施工すること。

第3章 安全対策、交通管理、現場管理、仮設給水

(安全対策・交通管理)

- 1 通行制限願い等関係機関に提出する書類及び住民に配布する通知文等は予め監督員の確認を得た後提出すること。
- 2 現場周辺で他工事が発注されている場合は施工業者と協議して円滑な施工と沿線住民の交通管理について検討すること。
- 3 全面通行止の場合は遅くとも 10 日前、片側交互通行の場合は 7 日前に案内看板等を設置し周知をはかること。また、通行止の際は歩行者用通路を設け歩行者の安全を確保すること。
- 4 現場周辺道路に資材や通勤車両を置いてはならない。また、工事区域内は整理整頓をすること。
- 5 資材置き場及び残土置き場は第三者による事故等を未然に防ぐため安全対策を講ずること。
- 6 台風等強風や大雨の発生が予想される場合は、事前に看板等の飛散防止、掘削箇所の崩落防止等、事前に安全確認のためのパトロールを実施すること。
- 7 **現場管理費には工事期間中月 1 回半日以上の安全教育・研修訓練等の費用が含まれているので必ず実施すること。**また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわかる資料をしゅん工時に提出すること。
- 8 本工事期間内に自然災害(地震等)が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、作業員の安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民への通行確保のため工事現場を安全に開放すること。
- 9 現場の近隣に保育園・学校施設がある場合、着手前に工事予告等の通知を配布すること。

(仮設給水) 第 2 章 その他項目と同様

- 1 冬期間の仮設給水において凍結防止の対策を講じるとともに、工事期間中に凍結が発生した場合は、各戸への通水できるよう、対応をおこなう。
- 2 冬期間の仮設給水を防止のためリターン式を採用(指定仮設)とするが、かけ流し措置を講じる場合は、仮設切替前のメーター指針、メーター番号等を仮設切替者名簿(別添)に記載し、監督員に提出すること。ただし、かけ流し措置は1月以降の切替にかかるものとする。

第4章 設計条件

| | | |
|----|--------|--|
| 1 | 前払い率 | 40%以内 |
| 2 | 工 種 | 開削工事 |
| 3 | 施工地域区分 | 一般交通影響あり② |
| 4 | 契約保証方法 | 金銭的保証 |
| 5 | 積雪寒冷地 | 4級地 |
| 6 | 工 期 | 令和 年 月 日 から 令和6年2月7日 まで この工事は、施工者希望型週休2日工事の対象外です。 |
| 7 | 工事概要 | 配水管布設替工 |
| 8 | 残土処理 | 搬出先：安曇野市穂高牧766-1 共和興業(株) 運搬距離 6.1Km を想定し積算しているが、これにより難しい場合が生じたときは、監督員と協議すること |
| 9 | 廃材処理 | アスファルト廃材 処分場：共和リテック(株) 運搬距離 6.3Km 以内で計上している。 コンクリート廃材 処分場：共和リテック(株) 運搬距離 6.3Km 以内で計上している。 |
| 10 | 仮設配管 | あり |
| 11 | 地下埋設物 | ・既設配水管 VPφ150、φ75、φ50 ・既設送水管 φ150 ・既設温泉管 |
| 12 | その他 | ・片側交互通行、車両通行止めにて施工。(住居者の通行には一時開放の配慮) ・既設温泉管が埋設されているため、施工前に穂高温泉供給(株)と協議すること。 |
| 13 | 積算設定 | 土工事は一部にパッケージ積算を採用している |

資材単価等について

令和5年度 穂高 B2 低区配水管布設替工事（1工区）に係る工事費の積算に

あたって「安曇野市 令和5年度資材等単価表」及び積算資料（一般財団法人経済調査会）、建設物価（一般財団法人建設物価調査会）を基に設計価格を算出しています。


なお、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価

| 製品名 | 規 格 | 単 価 | 単位 | 備考 |
|---------------|-------------|--------|----|----|
| VS ジョイント | φ 75 | 22,800 | 個 | |
| HI・TS エルボ 45° | φ 75 | 2,580 | 個 | |
| HI・TS フランジ | φ 50 | 3,190 | 個 | |
| レデューサ | φ 150×φ 100 | 26,600 | 個 | |

配管平面図

S=1:500

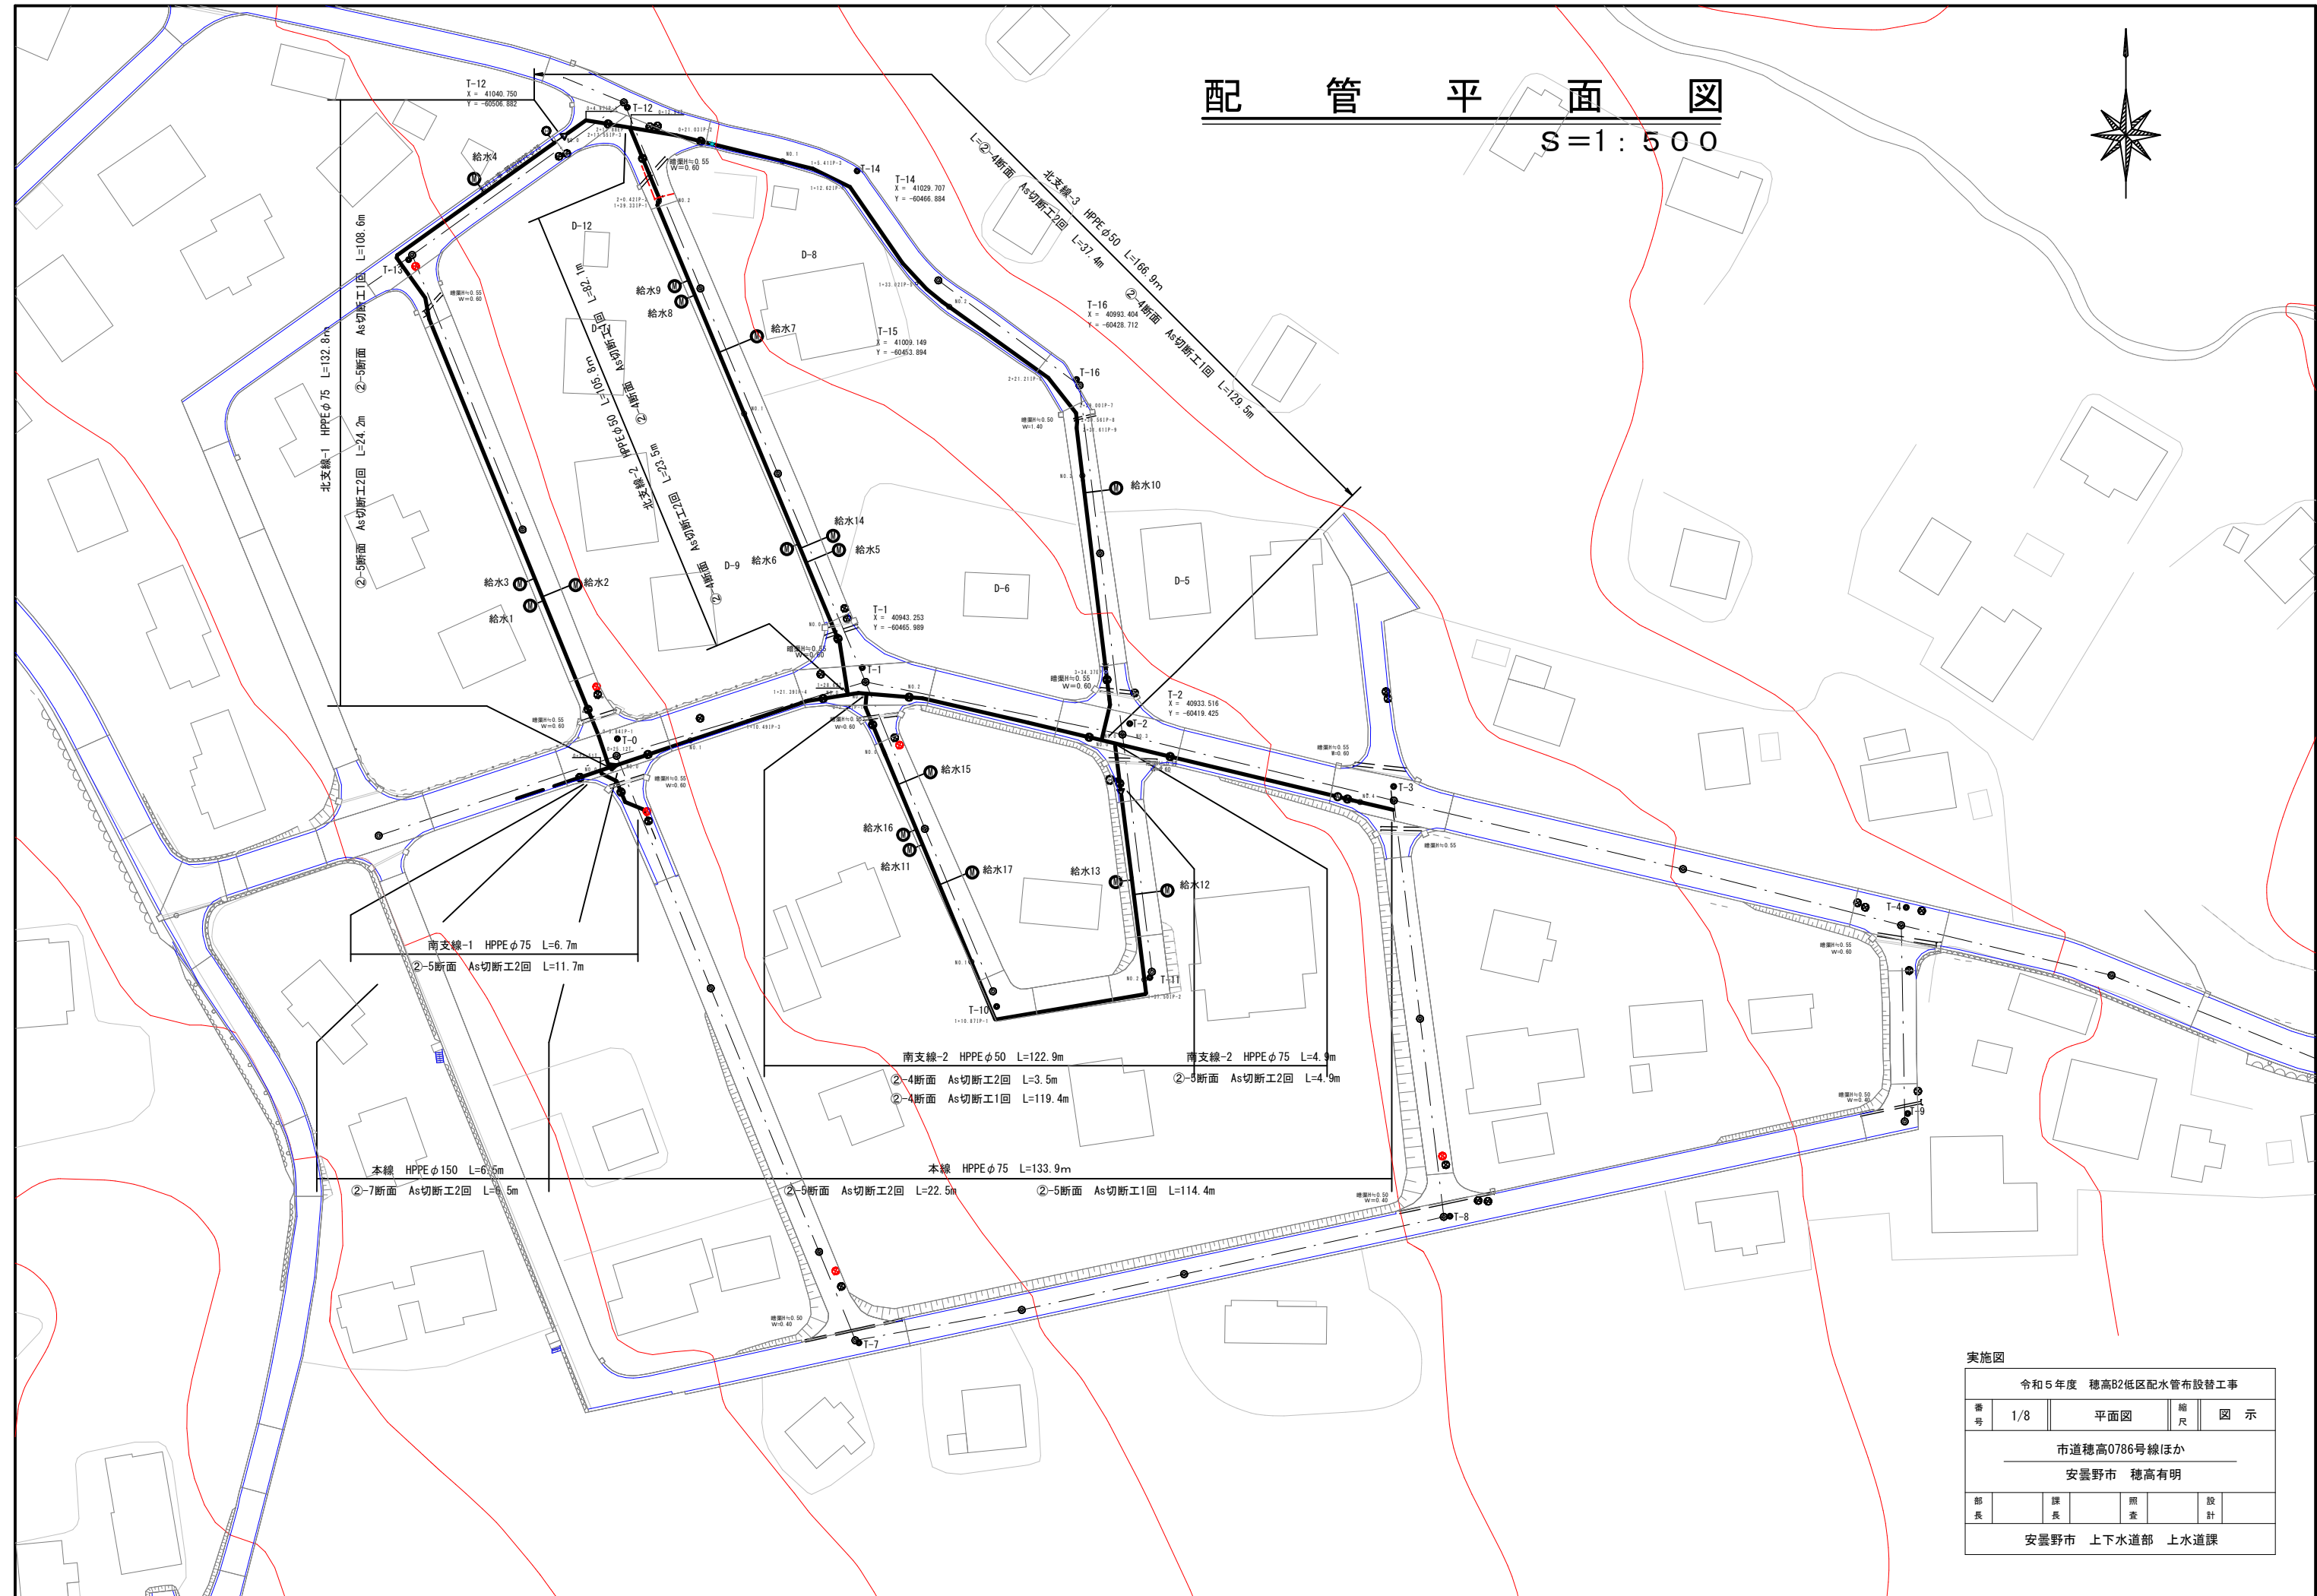


| | | | | |
|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事 | | | | |
| 番号 | 1/8 | 平面図 | 縮尺 | 図示 |
| 市道穂高0786号線ほか 安曇野市 穂高有明 | | | | |
| 部長 | 課長 | 照査 | 設計 | |
| 安曇野市 上下水道部 上水道課 | | | | |

配管詳細図 - 1

S = FREE

▶ : 配水管マーカ-
▷ : 給水管マーカ-

本 線




| | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|--------|--------|--------|
| 実施図 | | | | | |
| 令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事 | | | | | |
| 番 号 | 2/8 | 配管詳細図-1 | 縮 尺 | 図 示 | |
| 市道穂高0786号線ほか 安曇野市 穂高有明 | | | | | |
| 部 長 | | 課 長 | | 照 査 | 設 計 |
| 安曇野市 上下水道部 上水道課 | | | | | |

配管詳細図 - 2

S=FREE

▶ : 配水管マーカー
▷ : 給水管マーカー

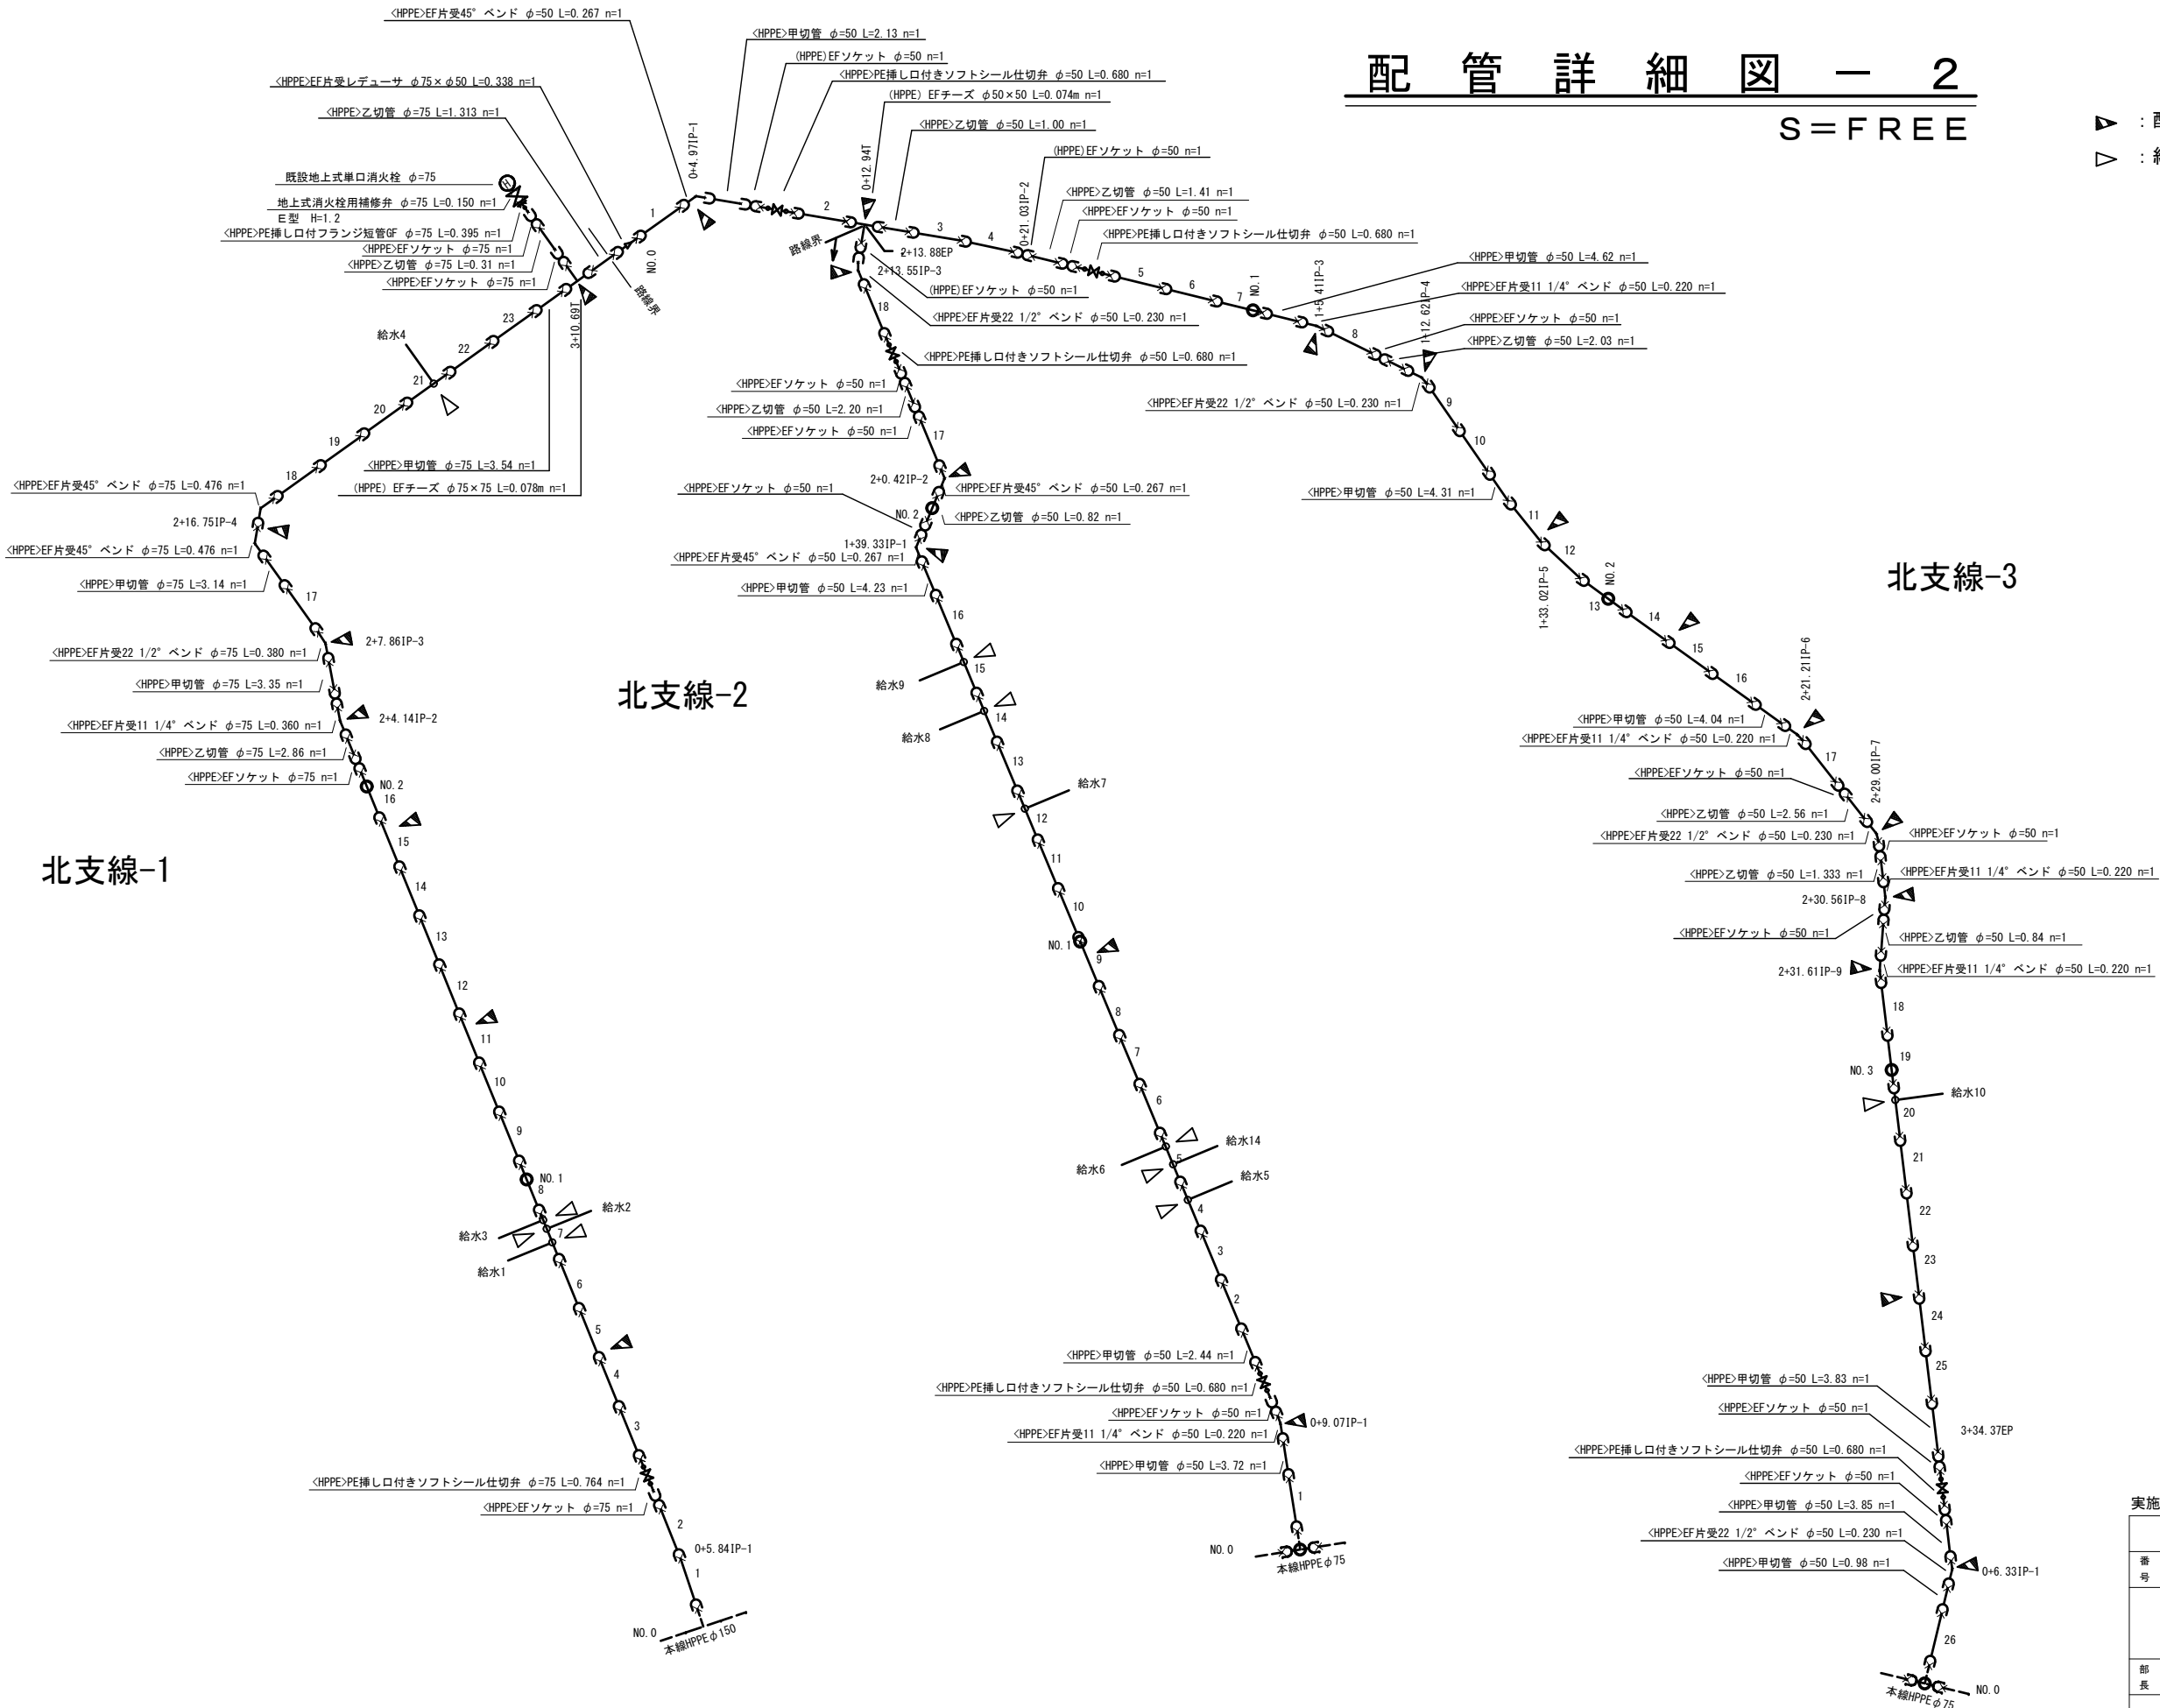


実施図

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------|----|----|----|
| 令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事 | | | | | |
| 番号 | 3/8 | 配管詳細図-2 | 縮尺 | 図示 | |
| 市道穂高0786号線ほか | | | | | |
| 安曇野市 穂高有明 | | | | | |
| 部長 | | 課長 | | 照査 | 設計 |
| 安曇野市 上下水道部 上水道課 | | | | | |

仮設配管平面図

第1工区


S=1:500

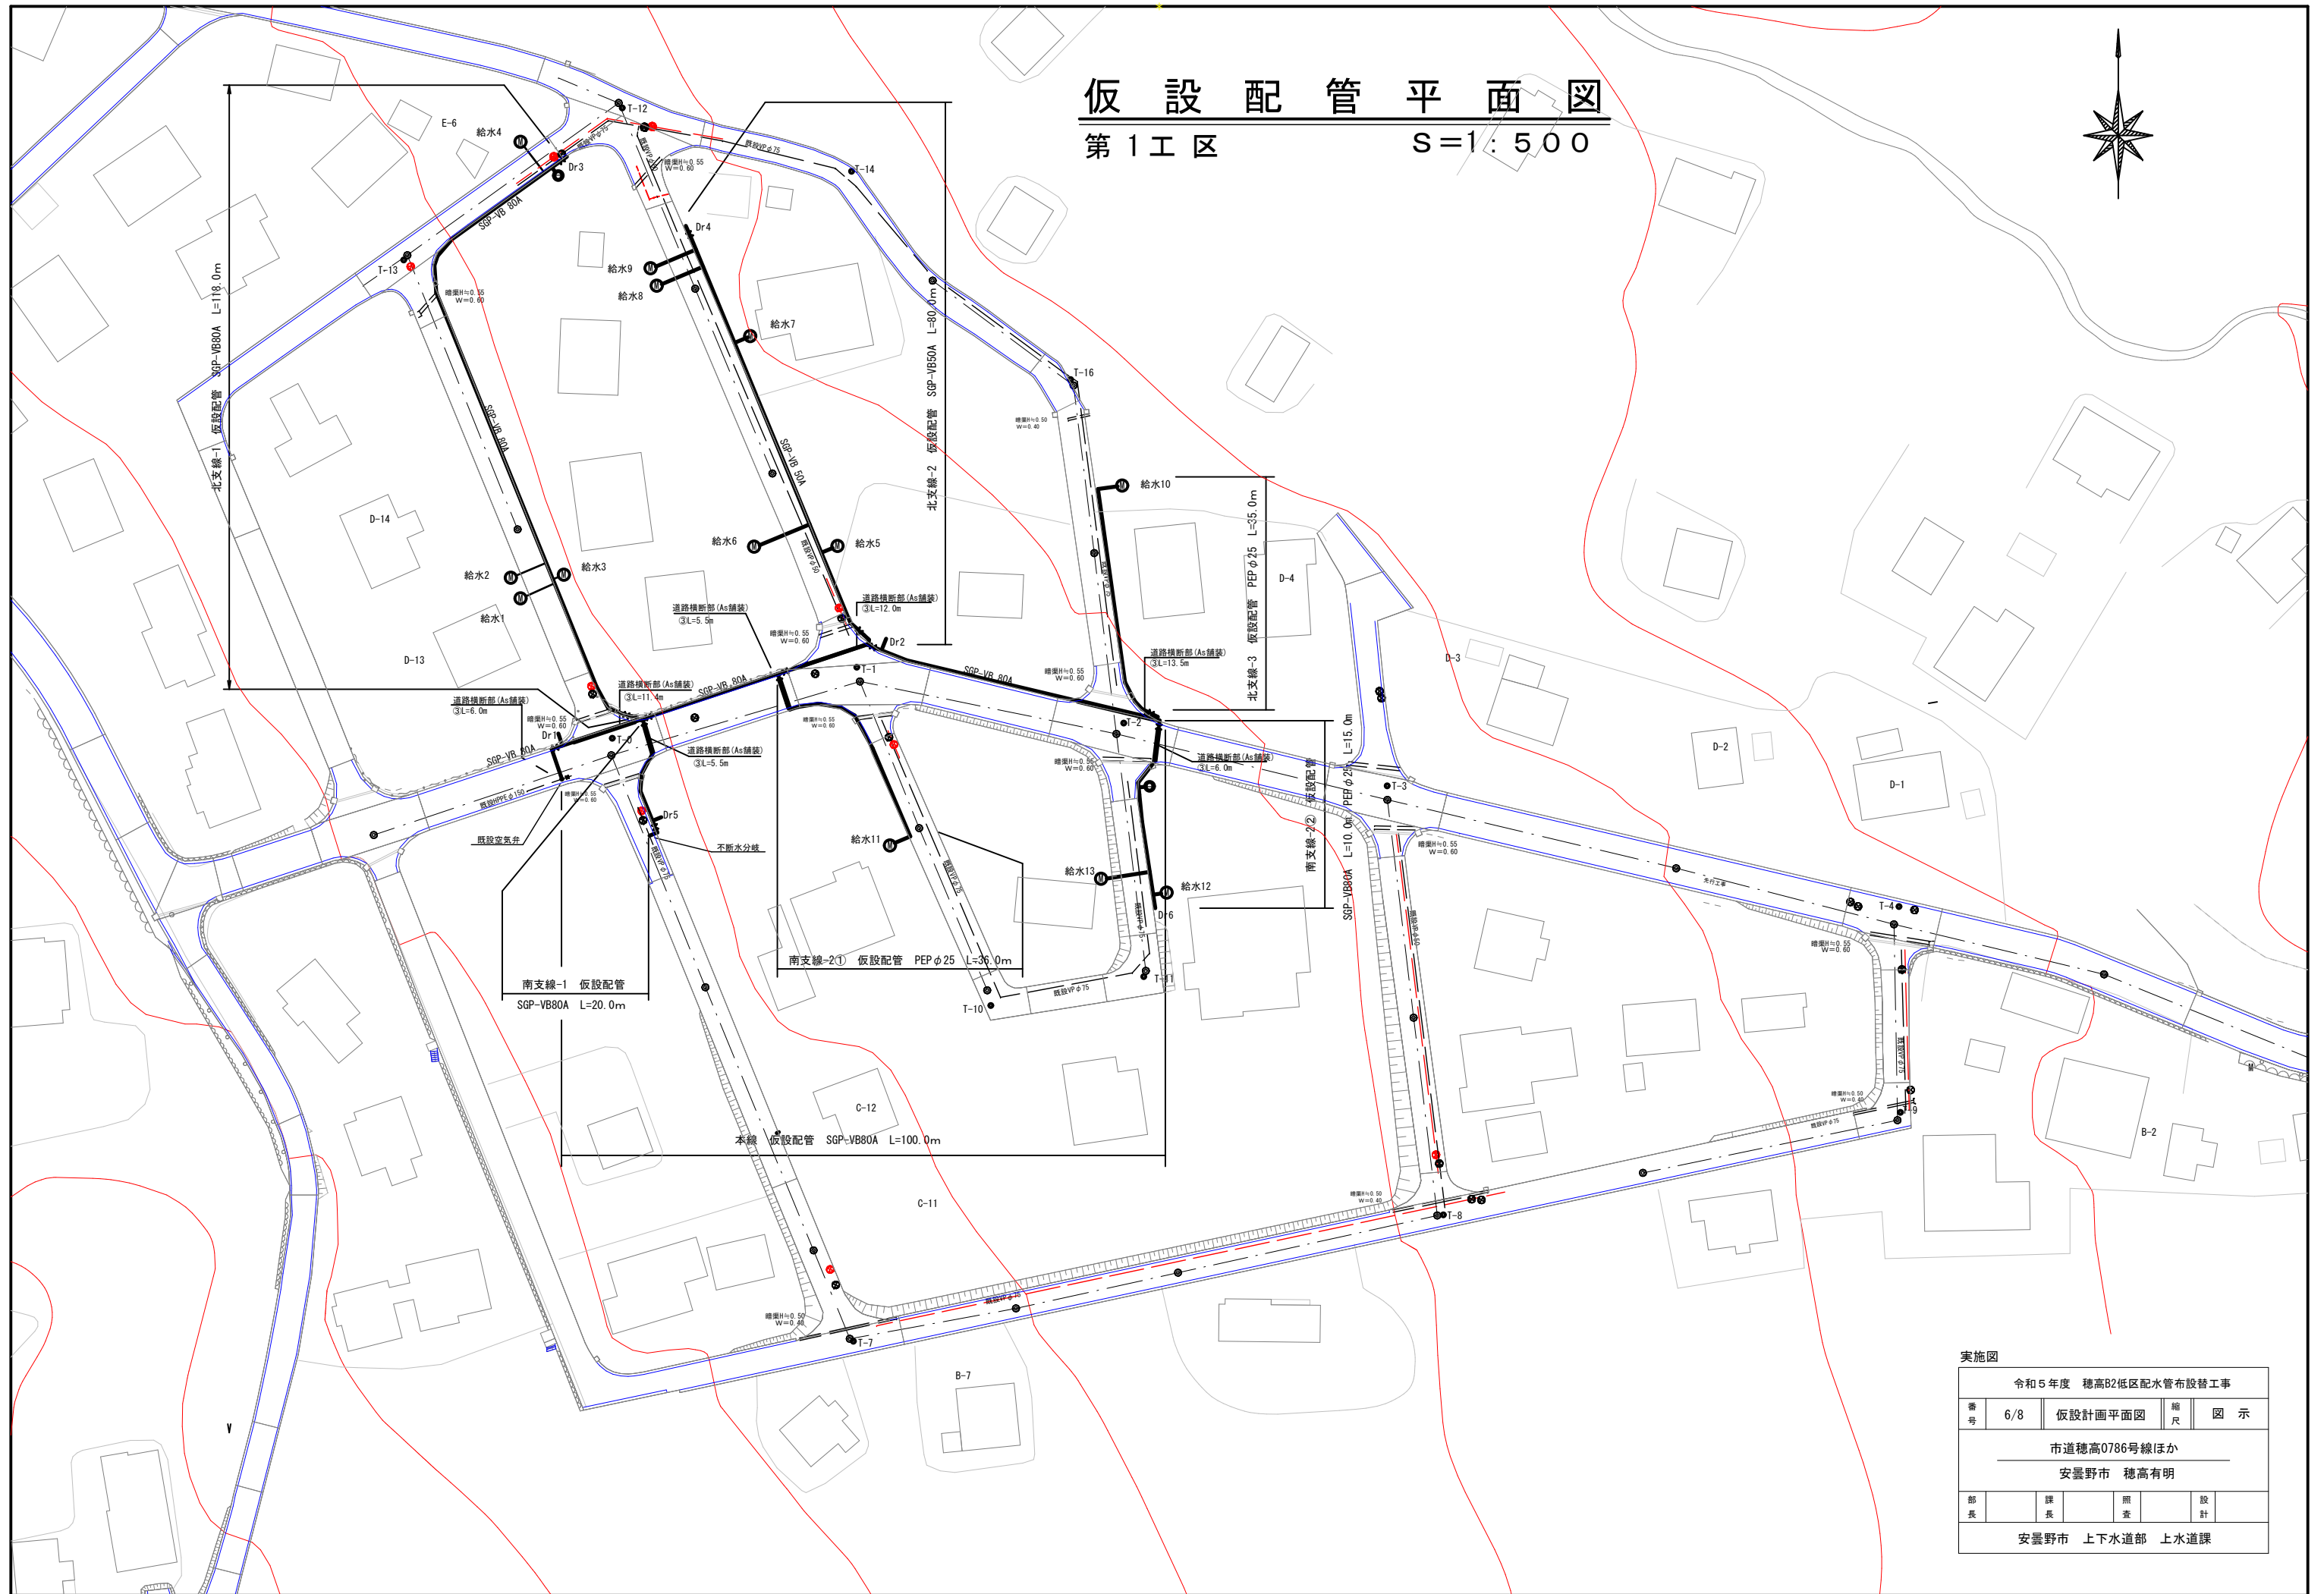

実施図

| 令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事 | | | | |
|----------------------|-----|---------|----|----|
| 番号 | 6/8 | 仮設計画平面図 | 縮尺 | 図示 |
| 市道穂高0786号線ほか | | | | |
| 安曇野市 穂高有明 | | | | |
| 部長 | 課長 | 照査 | 設計 | |
| 安曇野市 上下水道部 上水道課 | | | | |


仮設配管詳細図
S=FREE

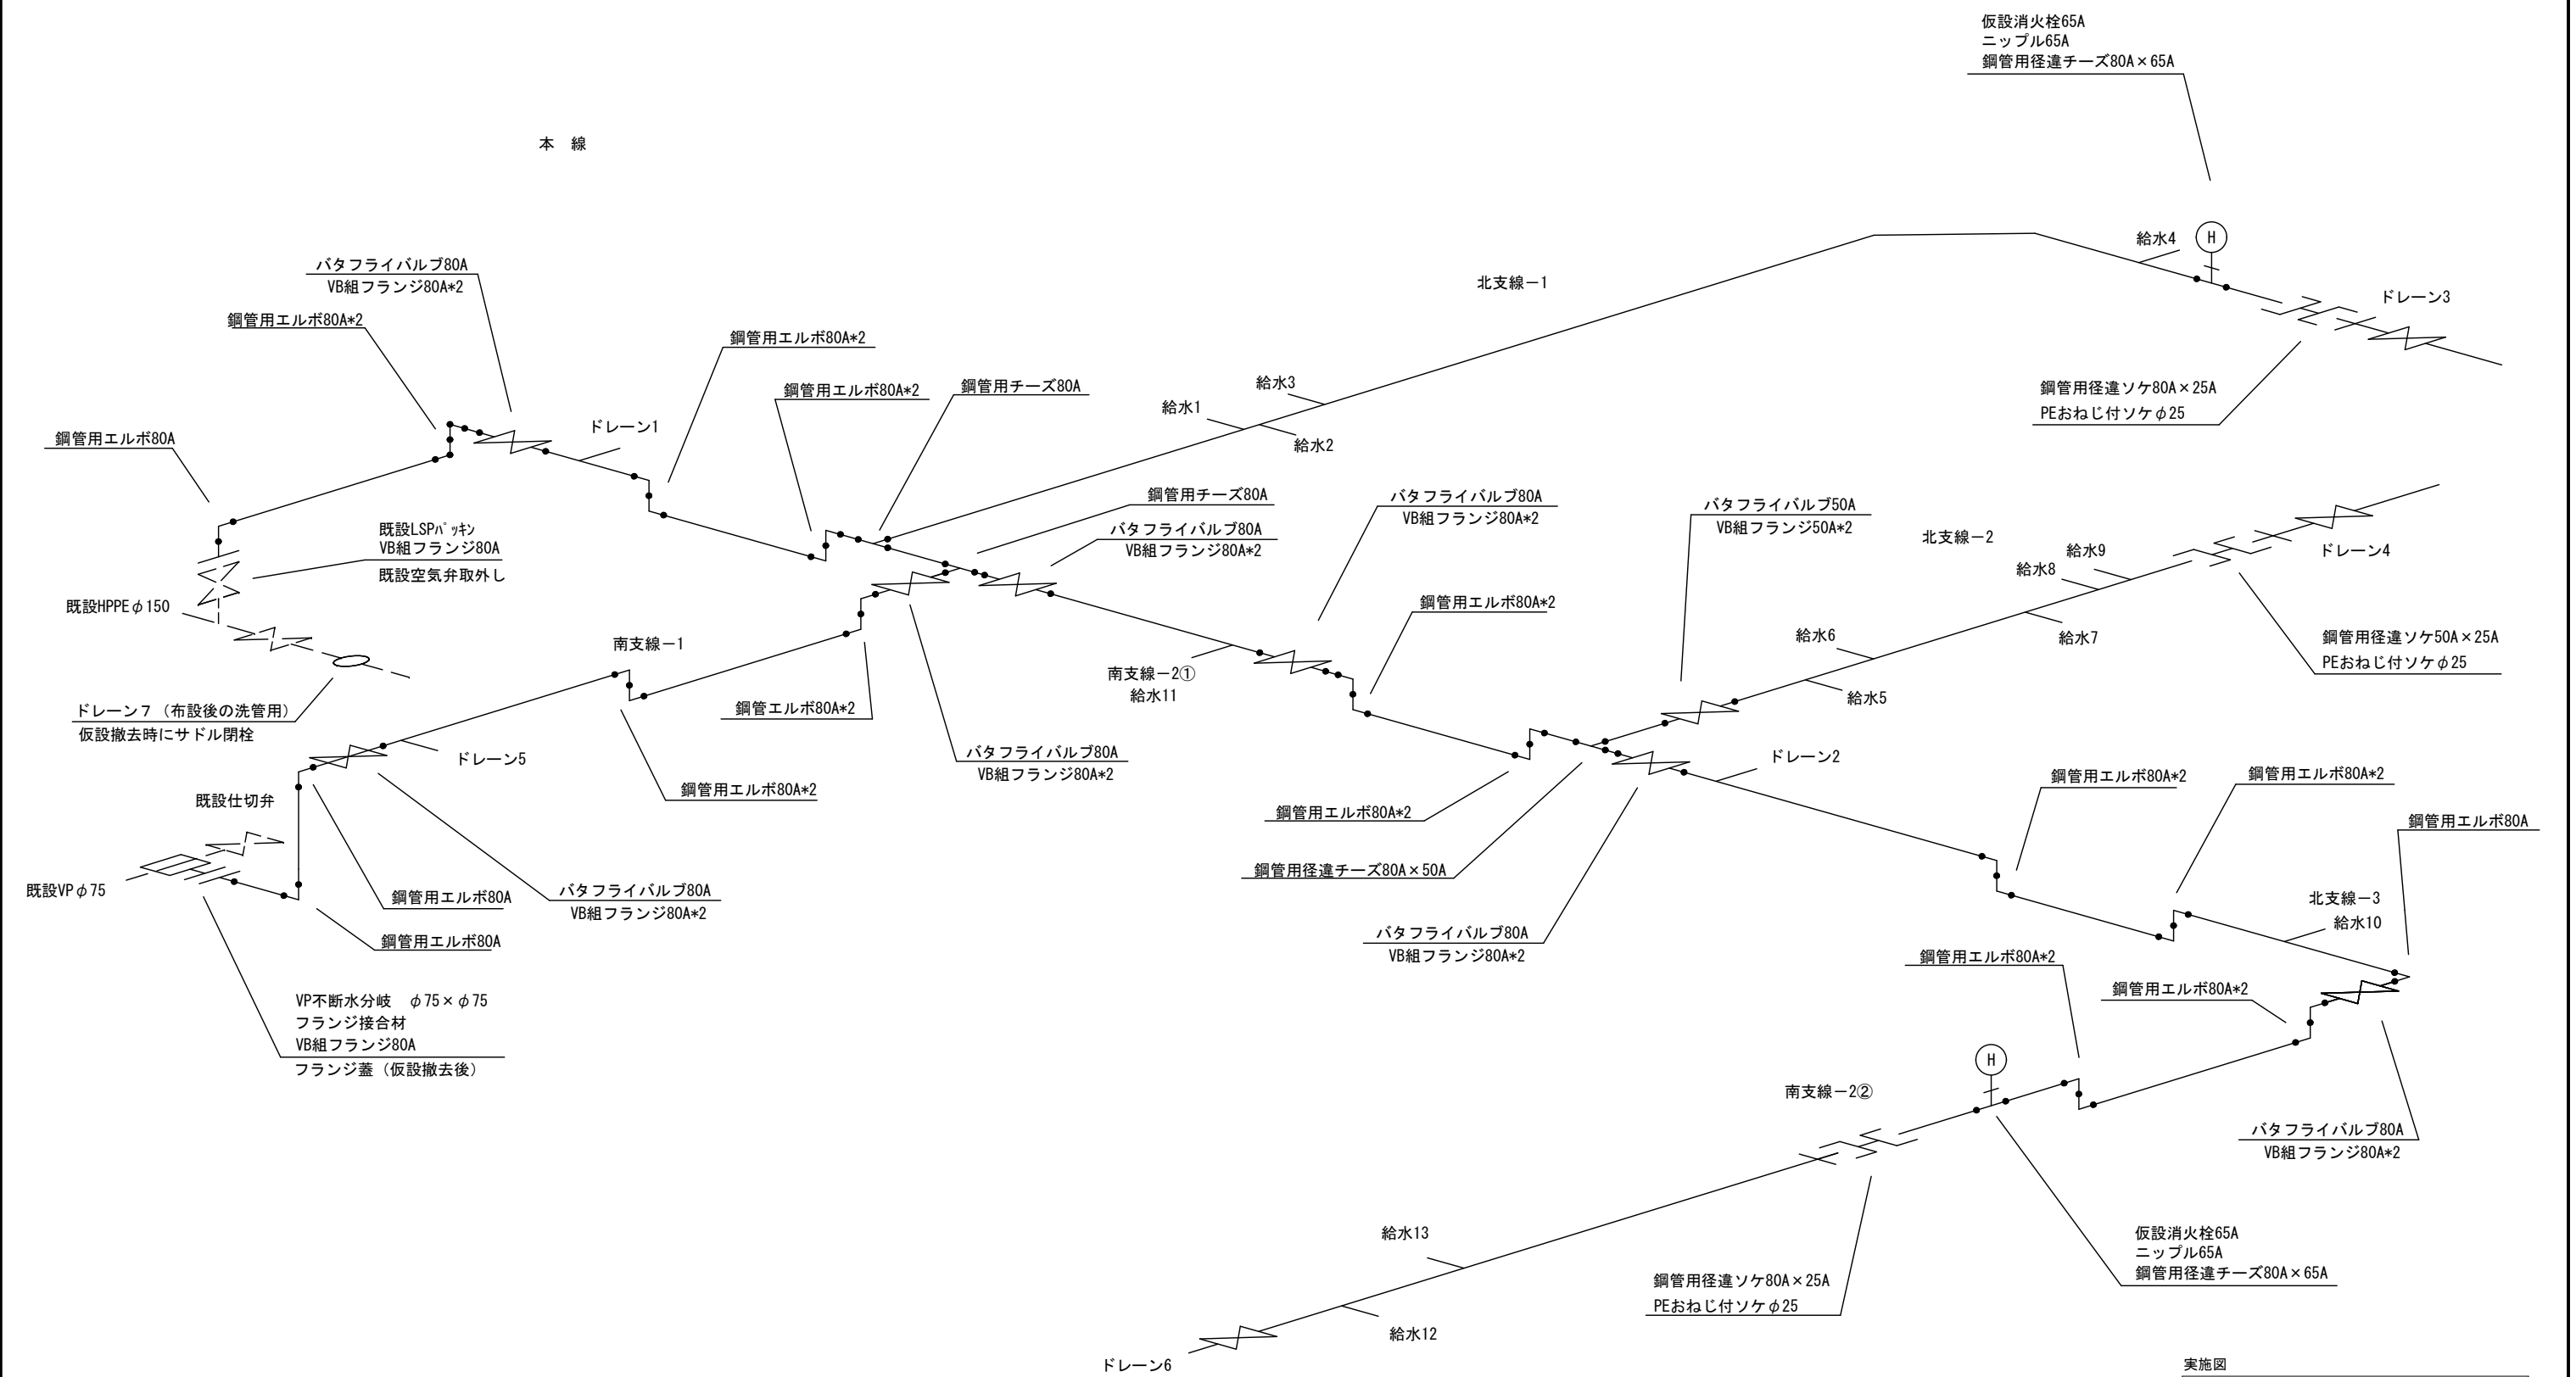

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------|----|----|----|
| 実施図 | | | | | |
| 令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事 | | | | | |
| 番号 | 7/8 | 仮設配管詳細図 | 縮尺 | 図示 | |
| 市道穂高0786号線ほか | | | | | |
| 安曇野市 穂高有明 | | | | | |
| 部長 | | 課長 | | 照査 | 設計 |
| 安曇野市 上下水道部 上水道課 | | | | | |



仮設土工標準断面図

S=1 : 20




仮給水管標準断面図

S = F R E E

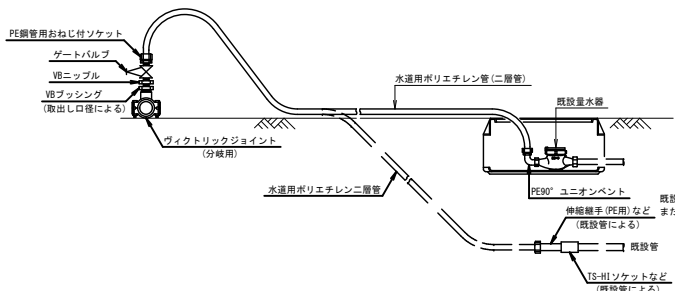

不断水工事

S = F R E E



実施図

| | | | | |
|----------------------|-----|--------|----|----|
| 令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事 | | | | |
| 番号 | 8/8 | 仮設土工図等 | 縮尺 | 図示 |
| 市道穂高0786号線ほか | | | | |
| 安曇野市 穂高有明 | | | | |
| 部長 | 課長 | 照査 | 設計 | |
| 安曇野市 上下水道部 上水道課 | | | | |