

工事番号													(様式-1)	
		課長		課長補佐		課長補佐		係員		検算		担当		
工 事 名		令和6年度(明許繰越)豊科武道館柔道場大規模改修工事											設計書	
施 工 箇 所		安曇野市 豊科武道館柔道場											金抜設計書	
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
■豊科武道館柔道場の大規模改修工事 ○延べ面積：608.89㎡ 鉄骨造 平屋 ○外壁・屋根塗装、サッシ断熱化、天井補強、畳入替、照明LED化、空調設備新設 ほか								施 工 期 間			日間			
								契 約 年 月 日			令和 年 月 日			
								竣 工 予 定 年 月 日			令和 8 年 3 月 27 日			
								契 約 保 証 方 法			金 銭 的 保 証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
令和6年度(明許繰越)豊科武道館柔道場大規模改修工事 工事費内訳書						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 建築工事費		式	1			
C 電気設備工事費		式	1			
D 機械設備工事費		式	1			
純工事費計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価額計						
消費税相当額		式	1			10%
設計工事費合計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 共通仮設費						
共通仮設	率仮設	式	1			
<積上げ仮設>						
仮囲い	成型鋼板 H=2.0 6ヵ月	m	154			
出入り口	クロスゲート W=6.0 H=1.8 6ヵ月	ヵ所	2.0			
交通誘導警備員		人	80.0			
室内環境測定	アクティブ法 3ヵ所 改修前後 計6回	式	1.0			
倉庫	武道館物品入れ 9ヶ月	式	1.0			
物品移動費	2名 2日間(移設、戻し)	式	1.0			
鉄板敷き	6ヶ月	m ²	300			
積上げ仮設費 計						
A-計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 建築工事費						
B-1 直接仮設工事		式	1			
B-2 柔道場撤去工事		式	1			
B-3 柔道場天井工事		式	1			
B-4 畳工事		式	1			
B-5 鋼製建具工事		式	1			
B-6 塗装工事		式	1			
B-7 内外装工事		式	1			
B-計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-1 直接仮設工事						
墨出し		m2	624			
外部足場	枠組本足場、W1.2 H<10m 6ヶ月	m2	620			
養生シート	メッシュシート	m2	620			
安全手すり	最上部 6ヶ月	m	155			
内部足場(柔道場)	枠組棚足場、4ヶ月	m2	402			
床養生		m2	402			
清掃跡片付		m2	402			
内部足場	脚立足場 並列 4ヵ月	m2	207			
床養生		m2	207			
清掃跡片付		m2	207			
竣工時清掃		m2	624			
	B-1 直接仮設工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2 柔道場撤去工事						
柔道場 既存畳 撤去費		畳	247			
柔道場 既存天井材撤去費		m2	402			
畳 産廃物処理費	収集～運搬～処分	畳	247			
天井材 産廃物処理費	収集～運搬～処分	m2	402			
	B-2 柔道場撤去工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-3 柔道場天井工事						
SZグリップ補強・ボルト締工法	イアルボード貼り部@455 材工	m ²	276			
下がり天井SZグリップ補強	石膏ボード貼り部@303 材工	m ²	107			
エアコン部 開口補強	材工	箇所	7.0			
照明部分開口補強	材工	箇所	23.0			
換気扇部分開口補強	材工	箇所	6.0			
イアルボード貼り	t25 40K 木目調 910*910 材工	m ²	276			
グラスウールボード部コ型見切	材工	m ²	182			
下がり天井石膏ボード貼り	t9.5 材工	m ²	107			
グラスウールボード部コ型見切	グラスウールボード部取合 材工	m ²	98.3			
天井裏 グラスウール敷	t1002重敷 24K 材工	m ²	383			
運搬納入費		式	1.0			
天井点検口	600□ 材工	箇所	7.0			
床 点検口新設	アルミ600□ 開口補強含む	式	1.0			
床下点検・補修	既存床下状況による対応	式	1.0			
	B-3 柔道場天井工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-4 畳工事						
柔道畳	軽量発泡体入 上壇含む	畳	247			
採寸費		式	1.0			
納入施工費		式	1.0			
	B-4 畳工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-5 鋼製建具工事						
(アルミサッシュ断熱化改修 カバー工法)						
AW1	外倒窓6連窓 固定網戸	箇所	1.0			
AW1-A	外倒窓5連+FIX窓 固定網戸	箇所	1.0			
AW2	外倒窓2連 固定網戸	箇所	3.0			
機械器具損料		式	1.0			
既存建具撤去費		式	1.0			
既存建具処分費		式	1.0			
取り付け費		式	1.0			
網戸取付費		式	1.0			
シーリング費	内部	式	1.0			
シーリング費	外部	式	1.0			
運搬費		式	1.0			
実測調査管理費		式	1.0			
法定福利費		式	1.0			
	(アルミサッシュ断熱化改修 カバー工法)		小小計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(アルミサッシュ網戸工事)						
AW3	網戸張替、新規・調整	箇所	1.0			
AW4	網戸張替	箇所	1.0			
AW4-A	網戸新規	箇所	1.0			
AW04 (AW4')	網戸張替・調整	箇所	2.0			
AW04-A (AW4')	網戸張替・調整	箇所	1.0			
AW5	網戸張替・調整	箇所	1.0			
AW6	網戸張替・調整	箇所	6.0			
AW6-A	網戸張替、新規	箇所	1.0			
AW7	網戸張替・調整	箇所	1.0			
AW8	網戸新規・調整	箇所	2.0			
AW9	網戸張替・調整	箇所	2.0			
AW10	網戸張替・調整	箇所	1.0			
AW11	網戸新規・調整	箇所	1.0			
AW12	網戸張替・調整	箇所	1.0			
調査管理費		式	1.0			
運搬費		式	1.0			
取り付け費		式	1.0			
法定福利費		式	1.0			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(アルミサッシュ網戸工事)		小小計			
(内窓工事)						
AW6	引違い窓 2枚建	箇所	7.0			
取り付け費		箇所	7.0			
副資材		箇所	7.0			
調整費		箇所	7.0			
	(内窓工事)		小小計			
(ドア取替工事)						
SD4	軽量鋼板ドア	式	1.0			
	SUS沓摺・アングルピース錆止塗装					
	レバーハンドル錠・マスターキー・DC・床付戸当					
取り付け費		式	1.0			
運搬費		式	1.0			
法定福利費		式	1.0			
	(ドア取替工事)		小小計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(オペレーター工事)						
AW-1 MD-NW	外倒しオペレーター2連窓	箇所	2.0			
	外倒しオペレーター	箇所	2.0			
AW-1' MD-NW	外倒しオペレーター2連窓	箇所	1.0			
	外倒しオペレーター	箇所	3.0			
AW-2 MD-NW	外倒しオペレーター	箇所	3.0			
取り付け費		式	1.0			
法定福利費		式	1.0			
	(オペレーター工事)		小小計			
(ガラス工事)						
金属建具 複層ガラス	強化4+A6+FL3	m2	32.3			
ガラスシーリング		m	197			
運搬費		式	1.0			
AW-6 破損ガラス交換	網入型板ガラス t6.8 2枚	m2	0.9			
ガラスシーリング		m	10.8			
施工費	既存ガラス撤去共	m2	0.9			
運搬費		式	1.0			
法定福利費		式	1.0			
	(ガラス工事)		小小計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(暗幕カーテン取替工事)						
AW-1	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	2.0			
AW-1'	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	2.0			
AW-2	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	3.0			
AW-7	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	1.0			
AW-9	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	2.0			
AW-10	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	1.0			
AW-11	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	1.0			
AW-12	1.5倍ヒダ 防災ラベル	set	1.0			
取り付け費		式	1.0			
	(暗幕カーテン取替工事)		小小計			
(鋼製建具工事分産廃費)	撤去・運搬・処分	式	1.0			
	B-5 鋼製建具工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-6 塗装工事						
屋根再塗装	鋼板					
下地調整	RB種 3種ケレンB	m ²	899			
錆止め塗装	C種	m ²	899			
遮熱塗装	クールタイト Si 屋根用遮熱塗装	m ²	899			
外壁再塗装	ALCパネル					
高圧洗浄		m ²	399			
下地調整	RB種	m ²	399			
耐候性塗装	DP-A種	m ²	399			
軒裏再塗装	ケイカル板					
下地処理	RB種	m ²	148			
アクリル樹脂塗装	NAD B種	m ²	148			
玄関軒裏木部再塗装						
下地処理	RB種	m ²	10.3			
木材保護塗装	WP A種	m ²	10.3			
破風再塗装	鋼板					
下地調整	RB種 3種ケレンB	m ²	130			
錆止め塗装	C種	m ²	130			
耐候性塗装	DP-2	m ²	130			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
軒樋・竪樋 再塗装	鋼板					
下地調整	B種	m	213			
錆止め塗装	C種	m	213			
耐候性塗装	DP-2	m	213			
雪止アングル 再塗装	スチール					
下地調整	B種	m	105			
錆止め塗装	C種	m	105			
耐候性塗装	DP-1	m	105			
水切 再塗装	鋼板					
下地調整	B種	m	129			
錆止め塗装	C種	m	129			
耐候性塗装	DP-2	m	129			
外部金物類 再塗装	換気フード・ガラリ・地窓					
下地調整	RB種 3種ケレンB	m ²	4.7			
錆止め塗装	C種	m ²	4.7			
耐候性塗装	DP-2	m ²	4.7			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
鋼製建具 再塗装	鋼板 取替SD-4を含む					
全面下地処理	けれん・錆止め	m ²	104			
合成樹脂調合塗装	3回塗り	m ²	104			
木製建具 再塗装	すべて					
全面下地処理	けれん・錆止め	m ²	22.6			
合成樹脂調合塗装	2回塗り	m ²	104			
窓枠・カーテンBOX 再塗装	すべて					
CL塗装	CL A種 下地調整	m	389			
柔道場						
天井 EP塗装	新規 石膏ボード	m ²	144			
廻縁 CL塗装	新規 木部	m	131			
壁 SOP塗装	シナ有効合板 再塗装	m ²	60.0			
壁 見切縁 CL塗装	木部 再塗装	m	78.8			
壁 SOP塗装	木板貼り 再塗装	m ²	120			
巾木 CL塗装	木部 再塗装	m	40.5			
天井 CL塗装	上壇木部 再塗装	m ²	10.5			
廻縁 CL塗装	上壇木部 再塗装	m	13.8			
壁 SOP塗装	木檜集成材 再塗装	m ²	20.8			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
玄関						
天井 EP塗装	石綿吸音板 再塗装	m ²	27.2			
壁 EP塗装	吹付タイル 再塗装	m ²	32.0			
CL塗装	下駄箱 再塗装	m ²	21.1			
SOP塗装	受付カウンター 再塗装	m ²	1.2			
倉庫・器具庫						
天井 EP塗装	石膏ボード張替	m ²	24.8			
壁 SOP塗装	シナ合板OP 再塗装	m ²	65.8			
CL塗装	棚類 再塗装	m ²	9.6			
事務室・研修室						
天井 EP塗装	ジブトーン 再塗装	m ²	19.2			
壁 SOP塗装	シナ合板OP 再塗装	m ²	55.9			
男便所・女便所						
天井 EP塗装	ケイカル板 再塗装	m ²	25.1			
壁 SOP塗装	石膏ボードOP 再塗装	m ²	56.2			
前室						
天井 EP塗装	石綿吸音板 再塗装	m ²	2.4			
廻縁 CL塗装	木部 再塗装	m	6.2			
壁 SOP塗装	木板貼り 再塗装	m ²	4.3			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
CL塗装	洗面廻り木部 再塗装	m ²	1.1			
外倉庫						
天井 EP塗装	ケイカル板 再塗装	m ²	5.3			
壁 SOP塗装	石膏ボードOP 再塗装	m ²	8.1			
壁 SOP塗装	石膏ボード 新規	m ²	11.6			
廊下						
天井 EP塗装	ジプトーン 再塗装	m ²	23.1			
壁 NAD塗装	シナ合板VP 再塗装	m ²	49.9			
壁 SOP塗装	黒板掲示板塗装	m ²	3.3			
男女更衣室						
天井 EP塗装	ジプトーン 再塗装	m ²	42.1			
壁 CL塗装	シナ合板OSCL 再塗装	m ²	53.3			
巾木 CL塗装	木部 再塗装	m	36.2			
CL塗装	洗面廻り木部 再塗装	m ²	5.4			
男女倉庫						
天井 EP塗装	ケイカル板 再塗装	m ²	20.8			
壁 CL塗装	シナ合板OSCL 再塗装	m ²	53.3			
	B-6 塗装工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-7 内外装工事						
倉庫・器具庫						
天井石膏ボード張替え	PB9.5	m ²	24.8			
柔道場						
廻り縁取り付け	35*35	m	131			
外倉庫						
タイル壁へPB12.5貼り	木下地共	m ²	11.6			
ビニール床シート新設	ストロング 調整モルタル共	m ²	5.3			
ソフト巾木 新規	H60	m	9.5			
女子更衣室						
壁クロス張替		m ²	30.2			
男女倉庫						
タイル壁へPB12.5貼り	木下地共	m ²	57.0			
同上 壁クロス張	新規	m ²	57.0			
床組	ころばし床組 合板t15	m ²	20.8			
ビニール床シート新設	ストロング	m ²	20.8			
ソフト巾木 新規	H60	m	23.0			
建具枠追加	壁フカシ部分 AW10,12 SD11,13	m	27.0			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
男女便所・男女更衣室						
ビニール床シート撤去新設	ストロング	m ²	64.9			
流し台・ライニング既設移動 復旧	床開口・復旧共	箇所	2.0			
男女便所						
ソフト巾木 撤去新設	H60	m	23.0			
諸室すべて						
天井裏 グラスウール敷	t1002重敷 24K	m ²	165			
内外装材 産廃物処理費	収集～運搬～処分	式	1			
外部補修						
縦樋交換	75Φ	m	3.5			
シール打ち替え	外壁・破風・水切・建具廻り	m	813			
タイル補修 床・壁	二丁掛	m ²	5.0			
基礎クラック補修		m ²	2.0			
SUS細目グレーチング	600*1000 靴拭きマット	箇所	2.0			
室外機基礎架台	D13@150 t150	式	1.0			
	B-7 内外装工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C 電気設備工事費						
C-1 照明器具LED更新改修工事						
	C-1-1 LED照明器具更新	式	1.0			
	C-1-2 既設照明器具撤去工事	式	1.0			
	C-1-3 既設配線改修	式	1.0			
	C-1-4 産廃運搬処分費	式	1.0			
			小計 C-1			
C-2 冷暖房・換気扇電源工事						
	C-2-1 冷暖房屋外機電源工事	式	1.0			
	C-2-2 冷暖房屋内機電源工事	式	1.0			
	C-2-3 換気扇電源工事	式	1.0			
			小計 C-2			
C-3 トイレコンセント増設工事		式	1.0			
C-4 既設温水器電源撤去		式	1.0			
C-5 既設壁コンセント改修		式	1.0			
C-6 自動火災報知設備改修		式	1.0			
C - 計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1 照明器具LED更新改修工事						
C-1-1 LED照明器具更新						
LED照明器具 A45	直付 XLX459DEN相当品	台	1			
LED照明器具 A42	直付 XLX420AENP相当品	台	12			
LED照明器具 A42WP	直付 XLX422AENZ相当品	台	2			
LED照明器具 A2	直付 XLX200AENC相当品	台	4			
LED照明器具 A2BT	直付 XLX201AGNC相当品	台	2			
LED照明器具 B4WP	NNFW41800C相当品	台	4			
LED照明器具 C2	直付 XLX200AENC相当品	台	1			
LED照明器具 D2WP	NNFW21800K相当品	台	3			
LED照明器具 E2	LGB85032相当品	台	2			
LED照明器具 F	XND9989SNZ相当品	台	16			
LED照明器具 G	XND0690SN相当品	台	6			
LED照明器具 H	埋込 XLX160RKN相当品	台	20			
LED照明器具 I	直付 XL663PFVJ相当品	台	3			
LED照明器具 J	XNW0630WN+リニューアルプレート相当品	台	3			
LED照明器具 a	NNFB91625C相当品	台	1			
LED照明器具 b	FA20312C+FK21747C相当品	台	5			

工事設計用紙

[illegible]

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-2 既設照明器具撤去工事						
既設照明器具撤去 A	HID灯具埋込400W相当	台	10			
既設照明器具撤去 A	灯具昇降装置	台	10			
既設照明器具撤去 B	白熱灯埋込 IL80W相当	台	24			
既設照明器具撤去 C	蛍光灯埋込 FUL13W相当	台	3			
既設照明器具撤去 D	蛍光灯直付 L40W×1相当	台	12			
既設照明器具撤去 E	蛍光灯直付 L40W×2相当	台	1			
既設照明器具撤去 F	蛍光灯直付 L20W×1相当	台	3			
既設照明器具撤去 G	蛍光灯壁付 L20W×1相当	台	3			
既設照明器具撤去 H	誘導灯直付 L20W×1相当	台	5			
既設照明器具撤去 I	非常灯埋込 IL20W相当	台	1			
既設照明器具撤去 J	蛍光灯壁付 FL40W×1相当	台	4			
既設照明器具撤去 K	白熱灯埋込 IL60W相当	台	9			
既設照明器具撤去 L	蛍光灯直付 FL40W×1相当	台	2			
既設照明器具撤去 M	蛍光灯壁付 FL20W×1相当	台	3			
既設照明器具撤去 N	非常灯埋込 FL20W×1相当	台	2			
	小 計 C-1-2					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-3 既設配線改修						
既設配線改修		式	1			
	小 計 C-1-3					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-1-4 産廃運搬処分費						
撤去材集積積込費	ガラスくず	t	0.02			
撤去材集積積込費	鉄くず	t	0.2			
撤去材集積積込費	混合廃棄物	t	0.26			
撤去材集積積込費	水銀灯類	個	10			
撤去材集積積込費	蛍光灯類	本	38			
撤去材運搬費	ガラスくず	t	0.02			
撤去材運搬費	鉄くず	t	0.2			
撤去材運搬費	混合廃棄物	t	0.26			
撤去材運搬費	水銀灯類	個	10			
撤去材運搬費	蛍光灯類	本	38			
撤去材処分費	ガラスくず	t	0.02			
撤去材処分費	鉄くず	t	0.2			
撤去材処分費	混合廃棄物	t	0.26			
撤去材処分費	水銀灯類	個	10			
撤去材処分費	蛍光灯類	本	38			
	小 計 C-1-4					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2 冷暖房・換気扇電源工事						
C-2-1 冷暖房屋外機電源工事						
硬質ビニル電線管	HIVE82	m	5			
硬質ビニル電線管	HIVE82ノーマルベンド	個	1			
硬質ビニル電線管	HIVE82エントランスキャップ	個	1			
引込支持金具		式	1			
金属製可とう電線管	F83 ビニル被覆付	m	2			
金属製可とう電線管	F83 防水コネクター	個	1			
金属製可とう電線管	F83 防水異種カップリング	個	1			
金属製可とう電線管	F63 ビニル被覆付	m	2			
金属製可とう電線管	F63 防水コネクター	個	1			
金属製可とう電線管	F63 防水異種カップリング	個	1			
金属製可とう電線管	F50 ビニル被覆付	m	2			
金属製可とう電線管	F50 防水コネクター	個	1			
金属製可とう電線管	F50 防水異種カップリング	個	1			
金属製可とう電線管	F38 ビニル被覆付	m	6			
金属製可とう電線管	F38 防水コネクター	個	2			
金属製可とう電線管	F30 ビニル被覆付	m	6			
金属製可とう電線管	F30 防水コネクター	個	2			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管	GZ-54	m	5			
厚鋼電線管	GZ-54 ノーマルベンド	個	1			
厚鋼電線管	GZ-42	m	5			
厚鋼電線管	GZ-42 ノーマルベンド	個	1			
プルボックス	400×400 SUS WP	個	1			
波付硬質ポリエチレン管	FEP65	m	10			
波付硬質ポリエチレン管	FEP65 コネクター	個	2			
波付硬質ポリエチレン管	FEP50	m	10			
波付硬質ポリエチレン管	FEP50 コネクター	個	2			
埋設標識シート	150幅 2倍	m	10			
ケーブル	EM-CET100°	m	12			
ケーブル	EM-CET38°	m	20			
ケーブル	EM-CET22°	m	20			
ケーブル	EM-CET14°	m	10			
ケーブル	EM-CET8° -4C	m	10			
ケーブル	EM-IE5.5°	m	35			
ケーブル	EM-IE14°	m	20			
引込分電盤		面	1			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
接地工事	E-D	式	1			
土工事		m3	5			
機器電源接続費	10kw以上	台	4			
電力会社申請手続費		式	1			
	小 計 C-2-1					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-2 冷暖房屋内機電源工事						
ケーブル	EM-EEF2.0-3C	m	200			
機器電源接続費		台	7			
既設電灯分電盤改修		式	1			
	小 計 C-2-2					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-2-3 換気扇電源工事						
ケーブル	EM-EEF1.6-3C	m	230			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C	m	10			
機器電源接続費		台	7			
プールボックス	150×150 VE	個	1			
1種金属線ぴ	B型	m	5			
1種金属線ぴ	コーナーボックス B型	個	2			
スイッチボックス	1個用	個	2			
換気スイッチ取付	(設備支給品)	個	2			
既設電灯分電盤改修		式	1			
	小 計 C-2-3					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-3 トイレコンセント増設工事						
ケーブル		m	100			
1種金属線ぴ	EM-EEF2.0-3C	m	10			
1種金属線ぴ	A型	個	4			
コンセントボックス	A型コーナーボックス	個	4			
埋込コンセント	1個用	個	4			
既設分電盤改修	2P15A×2EET	式	1			
	C-3 トイレコンセント増設工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-4 既設温水器電源撤去						
温水器電源撤去切り離し		式	1			
電力会社申請手続費		式	1			
	C-4 既設温水器電源撤去		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-5 既設壁コンセント改修						
既設コンセント取替	2P15A×2	カ所	2			
	C-5 既設壁コンセント改修		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C-6 自動火災報知設備改修						
既設感知器撤去	撤去(30個)結線処理	式	1			
作動式スポット型感知器	2種	個	19			
作動式スポット型感知器	天井取付パネル	枚	17			
雑材料消耗品		式	1			
計器取付費		式	1			
試験調整費		式	1			
消防手続立会経緯左飛		式	1			
	C-6 自動火災報知設備改修		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D 機械設備工事費						
D-1 男子トイレ改修工事		式	1			
D-2 女子トイレ改修工事		式	1			
D-3 トイレ前流し台水栓取替工事		式	1			
D-4 柔道場北側更衣室手洗器撤去・閉栓工事		式	1			
D-5 男子更衣室・シャワー室水栓取替・閉栓撤去工事		式	1			
D-6 機械室撤去工事		式	1			
D-7 廃棄物処理費		式	1			
D-8 冷暖房機器設備工事		式	1			
D-9 換気設備工事		式	1			
小 計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-1 男子トイレ改修工事						
<資材費>						
床排水フランジ(100塩ビ管用)	参考TOTO HP430-1	個	1			
ストレート型止水栓	参考TOTO T4BU(洋風便器給水用)	個	1			
ウォシュレットSB	参考TOTO TCF6623	個	1			
小便器用床フランジ(Φ50)	参考TOTO T64FWN	個	4			
Sk流し排水金具	参考TOTO T37FS65	個	1			
手洗い自動水栓	参考TOTO 台付「自動水栓 TLE28SS1W・水栓取付脚TN154	セット	2			
ストレート型止水栓	参考TOTO T4BU(手洗い給水用)	個	2			
<衛生機器撤去・取付工事>						
既設洋風便器撤去工	再利用	組	1			
既設洋風便器取付工		組	1			
ウォシュレット取付工		組	1			
既設小便器撤去工	再利用	組	4			
既設小便器取付工		組	4			
既設SKシンク撤去工	再利用	組	1			
既設SKシンク取付工		組	1			
既設手洗い器水栓撤去工		個	2			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
自動単水栓取付工		個	2			
既設ストレート型止水栓撤去工	Φ13	個	2			
ストレート型止水栓取付工		個	2			
	D-1 男子トイレ改修工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-2 女子トイレ改修工事						
<資材費>						
床排水フランジ(100塩ビ管用)	参考TOTO HP430-1	個	1			
ストレート型止水栓	参考TOTO T4BU(洋風便器給水用)	個	1			
床置床排水大便器 ピュアレストQR	参考TOTOCS232B・SH232BF	セット	2			
ウォシュレットSB	参考TOTO TCF6623	個	3			
手洗い自動水栓	参考TOTO 台付「自動水栓 TLE28SS1W・水栓取付脚TN154	セット	2			
ストレート型止水栓	参考TOTO T4BU(手洗い給水用)	個	2			
<衛生機器撤去・取付工事>						
既設洋風便器撤去工	再利用	組	1			
既設洋風便器取付工		組	1			
既設手洗い器水栓撤去工		個	2			
自動単水栓取付工		個	2			
既設ストレート型止水栓撤去工	Φ13	個	2			
ストレート型止水栓取付工		個	2			
既設和風便器撤去工	ロータンク式	個	2			
洋風便器取付工		組	2			
ウォシュレット取付工		組	1			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
<給水工事>						
既設給水管切断工	20A	箇所	2			
既設給水鋼管撤去工	20A(便所)	m	3			
水道用塩化ビニルライニング鋼管布設工	SGP-VD20A	m	3			
<排水工事>						
既設污水管切断工	VP100	箇所	2			
既設污水管撤去工	VP100(便所)	m	3			
塩化ビニル管布設工	VP100(便所)	m	3			
<土工費>						
コンクリート切断工		m	12.0			
コンクリート切断工取壊し工	H=200mm	m ³	0.8			
Con塊人力運搬工	20Km以下	m ³	0.8			
Con塊処理費	有筋	t	1.9			
人力掘削工		m ³	2.4			
土人力運搬工	20Km以下	m ³	2.4			
発生土処分費		m ³	0.8			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
人力埋め戻し工(砂)		m ³	1.6			
人力埋め戻し工(良質土)		m ³	1.0			
防湿シート	t=0.2	式	1			
差筋アンカー・配筋	D-10	式	1			
コンクリート人力打設(小運搬有り)	21-18-25N	m ³	0.8			
	D-2 女子トイレ改修工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-3 トイレ前流し台水栓取替工事						
人感センサー式単水栓	参考ミナミサワ SS3-HK	個	2			
既設水栓撤去工	Φ13	箇所	2			
単水栓取付費	Φ13	箇所	2			
	D-3 トイレ前流し台水栓取替工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-4 柔道場北側更衣室手洗器撤去・閉栓工事						
<機器撤去・閉栓作業>						
既設洗面器撤去工		組	2			
既設単水栓撤去工		個	2			
既設止水栓撤去工		個	2			
<既設給水管閉栓工事・屋外給水管閉栓工事>						
既設ビニル管切断工	Φ25	箇所	2			
水道用硬質塩化ビニル管継手	HIキャップ Φ25	個	1			
硬質塩化ビニル管継手工	Φ25	口	1			
<土工費>						
機械掘削工	BH=0.08	m ³	1.5			
機械埋め戻し工	BH=0.08良質土	m ³	1.5			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
<既設排水管閉栓工事>						
既設ビニル管切断工	Φ50	箇所	2			
硬質塩化ビニル管DV継手	キャップΦ50	個	1			
硬質塩化ビニル管継手工	Φ50	口	1			
<土工費>						
機械掘削工	BH=0.08	m ³	1.0			
機械埋め戻し工	BH=0.08良質土	m ³	1.0			
	D-4 柔道場北側更衣室手洗器撤去・閉栓工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-5 男子更衣室・シャワー室水栓取替・閉栓撤去工事						
<給水布設工事>						
人感センサー式単水栓	参考ミナミサワ SS3-HK	台	5			
単水栓取付工	Φ13	個	5			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管布設工	SGP-VB20A(隠蔽)	m	23			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管布設工	SGP-VD(埋設)	m	6			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管布設工	HIVP-20(埋設)	m	5			
不凍栓取付費	Φ20	本	2.0			
不凍栓ボックス	Φ100	本	2			
保温工(グラスウール保温筒)	Φ20	m	29			
既設配管接続工	Φ20(樹脂管類)	箇所	1			
機械掘削工	BH=0.08	m ²	3.0			
機械埋め戻し工	BH=0.08 洗砂	m ³	1.0			
機械埋め戻し工	BH=0.08 良質土	m ³	3.0			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
＜排水管閉栓工事・既設管閉栓作業＞						
既設管切断工	Φ100（樹脂管類）	箇所	4			
硬質塩化ビニル管継手 キャップ	Φ100	個	2			
硬質塩化ビニル管継手工	Φ100	口	2			
既設排水金物取外し工	再利用	箇所	2			
既設排水金物再取付費		箇所	2			
＜土工費＞						
人力掘削工		m ³	3			
人力埋め戻し工	発生土	m ³	3			
＜撤去工事＞						
既設水栓取外し工	Φ13	箇所	5			
既設鋼管切断工	Φ20	箇所	6			
既設鋼管撤去工	Φ20	m	10			
既設保温撤去工	(暗渠)	m	10			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
<シャワー室機器撤去工>						
既設洗面撤去工		組	2			
既設鏡撤去工		枚	7			
既設シャワー水栓撤去工		組	5			
既設単水栓撤去工		個	6			
既設COA撤去工	Φ100	個	1			
床排水金物撤去	T5A	個	8			
<給排水申請・竣工手続き費>						
給水申請・竣工検査手続き作成費	申請手数料含む	式	1			
排水設備申請・竣工手続き作成費	申請手数料含む	式	1			
	D-5 男子更衣室・シャワー室水栓取替・閉栓撤去工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-6 機械室撤去工事						
電気温水器撤去工	450L(再利用しない)	台	1			
既設電気温水器廻り配管撤去工		式	1			
	D-6 機械室撤去工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-7 廃棄物処理費						
解体廃材積込	混合物屑	t	4			
運搬	混合物屑	t	4			
処分費	混合物屑	t	4			
	D-7 廃棄物処理費		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-8 冷暖房機器設備工事						
ACM-1 ビル用マルチエアコン 室外機	グリーン購入法適合機種	基	1			
	インバーターマルチシステム 寒冷地仕様					
	冷房能力:50.0kw 暖房能力:56.0kw					
	圧縮機出力:5.36kw+7.40kw					
	送風機出力:0.35kw+0.46kw					
	消費電力:冷16.01kw 暖15.25kw					
	国土交通省仕様 18馬力相当以上					
	防雪フード(吹出側)					
	鋼製平架台 H=300 防振架台					
ACM-1-1 ビル用マルチエアコン 室内機	グリーン購入法適合機種	台	4			
	インバーターマルチシステム 天井カセット4方向吹出					
	冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0kw					
	送風機出力:0.12kw					
	自動昇降パネル ワイヤードリモコン					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ACM-2 ビル用マルチエアコン室外機	グリーン購入法適合機種	基	1			
	インバーターマルチシステム 寒冷地仕様					
	冷房能力:40.0kw 暖房能力:45.0kw					
	圧縮機出力:3.72kw+5.36kw					
	送風機出力:0.35kw+0.35kw					
	消費電力:冷12.15kw 暖11.56kw					
	国土交通省仕様 14馬力相当以上					
	防雪フード(吹出側)					
	鋼製平架台 H=300 防振架台					
ACM-2-1 ビル用マルチエアコン室内機	グリーン購入法適合機種	台	3			
	インバーターマルチシステム 天井カセット4方向吹出					
	冷房能力:14.0kw 暖房能力:16.0kw					
	送風機出力:0.12kw					
	自動昇降パネル ワイヤードリモコン					

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
機器据付費		式	1			
機器搬入費		式	1			
機器搬入費	ラフタークレーン 16t オペレータ付	式	1			
総合調整		式	1			
冷媒用被覆銅管	屋内一般(隠蔽) φ 9.52 保温厚 10mm	m	64			
冷媒用被覆銅管	屋内一般(隠蔽) φ 12.70 保温厚 10mm	m	2			
冷媒用被覆銅管	屋内一般(隠蔽) φ 15.88 保温厚 10mm	m	8			
冷媒用被覆銅管	屋内一般(隠蔽) φ 15.88 保温厚 20mm	m	50			
冷媒用被覆銅管	屋内一般(隠蔽) φ 22.20 保温厚 20mm	m	14			
冷媒用被覆銅管	屋内一般(隠蔽) φ 25.40 保温厚 20mm	m	2			
冷媒用被覆銅管	屋内一般(隠蔽) φ 28.58 保温厚 20mm	m	8			
冷媒用被覆銅管	屋外架空(露出) φ 9.52 保温厚 10mm	m	10			
冷媒用被覆銅管	屋外架空(露出) φ 15.88 保温厚 10mm	m	12			
冷媒用被覆銅管	屋外架空(露出) φ 19.05 保温厚 20mm	m	8			
冷媒用被覆銅管	屋外架空(露出) φ 22.20 保温厚 20mm	m	2			
冷媒用被覆銅管	屋外架空(露出) φ 28.58 保温厚 20mm	m	12			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ドレン用保温付硬質塩化ビニル管	屋内一般(隠蔽) ACD25P	m	35			
ドレン用保温付硬質塩化ビニル管	屋内一般(隠蔽) ACD30P	m	34			
ドレン用保温付硬質塩化ビニル管	屋内一般(隠蔽) ACD40P	m	3			
ドレン用保温付硬質塩化ビニル管	屋内一般(隠蔽) ACD50P	m	1			
ドレン用硬質塩化ビニル管 カラーパイプ	屋外架空(露出) VP40V	m	4			
ドレン用硬質塩化ビニル管 カラーパイプ	屋外架空(露出) VP50V	m	4			
保温工事	屋外露出 冷媒ラッキング SUS	m	17			
ビル用マルチエアコン用伝送線	EM-CEES 1.25mm-2C 冷媒配管 共巻	m	127			
ビル用マルチエアコン用イモコン線	EM-CEES 1.25mm-2C 天井内ころ がし	m	92			
ビル用マルチエアコン用イモコン線	EM-CEES 1.25mm-2C 金属線ぴ	m	3			
金属線ぴ	A型	m	3			
同コンセント用ボックス		個	2			
	D-8 冷暖房機器設備工事		小 計			

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D-9 換気設備工事						
FV-1 天井埋込形換気扇	低騒音形 インテリア格子タイプ	組	7			
	24時間換気機能付					
	ダクト径:100φ					
	風 量 :97m3/h ハイフ長さ30m時					
	24時間風量:60m3/h ハイフ長さ30m時					
	1φ 100V 60Hz 14w					
	ベントキャップ					
	(ステンレス製 低圧損タイプ ギャリ付)					
給(排)気グリル	ネットフィルター付	組	5			
	風量調節機構付 プラスチック製					
	ダクト径: 150φ ベントキャップ					
	(ステンレス製深型フード ギャリ付)					
機器据付費		式	1			
総合調整		式	1			
換気ダクト						
スパイラルダクト	φ150	m	51			
保温工事	屋内隠蔽 N・(口)・XI 150	m	7			
	D-9 換気設備工事		小 計			

現 場 説 明 書

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当

1. 件名（工事名称）

令和6年度（明許繰越）豊科武道館柔道場大規模改修工事

2. 工事場所： 安曇野市 豊科武道館柔道場

3. 工事概要： ・屋根外壁塗装、サッシ断熱化、天井補強、畳入替、 照明 LED 化、空調設備新設 ほか

4. 工期 前回 ~~令和8年3月13日まで（契約予定日より 255 日間）~~ 今回 令和8年3月27日まで（契約予定日より 227 日間）

5. 一般事項について

(1) 現場説明会

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。）によるものとし、現場説明会は実施しない。

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は一切認めない。

(3) 工事費内訳書の提出

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。

(4) 工事費内訳書記載数量は参考数量とする。

6. 本工事における特記事項

(1) 工事用地等

本工事に必要な用地は、以下のとおり。

使用目的	使用場所・面積
資材置場	敷地内
駐車場	同上敷地
現場事務所	同上敷地

(2) 排水への対応

本工事施工に伴う排水は、沈殿処理・Ph 管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響を及ぼすことのないよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。ただし、周辺水路についての排水は、管理者と協議のうえ、同意を得ること。

- (3) 工事着手前に事前のお知らせを関係各所へおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周知を行うこと。
- (4) 夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は監理者・監督員と打合せを行い、監理者・監督員の承諾を得たのちに、必要な場合は近隣への事前通達の上で施工すること。
- (5) 周辺施設利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。
- (6) 感染症対策は十分に講じること。
- (7) 各官公庁手続きについて、
事前に監督員・監理者が申請書類等の内容確認をしてから提出すること。
- (8) 残土関係
- ・本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。
 - ・なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。
 - ・建設発生土

受入れ場所・仮置き場所	処分方法	運搬距離	特記事項
塚原石産興業(株)	指定	4.7 Km	

距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。

- (9) この工事は~~執務並行型~~全館無人改修の工事である。
- (10) 本工事は、「週休2日工事実施要領」発注者指定型週休2日工事の対象である。
 なお、週休2日の取組実績に応じて、単価の補正を行い、設計変更を行うものとする。
 (工事発注時は4週8休(通期)を想定した設計単価で積算している)

(11) 前回入札との相違点

安全管理対策を再検討し、交通誘導警備員を増員した。

7. 本工事に関連する別途発注工事の予定

発注機関	工事名	工期	工事内容	備考

・本工事に近接・競合する工事の予定

発注機関				

・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。

8. 安全対策関係

① 交通誘導警備員

受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第4条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。

② 安全施設

発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示したとおり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設）

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときは設計変更の対象とする。

9. 工事用道路関係

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。

10. その他

火災保険等への加入期間は、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。

特記仕様書（共通事項）

総務部 財産管理課

1. 保険等

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明事項・施工条件明示事項に定める保険に加入しなければならない。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。

2. 各種調査等に対する協力について

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、協力しなければならない。

(1) 公共事業労務費調査等

(2) 資材調査、建設副産物実態調査等

3. 工事検査

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。

4. 被害届等

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

5. 工事实績情報サービス（CORINS）の登録について

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事实績情報サービス（CORINS）の登録をすること。

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次に示す期間内に（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）に登録の手続きを行うこと。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示すること。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

① 工事受注時契約締結後10日以内

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内

③ 工事完成時工事完成後10日以内

6. 施工体制台帳に係る書類について

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、その写しを監督員に提出すること。

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。

・ 1日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約

・ クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合

- ・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

7. 主任技術者及び監理技術者の専任について

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事である場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間については、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めることとする。

- ① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、または仮設工事等が開始されるまでの期間）
- ② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- ③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- ④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

8. 産業廃棄物等の取扱い

- (1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）をするときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。
- (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。
- (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積み込み状況の写真、処分状況の写真を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、マニフェストA票、B2票、D票並びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。

9. 再生資源利用促進計画書等

「資源の有効な利用の促進に関する法律」（ラージリサイクル法）に基づき、受注者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出すること。

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス

10. 安全対策関係

- (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。
- (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。
- (3) 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基

発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

11. 環境対策関係

- (1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
- (2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートを選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。
- (3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。
- (4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

12. 過積載の禁止

- (1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても遵守すること。

- ①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）の積載重量の厳重チェックを行うこと。
- ②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。
- ③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- ④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輛及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輛からの資機材等の引き渡しを受けないこと。
- ⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輛を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。
- ⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。
- ⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当たっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

- (2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。

13. ~~セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について~~

- ~~(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。~~
- ~~(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。~~
- ~~(3)六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壤環境基準を超えないことを確認する。~~

14. アスベスト建材使用箇所等の事前調査

- (1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報告を行う。

報告書の記載内容

- ① アスベスト材料の種別
- ② アスベスト形状、飛散可能性の有無
- ③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行う。

- (2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。

15. 建設業退職金制度について

- (1) 工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
- (2) 工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
- (3) 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後1ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由を書面により申し出ること。

16. 資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用

- (1) 工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、市内産資材を優先使用するよう努めること。
- (2) 工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入すること。
- (3) 下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。

17. 再資源化及び再生資源等使用状況

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。

18. レディーミクストコンクリート製造工場の選定について

受注者は、I類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を

受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。

19. 工事進捗状況報告書

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。

添付書類

- ・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報）
- ・工事打合わせ記録簿（当月分）
- ・工事写真（工事の進捗状況がわかるものを数枚）

20. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用权は、発注者に移譲する。

21. 設計図CADデータについて

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。

22. 完成写真の著作権の権利等について

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。

- ① 完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用するができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。
- ② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
 - イ. 完成写真を公表すること。
 - ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

23. 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはA4版とする。

24. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和24年法律第100号第20条の2第2項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約を担当する者に対して、その旨を当該事業の状況の把握のため必要な情報を合わせて通知すること。

令和7年2月12日適用版

令和 6 年度（明許繰越）
豊科武道館柔道場大規模改修工事

建 築 改 修 図				電 気 設 備 図		機 械 設 備 図	
記 号	図 面 名 称	記 号	図 面 名 称	記 号	図 面 名 称	記 号	図 面 名 称
A -00	図面リスト	A -24	既存展開図- 3	E -01	表紙及び特記仕様書	M -01	表紙及び特記仕様書
A -01	設計概要書	A -25	改修展開図- 3	E -02	引込分電盤図	M -02	給排水設備 機器表
A -02	改修特記仕様書 (1)	A -26	既存展開図- 4	E -03	冷暖房設備電源図	M -03	給排水設備 改修図
A -03	改修特記仕様書 (2)	A -27	改修展開図- 4	E -04	換気設備電源図	M -04	冷暖房・換気設備 機器表
A -04	改修特記仕様書 (3)	A -28	既存展開図- 5	E -05	コンセント等改修図	M -05	冷暖房設備平面図
A -05	改修特記仕様書 (4)	A -29	改修展開図-5	E -06	既設照明器具撤去図	M -06	冷暖房設備平面図 (伝送線・リモコン線)
A -06	案内図・配置図	A -30	既存・改修展開図-6	E -07	LED照明器具改修図	M -07	換気設備平面図
A -07	仕上表	A -31	既存・改修展開図-7	E -08	照明器具姿図		
A -08	既存平面図	A -32	既存・改修展開図-8	E -09	自動火災報知設備改修図		
A -09	改修平面図	A -33	改修展開図-7 ・ 8				
A -10	既存立面図- 1	A -34	既存・改修展開図-9				
A -11	改修立面図- 1	A -35	既存・改修展開図- 1 0				
A -12	既存立面図- 2	A -36	改修展開図- 1 0				
A -13	改修立面図- 2	A -37	建具キープラン				
A -14	既存断面図	A -38	建具表- 1				
A -15	改修断面図	A -39	建具表- 2				
A -16	既存矩計図	A -40	建具表- 3				
A -17	改修矩計図	A -41	改修建具表- 1				
A -18	既存天井伏図	A -42	改修 柔道場天井詳細図				
A -19	改修天井伏図	A -43	仮設計画図・アスベスト調査結果表				
A -20	既存展開図- 1						
A -21	改修展開図- 1						
A -22	既存展開図- 2						
A -23	改修展開図- 2						

工事名称	令和6年度（明許繰越）豊科武道館柔道場大規模改修工事	建築主	長野県安曇野市豊科6000	
工事場所	長野県安曇野市豊科5670	住所・氏名	安曇野市長 太田 寛	
工事種別	新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修 ・ 用途変更	工期	着工	令和7年7月日予定
主要用途	体育館		竣工	令和7年12月日予定
			全体工期	年6ヵ月
敷地面積	公簿 ・ 実測 4,000.00 m ² (105.20 坪)			
用途地域	都市計画区域内 市街化区域 第1種住居地域			
許容 建ぺい率	60.00 %	容積率	160.00 % (道路幅員制限80%)	
防火地域	防火 ・ 準防火 ○ 法22条の指定地域 ・ 指定なし			
日影規制	指定なし			
その他	条例			

構 造	木造 ・ R C 造 ・ S R C 造 ・ 鉄骨造 ・ C B 造 ・ 軽量鉄骨造 ・ その他 ()		
構造形式	在来工法 ・ 壁式 ・ 立体トラス ・ シェル ・ 折版 ・ その他 ()		
基 礎	地盤支持 (ベタ ・ 布 ・ 独立) 杭支持 (R C 杭 ・ P C 杭 ・ 鋼杭) その他 ()		
階 数	地上 1 階 地下 0 階		
最 高 高 さ	9,010 m	最 高 軒 高	5,200 m

	申請部分	申請以外の部分	合計	建ぺい率・容積率			
建築面積	608.89 m ²	0 m ²	608.89 m ²	15.22	%≦	60.00	%
	(184.18) 坪	(0 坪)	(184.18) 坪				
延床面積	608.89 m ²	0 m ²	608.89 m ²	15.22	%≦	160.00	%
	(184.18) 坪	(0 坪)	(184.18) 坪				
その他面積	—— m ²	—— m ²	—— m ²				
()	(—— 坪)	(—— 坪)	(—— 坪)				


[illegible]

① 上巻：2液材付巻系屋根用速乾塗装 下巻：速乾塗専用プライマー (日本ペイント程度)			② 上巻：2液シリコン系塗装 シール打替 フィタシ			③ 上巻：1液水性ワカザル樹脂ハイブリッド高耐水性塗料 パンプエントドップ アンダーフィラー 下巻：日本ペイント程度											
項 目	仕 上 ・ 仕 様					項 目	仕 上 ・ 仕 様										
金属屋根	既 存	野地板：ラワンベニヤ(7)15(+4)ススファルト用フーリング22kg					外 装	既 存	シーシングボード(7)12 (+4)A.L.C板(7)50 (+4)外装用弾性収付タイル收付 コテ押え								
	改 修	(+)長尺カラー鉄板(7)0.4横置き					改 修	既 存	断熱材(グラスウール程度)(7)100充填								
	改 修	屋根面塗装①					改 修	既 存	クラック補修 ③ シール打替								
破 風	既 存	ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工 裏面補強アングル付 メラミン焼付塗装					柱 型	既 存	A.L.C板(7)50デザインパネル50V (+4)外装用弾性収付タイル收付 コテ押え								
	改 修	裏面コーティング塗装						改 修	クラック補修 ③								
	改 修	風雨塗装・一部取替々・シール内巻						改 修									
雪 止	既 存	片側1段 L5-50×50×4 (重荷メッキ品)OP塗装					ボーテ座	既 存	屋根 ラワンベニヤ(7)15(+4)長尺カラー鉄板(7)0.4斜置き								
	改 修	①						改 修	破風 アルミ曲材 t=2.0 曲加工 裏面補強アングル付 メラミン焼付塗装								
	改 修							改 修	隠し題：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工 裏面補強アングル付 エポキシ塗装 H-150×F-250×C=200								
換 気 換	既 存	ラワンベニヤ(7)15(+4)ロンブルーフ防水(7)2.0 立上り共					改 修	既 存	屋根 ①								
	改 修	長尺カラー鉄板(7)0.4加工						改 修	破風 ② シール打替								
	改 修	鉄板面塗装①						改 修	隠し題：② シール打替								
軒 天	既 存	石綿ケイカル板 一部穴石綿ケイカル板(7)6 目透選 アクリルシン収付					ボーテ床	既 存	モルタル下地100・200角タイル貼り厨上共 段差タイル付(192×92×30)								
	改 修	・アクリル樹脂系非水分散型塗装(サンエスSGE 日本ペイント同等品)						改 修	靴拭きマット 600×1,200用(1/2マツステンレス枠付(床排水目付)								
	改 修							改 修	補修・改修・靴拭きマット新設								
建 具	既 存	玄関建具：ステンレス製建具 その他はアルミ製建具(ブロンズ)見立付					ボーテ壁	既 存	0.8スモルタル下地2丁唐タイル貼(街衝)木口曲げ								
	改 修	(建具表による)建具裏面シール打替						改 修	欠損部同等タイル補修								
	改 修							改 修									
基 礎	既 存	鉄筋コンクリート造 布基礎 外周コンクリート打立付・ノロ引仕上り					ボーテ軒天	既 存	軽天地下地素床砂(下)裏取り(+4)ラワン小板幅12×105(有効幅) (粗欠穴)目透し張りOSGL								
	改 修	地盤：200×600 スチールOP焼付						改 修	既存軒天地下地調整の上、木材保護塗料塗装								
	改 修	布基礎クラック補修						改 修									
基礎水切り	既 存	ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工 メラミン焼付塗装					出入口口	既 存	モルタル下地100・200角タイル								

[illegible]

種 別	区分	備 考	種 別	区分	備 考	種 別	区分	備 考
敷 地 造 成			工 作 物 ・ そ の 他			特 殊 掘 設		
整 地 造 成	—		雷 板	—		映 写 掘 設	—	
整 地	—		広 告 板	—		掘 装 装 置	—	
擁 壁	—		広 告 鉄 塔	—		ク レ ー ン	—	
排 水	—		ネ オ ン	—		掘 植 栽 装 置	—	
道 路	—		ゴ ン ド ラ	—		エアシュータ	—	
			物 干	—				
			遺 芥 焼 却 炉	—				
撤 去 ・ 解 体 工 事			独 立 煙 突	—		昇 降 機		
在来基礎撤去	—		廻 轉 器 具	—		エレベータ	—	
埋設物撤去	—		物 置	—		エスカレータ	—	
工作物撤去	—		ボ ン プ 室	—		ダムウェータ	—	
解体工事	—							
			付 属 備 品			補 償		
移 設 工 事			社名板・表札	—		日 照 影 響	—	
在来建物移設	—		表札板文字	—		電 波 障 害	—	
工作物移設	—		案 内 板	—		騒 音	—	
樹木移設	—		室 名 板	—		風 害	—	
			黒板・掲示板	—		隣 家 補 償	—	
			郵便 受	—				
外 構 工 事			定 規 板	—				
植 樹 造 園	—		客室堂名板	—		そ の 他		
花 壇	—							
舗 装	—		可 動 家 具	—				
駐 車 場	—		固 定 椅 子	—				
門 ・ 塼	—		什 器 備 品	—				
盛 土	—		カーテン	○				
テラス	—		ブ ラ イ ン ド	○		注：工事区分の欄は該当する工事種別がない場合は一印、本工事に含む場合は○印、含まない場合は×印をつける。 なお設備工事については、設備概要書による。		
遊具施設	—		散 物 ・ マ ッ ト	○				
外 灯	—							

			CHECK	DRAW	JOB NO.	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO.
					202409	令和6年度（明許繰越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	設計概要書	A-01
							SCALE N O N	DAY 2024.12.05

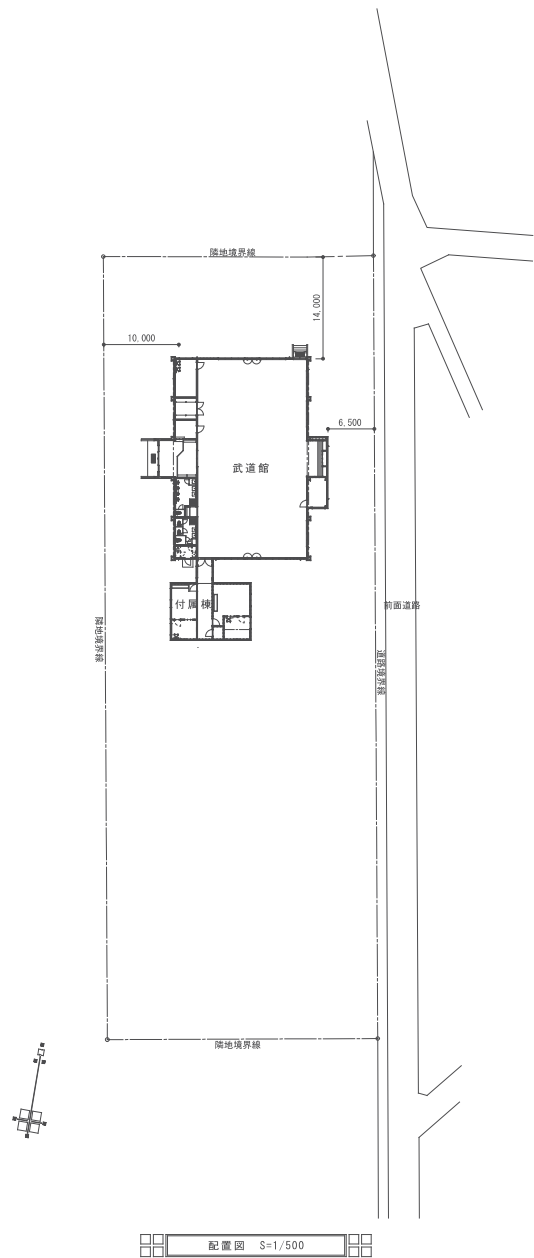


面積表			
	武道館	付属棟	合計 (㎡)
敷地面積			4000.00
建築面積	520.43	88.46	608.89
延べ面積	520.43	88.46	608.89


			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度（明許線越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	案内図・配置図	A-06

室 名	床	巾 木	腰 壁	壁	天 井	備 考 (カウンター等の寸法は仕上り寸法)
玄 関	既 存	モルタル 下地 100×200角タイル貼り(セッキ黄・施軸)	テラゾブロック H=150	(木部)ラスモルタル金網下地 弾性吹付タイル吹付コテ置き (鉄部)ラスモルタル金網下地 弾性吹付タイル吹付コテ置き 既存壁表面調整の上、吹付タイル吹付鍍金 下地調整材+EP塗装	(木部)ラスモルタル金網下地 弾性吹付タイル吹付コテ置き (鉄部)ラスモルタル金網下地 弾性吹付タイル吹付コテ置き 既存壁表面調整の上、吹付タイル吹付鍍金 下地調整材+EP塗装	石膏ボード(7)9捨張 岩綿吸音板(7)19張 下足入 W:2,535H:1,650×D:300 W:1,770H:1,650×D:300・OSCL塗装 カウンター
	改 修	既存のまま	既存のまま	既存壁表面調整の上、GL塗装	既存天井表面調整の上、EP塗装	
柔道場	既 存	柔道用鋼製床組+ラウンベニア(7)15下地 柔道用タタミ(クッション材入)一部赤タタミ	ラウン OSCL塗装 H=40	カラ松集成材(7)15 OSCL塗装 目透かし縦張り	石石膏ボード(7)9捨張、岩綿吸音板(7)9張 斜め天井、シナ有穴合板(7)6、OP、寒冷紗裏打 石膏ボード(7)9捨張、岩綿吸音板(7)19張(1)格子模様の 天井=1:イアルマクフオーン 化粧ガラス不織布平貼(木目調)892×892×(7)25 天井=2:イアルマクフオーン 化粧ガラス不織布平貼(木目調)892×892×(7)25 天井=3:斜天下地、石膏ボード(7)9、5張(1)AFP塗装	変異 (2)W:1,200×H:1,800 得点板(2)W:1,200×H:900 カーテンボックス:CL塗装。カーテンレール、暗幕、取替え
	改 修	柔道用鋼製下地既存利用 柔道用タタミ(クッション材入)一部赤タタミ取替え (マトロンXミ程度)	既存巾木表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、OP塗装	天井断熱材:既存グラスウール(7)100撤去。グラスウール24kg(7)200敷き込み 新設天井見切り縁:OSCL塗装 天井点検口600角目地枠 1ヶ所
上 壇	既 存	柔道用鋼製床組+ラウンベニア(7)15下地 柔道用タタミ(クッション材入)一部赤タタミ		槽集成材(7)15(相欠き) GL 目透し横張り	槽集成材(7)15(相欠き) GL 目透し横張り	欄:GL塗装 物入:CL塗装
	改 修	カバ板フローリング(7)15(サンダー3回掛) ポリウレタン3回塗 柔道用鋼製下地既存利用 柔道用タタミ(クッション材入)一部赤タタミ取替え (マトロンXミ程度)		既存壁表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、GL塗装	既存天井表面調整の上、GL塗装
武 道 館	既 存	モルタル金網下地 カバ板フローリング(7)18(サンダー3回掛) 接着貼り、ポリウレタン3回塗	ラウン OSCL H=85	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装	化粧石膏ボード(7)9張(ジブトーン)
	改 修	既存のまま	既存のまま	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存天井表面調整の上、EP塗装
事務室	既 存	モルタル金網下地 カバ板フローリング(7)18(サンダー3回掛) 接着貼り、ポリウレタン3回塗	ラウン OSCL H=85	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装	化粧石膏ボード(7)9張(ジブトーン)
	改 修	既存のまま	既存のまま	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存天井表面調整の上、EP塗装
器具庫	既 存	モルタル金網下地 カバ板フローリング(7)18(サンダー3回掛) 接着貼り、ポリウレタン3回塗	ラウン OSCL H=85	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装	化粧石膏ボード(7)9張(ジブトーン)
	改 修	既存のまま	既存のまま	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存天井撤去の上化粧石膏ボード(7)9、5張り替え EP塗装
更衣室 「倉庫へ改修」	既 存	モルタル金網下地 カバ板フローリング(7)18(サンダー3回掛) 接着貼り、ポリウレタン3回塗	ラウン OSCL H=85	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装 流し前ライニング、ラウンベニア(7)1(7)12下地 メラミン化粧板(7)12貼り 既存壁表面調整の上、OP塗装 流し前ライニング、撤去の上 シナ合板(7)9目透し張り OP塗装 100角タイル貼付	シナ合板(7)9目透し張り OP塗装	化粧石膏ボード(7)9張(ジブトーン)
	改 修	既存のまま	既存のまま	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存天井撤去の上化粧石膏ボード(7)9、5張り替え EP塗装
便所前室	既 存	モルタル金網下地 カバ板フローリング(7)18(サンダー3回掛) 接着貼り、ポリウレタン3回塗	ラウン OSCL H=40	カラ松集成材(7)15 OSCL塗装 目透かし縦張り	カラ松集成材(7)15 OSCL塗装 目透かし縦張り	石膏ボード(7)9捨張 岩綿吸音板(7)9張
	改 修	既存のまま	既存のまま	既存壁表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、GL塗装	既存天井表面調整の上、EP塗装
女子便所	既 存	ビニル床シート張り	ソフト巾木 H=60	石膏ボード下地 OP塗装	石膏ボード下地 OP塗装	化粧石膏ボード(7)9張
	改 修	下地調整の上、ビニル床シート張替え	ソフト巾木 H=60 張替え	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存天井表面調整の上、EP塗装
男子便所	既 存	ビニル床シート張り	ソフト巾木 H=60	石膏ボード下地 OP塗装 ライニング壁、メラミン化粧板(7)12貼り 既存壁表面調整の上、OP塗装 ライニング壁:既存のまま	石膏ボード下地 OP塗装 ライニング壁、メラミン化粧板(7)12貼り 既存壁表面調整の上、OP塗装	化粧石膏ボード(7)9張
	改 修	下地調整の上、ビニル床シート張替え	ソフト巾木 H=60 張替え	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存壁表面調整の上、OP塗装	既存天井表面調整の上、EP塗装
外部便所	既 存	モルタル 下地 モザイクタイル貼り	ラスモルタル下地 100角タイル貼り	ラスモルタル下地 100角タイル貼り	ラスモルタル下地 100角タイル貼り	石綿ケイカル(7)6目透し張 VPスチプル塗装
	改 修	既存床の上、モルタル金コテビニル床シート張り	ソフト巾木	ラスモルタル下地 100角タイル貼り 石膏ボード(7)12、5下地QP塗装 100角タイル貼付 既存壁の上木軸石膏ボード(7)12、5下地QP塗装 既存壁表面調整の上、OP塗装	ラスモルタル下地 100角タイル貼り 石膏ボード(7)12、5下地QP塗装 100角タイル貼付 既存壁の上木軸石膏ボード(7)12、5下地QP塗装 既存壁表面調整の上、OP塗装	既存天井表面調整の上、EP塗装
男更衣室	既 存	ラウンベニア(7)15下地 コードカーペット敷込み 下地調整の上、ビニル床シート張替え	ラウン OSCL塗装 H=90	石膏ボード下地 OP塗装 ライニング壁、メラミン化粧板(7)12貼り 既存壁表面調整の上、OP塗装 シナベニア(7)目透し張りOSCL塗装	石膏ボード下地 OP塗装 ライニング壁、メラミン化粧板(7)12貼り 既存壁表面調整の上、OP塗装 シナベニア(7)目透し張りOSCL塗装	化粧石膏ボード(7)9張(ジブトーン) 塩ビ製張り縁 既存天井表面調整の上、EP塗装
	改 修	既存のまま	既存巾木表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、GL塗装	
女更衣室	既 存	ラウンベニア(7)15下地 コードカーペット敷込み 下地調整の上、ビニル床シート張替え	ラウン OSCL塗装 H=90	石膏ボード(7)12、5下地処理ビニルクロス貼り 一部シナベニア目透し張り、OSCL塗装 既存壁表面調整の上、ビニルクロス張替え 既存壁表面調整の上、GL塗装	石膏ボード(7)12、5下地処理ビニルクロス貼り 一部シナベニア目透し張り、OSCL塗装 既存壁表面調整の上、ビニルクロス張替え 既存壁表面調整の上、GL塗装	化粧石膏ボード(7)9張(ジブトーン) 塩ビ製張り縁 既存天井表面調整の上、EP塗装
	改 修	既存のまま	既存巾木表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、GL塗装	既存壁表面調整の上、GL塗装	
男女シャワー室 「倉庫へ改修」	既 存	モルタル 下地 モザイクタイル貼り 木床組の上ラウンベニア(7)15下地 ビニル床シート張り	ソフト巾木	ラスモルタル下地 100角タイル貼り 既存壁の上木軸石膏ボード(7)12、5下地 ビニルクロス貼り	ラスモルタル下地 100角タイル貼り 既存壁の上木軸石膏ボード(7)12、5下地 ビニルクロス貼り	石綿ケイカル(7)6目透し張 VP塗装 塩ビ製張り縁 既存天井表面調整の上、EP塗装
	改 修	カバ板フローリング(7)18(サンダー3回掛) ポリウレタン3回塗	ラウン OSCL H=90	シナベニア(7)6目透し張り VP塗装	シナベニア(7)6目透し張り VP塗装	化粧石膏ボード(7)9張(ジブトーン) 塩ビ製張り縁 既存天井表面調整の上、EP塗装
廊 下	既 存	モルタル金ゴテ仕上げ	ラスモルタル金ゴテ仕上げ			


			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度（明許越） 豐科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 仕上表	SHEET NO A-07
							SCALE N O N	DAY 2024.12.05


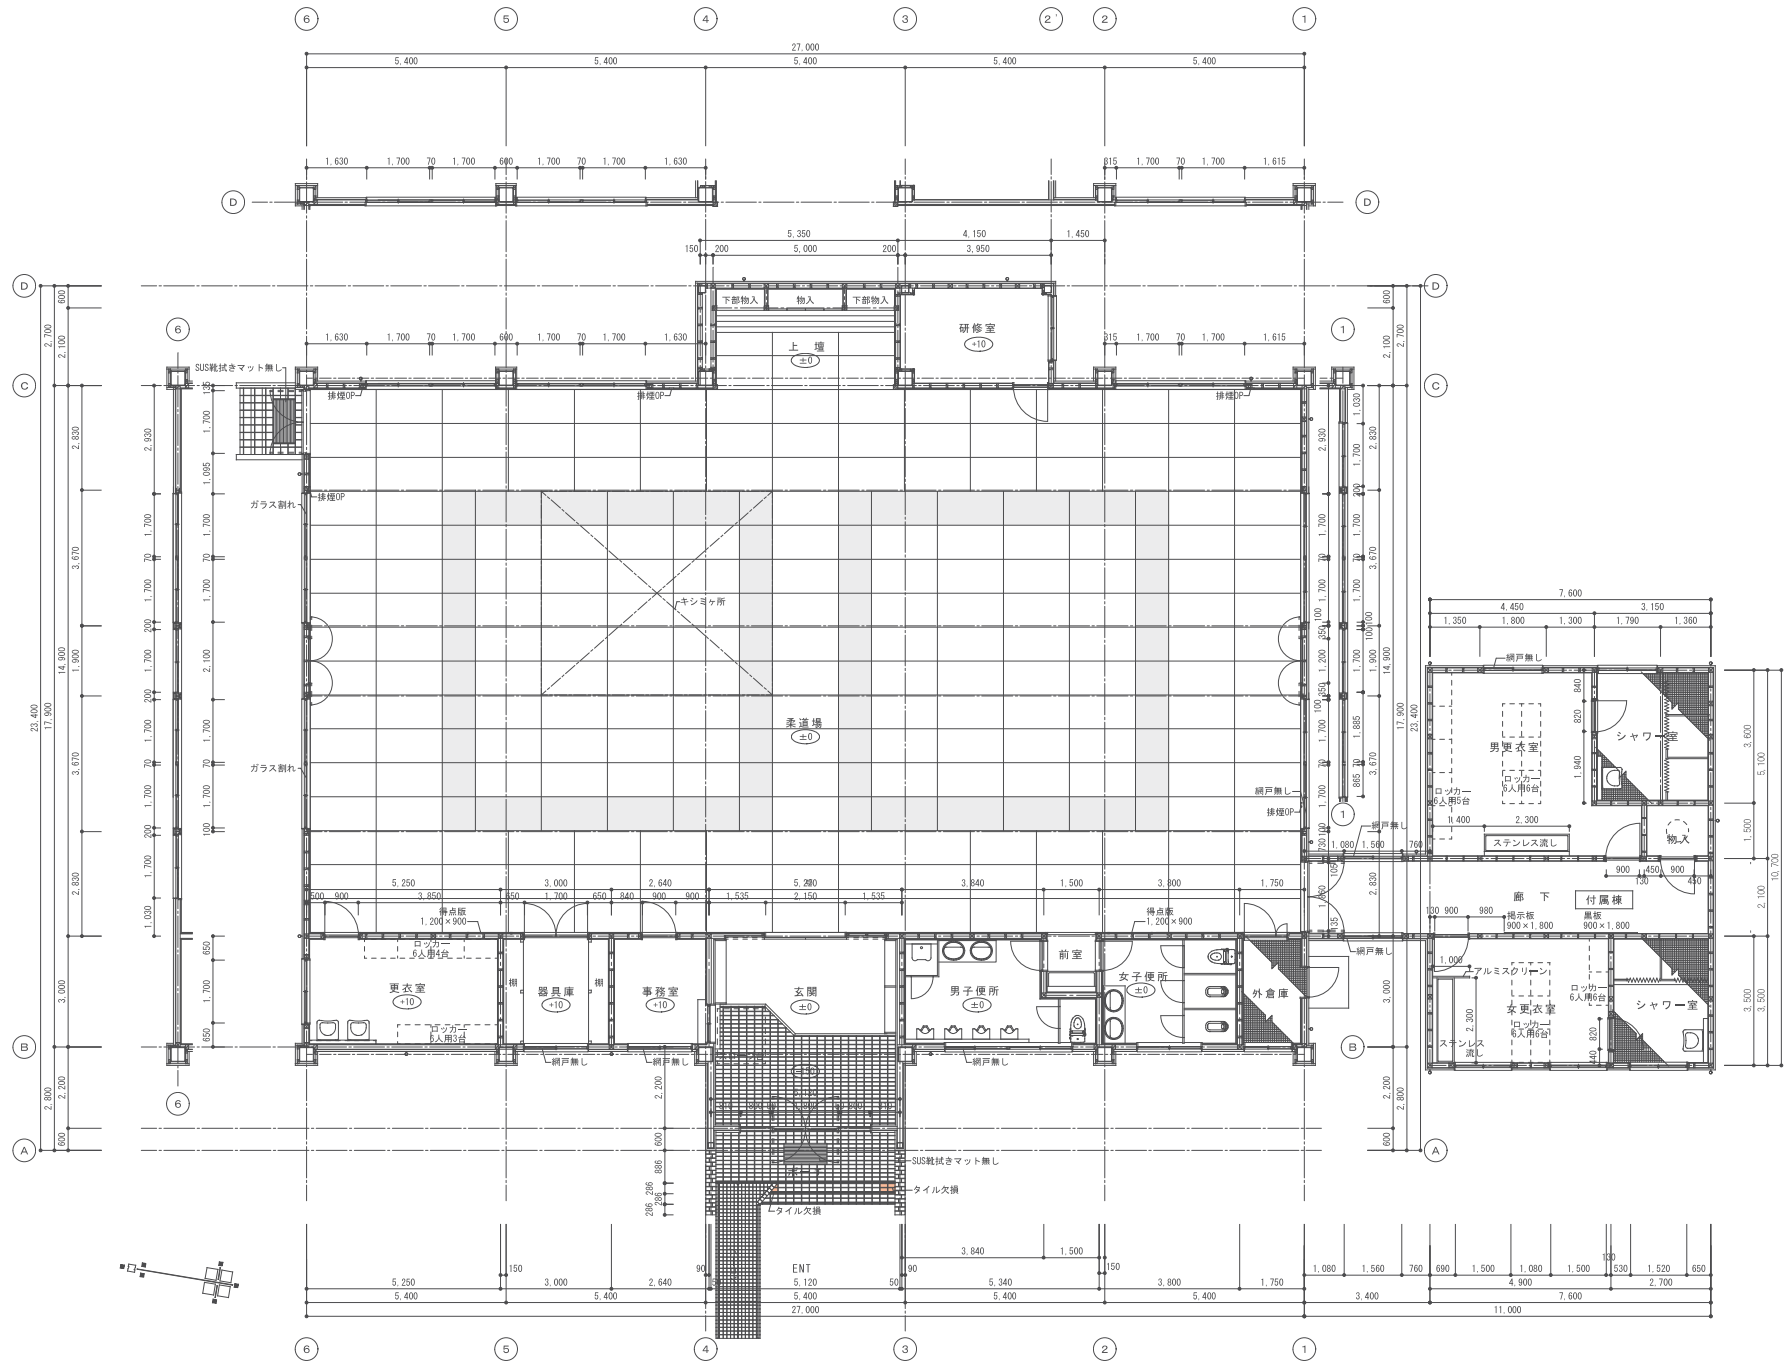


			CHECK	DRAW	JOB NO. 202409	TITLE 令和6年度（明許線路） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 既存平面図	SHEET NO. A-08
							SCALE 1:100	DAY 2024.12.05

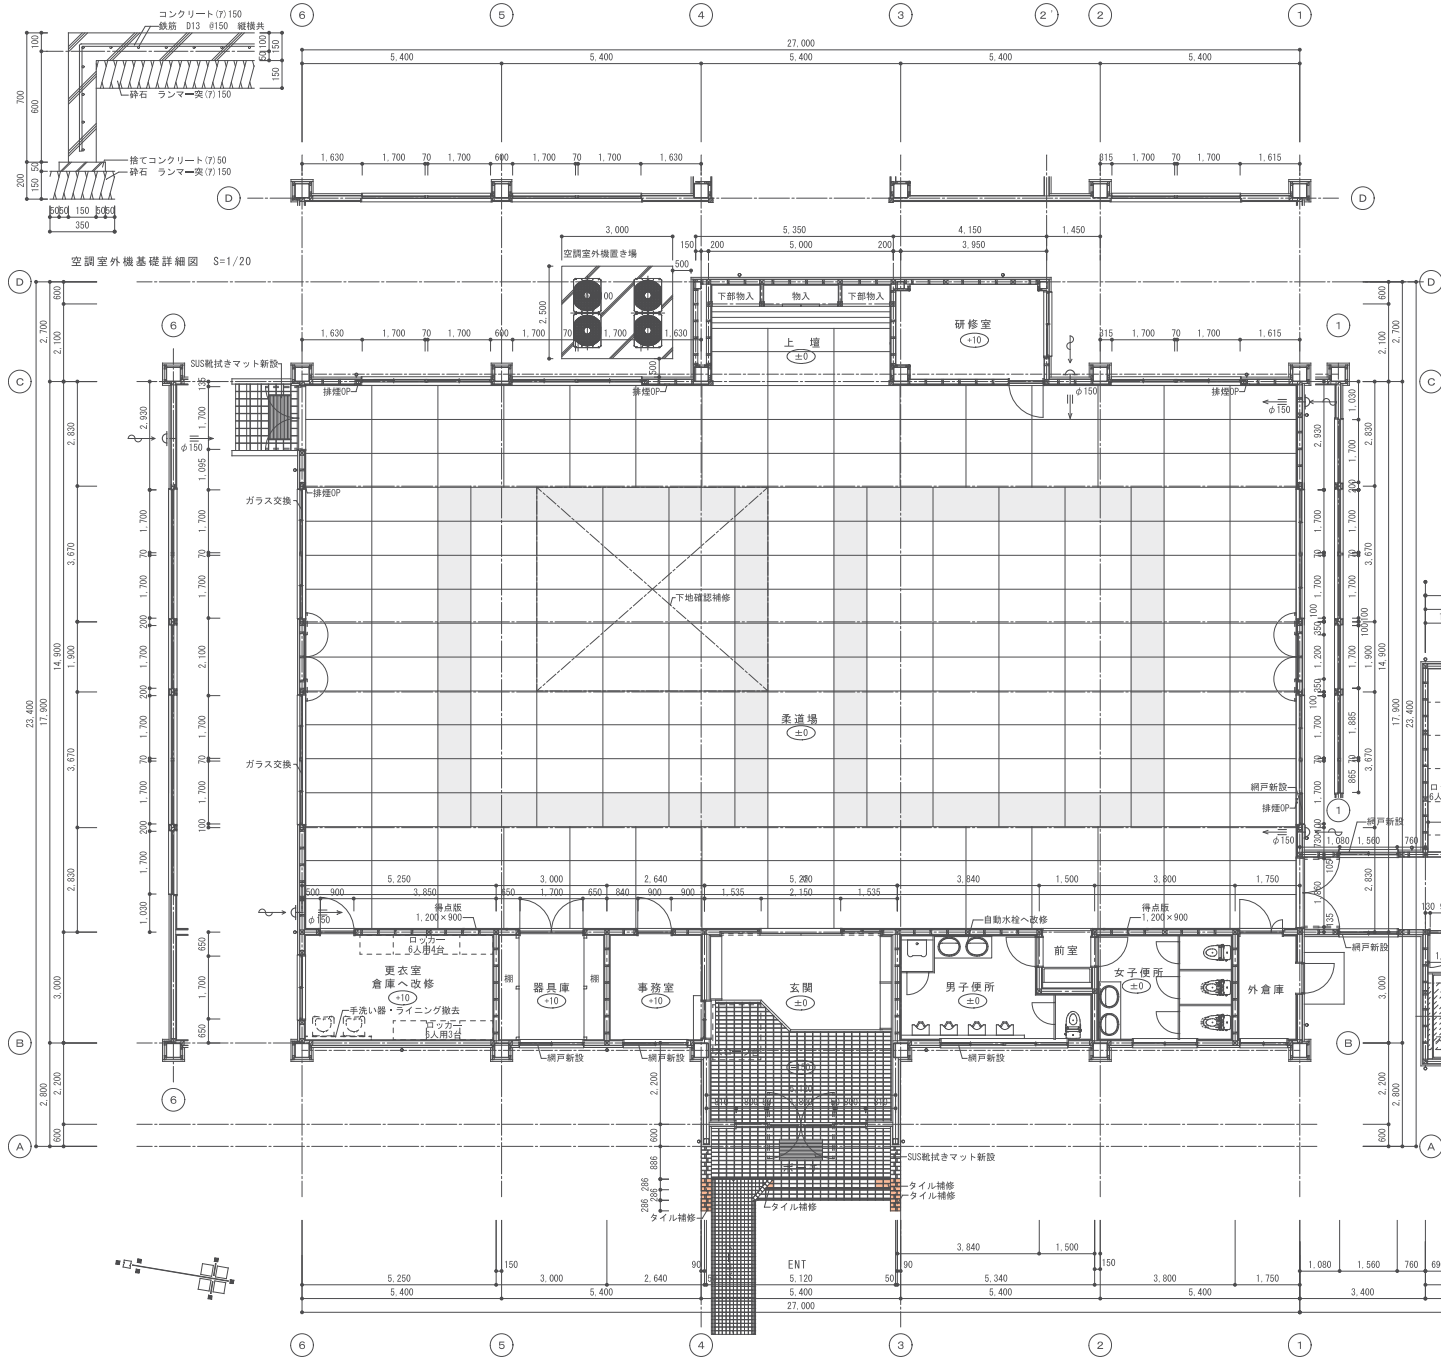

改修内容	
部 位	改 修 内 容
外 部	屋根 遮熱塗装 ①
	縦樋 塗装 ②
	軒樋 塗装 ②
	外壁 クラック補修 塗装 ③ シール打替
	基礎 クラック補修
内 部	床タイル 補修
	外部建具 一部改修
	更衣室 倉庫へ改修
	外部便所 物置へ改修
	柔道場 タタミ 取替え
	内部建具(共通) 調整・塗装
	柔道場 天井改修 落下防止対策
	暗幕 取替え
	各部屋床・壁(共通) 補修程度
	男女便所 和式便器を腰掛便器へ取替え
	男女便所 自動水栓へ取替え
	別棟男女シャワー室 倉庫へ改修
	別棟男女更衣室 補修程度
照明器具 LED照明器具へ取替え	
新設空調機(柔道場) エアコン設置	


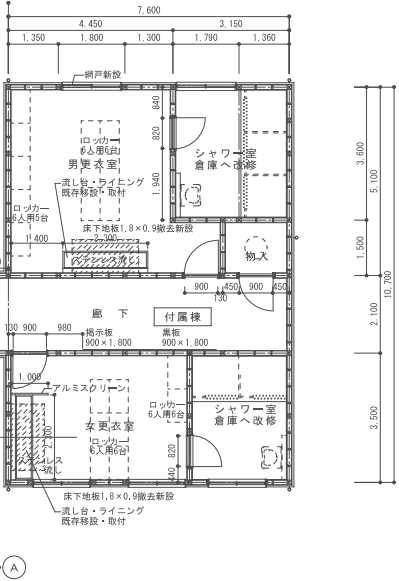


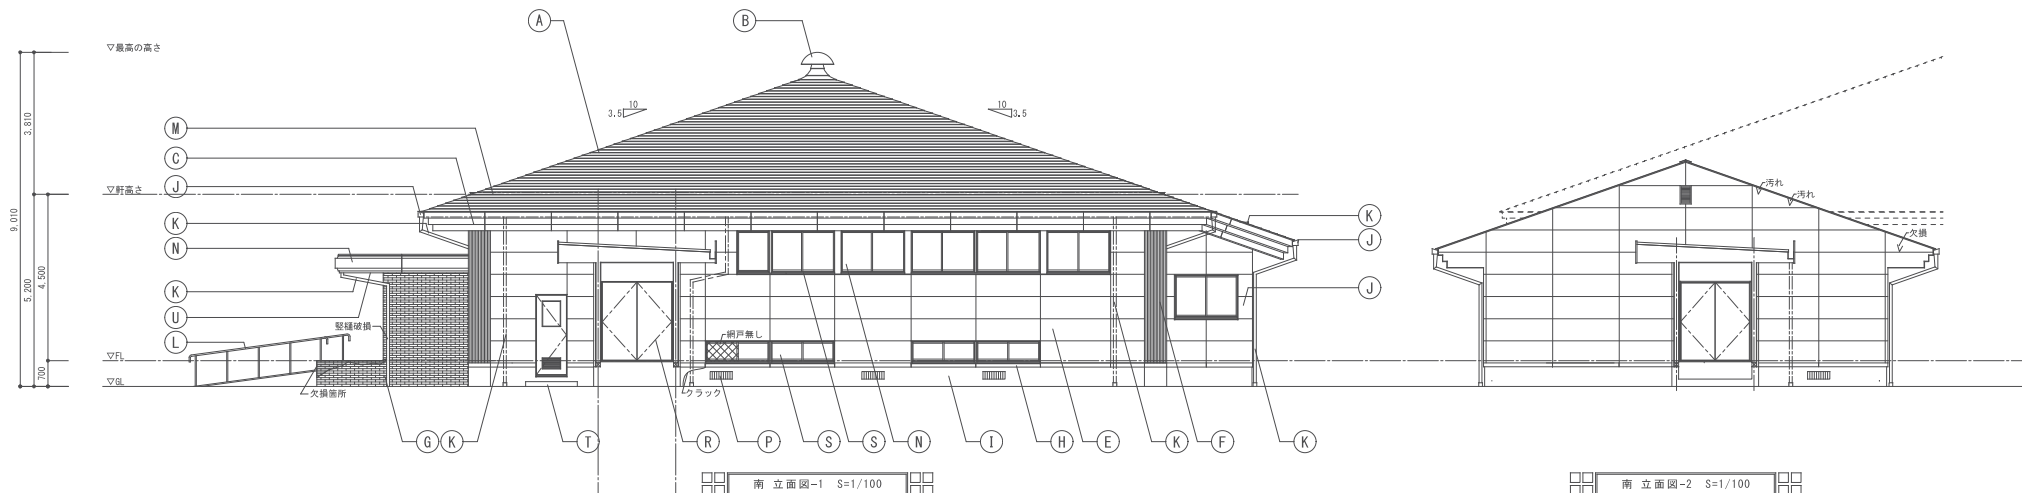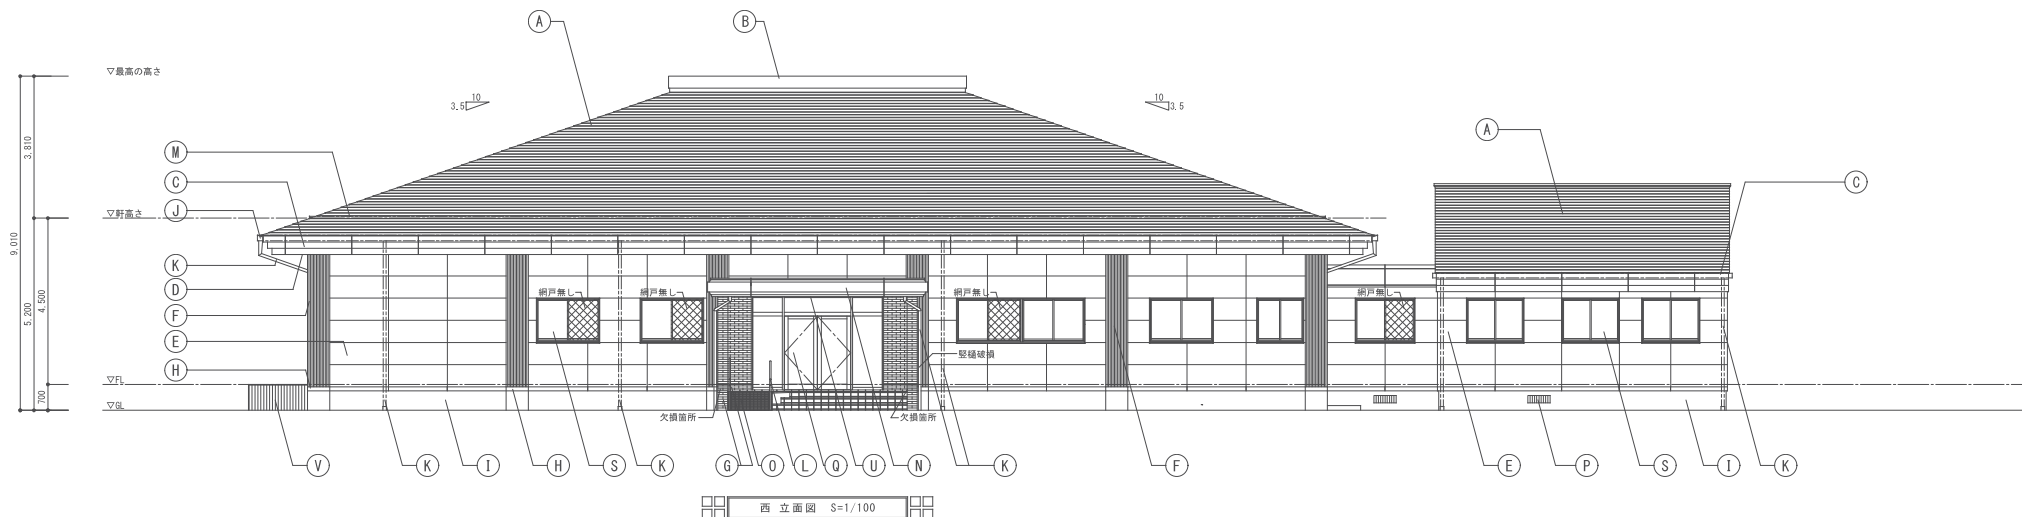



A 屋根：アスファルトルーフィング22kg下地長尺カラー鉄板(7)0.4横置き					F 外壁-2：(柱型)：A L C版(7)50デザインパネル50V 外装用弾性吹付タイル吹付コテ押え					K 壁樋：長尺カラー鉄板(7)0.4径75φ支持金物 亜鉛メッキ@1,200					P 床下換気口(地窓)：200×600 スチールOP焼付					U ポーチ上裏：軽天地下寒冷紗(黒)下張り ラワン小幡板12×105(有効幅)(組欠き)目渡し張りOSGL				
B 棟換気：ロンブルーフ防水(7)2.0(立上り共)下地長尺カラー鉄板(7)0.4加工					G 外壁-3：Dラスモルタル下地二丁掛タイル貼(耐寒)木口曲げ					L ポーチ手摺					Q ステンレス框ドア					V コンクリート打放し ノロ引き仕上げ化粧リブ付				
C 破風：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装 裏側補強アングル付					H 基礎水切：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装					M 雪止め：LS-50×50×4 (亜鉛メッキ品)OP 片側1段					R スチールドア									
D 軒天：石綿ケイカル板(一部有穴)(7)6目透張アクリルリシン吹付					I 基礎見掛：コンクリート打放し ノロ引き仕上げ					N ポーチ庇：アルミ曲物 t=2.0曲加工メラミン焼付塗装					S アルミサッシ									
E 外壁-1：シーシングボード(7)12下地 A L C版(7)50外装用弾性吹付タイル吹付コテ押え					J 軒樋：長尺カラー鉄板(7)0.4箱加工150×100受け金物@600					O ポーチ床：100×200角タイル貼り版上共 段鼻タイル付(192×92×30)					T 土間床：モルタル金銀仕上げ									
					CHECK					DRAW					JOB NO					TITLE				
										202409					令和6年度(明許線路) 豊科武道館乗道場大規模改修工事					既存立面図-1				
															SCALE					1：100				
															DAY					2024.12.05				

改修内容

部 位		改修内容
外 部	屋根	塗装① 遮熱塗装
	縦樋	塗装②
	軒樋	塗装②
	外壁	クラック補修 塗装③ シール打替
	基礎	クラック補修
	床タイル	補修
	外部建具	一部改修、塗装

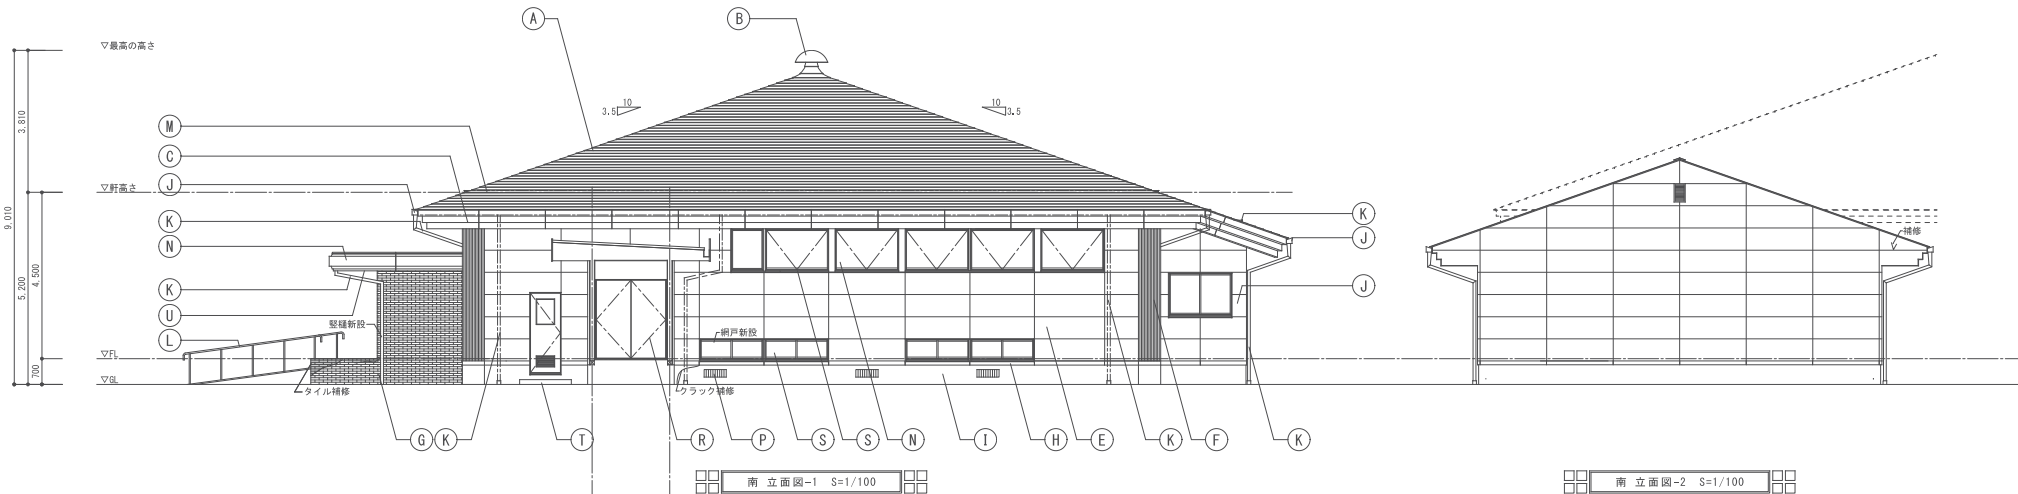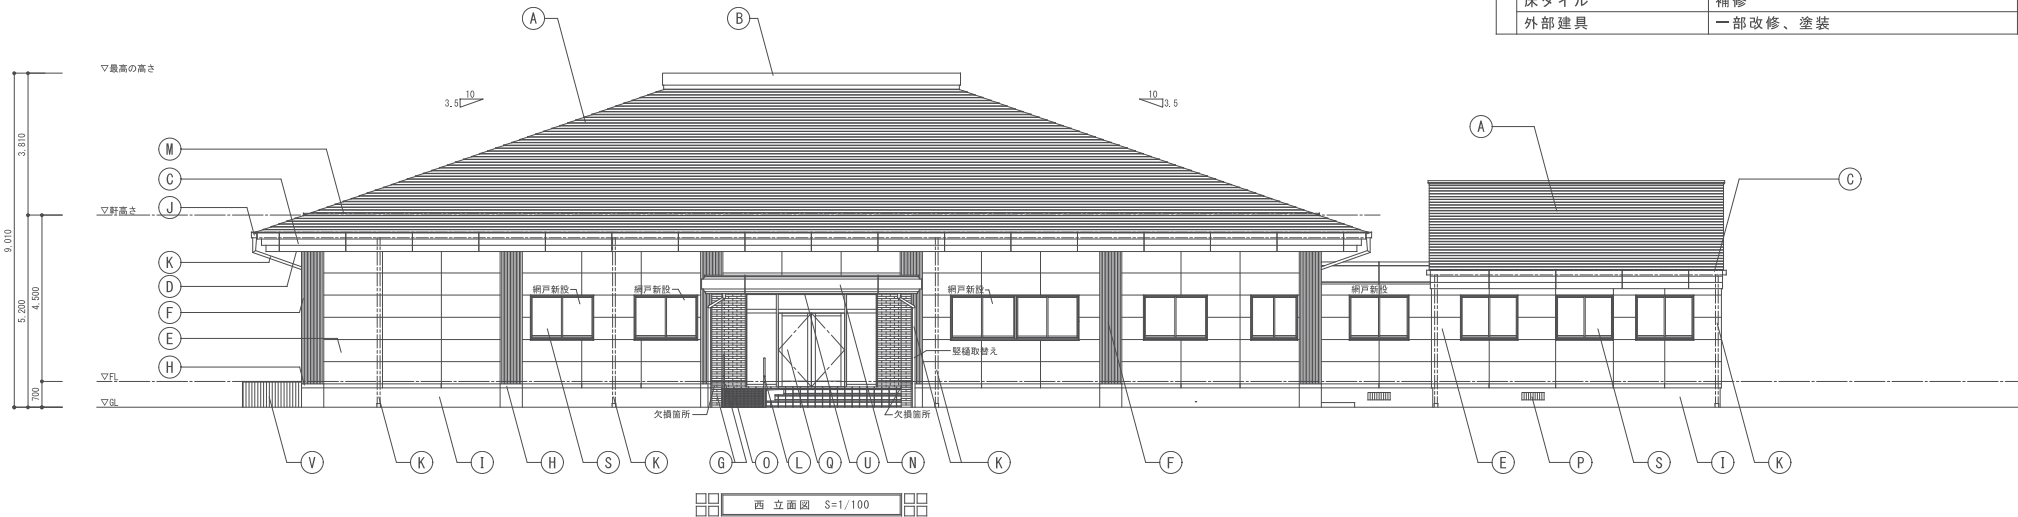



A	屋根：アスファルトルーフィング22kg下地長尺カラー鉄板(7)0.4横置き	F	外壁-2：(柱型)：A L C版(7)50デザインパネル50V 外装用弾性吹付タイル吹付コテ押え	K	縦樋：長尺カラー鉄板(7)0.4径75φ支持金物 亜鉛メッキ@1,200	P	床下換気口(地窓)：200×600 スチールOP焼付	U	ポーチ上裏：軽天下地寒冷紗(黒)下張り ラワン小幅板12×105(有効幅)(組欠き)目隠し張りOSGL																																								
B	棟換気：ロンブルーフ防水(7)2.0(立上り共)下地長尺カラー鉄板(7)0.4加工	G	外壁-3：Dラスモルタル下地二丁掛タイル貼(耐寒)木口曲げ	L	ポーチ手摺	Q	ステンレス框ドア	V	コンクリート打放し ノロ引き仕上げ化粧リブ付																																								
C	破風：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装 裏側補強アングル付	H	基礎水切：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装	M	雪止め：LS-50×50×4 (亜鉛メッキ品)OP 片側1段	R	スチールドア																																										
D	軒天：石綿ケイカル板(一部有穴)(7)6目透張アクリルリシン吹付	I	基礎壁掛：コンクリート打放し ノロ引き仕上げ	N	ポーチ庇：アルミ曲物 t=2.0曲加工メラミン焼付塗装	S	アルミサッシ																																										
E	外壁-1：シーシングボード(7)12下地 A L C版(7)50外装用弾性吹付タイル吹付コテ押え	J	軒樋：長尺カラー鉄板(7)0.4箱加工150×100受け金物@600	O	ポーチ床：100×200角タイル貼り版上共 段鼻タイル付(192×92×30)	T	土間床：モルタル金鍍仕上げ																																										
<table><tr><td colspan="3"></td><td>CHECK</td><td>DRAW</td><td>JOB NO</td><td>TITLE</td><td colspan="2">SHEET NAME</td><td>SHEET NO</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>202409</td><td>令和6年度(明許線越) 豊科武道館柔道場大規模改修工事</td><td colspan="2">改修立面図-1</td><td>A-11</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">SCALE</td><td>DAY</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">1:100</td><td>2024.12.05</td></tr></table>													CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME		SHEET NO						202409	令和6年度(明許線越) 豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修立面図-1		A-11								SCALE		DAY								1:100		2024.12.05
			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME		SHEET NO																																								
					202409	令和6年度(明許線越) 豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修立面図-1		A-11																																								
							SCALE		DAY																																								
							1:100		2024.12.05																																								

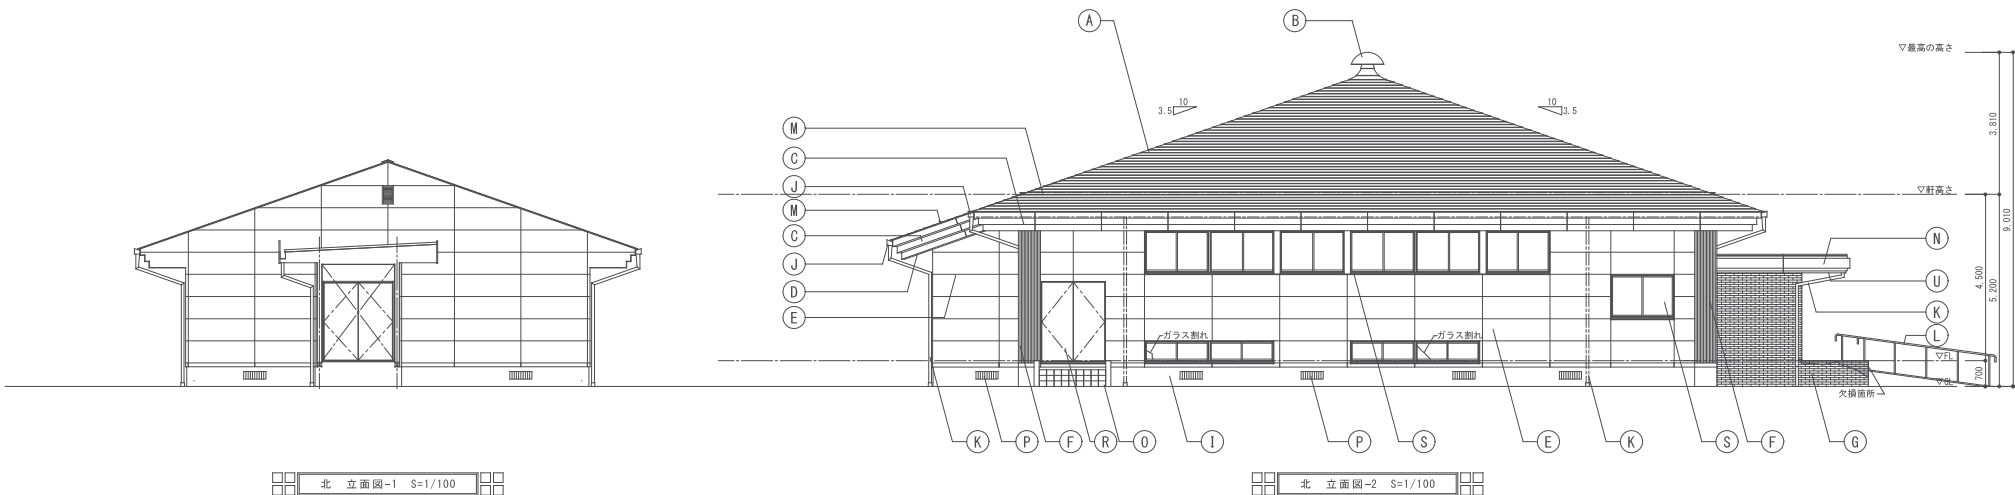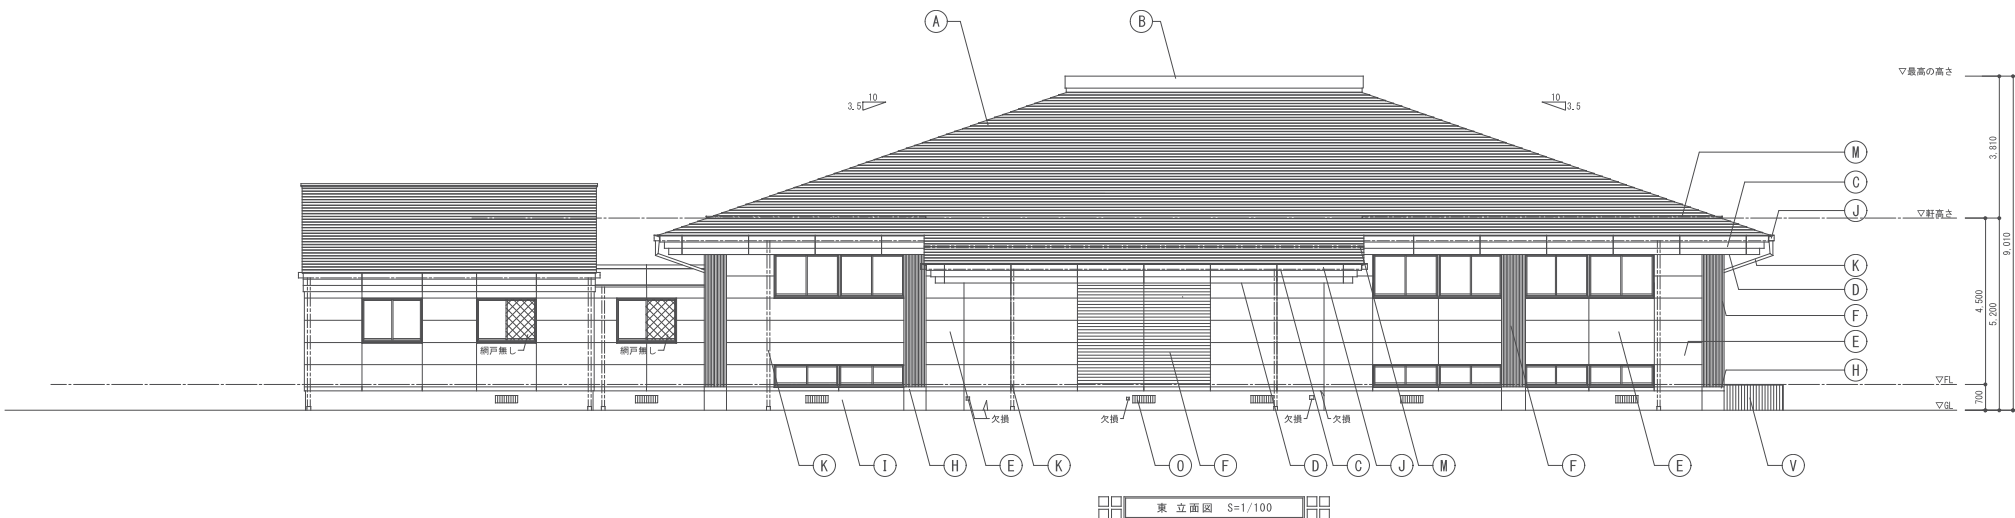



(A)	屋根：アスファルトルーフィング22kg下地長尺カラー鉄板(7)0.4横置き	(F)	外壁-2：A L C版(7)50デザインパネル50V 外装用弾性収付タイル吹付コテ押え	(K)	壁樋：長尺カラー鉄板(7)0.4径75φ支持金物 亜鉛メッキ@1.200	(P)	床下換気口(地窓)：200×600 スチールOP焼付	(U)	ポーチ上裏：軽天下地寒冷紗(黒)下張り ラワン小幡板12×105(有効幅)(組欠き)目隠し張りOSG
(B)	棟換気：ロンブルーフ防水(7)2.0(立上り共)下地長尺カラー鉄板(7)0.4加工	(G)	外壁-3：Dラスモルタル下地二丁掛タイル貼(耐寒)木口曲げ	(L)	ポーチ手階	(Q)	ステンレス框ドア	(V)	コンクリート打放し ノロ引き仕上げ化粧リブ付
(C)	破風：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装 裏側補強アングル付	(H)	基礎水切：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装	(M)	雪止め：LS-50×50×4 (亜鉛メッキ品) OP 片側1段	(R)	スチールドア		
(D)	軒天：石綿ケイカル板(一部有穴)(7)6目透張アクリルリシン吹付	(I)	基礎見掛：コンクリート打放し ノロ引き仕上げ	(N)	ポーチ庇：アルミ曲物 t=2.0曲加工メラミン焼付塗装	(S)	アルミサッシ		
(E)	外壁-1：シーリングボード(7)12下地 A L C版(7)50外装用弾性収付タイル吹付コテ押え	(J)	軒樋：長尺カラー鉄板(7)0.4箱加工150×100受け金物@600	(O)	ポーチ床：100・200角タイル貼り職上共 段鼻タイル付(192×92×30)	(T)	土間床：モルタル金鍍仕上げ		
				CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE		SHEET NAME
						202409	令和6年度(明許線路) 豊科武道館乗道場大規模改修工事		既存立面図-2
									SHEET NO
									A-12
									SCALE
									1:100
									DAY
									2024.12.05

改修内容


部 位		改修内容
外 部	屋根	塗装① 遮熱塗装
	縦樋	塗装②
	軒樋	塗装②
	外壁	クラック補修 塗装③ シール打替
	基礎	クラック補修
	床タイル	補修
	外部建具	一部改修、塗装

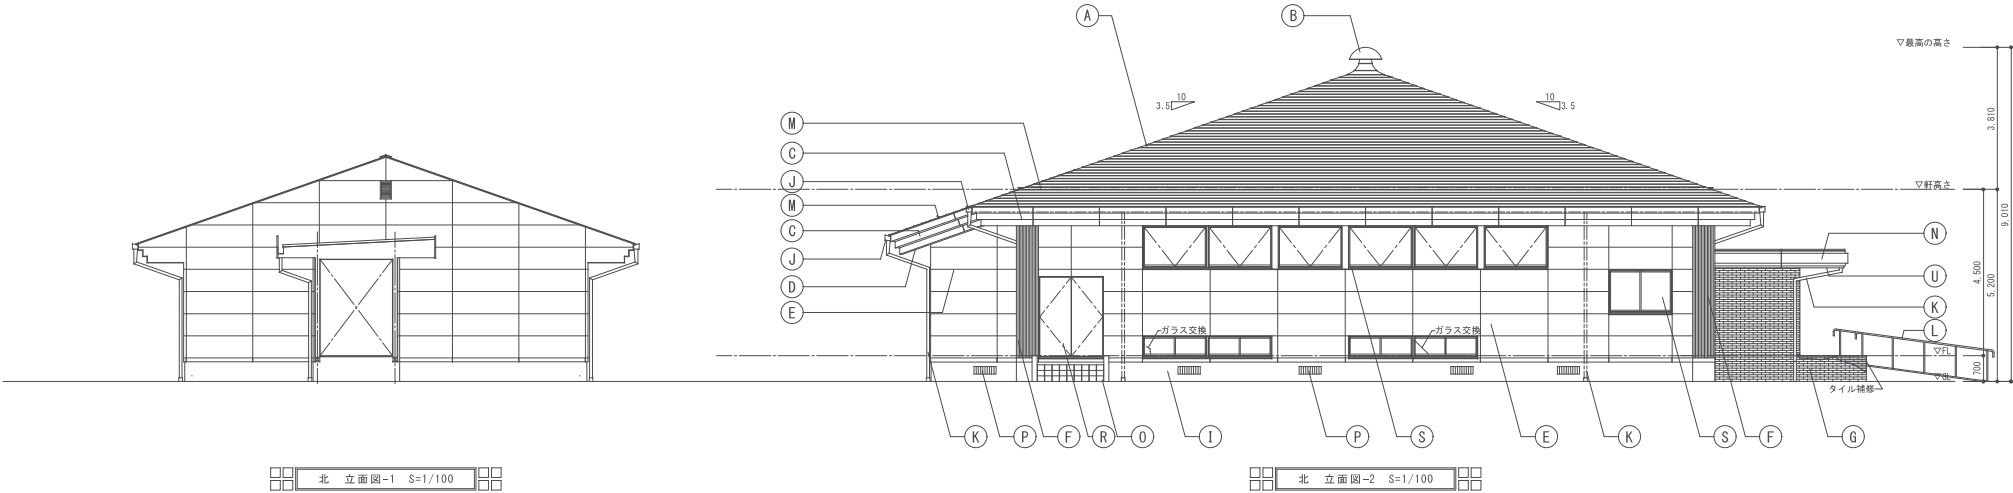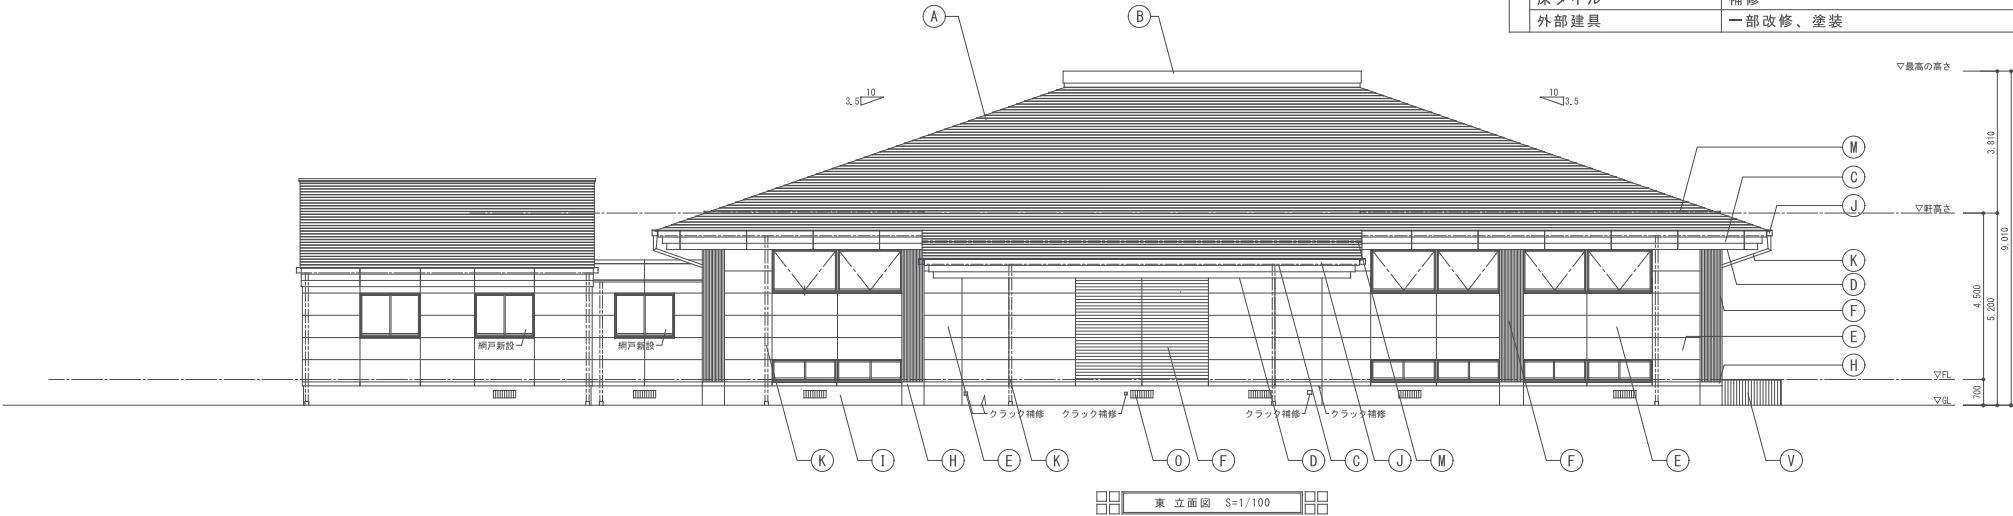


A 屋根：アスファルトルーフィング22kg下地長尺カラー鉄板 (7)0.4横置き		F 外壁-2：A L C版 (7)50デザインパネル50V 外装用弾性吹付タイル吹付コテ押え	K 壁樋：長尺カラー鉄板 (7)0.4径75φ支持金物 亜鉛メッキ@1.200	P 床下換気口 (地窓)：200×600 スチールOP焼付	U ポーチ上裏：軽天下地寒冷紗 (黒)下張り ラワン小幡板12×105 (有効幅) (組欠き)目渡し張りOSGL
B 棟換気：ロンブルーフ防水 (7)2.0 (立上り共)下地長尺カラー鉄板 (7)0.4加工	G 外壁-3：Dラスモルタル下地二丁掛タイル貼 (耐寒)木口曲げ	L ポーチ手階	Q ステンレス框ドア	V コンクリート打放し ノロ引き仕上げ化粧リブ付	
C 破風：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装 裏側補強アングル付	H 基礎水切：ボンデ鋼板 t=1.6 曲加工メラミン焼付塗装	M 雪止め：LS-50×50×4 (亜鉛メッキ品)OP 片側1段	R スチールドア		
D 軒天：石綿ケイカル板 (一部有穴) (7)6目透張アクリルリシン吹付	I 基礎見掛：コンクリート打放し ノロ引き仕上げ	N ポーチ庇：アルミ曲物 t=2.0曲加工メラミン焼付塗装	S アルミサッシ		
E 外壁-1：シーリングボード (7)12下地 A L C版 (7)50外装用弾性吹付タイル吹付コテ押え	J 軒樋：長尺カラー鉄板 (7)0.4箱加工150×100受け金物@600	O ポーチ床：100・200角タイル貼り職上共 段鼻タイル付 (192×92×30)	T 土間床：モルタル金鍍仕上げ		
		CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE
				202409	令和6年度 (明許線路) 豊科武通館乗道場大規模改修工事
				改修立面図-2	
				SHEET NAME	SHEET NO
				SCALE	A-13
				DAY 2024.12.05	

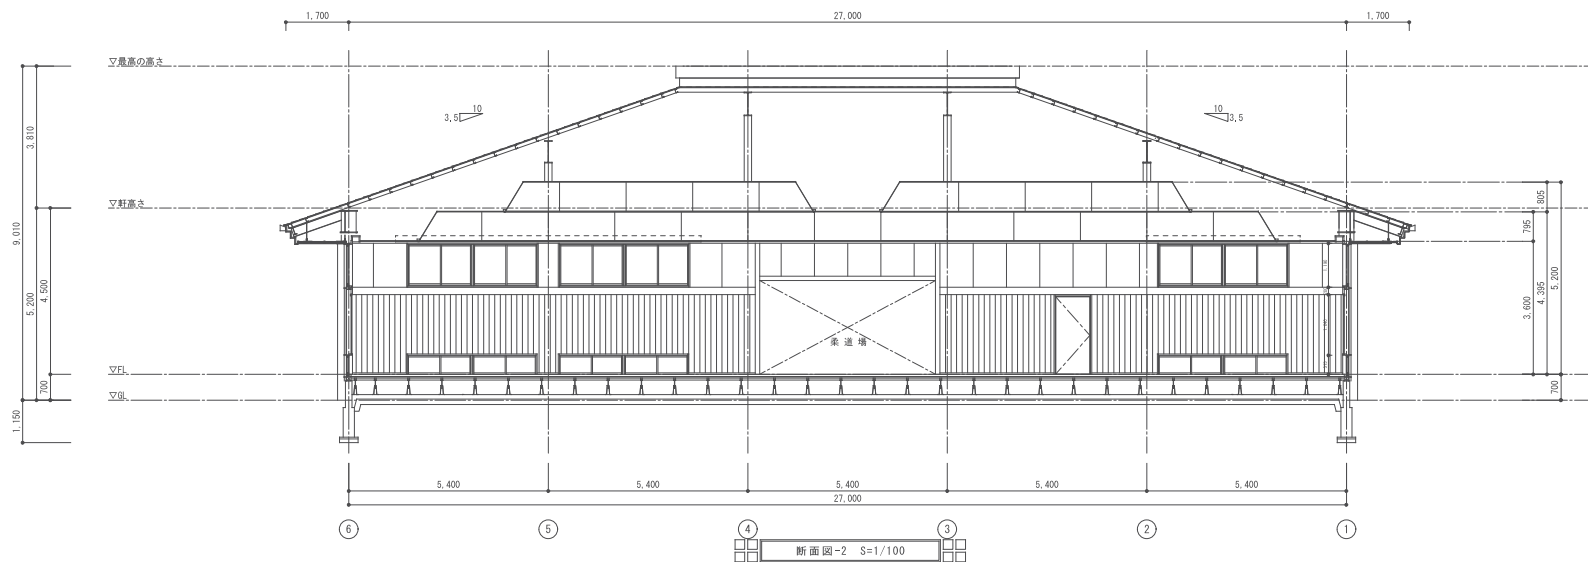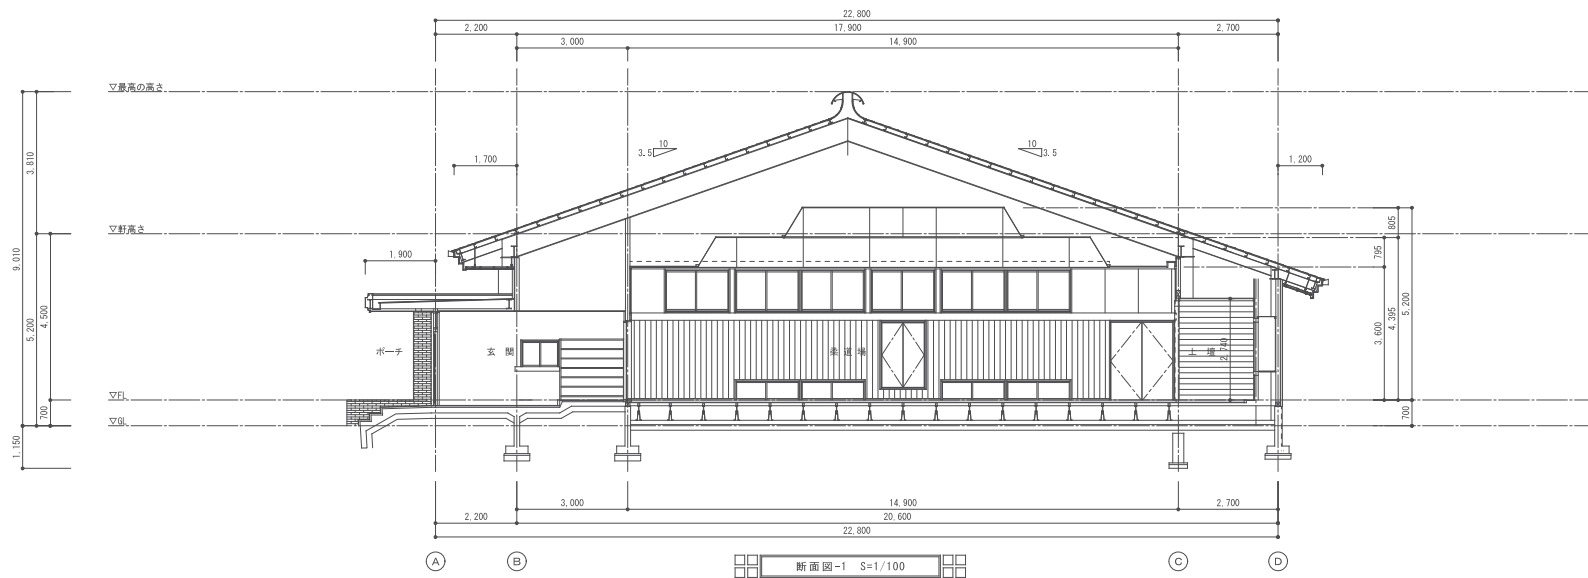

			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度（明許線路） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 既存断面図	SHEET NO A-14
							SCALE 1:100	DAY 2024.12.05

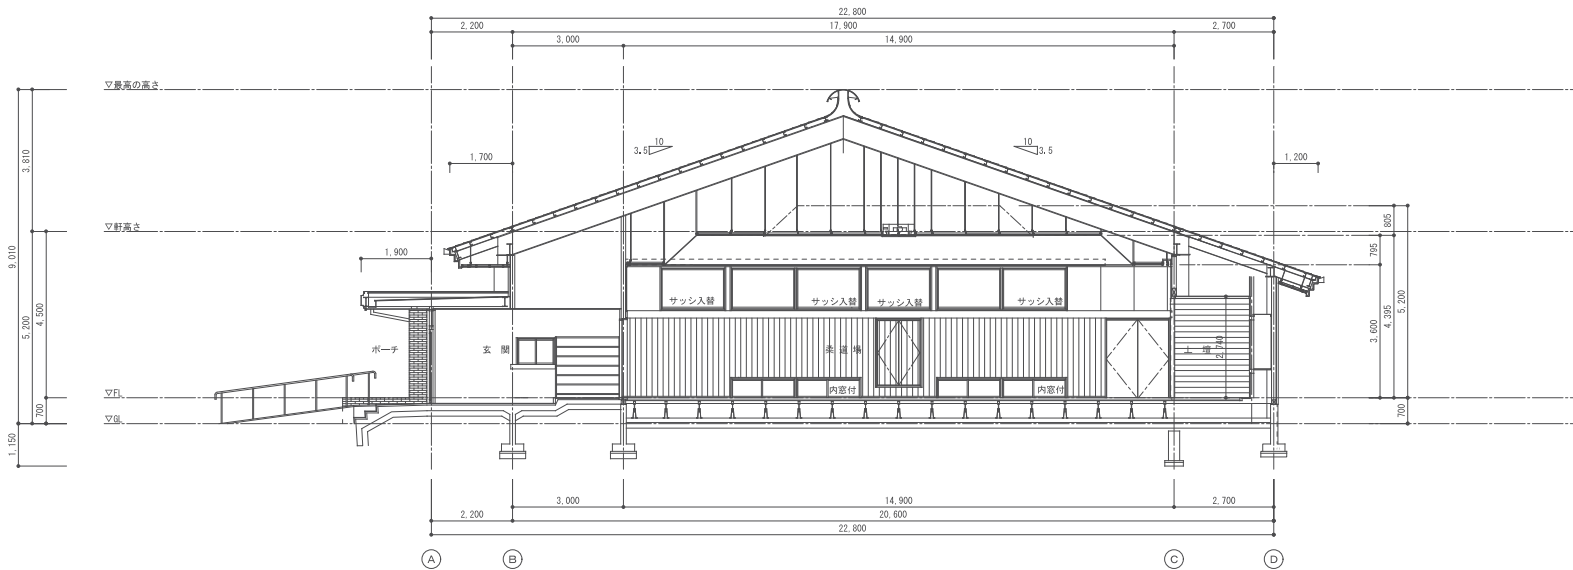


断面図-1 S=1/100

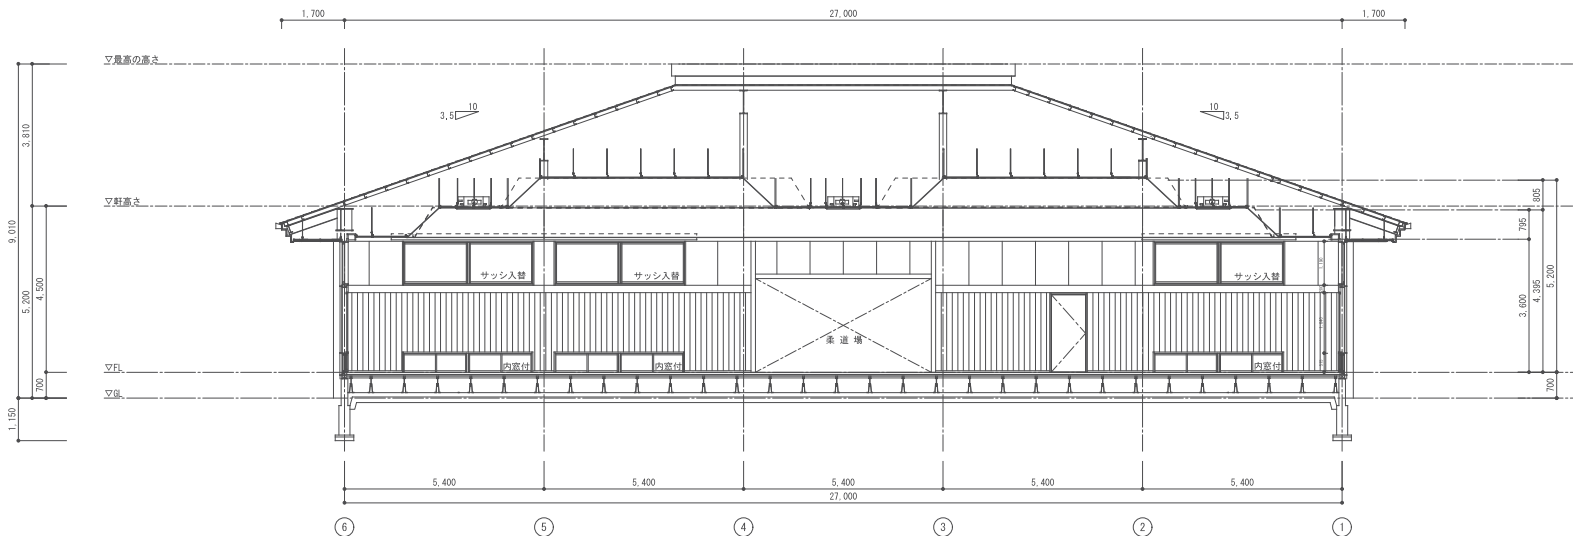



断面図-2 S=1/100

				CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
						202409	令和6年度（明許線路） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修断面図	A-15
								SCALE	DAY
								1 : 100	2024.12.05

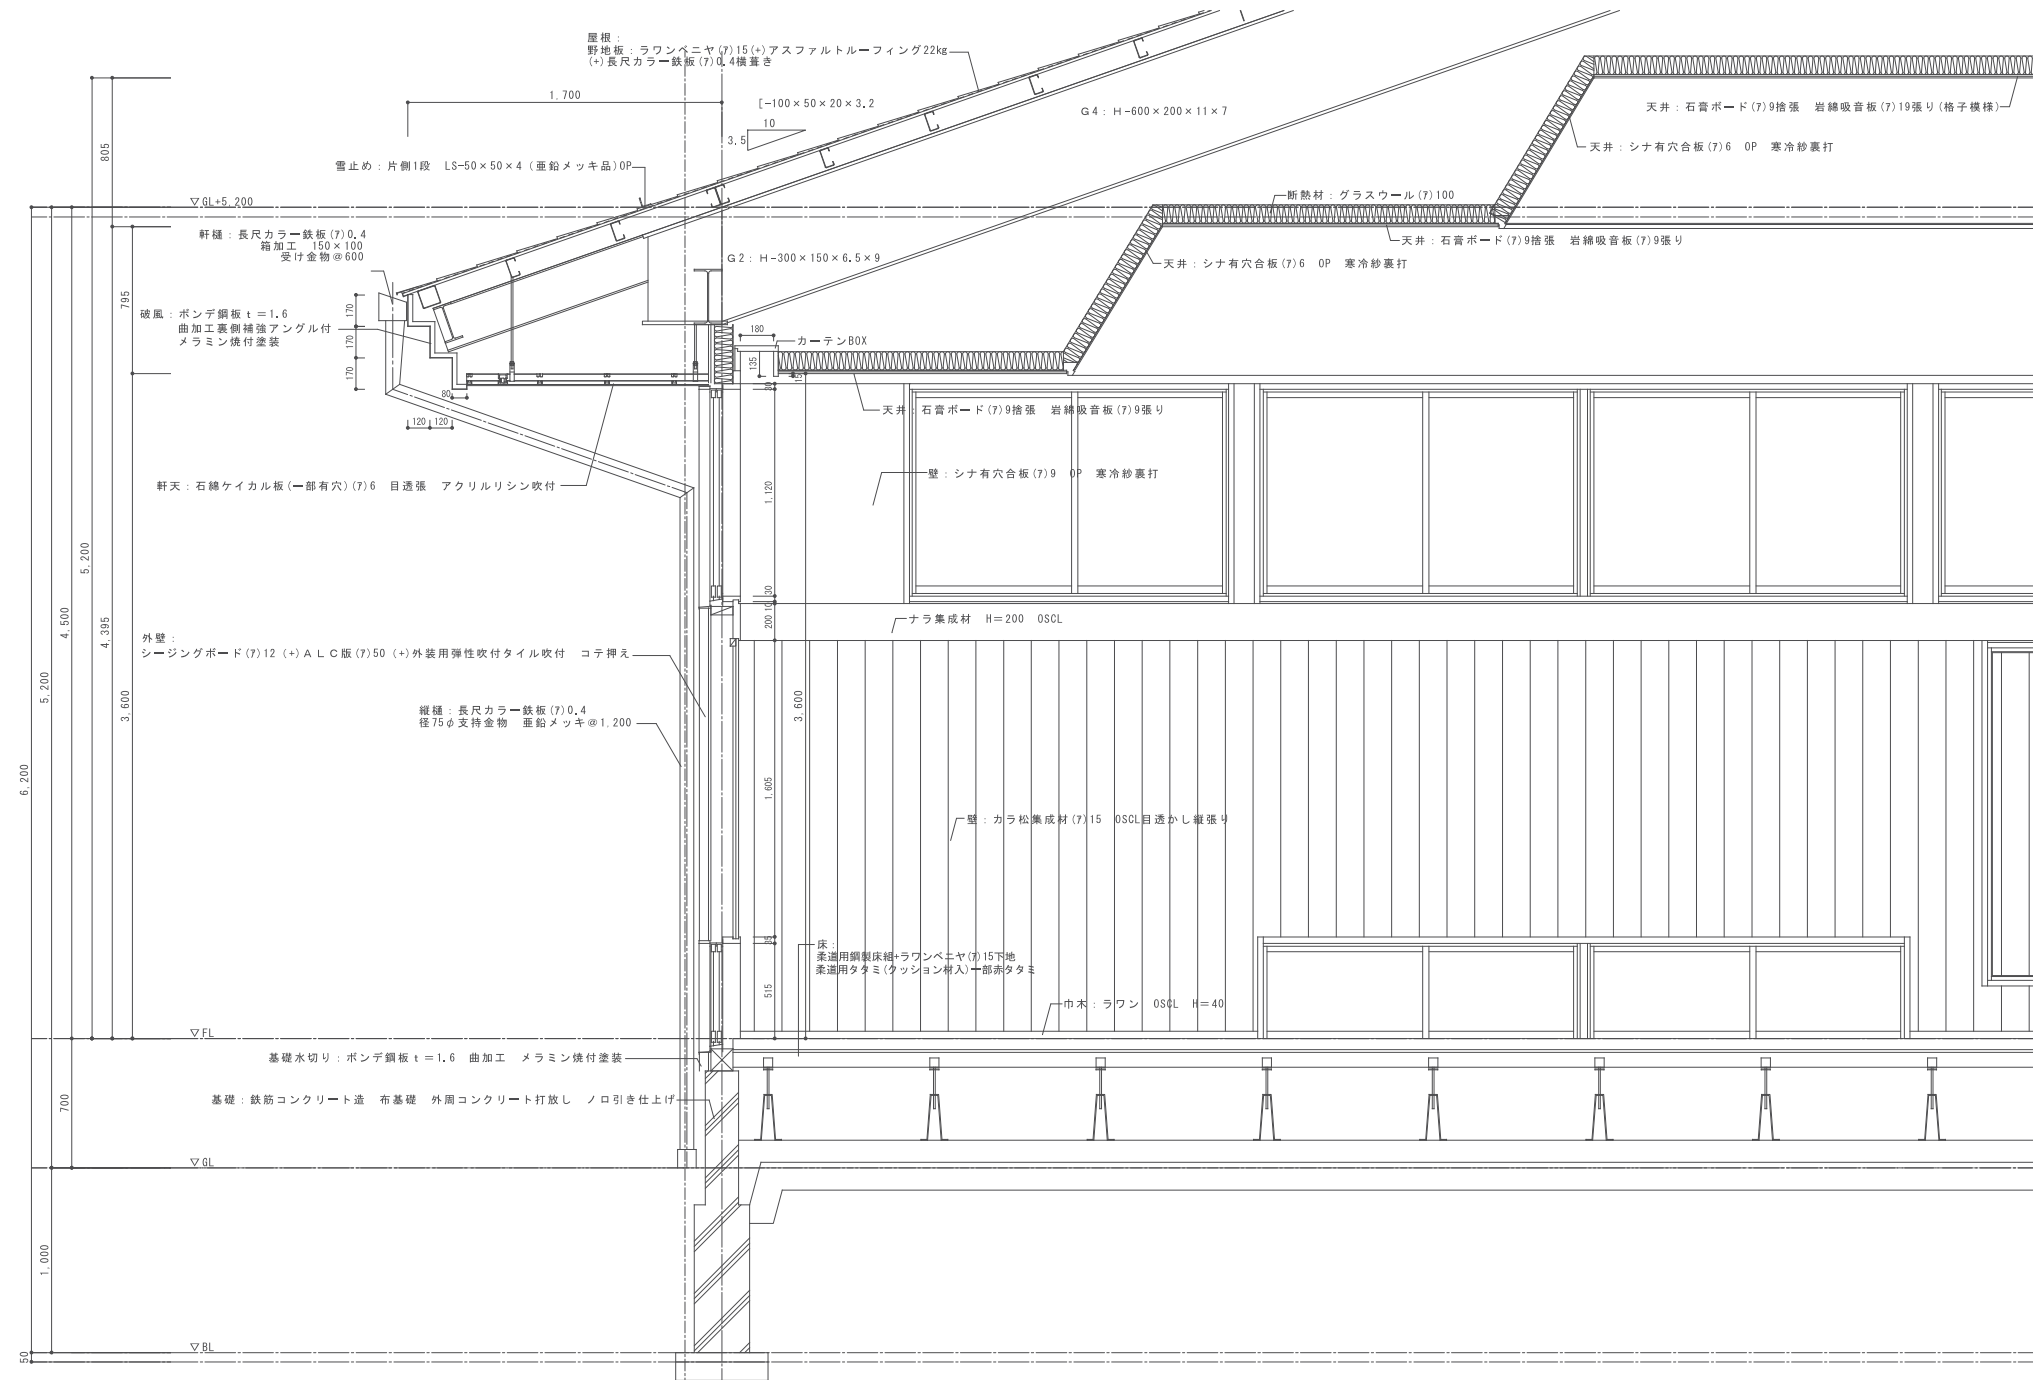


			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度（明許線路） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	既存矩計図	A－16
			SCALE					




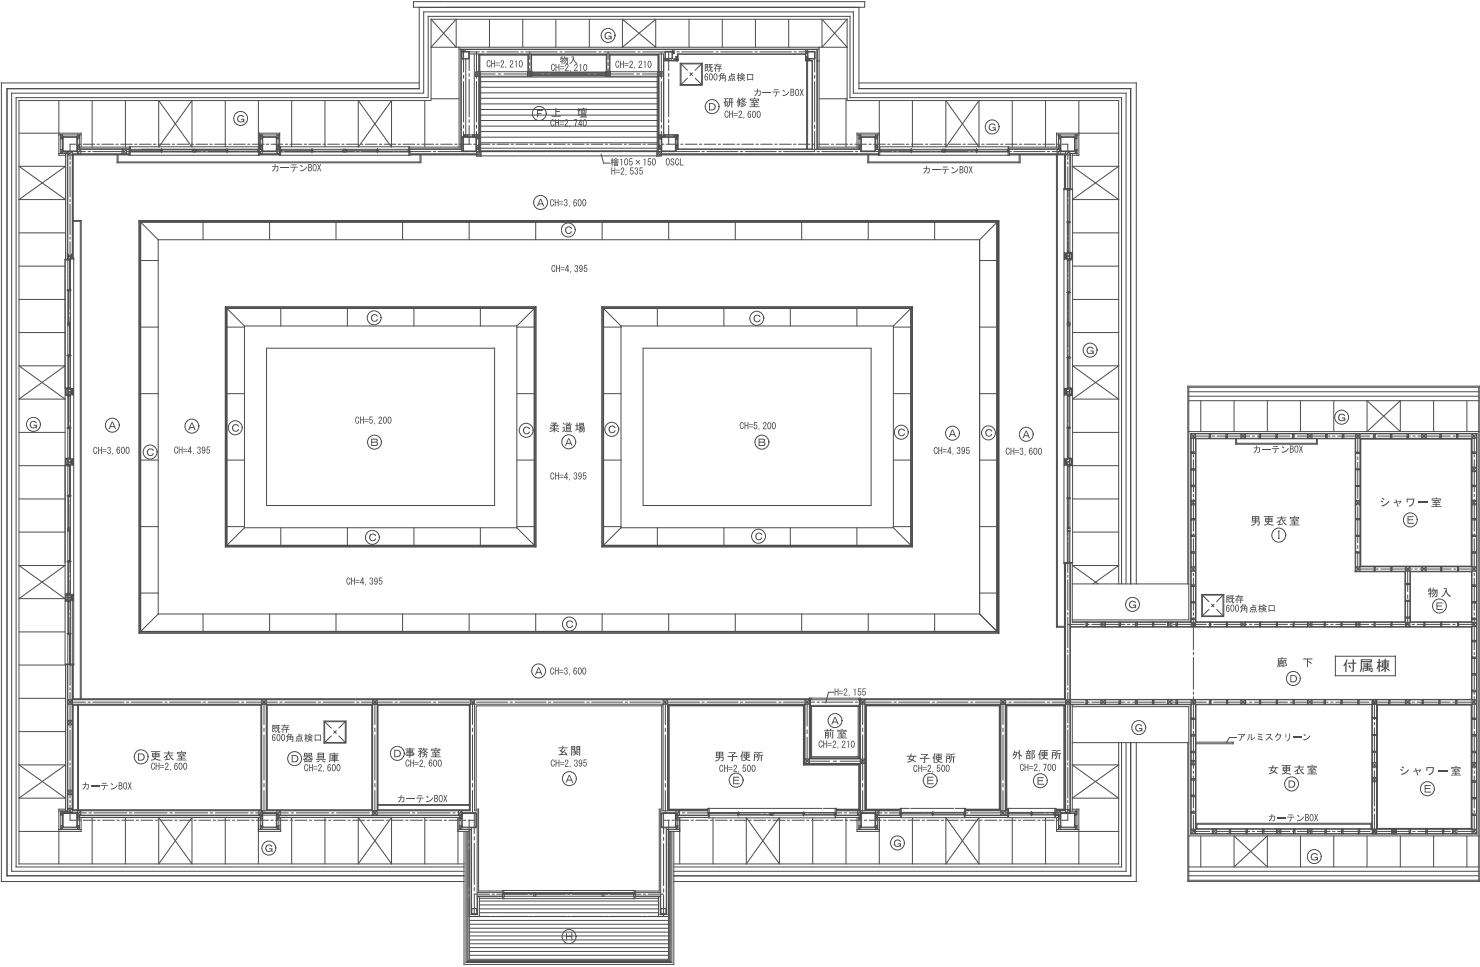


記号	既存仕上
(A)	石膏ボード(7)9下地石綿吸音板(7)9張り
(B)	石膏ボード(7)9下地石綿吸音板(7)19張り(梯子模様)一部(7)12張り
(C)	シテ有効板(7)6張りIP塗装 寒冷紗裏打ち
(D)	化粧石膏ボード(7)9張り
(E)	石綿縫カル板(7)6目透かし張り VP ステップ型ビ断縁
(F)	複集成材(7)12目透かし張り(相欠き) CL
(G)	石綿縫カル板 一部有効石綿縫カル(7)6目透かし張り アクリルリシン吹付
(H)	寒冷紗(黒)下張 + ラワン小幅板 12×105 (相欠き)目透張り GSG
(I)	シナベニヤ 目透かし張り

SHEET NAME	既存天井伏図	SHEET NO	A-18
CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE
		202409	令和6年度(明許線路)豊科武道館柔道場大規模改修工事
SCALE	1:100	DAY	2024.12.05

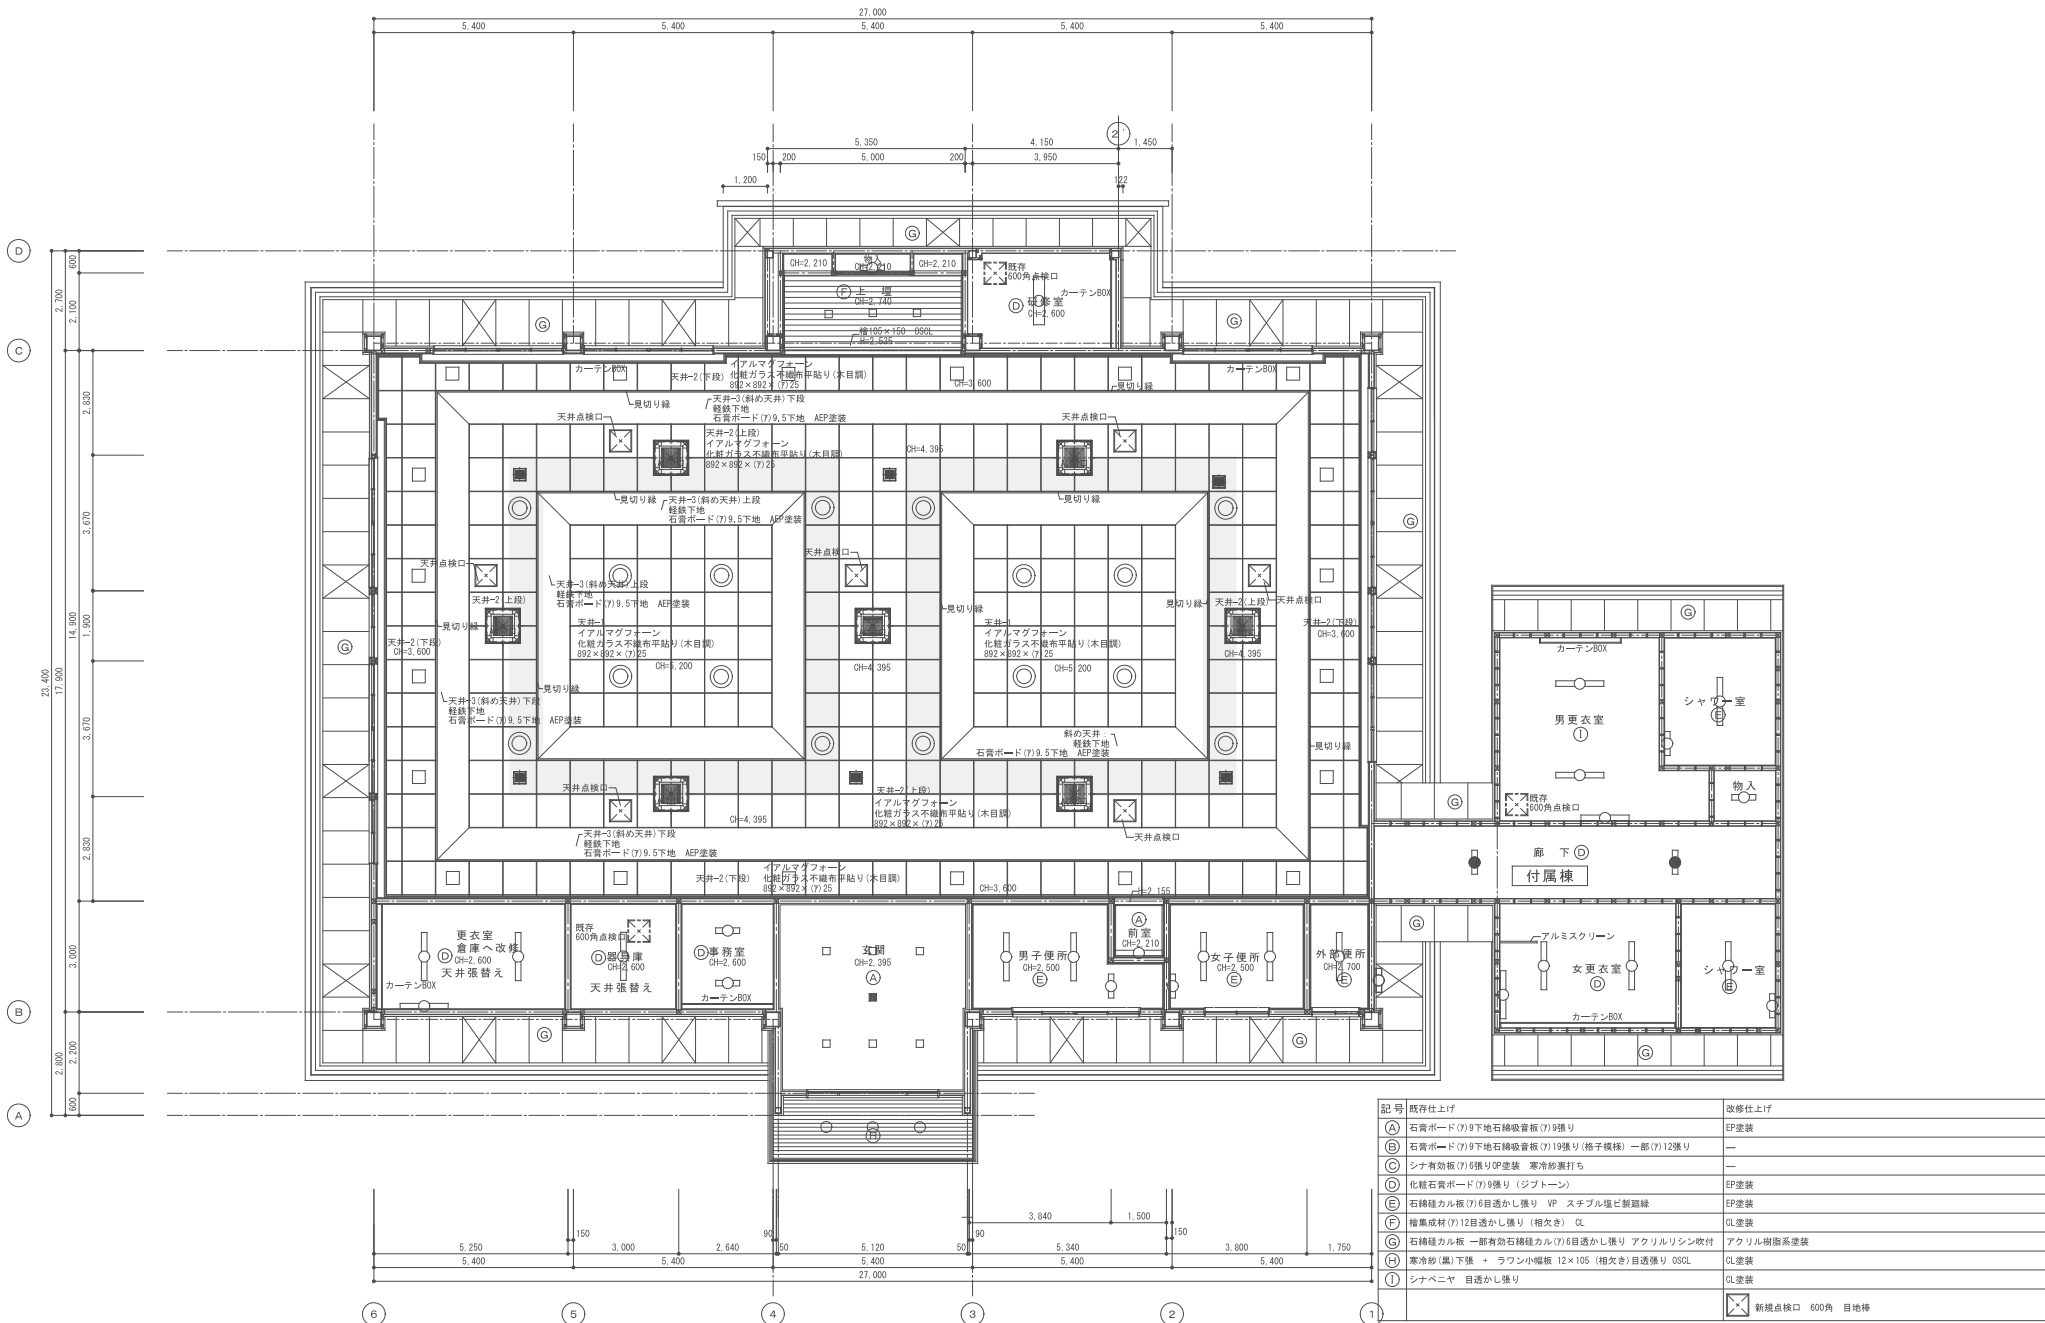


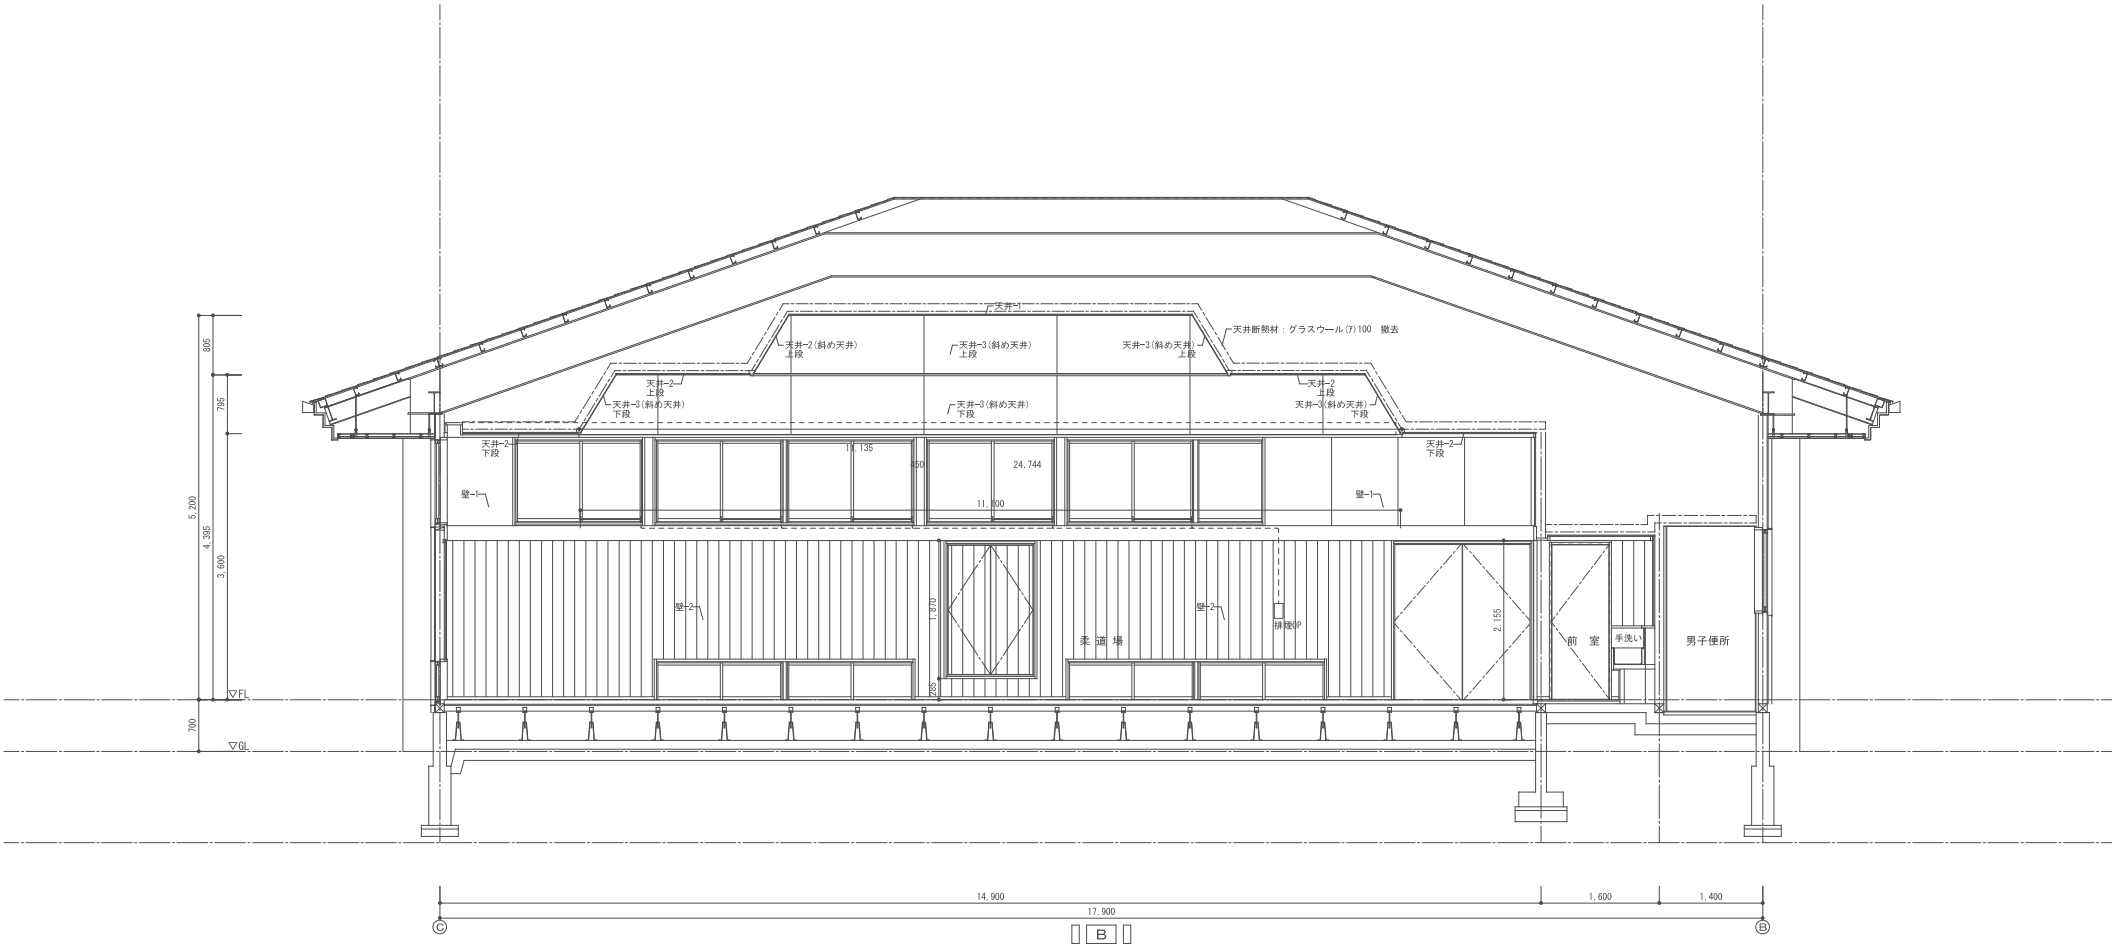


			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度(明許線越)豊科武道館柔道場大規模改修工事	既存展開図-2	A-22
							SCALE	DAY
							1 : 50	2024.12.05

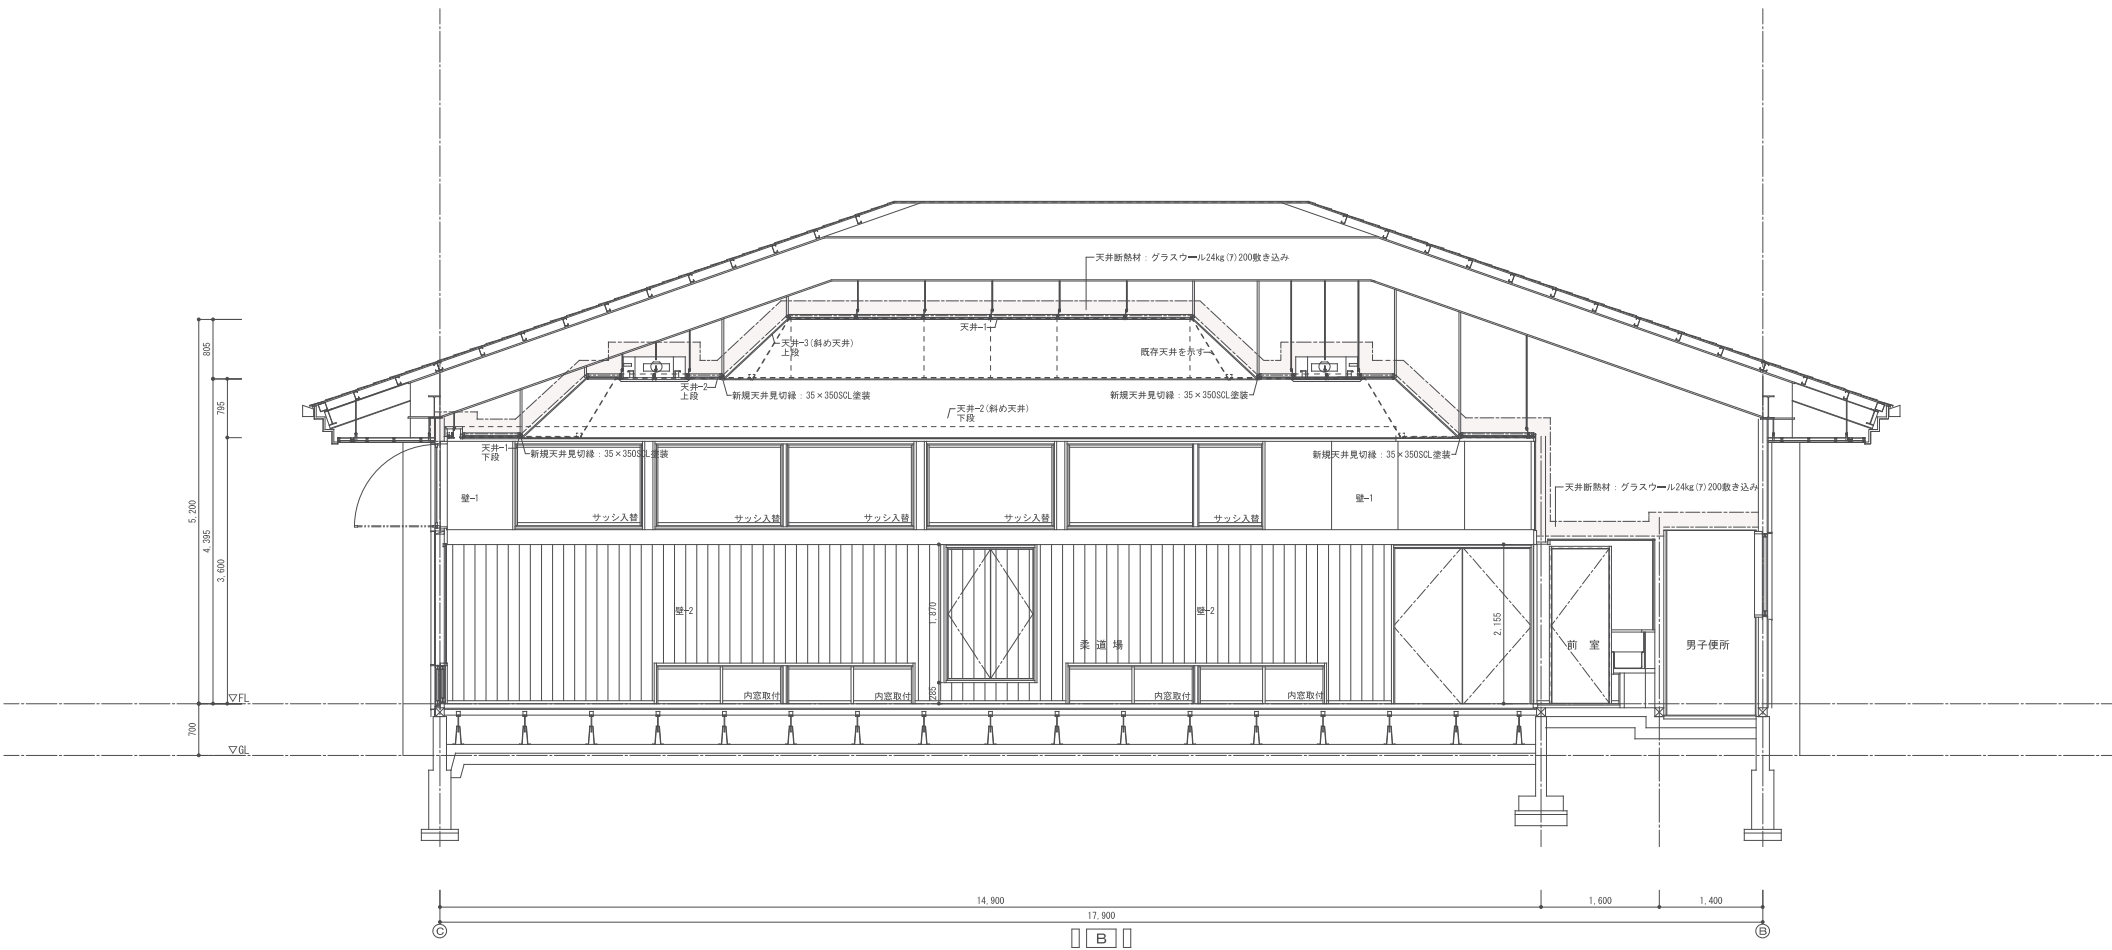


			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度(明許線越)豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修展開図-2	A-23
			SCALE				1:50	DAY 2024.12.05

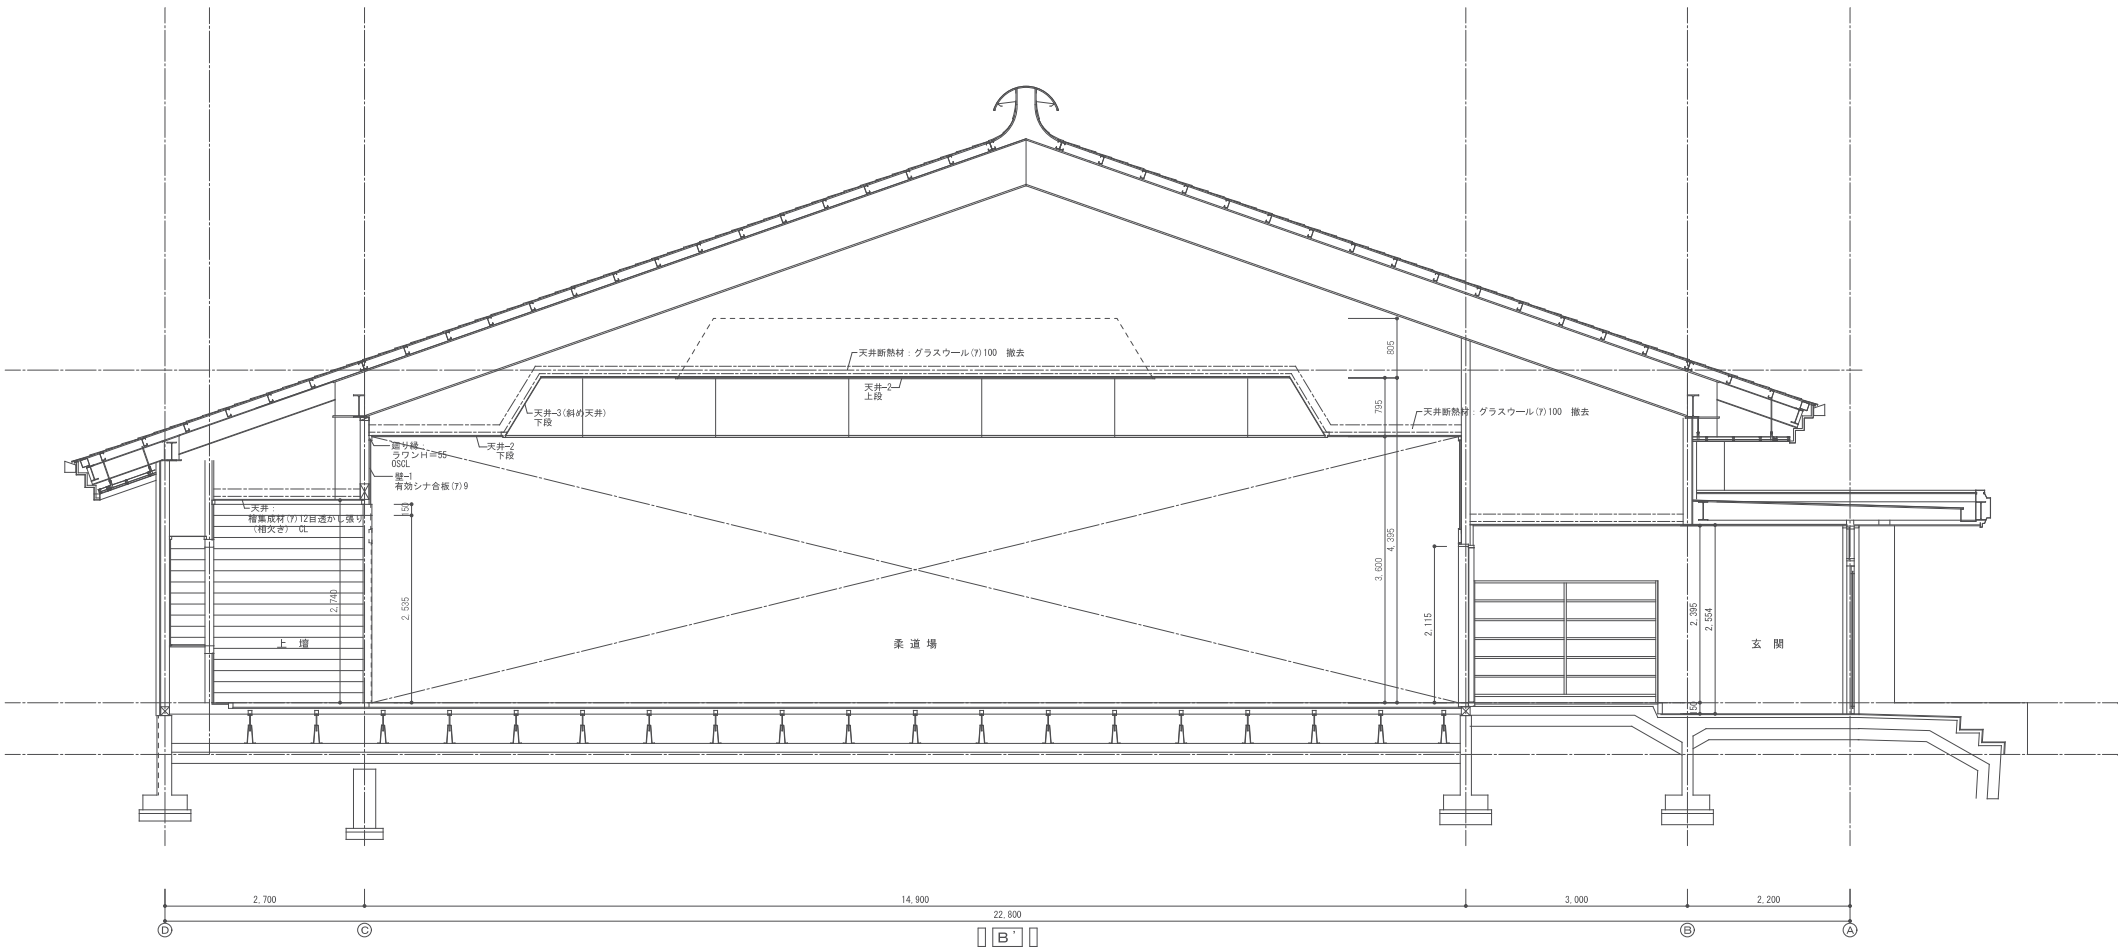


			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度（明許線越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	既存展開図-3	A-24
			SCALE				1 : 50	DAY 2024.12.05

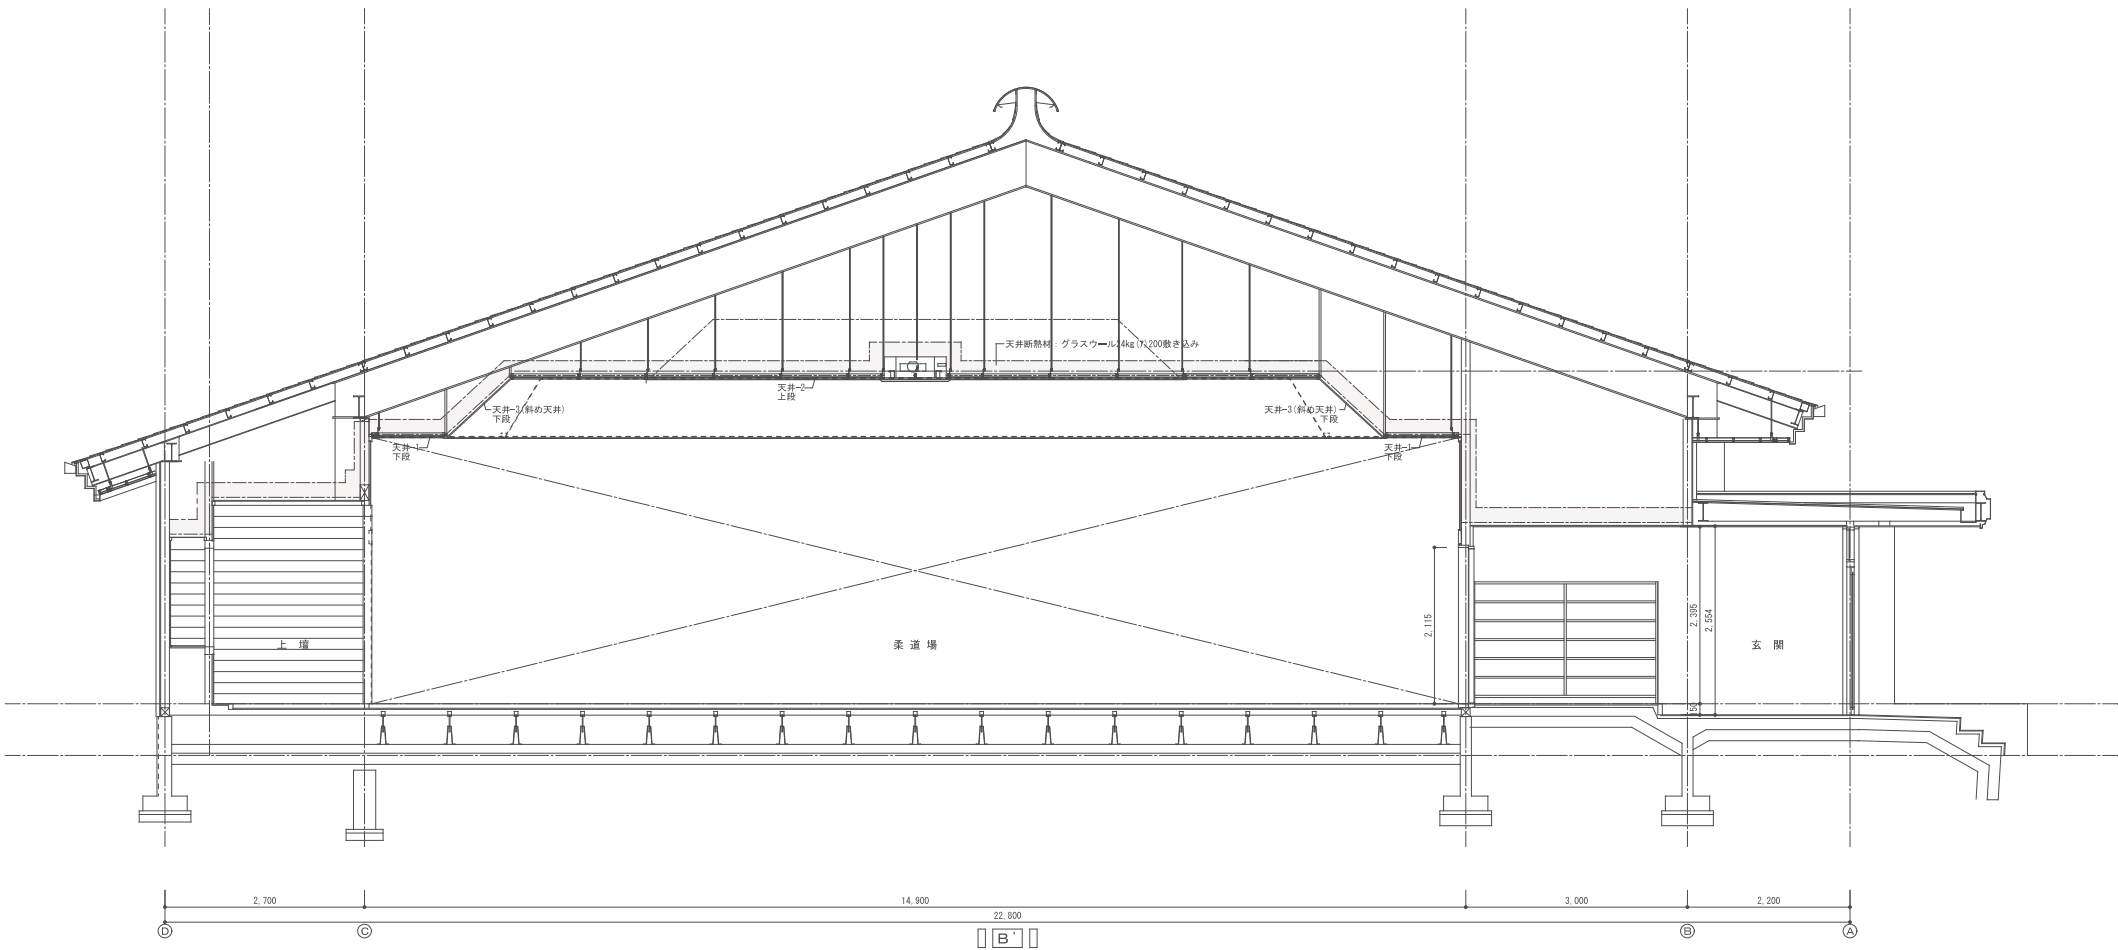


			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度(明許繰越) 豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修展開図-3	A-25
							SCALE	DAY
							1 : 50	2024.12.05

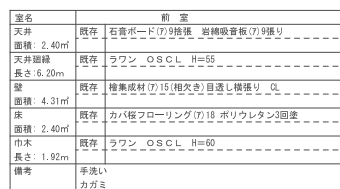


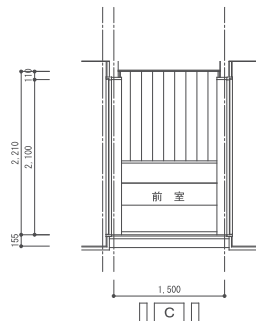


部名	前 室	
天井	面積	2.40㎡
改修	既存壁面剥離の上、EP塗装	
天井断熱	長さ	6.20m
改修	既存断熱表面剥離の上、GL塗装	
壁	面積	4.31㎡
改修	既存壁面剥離の上、GL塗装	
床	面積	2.40㎡
改修	既存のまま	
巾木	長さ	1.92m
改修	既存のまま	
備考	手洗い カガミ	

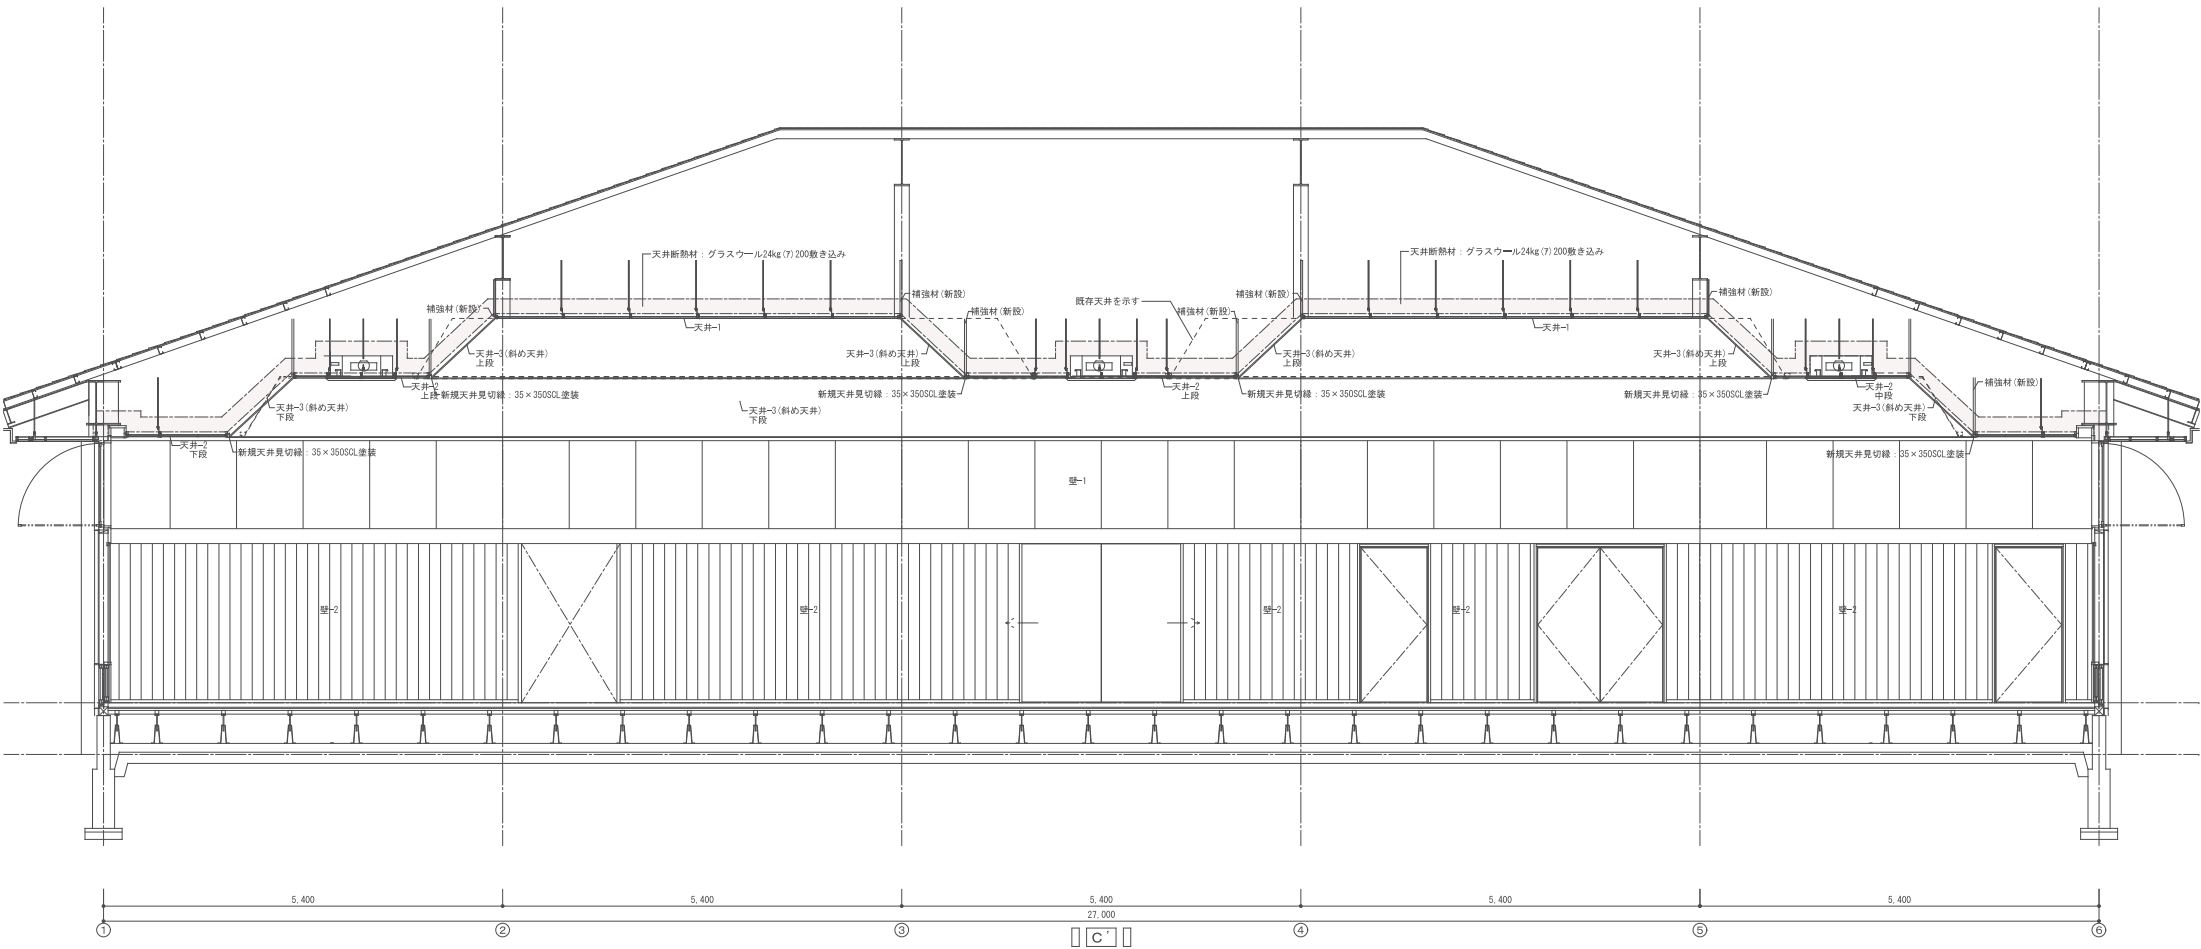

			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度（明許線越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修展開図-4	A-27
							1 : 50	2024.12.05

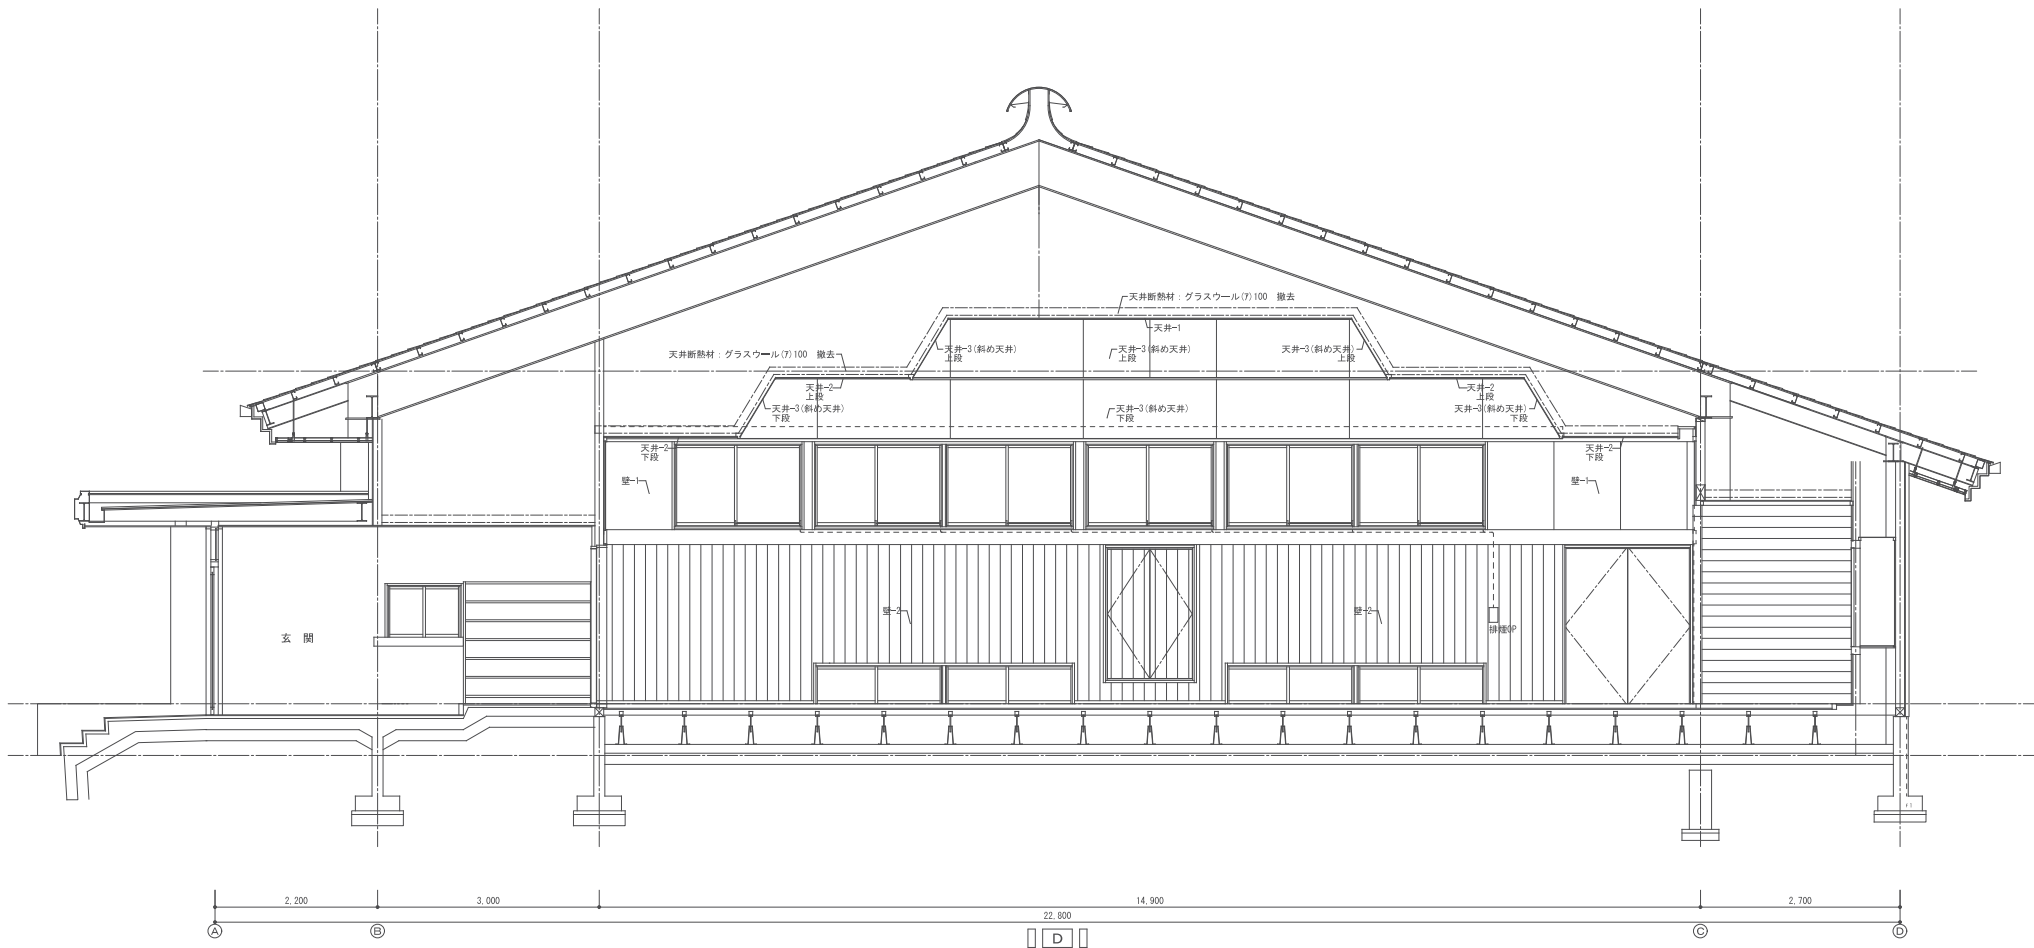


			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度(明許線越)豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 既存展開図-5	SHEET NO A-28
			SCALE 1 : 50				DAY 2024.12.05	

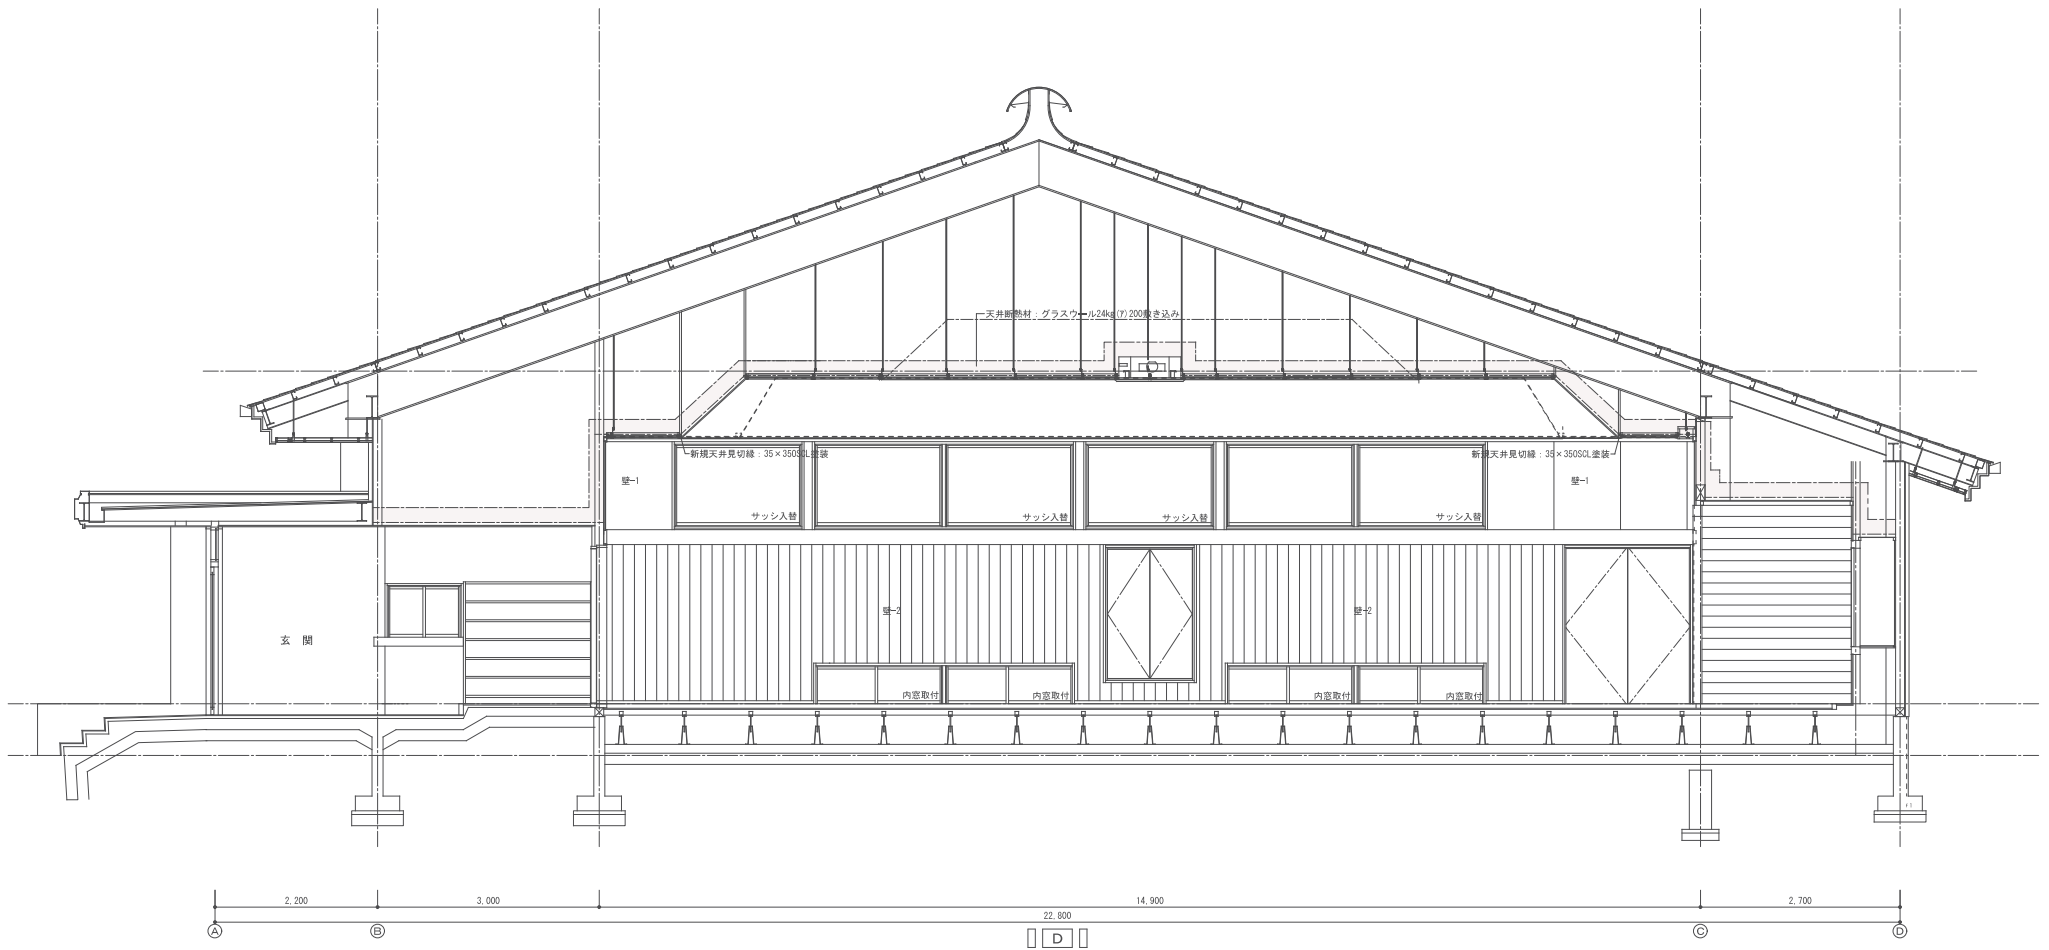


			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度（明許線路） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修展開図-5	A-29
			SCALE				1 : 50	DAY 2024.12.05


室名	更衣室⇒倉庫へ改修
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9種 (ジブトーン)
面積:15.75㎡	
天井廻縁	既存 ラウン OSCL H=55
長さ:16.50m	
壁-1	既存 シナ合板(7)9目透し張り OP塗装
面積:38.73㎡	
壁-2	既存 ライニング壁 メラミン化粧板(7)1,2貼り
面積:1.66㎡	
巾木	既存 ラウン OSCL H=85
長さ:15.54m	
床	既存 カバ板フローリング(7)18 ポリウレタン3回塗
面積:15.75㎡	
備考	洗面器撤去 木製カーテンBOX 木製ライニングカウンター撤去

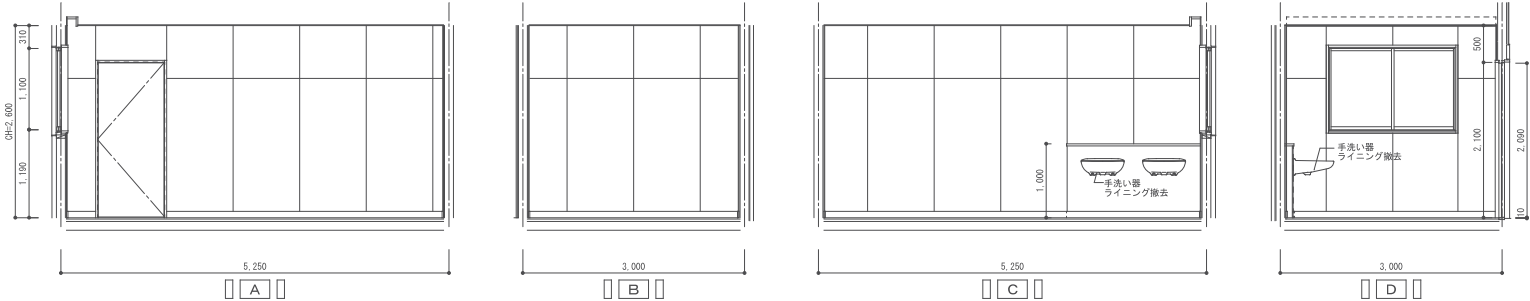


室名	器具庫
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9種 (ジブトーン)
面積:9.00㎡	
改修	既存天井撤去の上石膏ボード(7)9,5下地EP塗装
天井廻縁	既存 ラウン OSCL H=55
長さ:9.00m	
改修	既存のまま
壁	既存 シナ合板(7)9目透し張り OP塗装
面積:25.38㎡	
改修	既存壁表面剥離の上、OP塗装
巾木	既存 ラウン OSCL H=85
長さ:1.72m	
改修	既存のまま
床	既存 カバ板フローリング(7)18 ポリウレタン3回塗
面積:9.00㎡	
改修	既存のまま
備考	木製作り付け棚 CL塗装

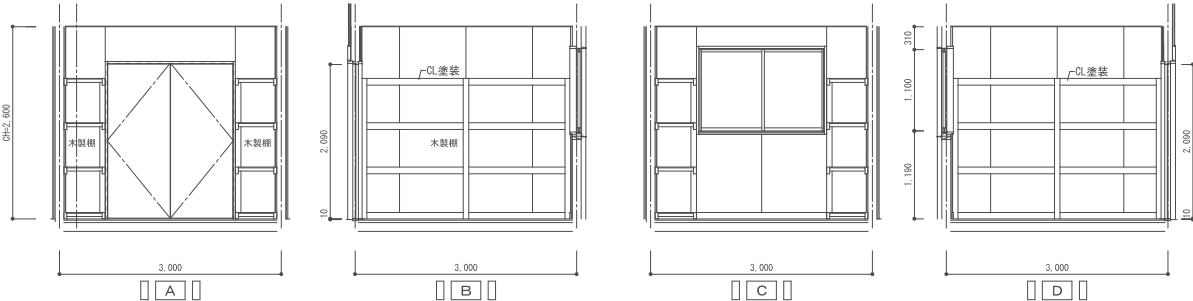

室名	事務室
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9種 (ジブトーン)
面積:7.92㎡	
改修	既存天井表面剥離の上、EP塗装
天井廻縁	既存 ラウン OSCL H=55
長さ:11.28m	
改修	既存のまま
壁	既存 シナ合板(7)9目透し張り OP塗装
面積:24.43㎡	
改修	既存壁表面剥離の上、OP塗装
巾木	既存 ラウン OSCL H=85
長さ:10.32m	
改修	既存のまま
床	既存 カバ板フローリング(7)18 ポリウレタン3回塗
面積:7.92㎡	
改修	既存のまま
備考	受付カウンター OP塗装 木製カーテンBOX CL塗装

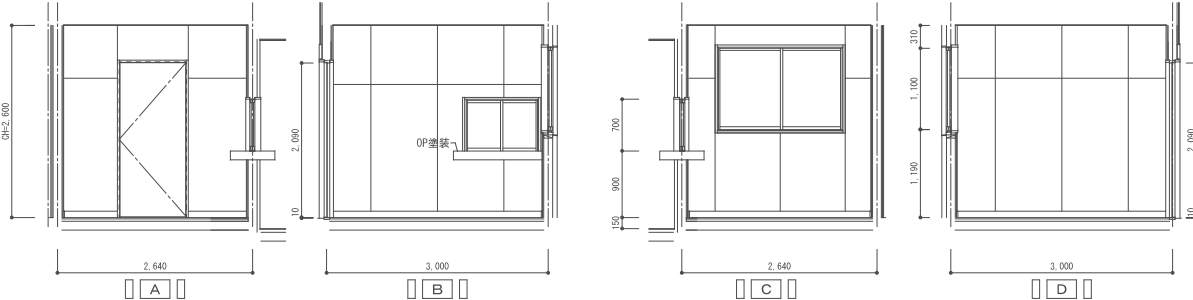


室名	研修室
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9種 (ジブトーン)
面積:11.21㎡	
改修	既存天井表面剥離の上、EP塗装
天井廻縁	既存 ラウン OSCL H=40
長さ:11.28m	
改修	既存のまま
壁	既存 シナ合板(7)9目透し張り OP塗装
面積:31.48㎡	
改修	既存壁表面剥離の上、OP塗装
巾木	既存 ラウン OSCL H=85
長さ:12.78m	
改修	既存のまま
床	既存 カバ板フローリング(7)18 ポリウレタン3回塗
面積:11.21㎡	
改修	既存のまま
備考	木製カーテンBOX CL塗装

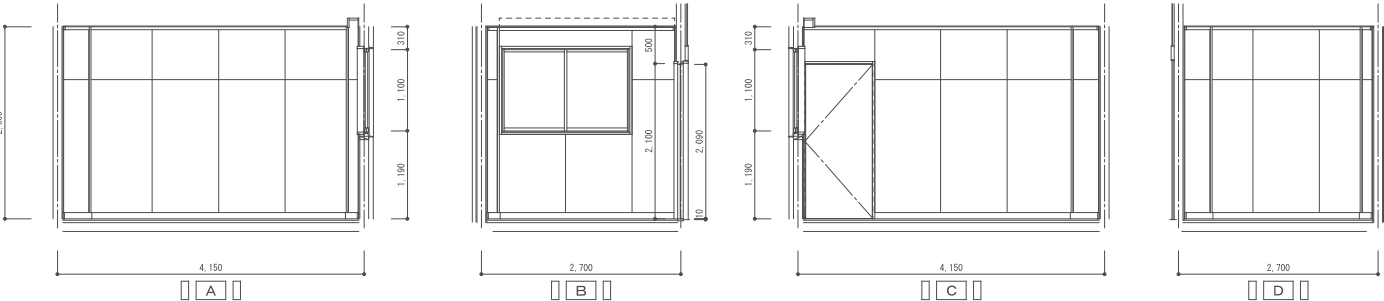


			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度(明許線路) 豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 既存・改修展開図-7	SHEET NO A-31
							SCALE 1:50	DAY 2024.12.05


室名	男子便所
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9種
面積: 13.77㎡	改修 既存天井表面鏡磨の上、E P塗装
天井廻縁	既存 塩ビ廻り縁
長さ: 15.89m	改修 既存のまま
壁-1	既存 石膏ボード(7)12.5種リ、OP塗装
面積: 27.71㎡	改修 既存壁表面鏡磨の上、OP塗装
壁-2	既存 ライニング壁、メラミン化粧板(7)1.2貼り
面積: 3.69㎡	改修 既存のまま
巾木	既存 ソフト巾木 H=60
長さ: 15.54m	改修 ソフト巾木 H=60 張替え
床	既存 ビニル床シート貼り
面積: 13.77㎡	改修 下地鏡磨の上、ビニル床シート張替え
備考	SUSライニングカウンター 手洗い器水栓撤去、自動水栓新設。 トイレブース カガミ カガミ

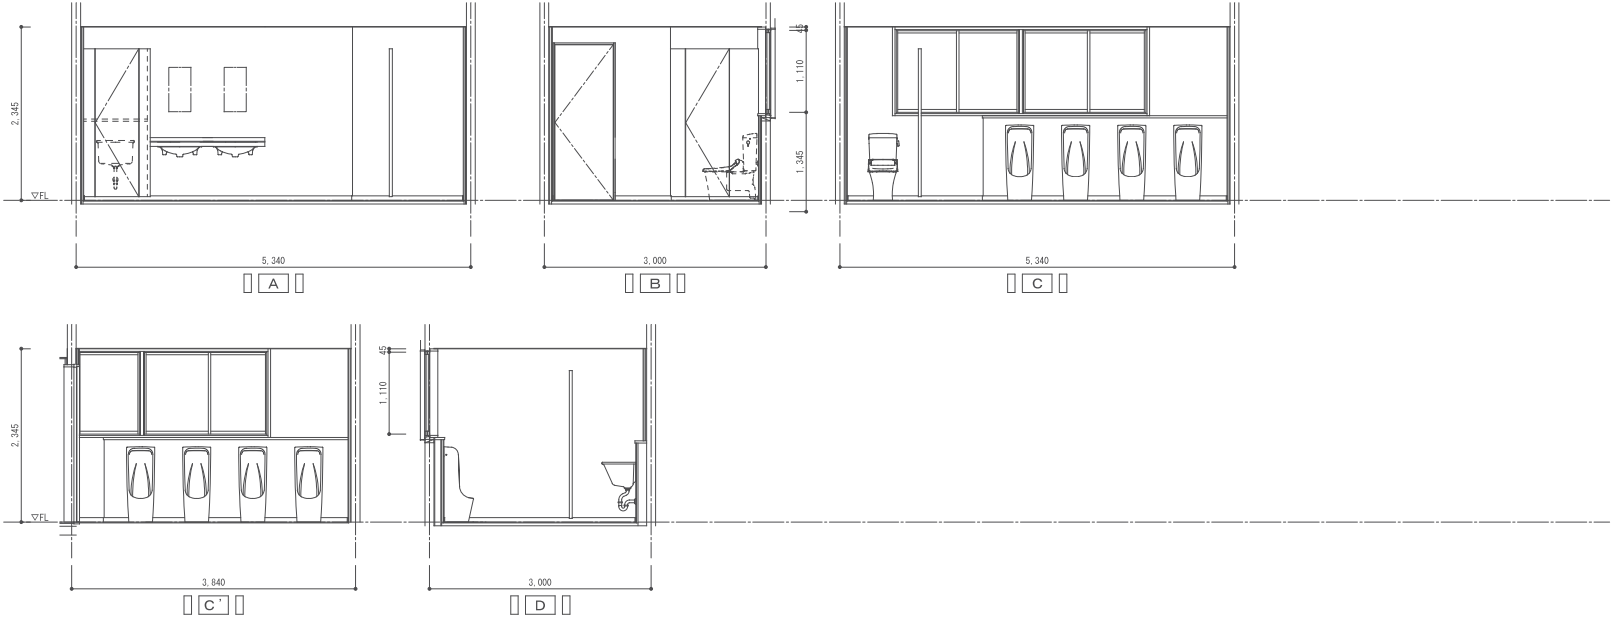

室名	女子便所
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9種
面積: 11.4㎡	改修 塩ビ廻り縁
天井廻縁	既存 塩ビ廻り縁
長さ: 13.6m	改修 石膏ボード(7)12.5種リ、OP塗装
壁	既存 石膏ボード(7)12.5種リ、OP塗装
面積: 28.44㎡	改修 ソフト巾木 H=60
巾木	既存 ソフト巾木 H=60
長さ: 12.85m	改修 ビニル床シート貼り
床	既存 ビニル床シート貼り
面積: 11.4㎡	改修 手洗い器水栓撤去、自動水栓新設。 トイレブース カガミ 和便器撤去、便器便器新設。

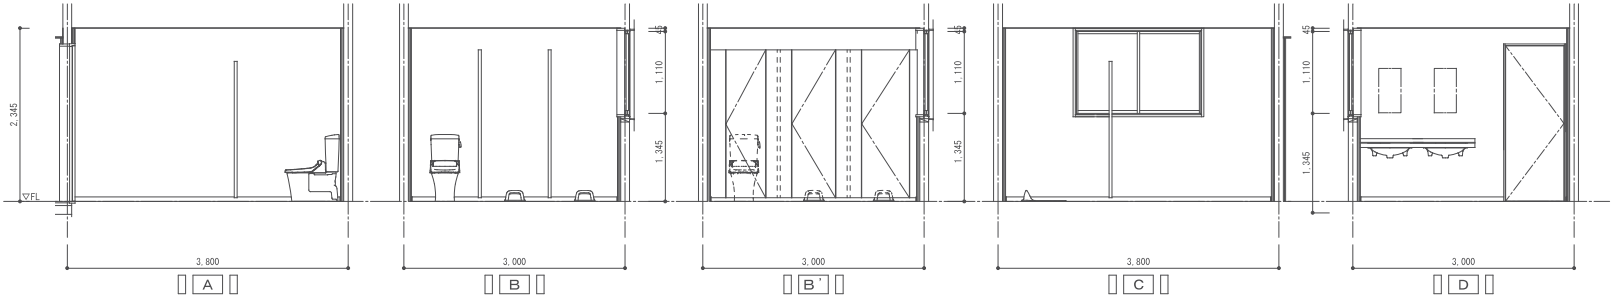


室名	外部便所
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9種
面積: 5.25㎡	改修 塩ビ廻り縁
天井廻縁	既存 塩ビ廻り縁
長さ: 9.50m	改修 ラスモルタル下地100角タイル貼り(半磁器質タイル)
壁-1	既存 ラスモルタル下地100角タイル貼り(半磁器質タイル)
面積: 11.57㎡	改修 石膏ボード(7)12.5下地OP塗装
壁-2	既存 石膏ボード(7)12.5下地OP塗装
面積: 8.10㎡	改修 モルタル下地モザイクタイル貼り
床	既存 モルタル下地モザイクタイル貼り
面積: 5.25㎡	
備考	

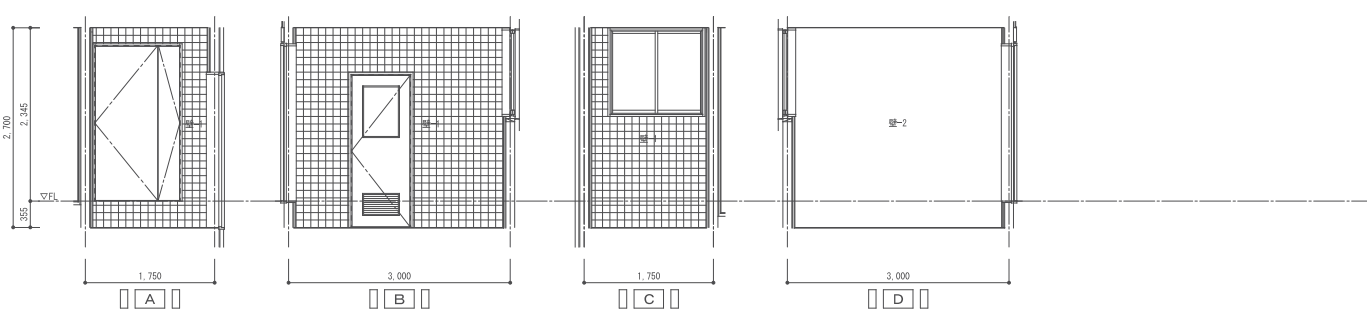



			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度(明許線路) 豊科武道館乗道場大規模改修工事	SHEET NAME 既存・改修展開図-8	SHEET NO A-32
							SCALE 1:50	DAY 2024.12.05

壁名	外部使用
天井	改修
面積: 5.25㎡	既存天井表面調湿の上、EP塗装
天井縁線	改修
長さ: 9.50m	既存のまま
壁-1	改修
面積: 11.57㎡	既存壁の上木軸石音波ド(7)12.5下地UP塗装
壁-2	改修
面積: 8.10㎡	既存壁表面調整の上、UP塗装
床	改修
面積: 5.25㎡	モルタル金ゴ下地ビニル床シート張り
鉄骨	作木: ソフト市木H=65 外周縁線SUT見切り

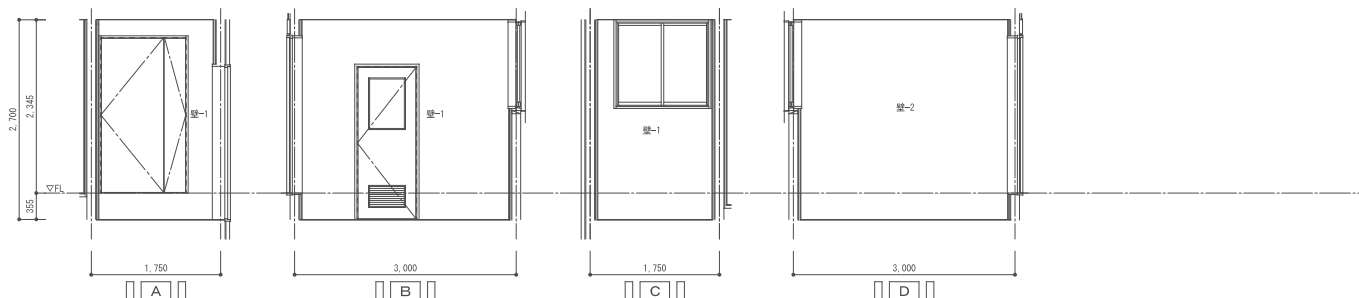


			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度（明許線越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 改修展開図-7・8	SHEET NO A-33
							SCALE 1 : 50	DAY 2024.12.05


室名		付属 廊下	
天井	既存	化粧石膏ボード(7)98Nリ(ジブトーン)	
天井高 23.10m	改修	既存石膏表面調湿のまゝ、EP塗装	
天井断り	既存	塩ビ断り紙	
長さ 26.20m	改修	既存のまま	
梁	既存	シナ合板(7)9 目造かじ張り V.P塗装	
天井 49.90m	改修	既存壁表面調湿のまゝ、N.A.D塗装	
床	改修	カバフローリング(7)18 ポリウレタン3回塗	
天井高 23.10m	改修	既存のまま	
巾木	既存	ラワン O.S.C.L. H=60	
長さ 18.79m	改修	既存のまま	
備考	指示板 黒板：黒板塗装		

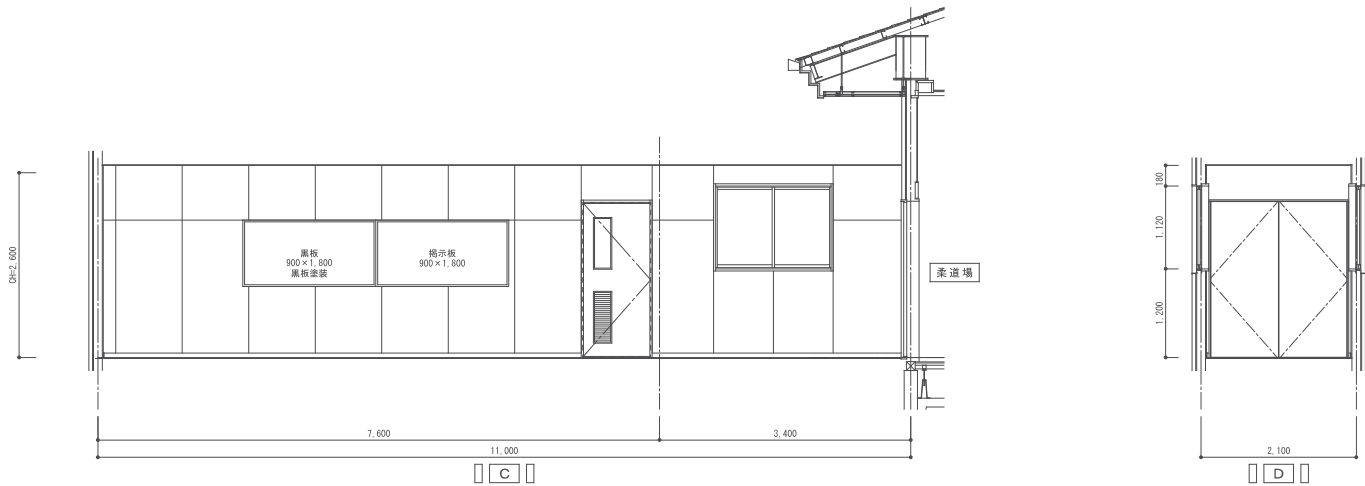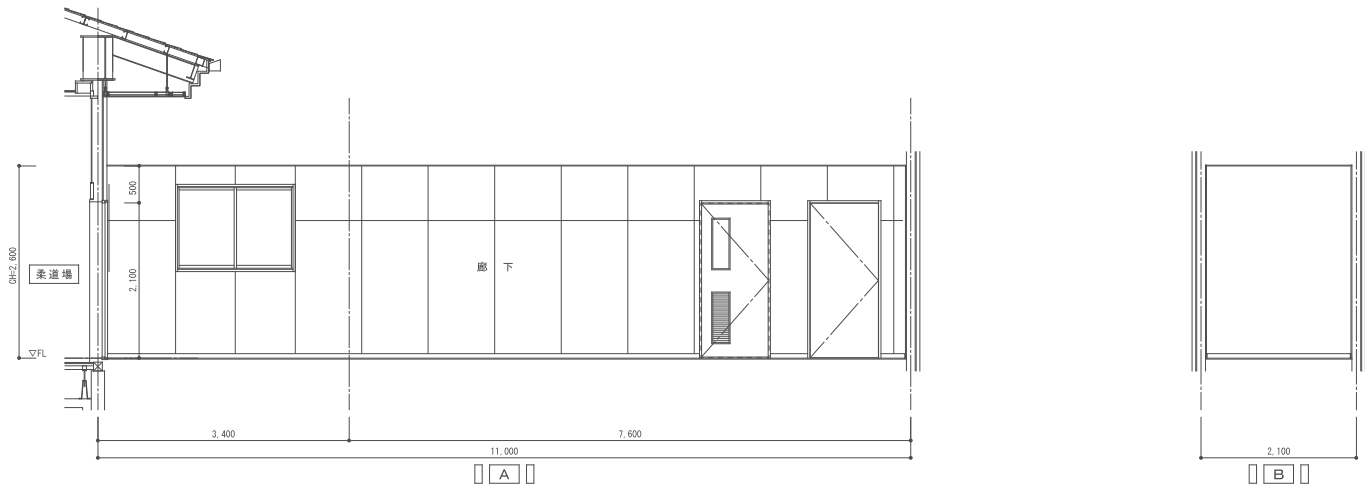


室名	付随物 物入	
天井	既存	岩緑ケイカル板(76目遠かし張り)
天井高 2.70m	改修	既存のまま
面鏡	既存	塩ビ張り緑
長さ 6.60m	改修	既存のまま
壁	既存	ラステルタル金ゴテ仕上げ
壁高 14.21m	改修	既存のまま
床	既存	ラステルタル金ゴテ仕上げ
床高 2.70m	改修	既存のまま
巾木	既存	モルタル金ゴテ仕上げ
	改修	
備考		

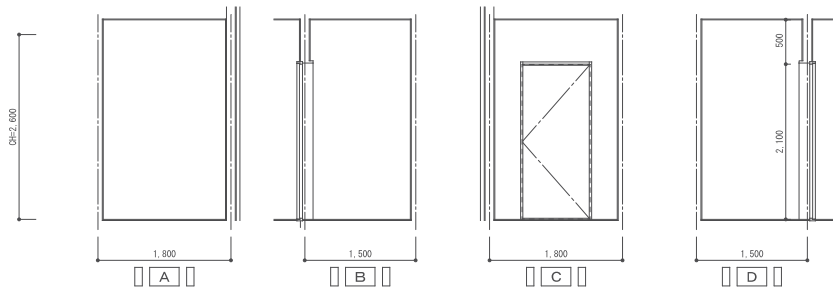

			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度（明許線越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 既存・改修展開図-9	SHEET NO A-34
							SCALE 1 : 50	DAY 2024.12.05

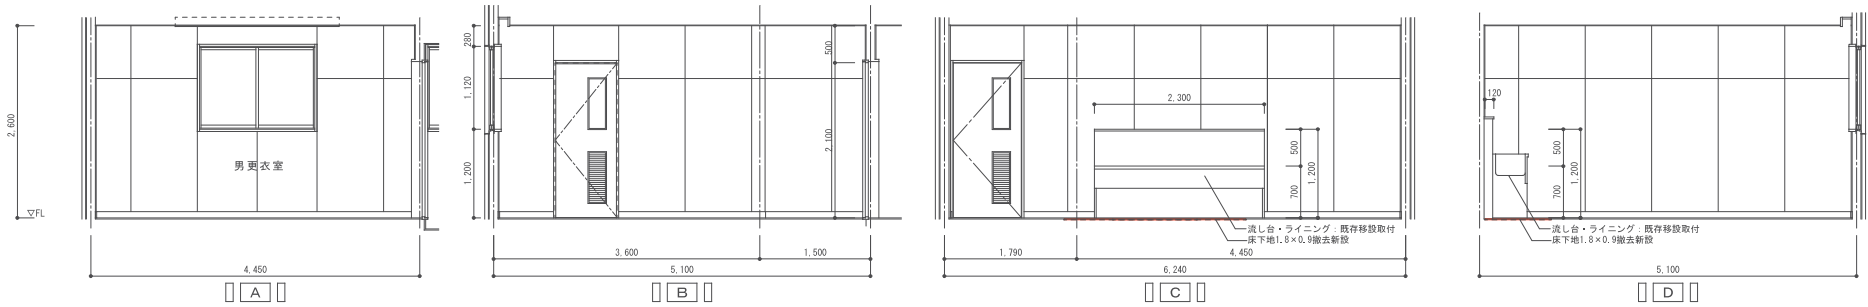


室名	付属棟 男更衣室
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9張り (ジブトーン)
面積: 24.95㎡	改修 既存天井表面調整の上、E P 塗装
天井廻縁	既存 塩ビ廻り縁
長さ: 21.80m	改修 既存のまま
壁	既存 シナベニヤ O S C L
面積: 50.79㎡	改修 既存壁表面調整の上、C L 塗装
床	既存 コードカーペット敷込み
面積: 24.72㎡	改修 ビニル床シート張り
巾木	既存 ラウン O S C L H=60
長さ: 21.8m	改修 既存巾木表面調整の上、C L 塗装
備考	ステンレス流し O L 塗装 木製カーテンBOX O L 塗装

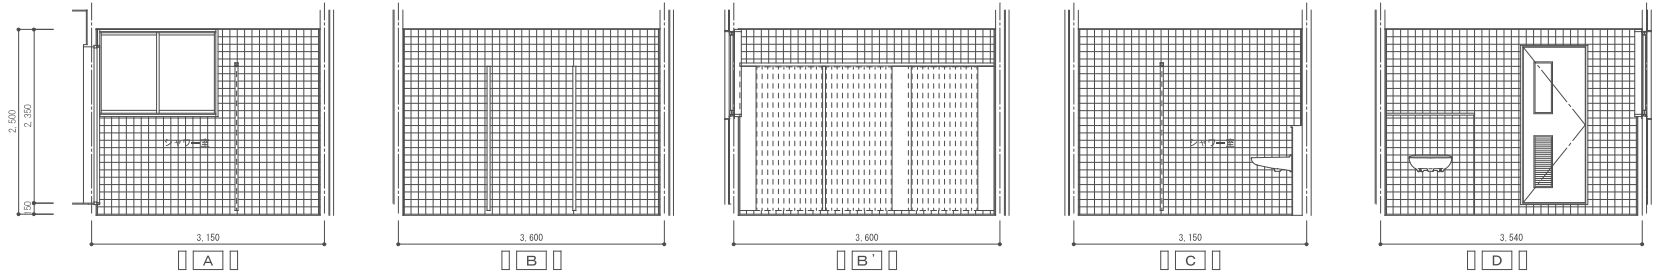


室名	付属棟 男シャワー室
天井	既存 右横ケイカル(7)6目透し橋 V P 塗装
面積: 11.34㎡	改修 既存天井表面調整の上、E P 塗装
天井廻縁	既存 塩ビ廻り縁
長さ: 13.50m	改修 既存のまま
壁	既存 モルタル下地タイル貼り
面積: 29.87㎡	改修 既存壁表面調整の上、C L 塗装
床	既存 モルタル下地タイル貼り
面積: 11.34㎡	改修 既存床表面調整の上、C L 塗装
巾木	既存 ラウン O S C L H=60
長さ: 13.50m	改修 既存巾木表面調整の上、C L 塗装
備考	ライニング、洗面器撤去 シャワールーム・シャワーカーテン撤去


室名	付属棟 女更衣室
天井	既存 化粧石膏ボード(7)9張り (ジブトーン)
面積: 17.15㎡	改修 既存天井表面調整の上、E P 塗装
天井廻縁	既存 塩ビ廻り縁
長さ: 16.80m	改修 既存のまま
壁-1	既存 石膏ボード(7)12.5下地 ビニルクロス張り
面積: 30.87㎡	改修 既存壁表面調整の上、ビニルクロス張り
壁-2	既存 シナベニヤ O S C L
面積: 2.46㎡	改修 既存壁表面調整の上、O S C L 塗装
床	既存 コードカーペット敷込み
面積: 17.15㎡	改修 ビニル床シート張り
巾木	既存 ラウン O S C L H=60
長さ: 14.39m	改修 既存巾木表面調整の上、C L 塗装
備考	ステンレス流し O L 塗装 木製カーテンBOX O L 塗装

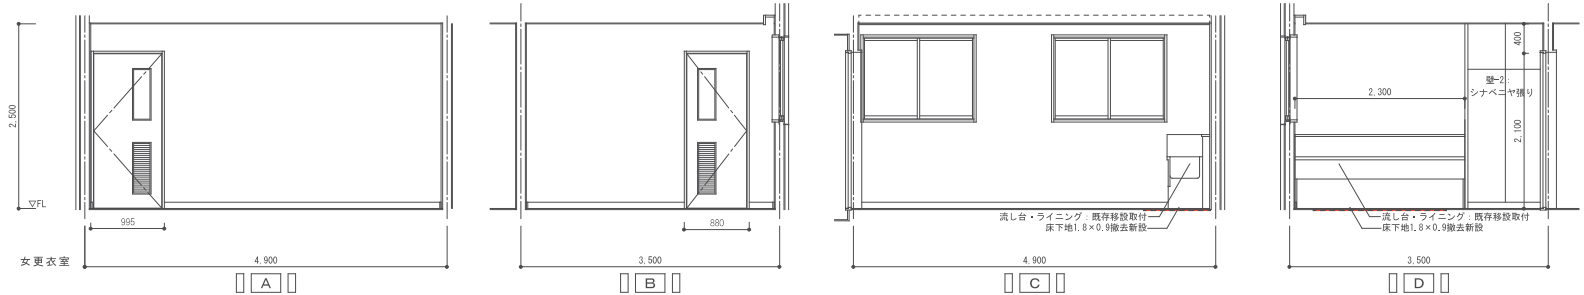

室名	付属棟 女シャワー室
天井	既存 右横ケイカル(7)6目透し橋 V P 塗装
面積: 9.45㎡	改修 既存天井表面調整の上、E P 塗装
天井廻縁	既存 塩ビ廻り縁
長さ: 12.40m	改修 既存のまま
壁	既存 モルタル下地タイル貼り
面積: 27.13㎡	改修 既存壁表面調整の上、C L 塗装
床	既存 モルタル下地タイル貼り
面積: 9.45㎡	改修 既存床表面調整の上、C L 塗装
巾木	既存 ラウン O S C L H=60
長さ: 12.40m	改修 既存巾木表面調整の上、C L 塗装
備考	ライニング、洗面器撤去 シャワールーム・シャワーカーテン撤去

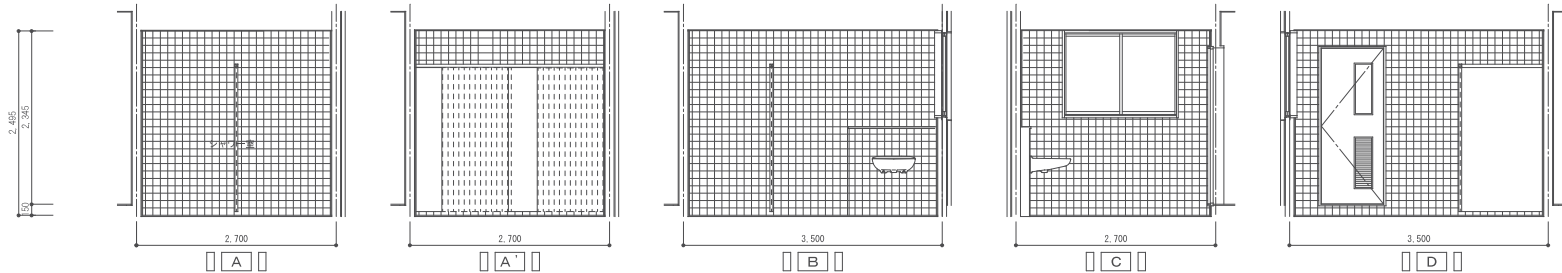


			CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和 6 年度（明許線路） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 既存・改修展開図-10		SHEET NO A-35
							SCALE 1 : 5 0		DAY 2024.12.05

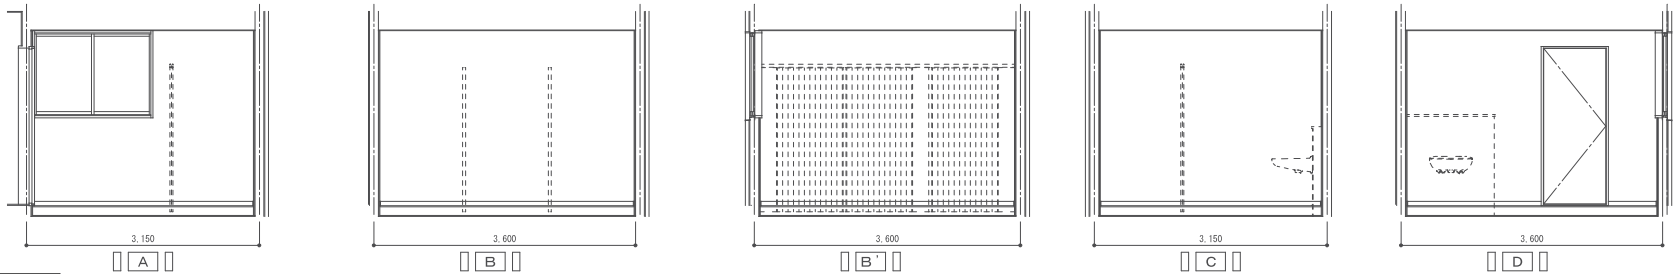


室名	付属棟 男シャワー室	
天井		
面積: 11.34㎡	改修	既存天井表面剥離の上、EP塗装
天井廻縁		
長さ: 13.50m	改修	塩ビ廻り縁
壁		
面積: 29.87㎡	改修	既存壁の上木軸石膏ボード(7)12.5下地ビニルクロス貼り
床		
面積: 11.34㎡	改修	木床組の上ラワンベニア(7)15下地ビニル床シート張り
巾木		
長さ: 13.5m	改修	ソフト巾木 H=60
備考	ライニング、洗面器撤去 シャワーブース・シャワーカーテン撤去	

室名	付属棟 女シャワー室	
天井		
面積: 9.45㎡	改修	既存天井表面剥離の上、EP塗装
天井廻縁		
長さ: 12.4m	改修	塩ビ廻り縁
壁		
面積: 27.13㎡	改修	既存壁の上木軸石膏ボード(7)12.5下地ビニルクロス貼り
床		
面積: 9.45㎡	改修	木床組の上ラワンベニア(7)15下地ビニル床シート張り
巾木		
長さ: 12.4m	改修	ソフト巾木 H=60
備考	ライニング、洗面器撤去 シャワーブース・シャワーカーテン撤去	

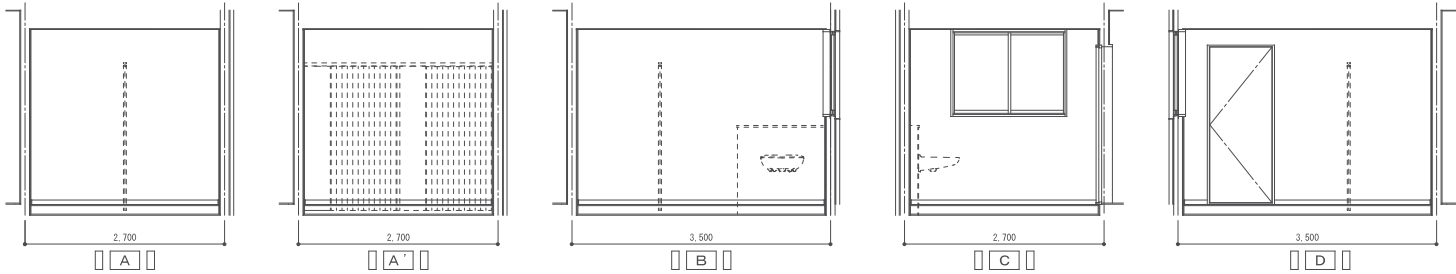

			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度（明許線越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	改修展開図-10	A-36
			SCALE					

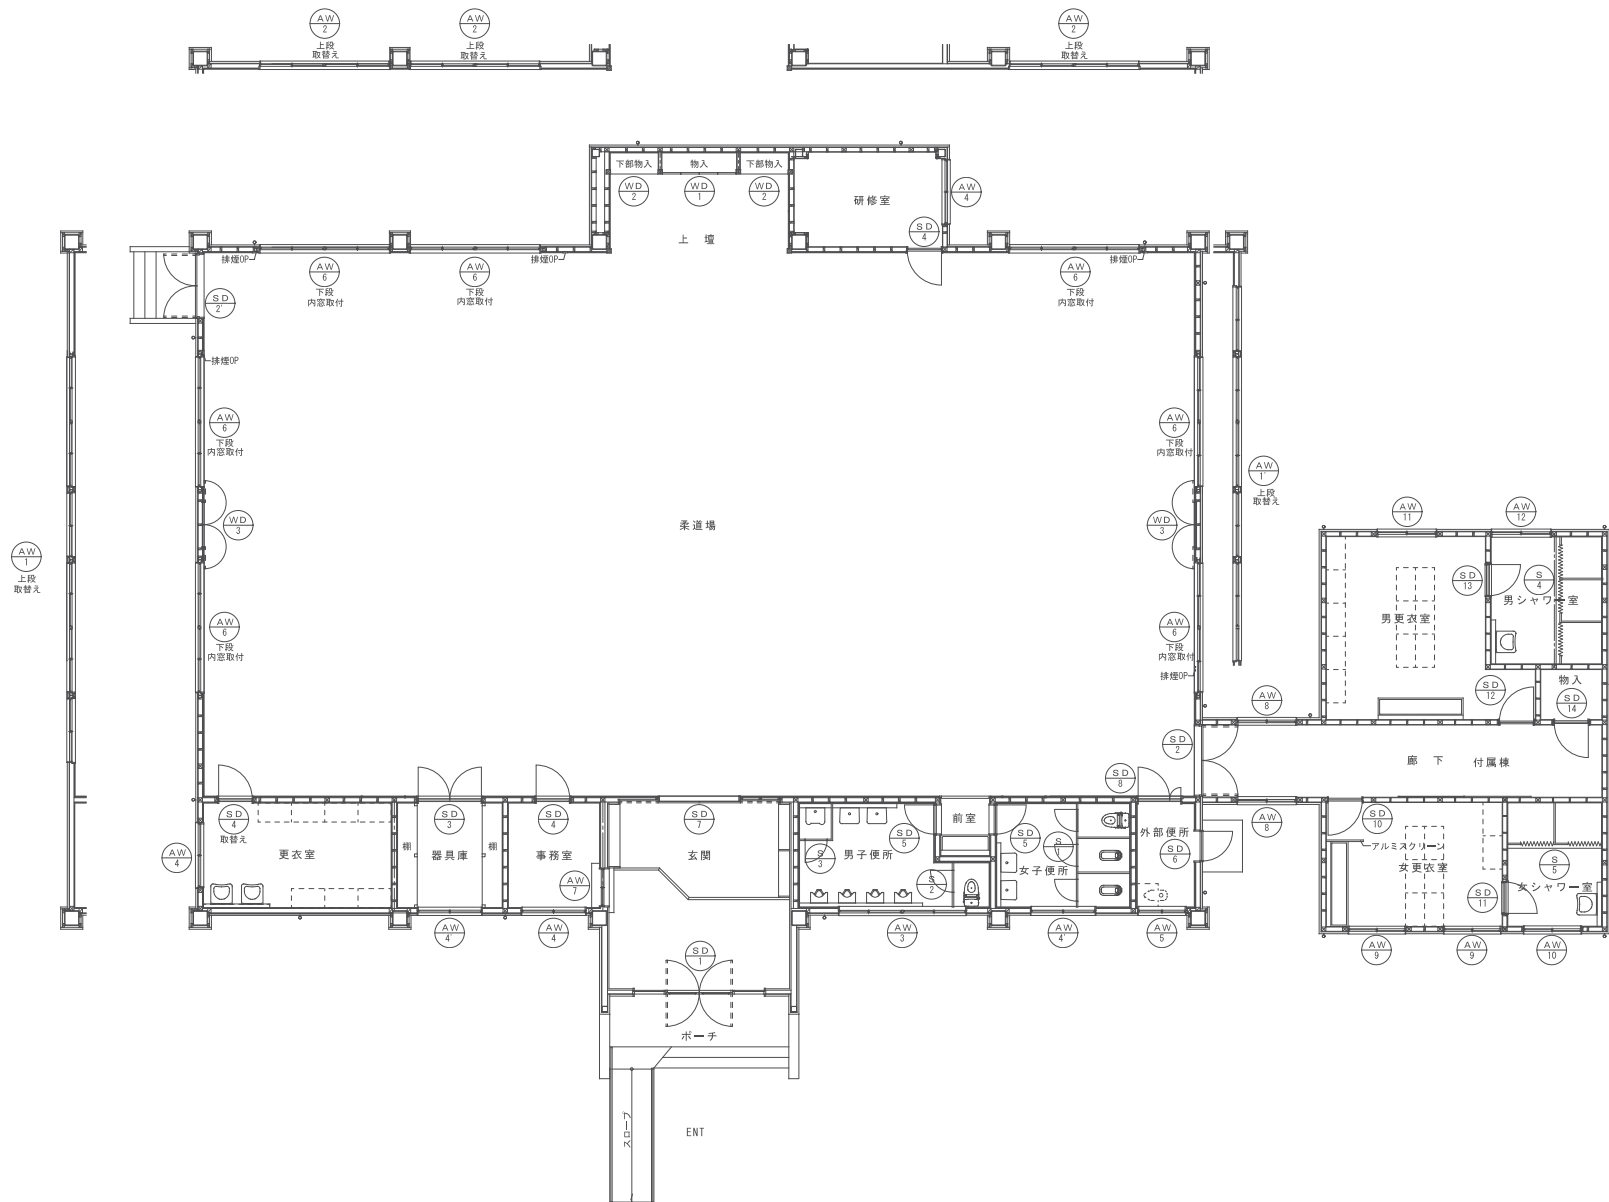



















			CHECK	DRAW	JOB NO	TITLE	SHEET NAME	SHEET NO
					202409	令和6年度（明許線路） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	建具キープラン	A-37
							SCALE	DAY
							1 : 100	2024.12.05

記号・数量	SD 1		× 1	武道館 玄関 間		表面		型式・見込	ランマfix付フロアヒンジドアサッシ		100	材料・仕上	ステンレス（普通曲付） SUS304		硝子	ランマ部 5m/㎡フロート板硝子 他6.8m/㎡網入透明板硝子		食物	フロアヒンジ、シリンダー錠、押縁棒、外部曲物65×30 内部曲物55×30		備考	調整	
記号・数量	SD 2		× 1	武道館 柔道場		表面		型式・見込	スチール製フラッシュ両開戸		特見込100m/㎡ ドア厚40m/㎡	材料・仕上	スチール OP		硝子	—		食物	ケースハンドルシリンダー錠、ステンレス下番、フランス落し、DC、ステンレス巻簾(SUS304)236、内部アングル3方、外部曲物3方25×37		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 2		× 1	武道館 柔道場		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">スチール製フラッシュ両開戸</td> <td>特見込100m/㎡ ドア厚40m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">スチール OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">—</td> <td>食物</td> <td colspan="2">ケースハンドルシリンダー錠、ステンレス下番、フランス落し、DC、ステンレス巻簾(SUS304)236、内部アングル3方、外部曲物3方25×37</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	スチール製フラッシュ両開戸		特見込100m/㎡ ドア厚40m/㎡	材料・仕上	スチール OP		硝子	—		食物	ケースハンドルシリンダー錠、ステンレス下番、フランス落し、DC、ステンレス巻簾(SUS304)236、内部アングル3方、外部曲物3方25×37		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 3		× 1	武道館 器具庫		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ両開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">—</td> <td>食物</td> <td colspan="2">ケースハンドルシリンダー錠、ステンレス下番、フランス落し、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・金物取替え・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ両開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	—		食物	ケースハンドルシリンダー錠、ステンレス下番、フランス落し、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・金物取替え・OP塗装	
記号・数量	SD 4		× 3	武道館 事務室、更衣室、研修室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">—</td> <td>食物</td> <td colspan="2">シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">更衣室以外調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	—		食物	シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	更衣室以外調整・OP塗装	
記号・数量	SD 5		× 2	武道館 男子便所、女子便所		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 6		× 1	武道館 外部便所		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込100m/㎡ ドア見込40m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">スチール OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">6.8m/㎡網入型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">シリンダー錠、DC、換気ガラリ(防虫網付) ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡、内部曲物3方 155×30</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	スチール製フラッシュ片開戸		特見込100m/㎡ ドア見込40m/㎡	材料・仕上	スチール OP		硝子	6.8m/㎡網入型板硝子		食物	シリンダー錠、DC、換気ガラリ(防虫網付) ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡、内部曲物3方 155×30		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 7		× 1	武道館 玄関 間		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製引き分けフラッシュ戸 戸車タイプ</td> <td>特見込100m/㎡ ドア見込40m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">SPOC 0.6m/㎡メラミン焼付塗装 扉・枠共 OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">—</td> <td>食物</td> <td colspan="2">片面押棒、片面引手、内部アングル3方、外部曲物3方 40×30 ユーステンレール(SUS304) 付属金物一式</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・金物取替え・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製引き分けフラッシュ戸 戸車タイプ		特見込100m/㎡ ドア見込40m/㎡	材料・仕上	SPOC 0.6m/㎡メラミン焼付塗装 扉・枠共 OP		硝子	—		食物	片面押棒、片面引手、内部アングル3方、外部曲物3方 40×30 ユーステンレール(SUS304) 付属金物一式		備考	調整・金物取替え・OP塗装	
記号・数量	SD 8		× 1	武道館 柔道場		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ両開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">—</td> <td>食物</td> <td colspan="2">ケースハンドルシリンダー錠、ステンレス下番、フランス落し、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ両開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	—		食物	ケースハンドルシリンダー錠、ステンレス下番、フランス落し、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 9		× 1	付属棟 女子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 10		× 1	付属棟 女子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、空錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、空錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 11		× 1	付属棟 女子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、空錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、空錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 12		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 13		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、空錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、空錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 14		× 1	付属棟 物入		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 15		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 16		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 17		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 18		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 19		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 20		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 21		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 22		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 23		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 24		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 25		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 26		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 27		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 28		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 29		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 30		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方</td> <td>備考</td> <td colspan="2">調整・OP塗装</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS304)2m/㎡ 内外アングル3方		備考	調整・OP塗装	
記号・数量	SD 31		× 1	付属棟 男子更衣室		表面 <td></td> <td>型式・見込</td> <td colspan="2">軽量スチール製フラッシュ片開戸</td> <td>特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡</td> <td>材料・仕上</td> <td colspan="2">扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP</td> <td>硝子</td> <td colspan="2">4m/㎡型板硝子</td> <td>食物</td> <td colspan="2">握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS30</td>		型式・見込	軽量スチール製フラッシュ片開戸		特見込86m/㎡ ドア厚36m/㎡	材料・仕上	扉面材:化粧銅板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上付) 枠:OP		硝子	4m/㎡型板硝子		食物	握り玉、シリンダー錠、ステンレス下番、DC、ステンレス巻簾(SUS30				


記号・数量		AW1 改修 × 1 武道館 柔道場		AW1' 改修 × 1 武道館 柔道場									
立面													
型式・見込		引違窓 7 0		引違窓 7 0									
材料・仕上		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）									
硝子		5m/㎡フロート板硝子		5m/㎡フロート板硝子									
食物		戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、方立アルミ曲物、網戸（ステンネット）、オペレーター		戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、方立アルミ曲物、網戸（ステンネット）、オペレーター									
備考		改修 別紙		改修 別紙									
記号・数量		AW2 改修 × 3 武道館 柔道場		AW3 × 1 武道館 男子便所		AW4 × 2 武道館 研修室、事務室		AW4 × 3 武道館 女子便所、更衣室、器具庫		AW5 × 1 武道館 外部便所			
立面													
型式・見込		引違窓 7 0		引違窓 7 0		引違窓		引違窓		引違窓			
材料・仕上		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）			
硝子		5m/㎡フロート板硝子		4m/㎡型板硝子		5m/㎡フロート板硝子		4m/㎡型板硝子		4m/㎡型板硝子			
食物		戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、方立アルミ曲物、網戸（ステンネット）、オペレーター		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、方立、網戸（ステンネット） 張替		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、網戸（ステンネット） 張替		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、網戸（ステンネット） 張替		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、網戸（ステンネット） 張替			
備考		改修 別紙		改修：網戸取付（1ヶ所）		改修：網戸取付（事務所） カーテン撤去 新設		器具庫：新規網戸取付（1ヶ所） 便所以外カーテン撤去新設					
記号・数量		AW6 改修 × 7 武道館 柔道場		AW7 × 1 武道館 事務室		AW8 × 2 付属棟 廊下		AW9 × 2 付属棟 女更衣室		AW10 × 1 付属棟 女シャワー室		AW11 × 1 付属棟 男更衣室	
立面													
型式・見込		引違窓 7 0		引違窓 7 0		引違窓 7 0		引違窓 7 0		引違窓 7 0		引違窓 7 0	
材料・仕上		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）	
硝子		6.8m/㎡購入り型板硝子（改修ガラス2枚入替）		5m/㎡フロート板硝子		5m/㎡フロート板硝子		4m/㎡型板硝子		4m/㎡型板硝子		4m/㎡型板硝子	
食物		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、方立アルミ曲物、網戸（ステンネット）、オペレーター 改修：網戸1枚取付		クレセント、戸車、内外アングル3方		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、網戸（ステンネット） 張替		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、網戸（ステンネット） 張替		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、外部3方枠77×25、改修：網戸取付	
備考		改修 別紙 網戸張替		調整 カーテン撤去新設		改修：網戸取付（2ヶ所） 調整 カーテン撤去新設		調整 カーテン撤去新設		調整 カーテン撤去新設		調整 カーテン撤去新設	
CHECK		DRAW		JOB NO		TITLE		SHEET NAME		SHEET NO			
2024/09		令和 6 年度（明許繰越） 豊科 武道館柔道場大規模改修工事		2024/09		2024/09		2024/09		2024/09			
SCALE		1 : 5 0		1 : 5 0		1 : 5 0		1 : 5 0		1 : 5 0			
DAY		2024.12.05		2024.12.05		2024.12.05		2024.12.05		2024.12.05			

記号・数量		AW12 付属棟 男更衣室													
立面															
型式・見込		引違窓		70											
材料・仕上		アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）													
硝子		4m/n型板硝子													
食物		クレセント、戸車 内部4方アングル、水切87、 外部3方枠77×25、網戸（ステンネット） 張替													
備考		調整 カーテン撤去新設													
記号・数量		S1 × 1 武道館 女子便所		S2 × 1 武道館 男子便所		S3 × 1 武道館 男子便所		S4 × 1 付属棟 男シャワー室		S5 × 1 付属棟 女シャワー室					
立面															
型式・見込		木製フラッシュトイレスクリーン		40		木製フラッシュトイレスクリーン		40		木製フラッシュシャワーブース		40			
材料・仕上		シナベニヤフラッシュ OP		シナベニヤフラッシュ OP		シナベニヤフラッシュ OP		シナベニヤフラッシュ OP		シナベニヤフラッシュ OP		シナベニヤフラッシュ OP			
硝子		—		—		—		—		—		—			
食物		願継（SUS304 t 1.0）、足元鍵支持金物：SUS304、 ラバトリーヒンジ、ラッチ式表示錠		願継（SUS304 t 1.0）、足元鍵支持金物：SUS304、 ラバトリーヒンジ、ラッチ式表示錠		願継（SUS304 t 1.0）足元鍵支持金物：SUS304、ラバトリーヒンジ		願継（SUS304 t 1.0）足元鍵支持金物：SUS304、カーテンレール		願継（SUS304 t 1.0）足元鍵支持金物：SUS304、カーテンレール		願継（SUS304 t 1.0）足元鍵支持金物：SUS304、カーテンレール			
備考		既存のまま		既存のまま		既存のまま		シャワーカーテン		シャワーカーテン		シャワーカーテン			
記号・数量		WD1 × 1 武道館 上 壇		WD2 × 2 武道館 上 壇		WD3 × 2 武道館 柔道場（姿見）						G1 × 24 武道館 付属棟			
立面															
型式・見込		観音開戸		36		両開戸		37				地窓（床下換気口）		60	
材料・仕上		桧板張りフラッシュ（裏面 シナベニヤ（7/4）） CL		唐松集成材フラッシュ目透かし張り CL		唐松集成材フラッシュ目透かし張り OSC L						スチール 格子9φ OP張付塗装			
硝子		—		—		—						—			
食物		丁番、飾り取手、マグネットキャッチ、タイコ鎖		丁番、埋込型取手、マグネットキャッチ		丁番、埋込型取手、マグネットキャッチ						付属金物一式			
備考		調整 CL塗装		調整 CL塗装		調整 CL塗装						OP塗装			
CHECK		DRAW		JOB NO		TITLE		SHEET NAME		SHEET NO		DAY		2024.12.05	
令和6年度（明許繰越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事		2024/09		建具表-3		A-40		SCALE		1:50		DAY		2024.12.05	

記号・数量			AW 1			× 1			武道館 柔道場		
立面											
	型式・見込 外側し連窓窓 1 0 0										
	材料・仕上 アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）										
	硝子 複層硝子：強化ガラス4m/m＋エア―6m/m＋ガラス3m/m										
	金物 カバー工法 縦方立、障子滑車、ワイヤーストッパー、ダンパー、クランクアーム、網戸、付属金物一式										
備考			修繕オペレーター 障幕撤去新設								
記号・数量			AW 2			× 3			武道館 柔道場		
立面											
	型式・見込 外側し連窓窓 1 0 0										
	材料・仕上 アルミ カラー 電解着色（ブロンズ）										
	硝子 複層硝子：強化ガラス4m/m＋エア―6m/m＋ガラス3m/m										
	金物 カバー工法 縦方立、障子滑車、ワイヤーストッパー、ダンパー、クランクアーム、網戸、付属金物一式										
備考			修繕オペレーター 障幕撤去新設								
記号・数量			AW 6			× 7			武道館 柔道場		
立面											
	引連窓 断熱内窓取付 1 0 0										
	樹脂複合サッシ										
	複層硝子：強化ガラス4m/m＋エア―6m/m＋FLガラス3m/m										
	樹脂内窓取付 クレセント、戸車										
備考			既存窓調整・内窓新設								
記号・数量			SD 4			× 1			武道館 更衣室		
立面											
	軽量スチール製フラッシュ片開戸 枠見込86m/m ドア厚36m/m										
	扉面材:化粧鋼板 芯材:ペーパーコアU152種 枠:亜鉛メッキ鋼板(防錆塗装仕上) 枠:OP										
	―										
	シリンダー錠、ステンレス丁香、 DC、ステンレス金置(SUS304)2m/m 内外アングル3方										
備考											

 野縁 (CW-19/CS-19)	 野縁受 (CC-19)	 水平補強材 (コ-40×20×t 1.6)	 3本打でない場合場合5φビス 2本 4φビス 3本 角度付き吊元L金具	 吊りボルト・ナット
 水平補強材 [-40×20×t 1.6] シルタップφ4×16以上 2本以上にて固定 水平補強固定金具	 つりボルト チャンネルホルダー 水平補強材 チャンネルホルダー	 レベル調整用ビス (片側計1箇所) シルタップφ4×長さ13以上 シルタップφ4×長さ13以上 (計1箇所) ①引っ掛ける ②回転させて嵌め込む 野縁 勾配切り替え金具	 野縁受 (CC-19)	
 付属ボルト 野縁受けCC-19 CC-25 ビス付ハンガー	 シルタップφ4×16以上 ビス付フリーハンガー	 付属ボルト 耐風圧クランプ S 耐風圧クランプ W 耐風圧クランプ 野縁受け 野縁CS-19 CS-25 CW-19 CW-25 耐風圧クリップ	 野縁受けジョイント 野縁受け シルタップφ4×16以上 2本以上にて固定 野縁受けジョイント	 野縁ジョイント 野縁 野縁 ジョイント 野縁ジョイント 野縁ジョイント
 L=2730 ハット型ジョイナーSZ-L	 L=889 ハット型ジョイナーSZ-S	 L=2730 コ型ジョイナーSZ	 892×892 木目調 イアルボード t25 40K	 φ4X13 スーパーフラットシルタップ



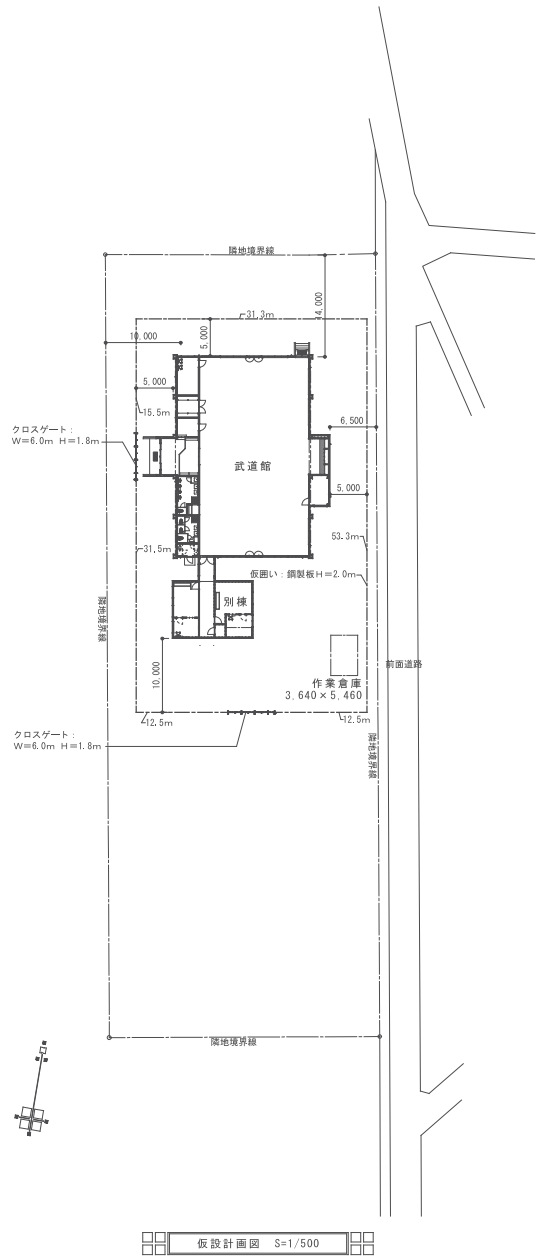

豊科武道館柔道場アスベスト調査業務委託
建材アスベスト含有分析

報告書番号	採取場所	試料名	分析結果
AS-240401	1. 基礎	モルタル	検出(クリソタイル)
AS-240402	2. 外壁、柱	仕上墨材	不検出
AS-240403	3. 軒天	ケイ酸カルシウム板	検出(クリソタイル、アセボク)
AS-240404	4. 浴室、洗面、トイレ等 床、天井タイル等	モルタル	不検出
AS-240405	5. スロープ	モルタル	不検出
AS-240406	6. 屋根下地	ルーフィング	検出(アウチナライト)
AS-240407	7. 玄関 壁	仕上墨材	不検出
AS-240408	8. 玄関 壁	モルタル	不検出
AS-240409	9. 玄関 柔道場 天井	コンクリート(軽集積)下地(石膏ボード)	不検出
AS-240410	10. 柔道場 天井	コンクリート(軽集積)下地(石膏ボード)	不検出
AS-240411	11. 柔道場ほか 天井	化粧石膏ボード	不検出
AS-240412	12. トイレ 外トイレ 床	ビニル床シート	不検出
AS-240413	13. トイレ 壁(改修部)	モルタル	不検出
AS-240414	14. トイレ 床(改修部)	モルタル	検出(クリソタイル)
AS-240415	15. トイレ 天井	繊維強化セメント板	検出(クリソタイル、アセボク)
AS-240416	16. トイレ、シャワー室、更衣室等 床、天井タイル等	モルタル	不検出
AS-240417	17. 男女更衣室 壁	石膏ボード	不検出
AS-240418	18. 男女更衣室 壁	盛装	不検出
AS-240419	19. 男女シャワー室 床(タイル下地)	モルタル	不検出
AS-240420	20. 地下 折紙置保管庫	折紙置保管庫材	不検出
AS-240421	21. 中エタ 床 床 壁	モルタル	不検出
AS-240422	22. 外壁	シーリング	不検出

※おなじアスベストで同じ
①シャワー室、更衣室、道路、天井・・・ケイ酸カルシウム板
②トイレ場のタイル床
③トイレ場(ライニング)のビニルタイル

電 気 設 備 工 事

Ⅰ 工 事 概 要

1 工 事 場 所	安曇野市豊科5670				
2 建 物 概 要					
建 物 名 称	機 造	用 数	延 床 積 (㎡)	消防法施行令第11条の3の区分	備 考
豊科武道館柔道場	鉄骨造	地上1階			

3 工 事 種 目 (○印のついたものを適用する。)

工 事 種 目	項 目	建 物 別 及 び 部 外
電 灯 設 備	分岐	○
動 力 設 備	幹線、分岐	○
電 熱 設 備	-	-
音 保 護 設 備	-	-
受 変 電 設 備	-	-
静 止 形 電 源 設 備	直流電源装置	-
発 電 設 備	-	-
構内情報通信設備	LAN用配管	-
構 内 交 換 設 備	電話設備	-
情 報 表 示 設 備	時計設置	-
鉄 板 ・ 音 響 設 備	-	-
拡 音 設 備	-	-
放 音 支 撐 設 備	インターコム線	-
テレビ共用受信設備	-	-
監視カメラ設備	-	-
監視場管理設備	-	-
防犯・入退室管理設備	予備配管	-
自動火災報知設備	○	-
自動閉鎖設備	-	-
非常警報設備	-	-
ガス漏れ警報設備	-	-
中央監視制御設備	-	-
構 内 配 電 線 路	-	-
構 内 通 信 線 路	-	-
昇 降 機 設 備	-	-

4 図 面 目 録

番号	図 面 名 称	番号	図 面 名 称
1	表紙及び特記仕様書	21	
2	引込分電図表	22	
3	冷暖房設備電源図	23	
4	換気設備電源図	24	
5	コンセント等改修図	25	
6	施設照明器具配置図	26	
7	LED照明器具改修図	27	
8	照明器具変更図	28	
9	自動火災報知設備改修図	29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

Ⅱ 工 事 仕 様

1 共 通 仕 様

(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁審判部審判の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備改修工事編)(最新版)及び、「改修標準仕様書」という。及び「公共建築設備工事標準準則(電気設備改修工事編)(最新版)」(以下、「標準準則」という。))による。

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書で適用する。


2 特 記 仕 様

特記仕様は別紙「特記仕様書(共通事項)」によるほか次の各項目による。


(1) 項目は、番号に○印のついたものを適用する。
(2) 特記事項は、○印のついたものを適用する。

項 目	特 記 事 項
1 機 材 等	本工事に使用する設備機材等は、設計図面に規定するもの又は、これらと同等なものとする。 ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承認を受ける。
2 機材の品質・性能証明	使用する機材が、社団法人・公共建築協会が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」等によって所定の評価を受けている場合は、監督職員への機材の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。 本工事の建物内材に使用する建築材料等は、設計図面に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の(1)から(5)を満たすものとする。 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建築材、ユリア樹脂板、仕上り建材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放射しないか、放射が極めて少ないものとする。 (2)保温材、断熱材、断熱材はホルムアルデヒド及びステレンを放射しないか、放射が極めて少ないものとする。 (3)接着剤はフタル酸ジブーナール及びフタル酸ジブーエーテルヘキシルを含有しない種接着剤の可塑性を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放射しないか、放射が極めて少ないものとする。 (4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放射しないか、放射が極めて少ないものとする。 (5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放射しないか、放射が極めて少ないものとする。 なお、ホルムアルデヒドを放射しないものとは放射量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの放射量が極めて少ないものとは放射量が第三種のものを用い、原則として規制対象外のものを使用するものとする。 ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。 また、「ホルムアルデヒドの放射量」は、次のとおりとする。
ホルムアルデヒドの放射	該 当 す る 建 築 材 料
規 制 対 象 外	①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJIS規格品 a 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b 接着剤等不使用 c 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放射させない材料使用 d ホルムアルデヒドを放射させない塗料等使用 e 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放射させない塗料使用 f 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放射させない塗料等使用
第 三 種	①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ③旧JISのもの ④旧JASのF〇規格品


4 電 気 保 安 技 術 者	電気事業法に定める自家用電気工事に係る工事においては、電気保安技術者をおき、電気工作物の保安の業務を行うものとする。
5 電 気 工 事 士	契約電力500kW以上の電気工作物に關する工事、第一種電気工事士より施工を行う。
6 施 工 程 序 及 び 施 工 計 画 書	(1)実施工程表、総合施工計画書は、工事前までに先立ち遅やかに提出する。 (2)工程別の施工計画書は、当該工事に先立ち遅やかに提出し、品質計画に係る部分は監督職員の承認を受けること。
7 使用材料先立検査書	使用材料名、製造業者名、発注記録を記載した調査を作成し提出する。
8 発 生 材 料 の 処 理	(1)引渡しを要するもの ・無 ・有() (2)引渡しを要するもの以外 ・無 ・有() (3)特別管理産業廃棄物 ・無 ・有() (4)再利用又は再資源化を要するもの ・無 ・有(コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール等) ・設けない ・設ける(規模:) ・備品()
10 工 事 用 仮 設 物	すべて該負者の負担とする。 構内に作るものが ・できる ・できない ・本工事で設置する。 ・別契約の関係該負者が設置したものも、無償で使用できる。
11 足 場 ・ さん 構 造	・内部仮設足場等(・架台足場・移動式足場・移動式室内足場) () ・外部仮設足場等(・A地・B地・C地・D地) ・防護シート()

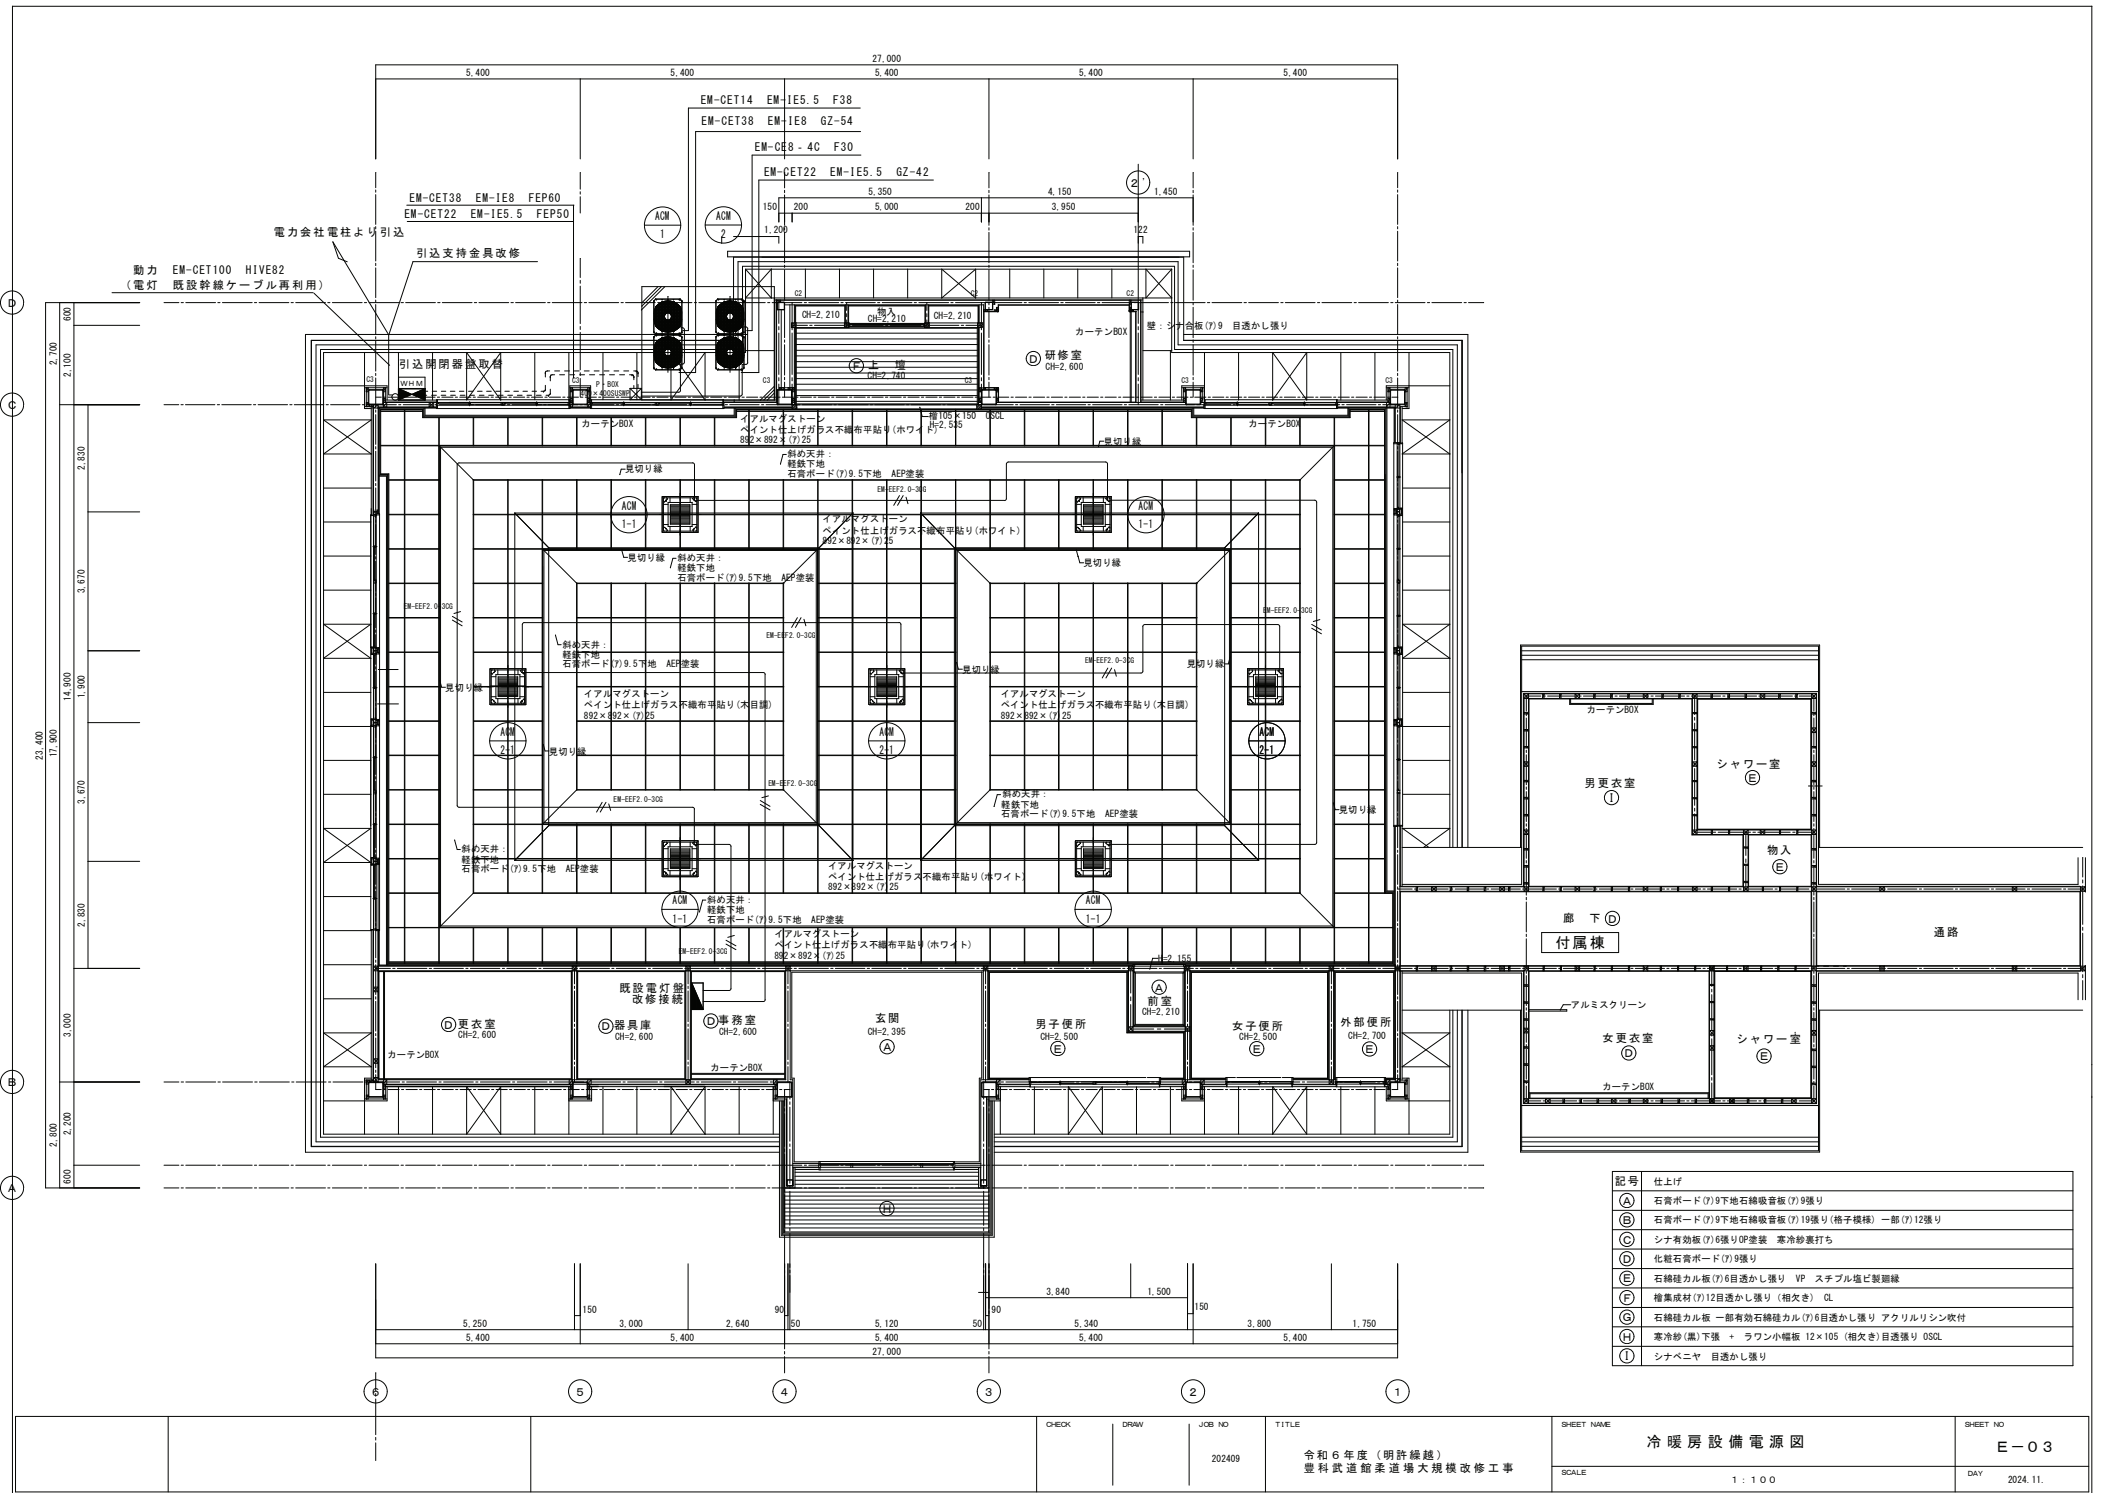

記号	仕上
(A)	石膏ボード (7) 9 下地石綿吸音板 (7) 9 張り
(B)	石膏ボード (7) 9 下地石綿吸音板 (7) 19 張り (椅子模様) 一部 (7) 12 張り
(C)	シナ有効板 (7) 6 張り (P 塗装 寒冷紗裏打ち
(D)	化粧石膏ボード (7) 9 張り
(E)	石綿製カル板 (7) 6 目透かし張り VP スチアル塩ビ製網線
(F)	複合材 (7) 12 目透かし張り (相欠き) GL
(G)	石綿製カル板 一部有効石綿製カル (7) 6 目透かし張り アクリルリシン吹付
(H)	寒冷紗 (黒) 下張 + ラウン小欄板 12×105 (相欠き) 目透張り OSG
(I)	シナベニヤ 目透かし張り

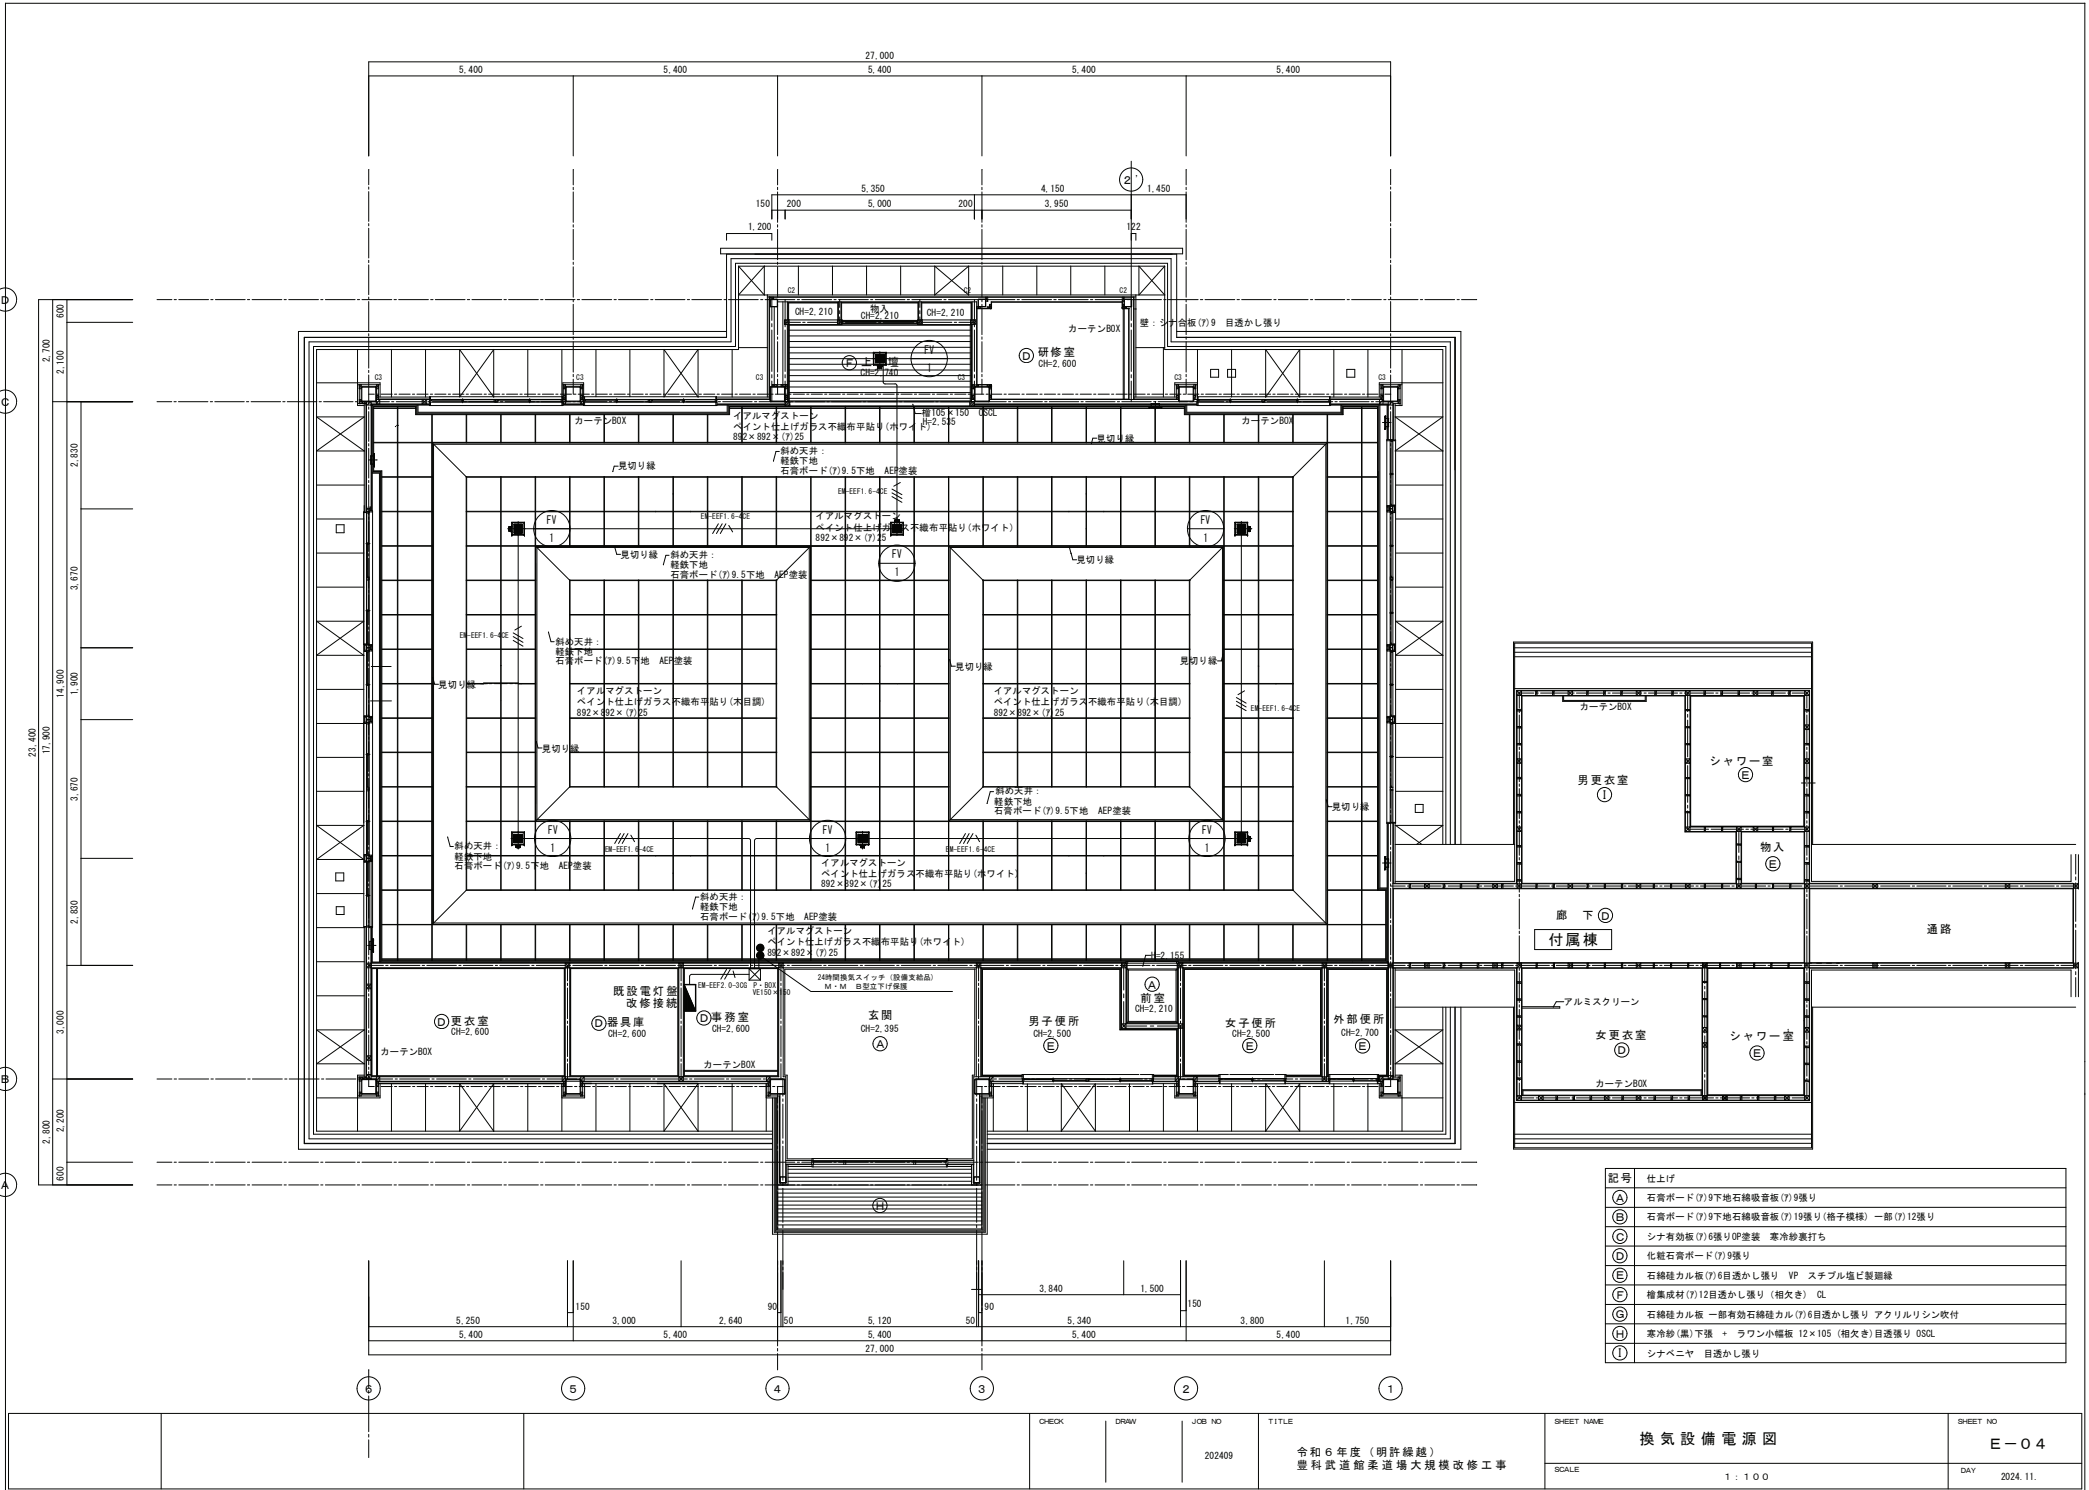



記号	仕上げ
(A)	石膏ボード (7) 9下地石綿吸音板 (7) 9張り
(B)	石膏ボード (7) 9下地石綿吸音板 (7) 19張り (格子模様) 一部 (7) 12張り
(C)	シナ有効板 (7) 6張り (P) 塗装 寒冷紗裏打ち
(D)	化粧石膏ボード (7) 9張り
(E)	石綿製カル板 (7) 6目透かし張り VP スチール塩ビ製網縁
(F)	複合材 (7) 12目透かし張り (相欠き) CL
(G)	石綿製カル板 一部有効石綿製カル (7) 6目透かし張り アクリルリシン吹付
(H)	寒冷紗 (黒) 下張 + ラウン小幡板 12×105 (相欠き) 目透かし張り OSGL
(I)	シナベニヤ 目透かし張り

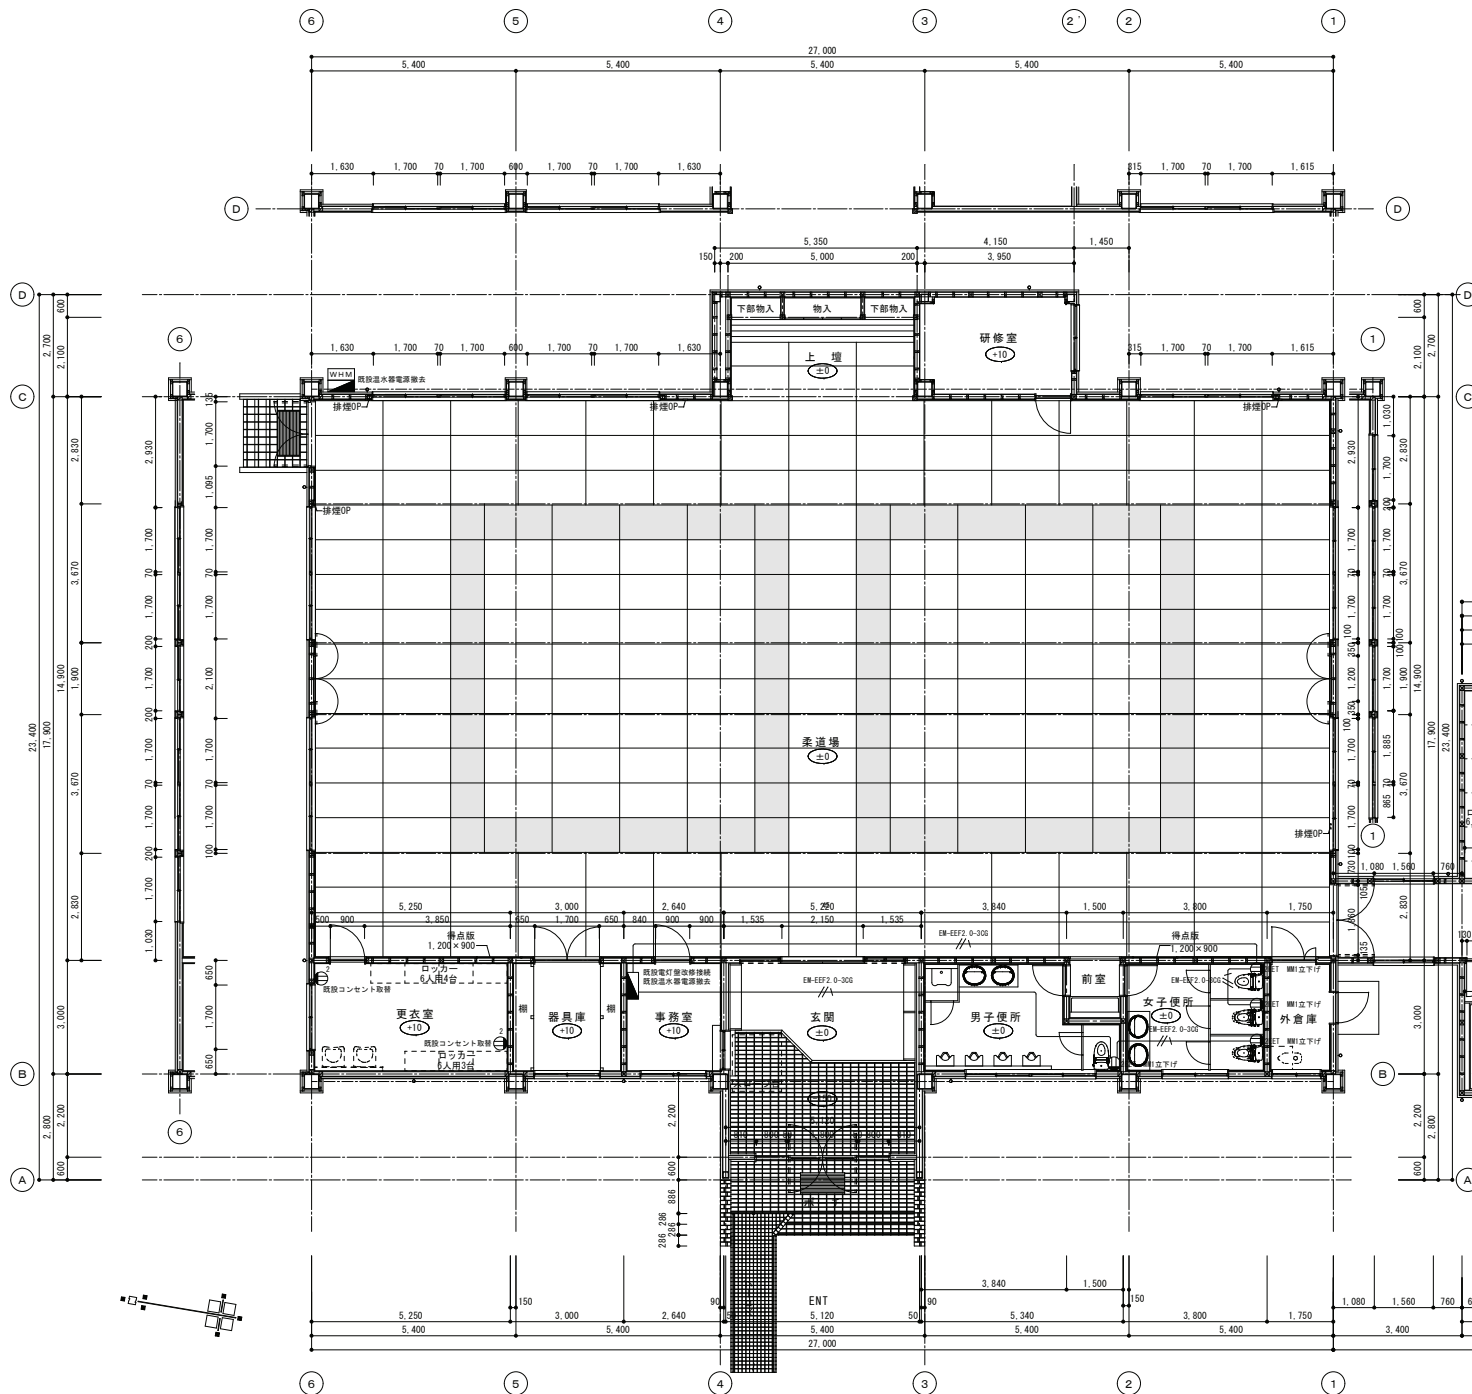


改修内容 (予定)

部 位	改修内容
屋根	塗装
縦樋	塗装 一部取り換え
軒樋	塗装 一部取り換え
外壁	クラック補修 塗装
基礎	クラック補修
床タイル	補修
外部建具	一部改修
更衣室	倉庫へ改修
外部便所	物置へ改修
柔道場 タタミ	取替え
内部建具 (共通)	調整・塗装
柔道場 天井改修	落下防止対策
暗幕	取替え
各部屋床・壁 (共通)	補修程度
男女便所	和式便器を腰掛便器へ取替え
男女便所	自動水栓へ取替え
別棟男女シャワー室	倉庫へ改修
別棟男女更衣室	補修程度
照明器具	LED照明器具へ取替え
新設空調機 (柔道場)	エアコン設置

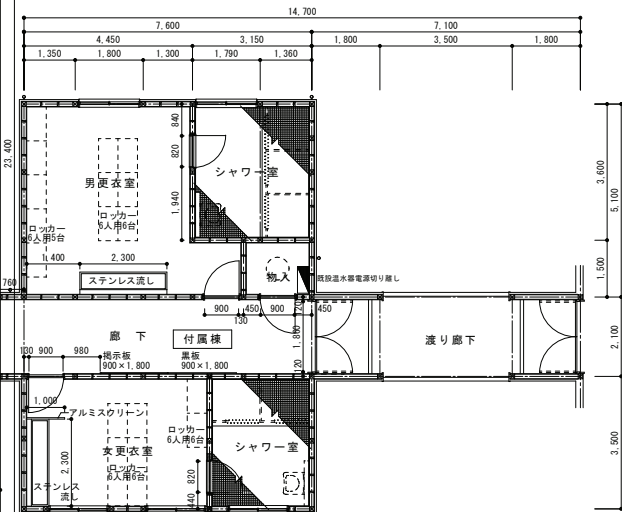

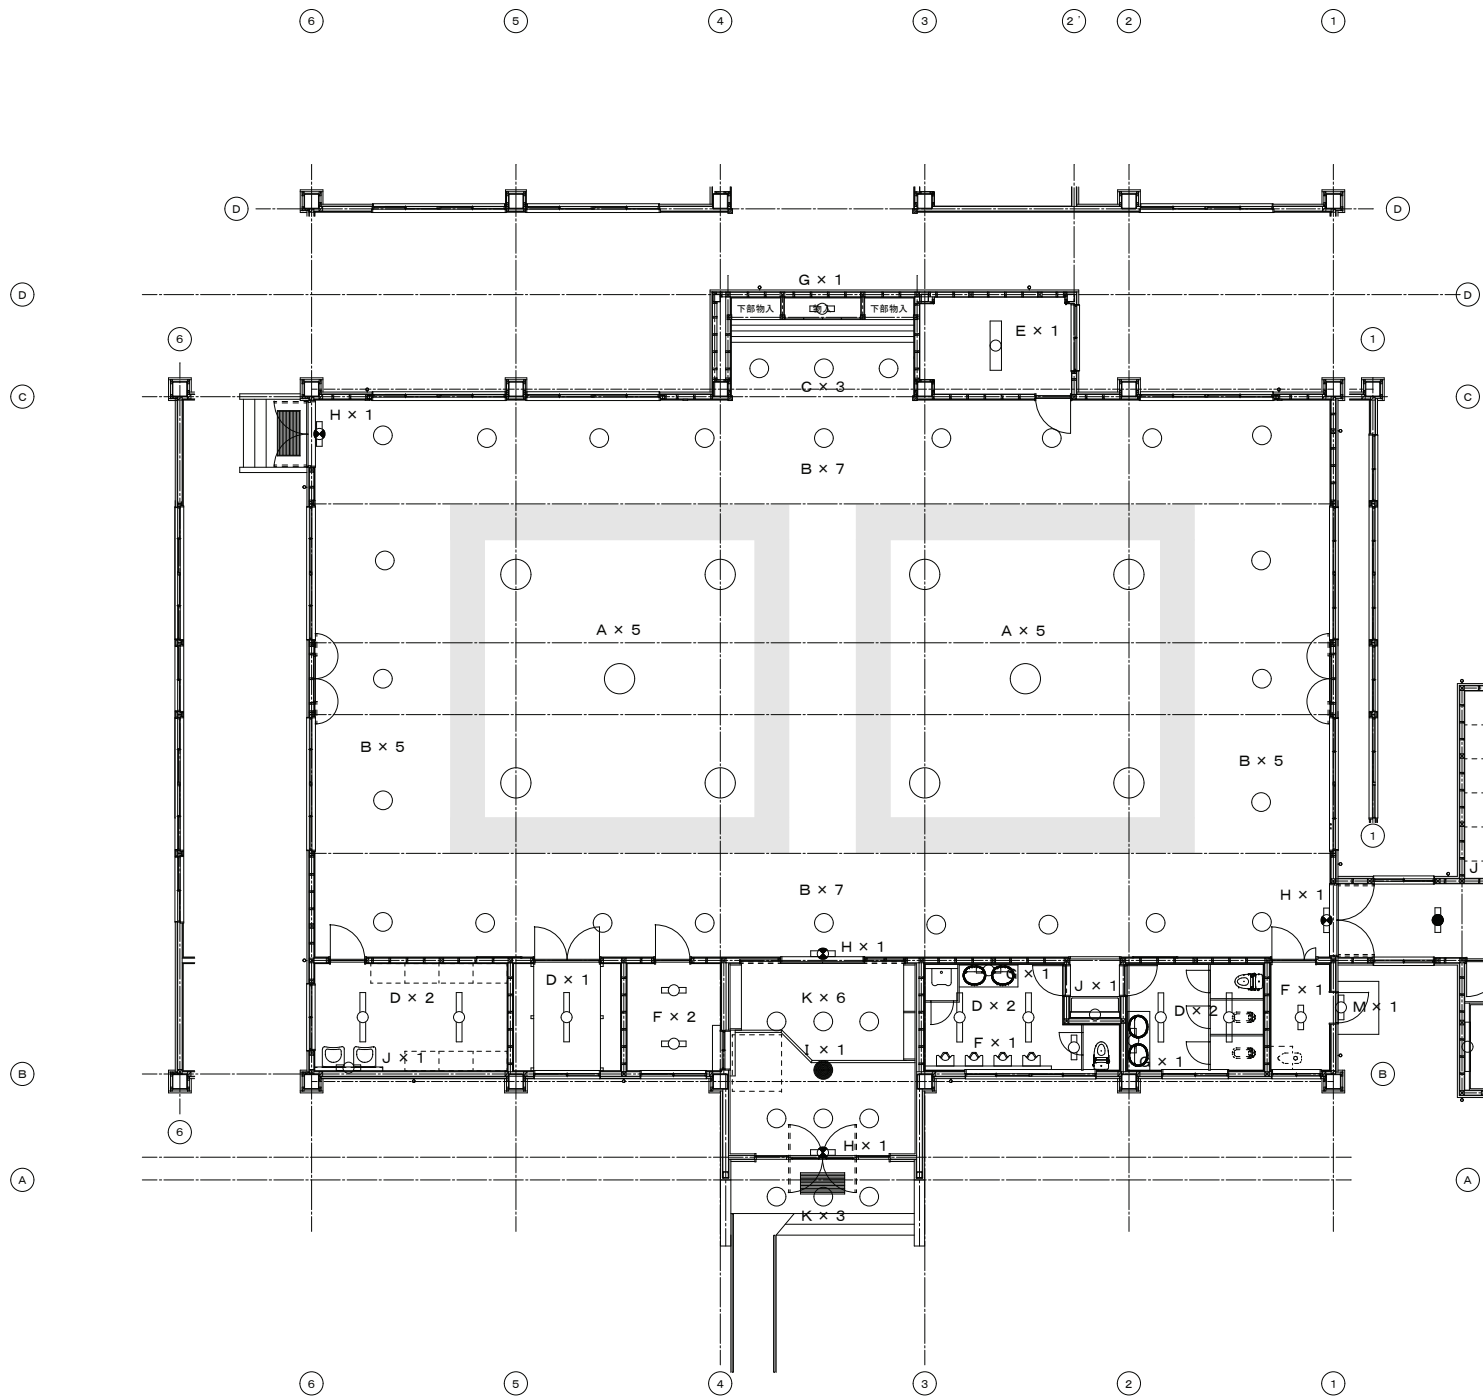


既設照明器具（撤去）	
照明器具	照明器具内容
A 埋込型水銀灯	H I D 400W 電動昇降装置付
B 埋込型白熱灯	I L 80W
C 埋込型蛍光灯	F U L 13W
D 直付型蛍光灯	F L 40W x 1
E 直付型蛍光灯	F L 40W x 2
F 直付型蛍光灯	F L 20W x 1
G 壁付型蛍光灯	F L 20W x 1
H 直付型誘導灯	F L 20W x 1 予備電源内蔵型
I 埋込型非常灯	I L 20W 予備電源内蔵型
J 壁付型蛍光灯	F L 40W x 1
K 埋込型白熱灯	I L 60W
L 直付型蛍光灯	F L 40W x 1
M 壁付型蛍光灯	F L 20W x 1
N 直付型非常灯	F L 20W x 1 予備電源内蔵型

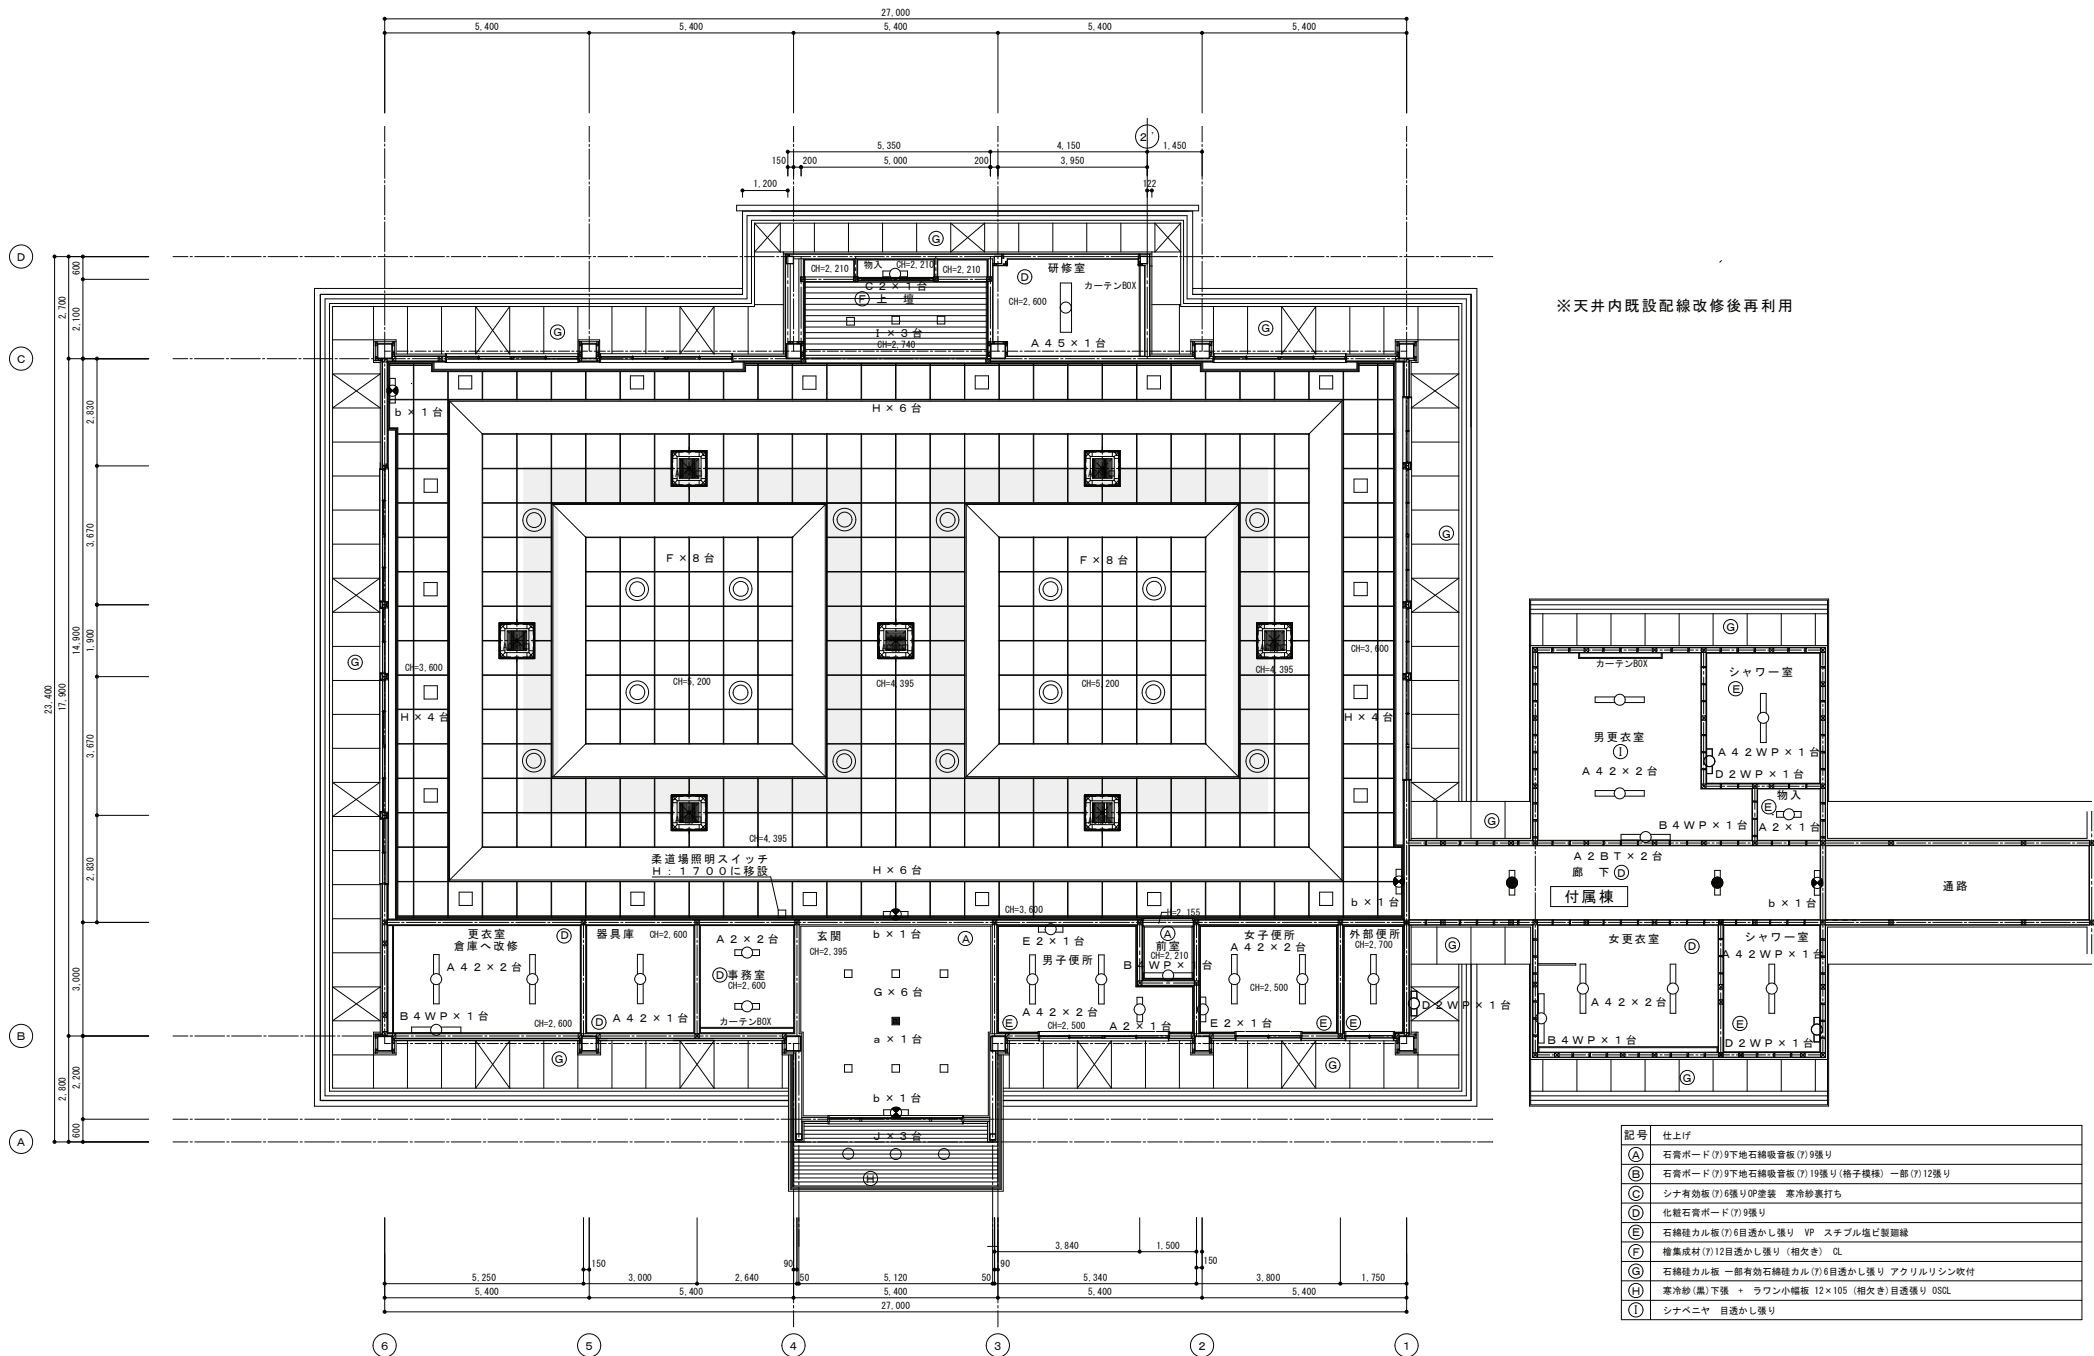

※天井内既設配線改修後再利用

記号	仕上げ
(A)	石膏ボード (7) 9下地石綿吸音板 (7) 9張り
(B)	石膏ボード (7) 9下地石綿吸音板 (7) 19張り (格子模様) 一部 (7) 12張り
(C)	シナ有効板 (7) 6張り IP塗装 寒冷紗裏打ち
(D)	化粧石膏ボード (7) 9張り
(E)	石綿縫カル板 (7) 6目透かし張り VP スチール塩ビ製網継
(F)	複合材 (7) 12目透かし張り (相欠き) GL
(G)	石綿縫カル板 一部有効石綿縫カル (7) 6目透かし張り アクリルリシン吹付
(H)	寒冷紗 (黒) 下張 + ラウン小幡板 12×105 (相欠き) 目透張り OSG
(I)	シナベニヤ 目透かし張り

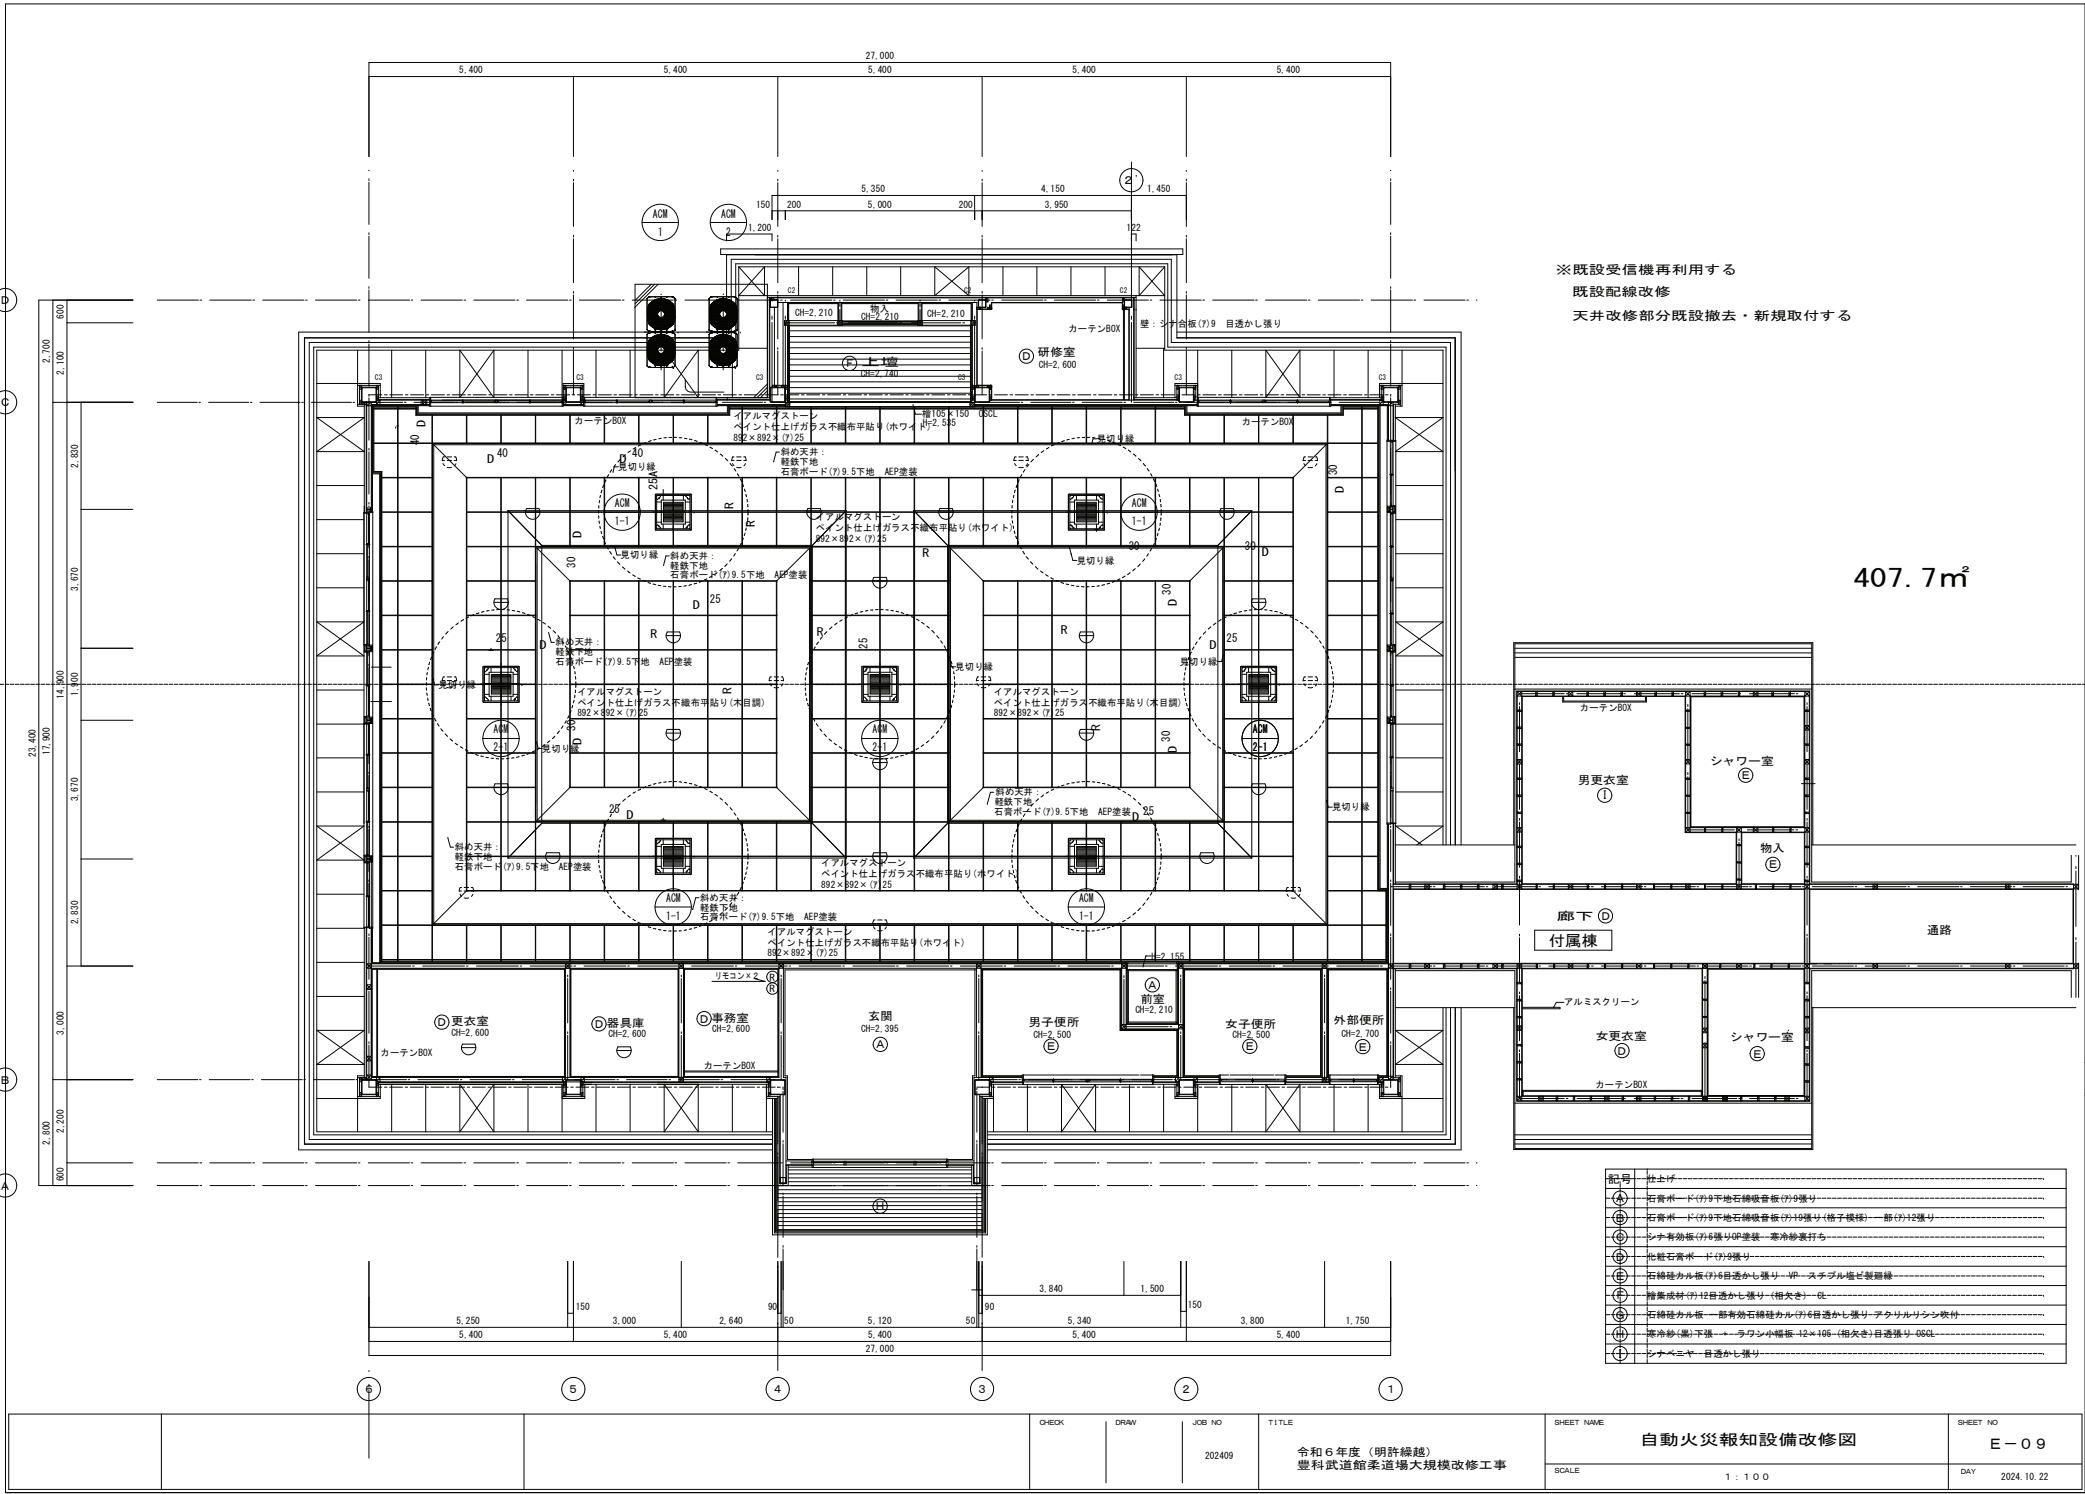

※既設受信機再利用する
既設配線改修
天井改修部分既設撤去・新規取付する


407.7㎡

記号	仕上り
①	石膏ボード(7)9千地石綿吸音板(7)9張り
②	石膏ボード(7)9千地石綿吸音板(7)9張り(格子模様)一部(7)12張り
③	シタ有効板(7)6張りDP塗装・寒冷紗裏打ち
④	化粧石膏ボード(7)9張り
⑤	石綿吸音板(7)6目透かし張り・DP・スチロール塩ビ製断熱
⑥	石膏吸音板(7)12目透かし張り(相欠き)一位
⑦	石綿吸音板(7)6目透かし張り(7)6目透かし張り・テクニカルサン吸付
⑧	寒冷紗(黒)下張……ラッシュ小帳板・12×105(相欠き)目透張り・050L
⑨	シタベニヤ・目透かし張り

冷暖房・換気機器表

記 号	名 称	設置場所 室 名	数量	品 番 仕 様	電 源			備 考
					相 対	電 圧 V	消費電力	
ACM-1	ヒートポンプ 室外機	屋外	1	空冷 寒冷地向け冷暖切替 18馬力 R410A	3	200	13.8kw	
				冷房能力 50.0kw				
				暖房能力 56.0kw				
				品 番 ダイキン RTSP500DB				
				分岐シートの、銅製平架台 H=300、防振架台				
ACM-1-1	ヒートポンプ 室内機	体育館	4	4方向天井カセット形 スタンダードタイプ ムーブアイ	1	200	0.217kw	
				冷房能力 14.0kw				
				暖房能力 16.0kw				
				付属品 自動昇降パネル、ワイヤードリモコン				
				品 番 ダイキン FXYFP140EB				
ACM-2	ヒートポンプ 室外機	屋外	1	空冷 寒冷地向け冷暖切替 14馬力 R410A	3	200	12.5kw	
				冷房能力 40.0kw				
				暖房能力 45.0kw				
				品 番 ダイキン RTSP400DB				
				分岐シートの、銅製平架台 H=300、防振架台				
ACM-2-1	ヒートポンプ 室内機	体育館	3	4方向天井カセット形 スタンダードタイプ ムーブアイ	1	200	0.217kw	
				冷房能力 14.0kw				
				暖房能力 16.0kw				
				付属品 自動昇降パネル、ワイヤードリモコン				
				品 番 ダイキン FXYFP140EB				
FV-1	天井換気扇	体育館	7	低騒音形 インテリア格子タイプ 24時間換気機能付	1	100	(強)14w	
				有効換気量 強:97m3/h ｾﾞｯｸﾞ長30mm時			(24時間)7w	
				24時間換気量(弱):60m3/h ｾﾞｯｸﾞ長30mm時				
				ベンドキャップ(ステンレス製、低圧損タイプ・ギャラリ付)				
				品 番 三菱 VD-15ZLX、CS、P-18RSX				
	給(排)気グリル (壁据付)	体育館	5	ネットフィルター付、風量調節機構付、プラスチック製	—	—	—	
				ダクト径 φ150				
				深形フード(ステンレス製、ギャラリ付)				
				品 番 三菱 VD-18GLF、P-18VS4-BL				

		CHECK	DRAW	JOB NO 202409	TITLE 令和6年度（明許繰越） 豊科武道館柔道場大規模改修工事	SHEET NAME 冷暖房・換気設備 機器表	SHEET NO M-04
						SCALE No	DAY 2024.10.22

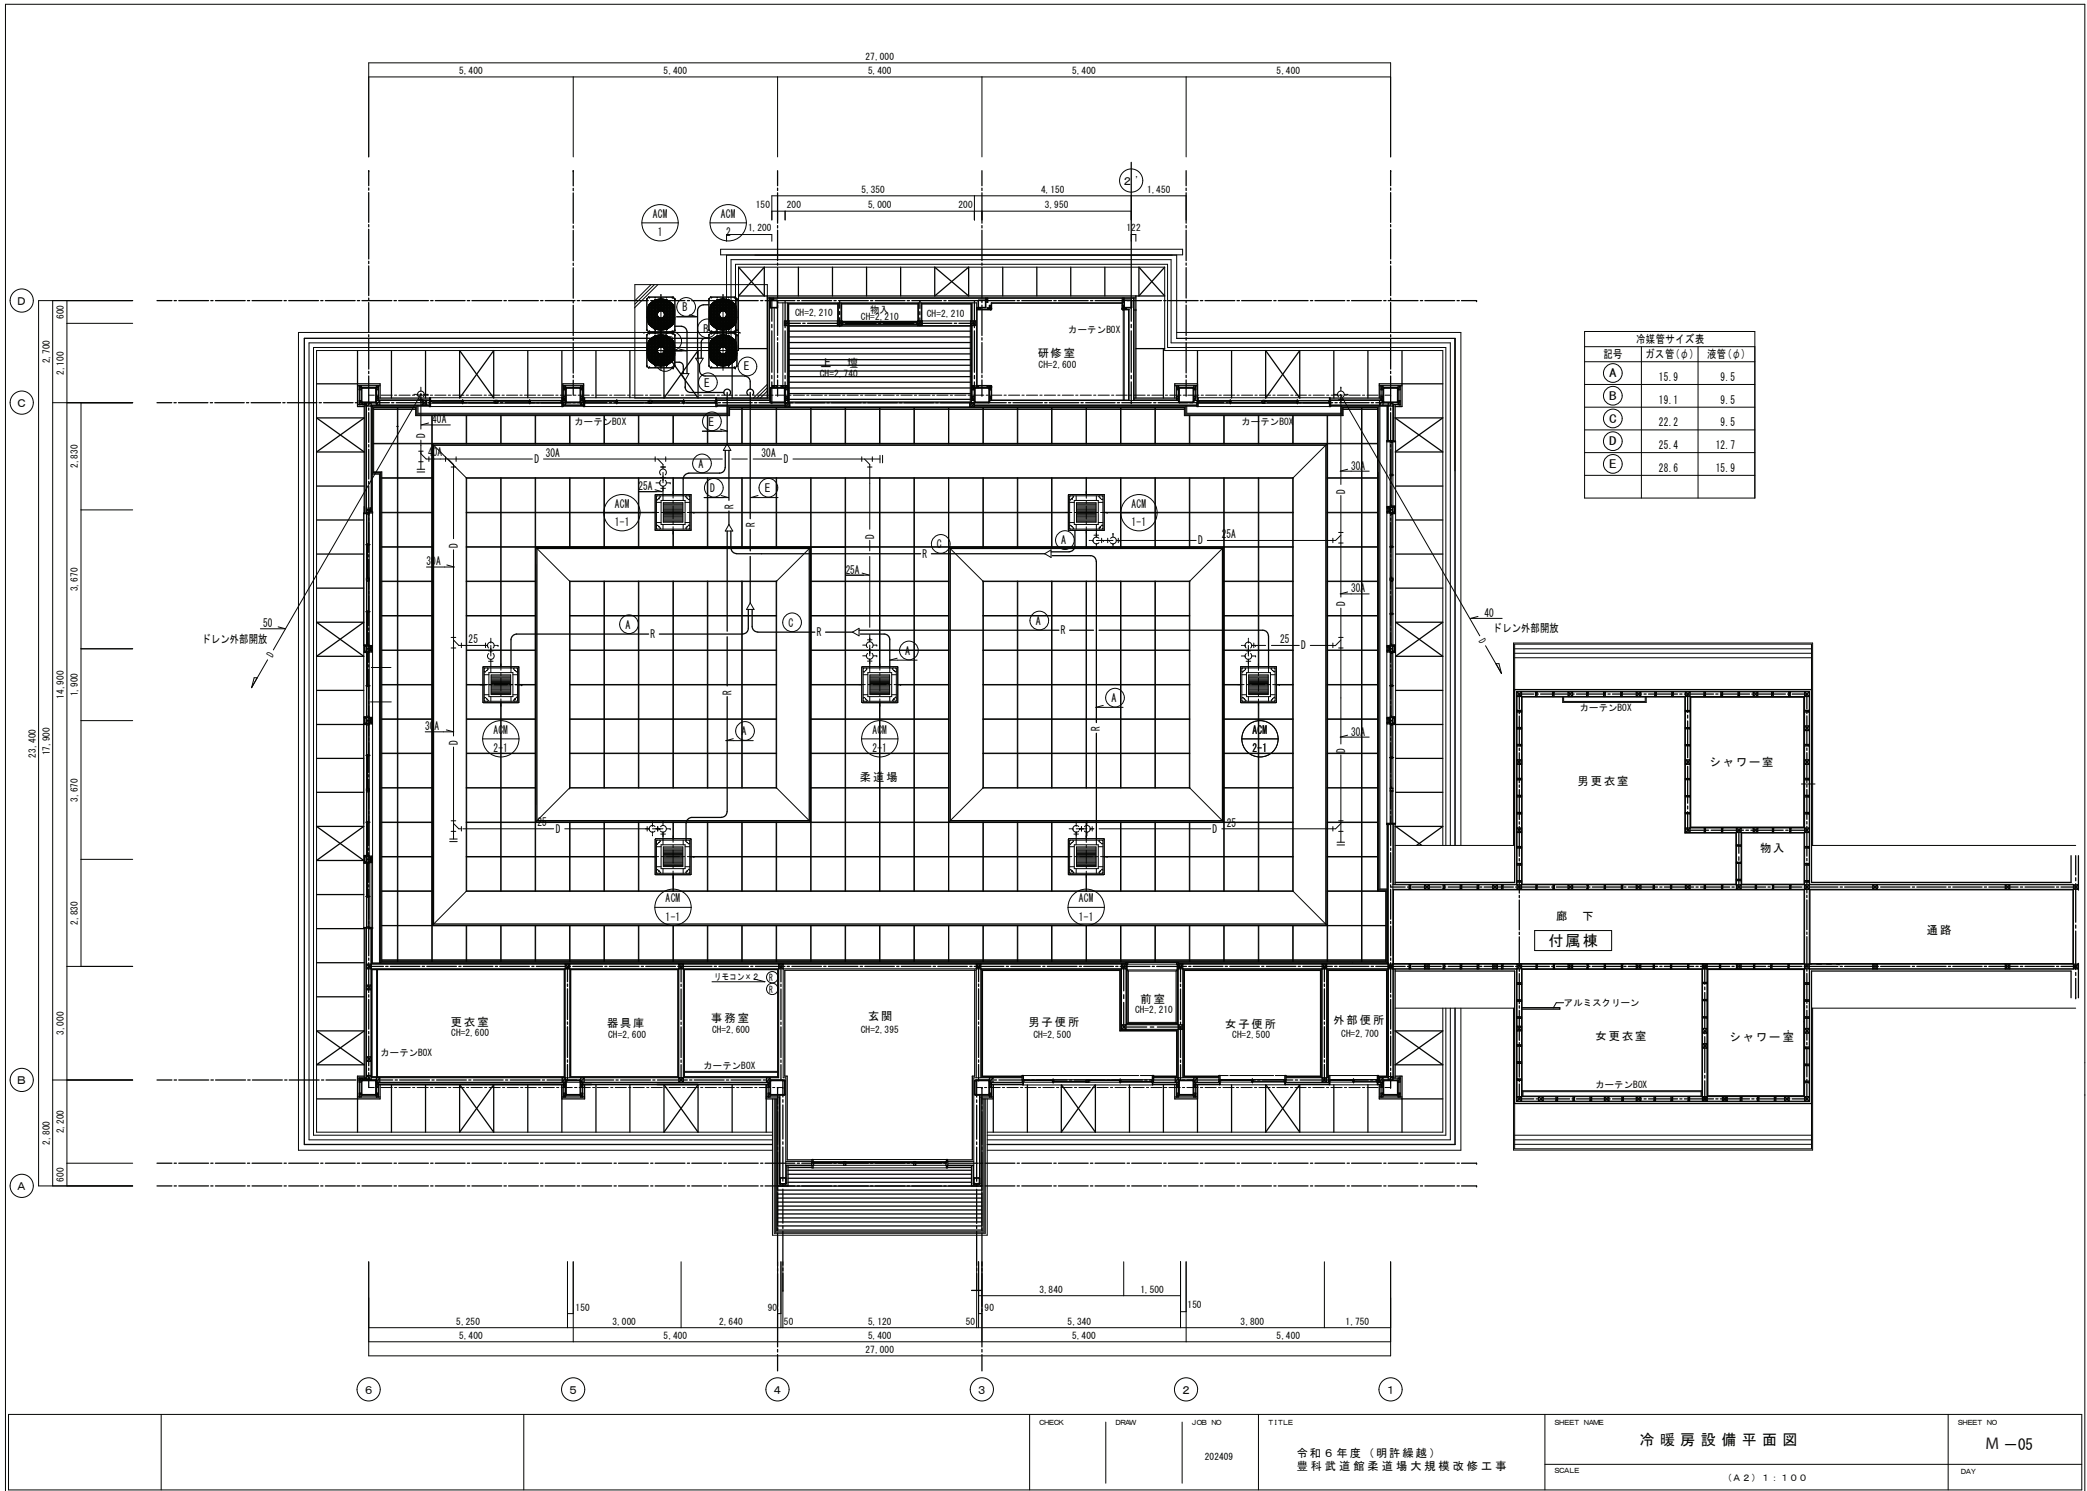

CHECK

DRAW

JOB NO

202409

TITLE

令和6年度(明許繰越)
豊科武道館柔道場大規模改修工事

SHEET NAME

冷暖房設備平面図


SHEET NO


M-05

SCALE

(A2) 1:100

DAY

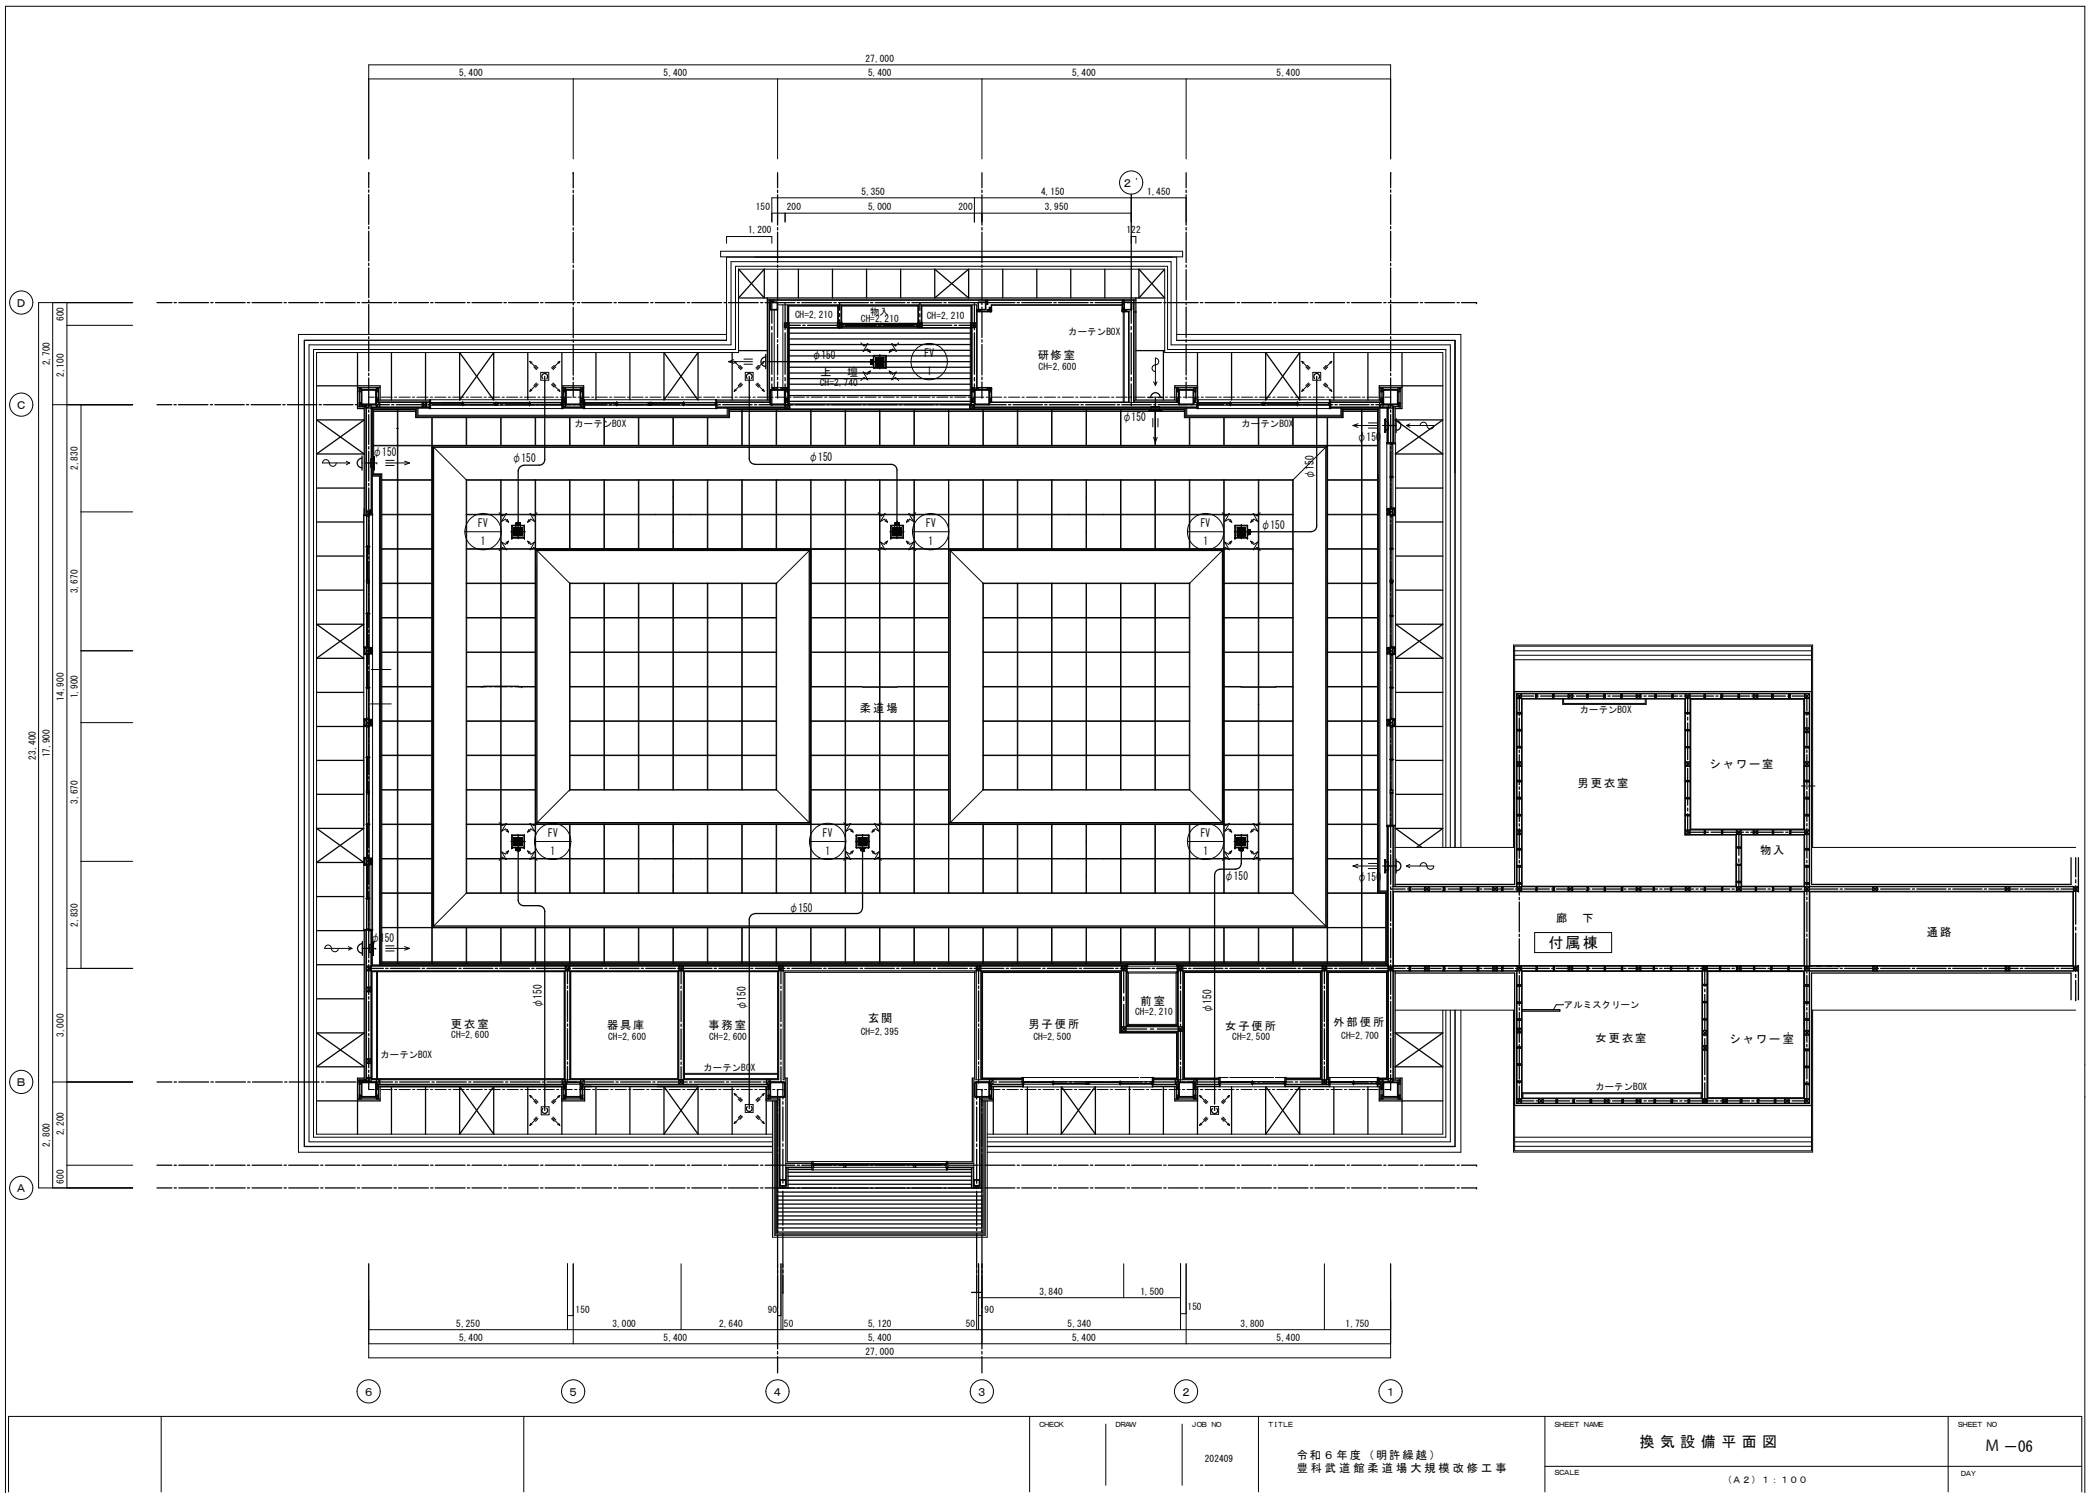

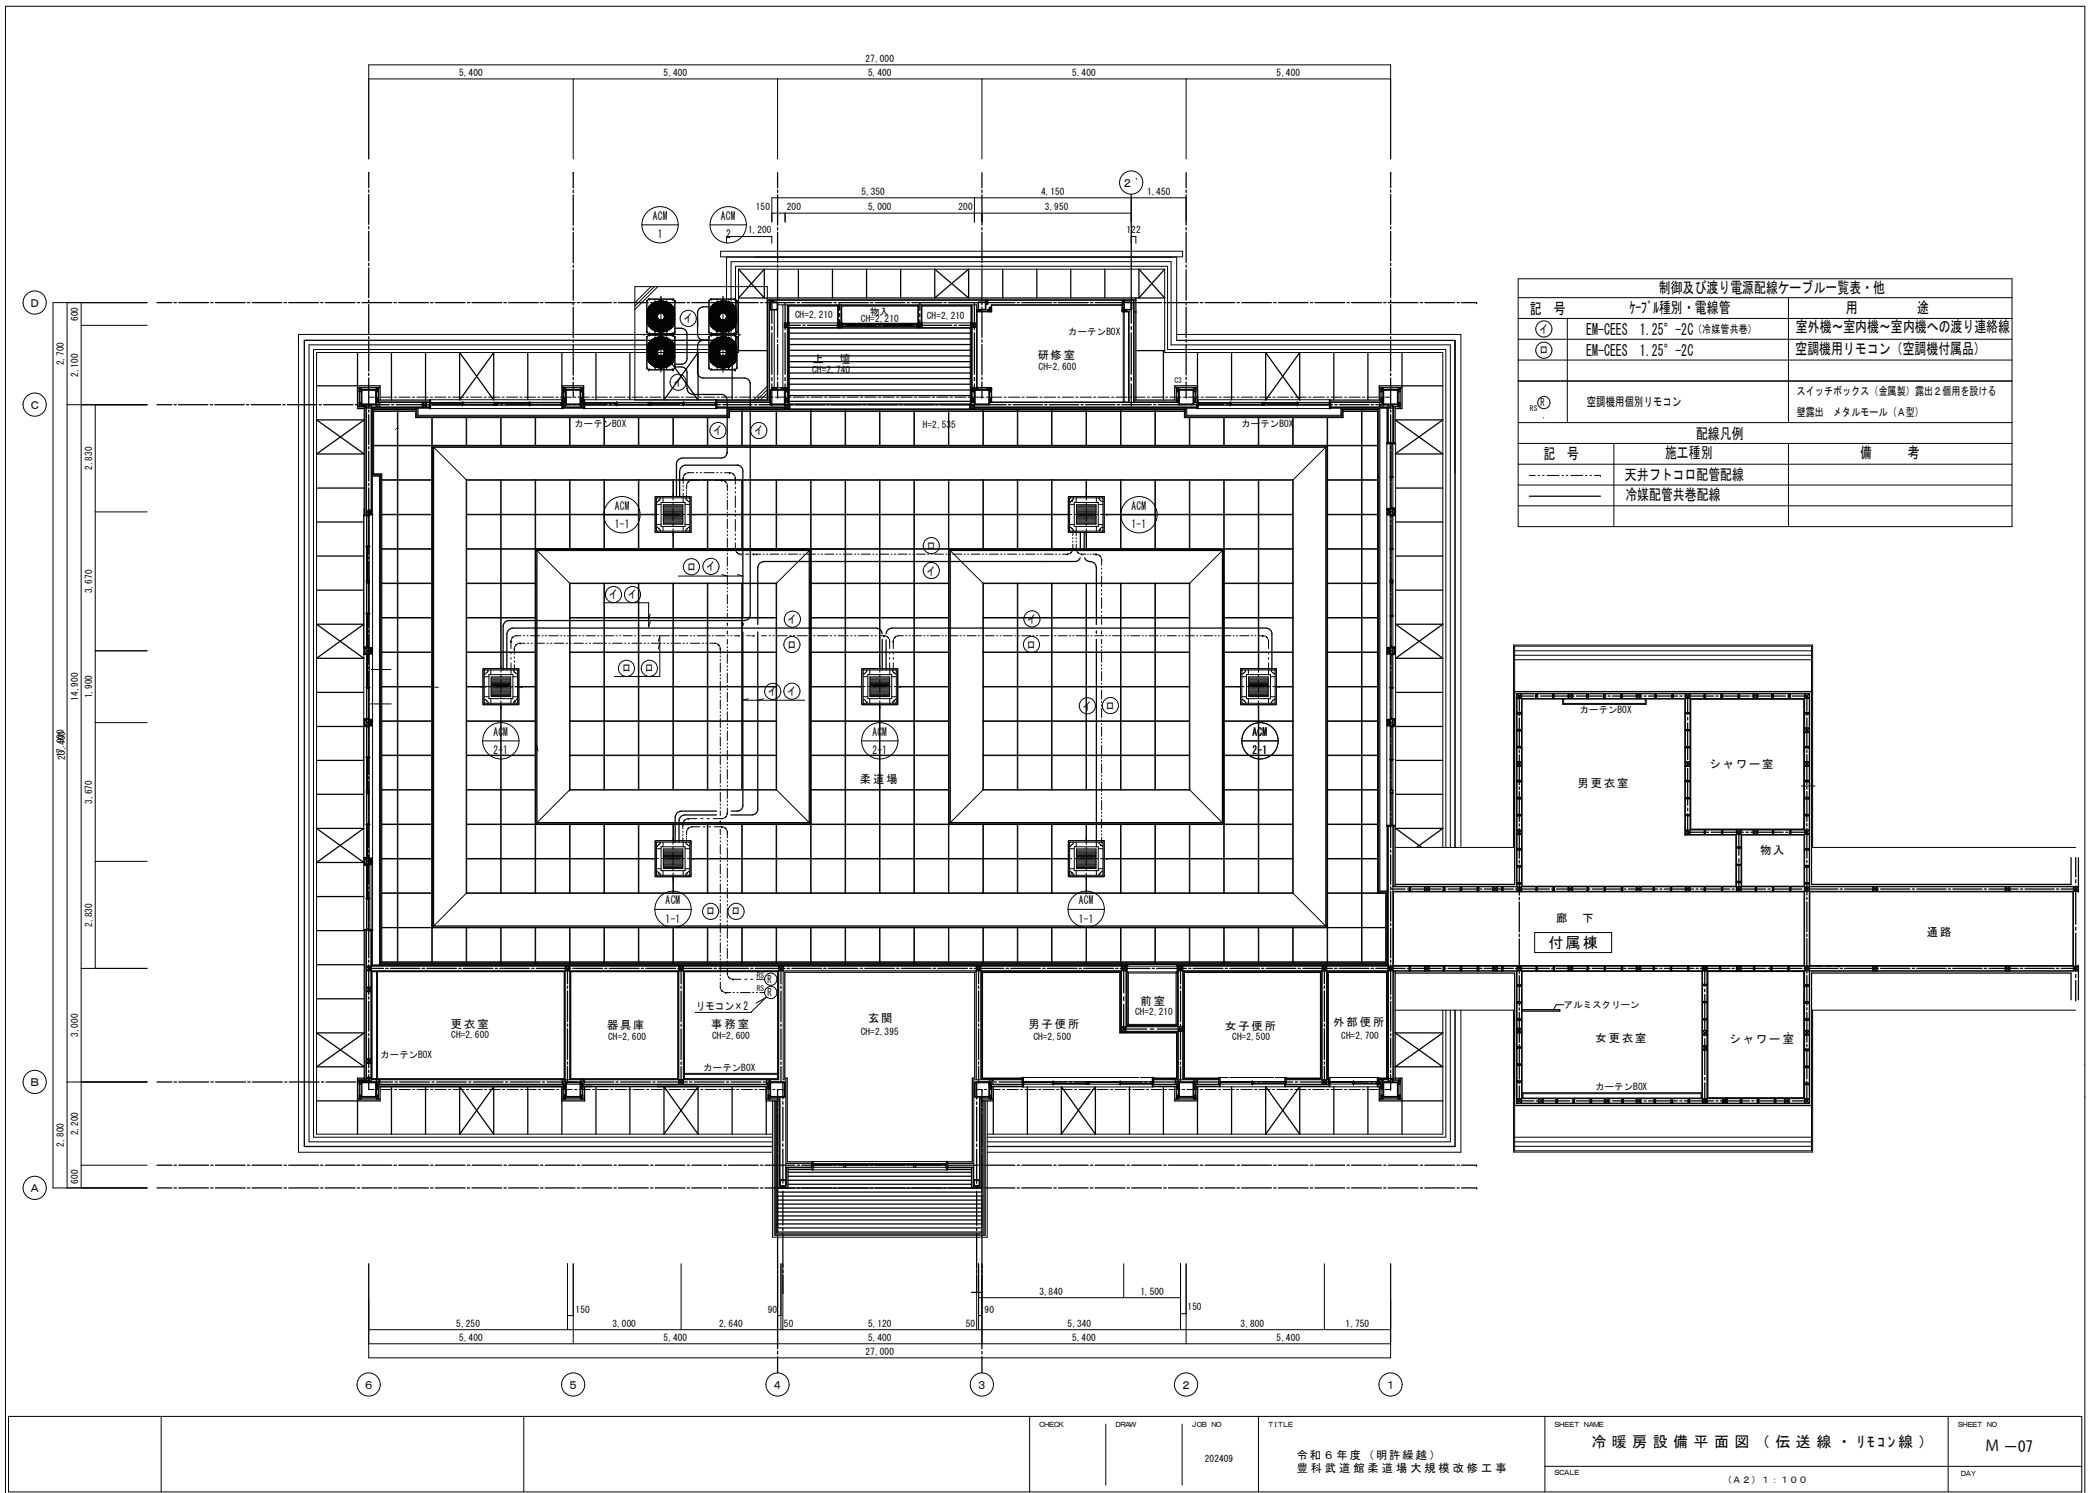

制御及び配線電源配線ケーブル一覧表・他		
記 号	ケーブル種別・電線管	用 途
①	EM-CES 1.25" -2C (冷媒管共巻)	室外機～室内機～室内機への渡り連絡線
②	EM-CES 1.25" -2C	空調機用リモコン (空調機付属品)
③	空調機用個別リモコン	スイッチボックス (金属製) 露出 2 個用を設ける 壁露出 メタルモール (A型)
配線凡例		
記 号	施工種別	備 考
-----	天井フクロ配管配線	
-----	冷媒配管共巻配線	

